



Draufsicht, 1:100

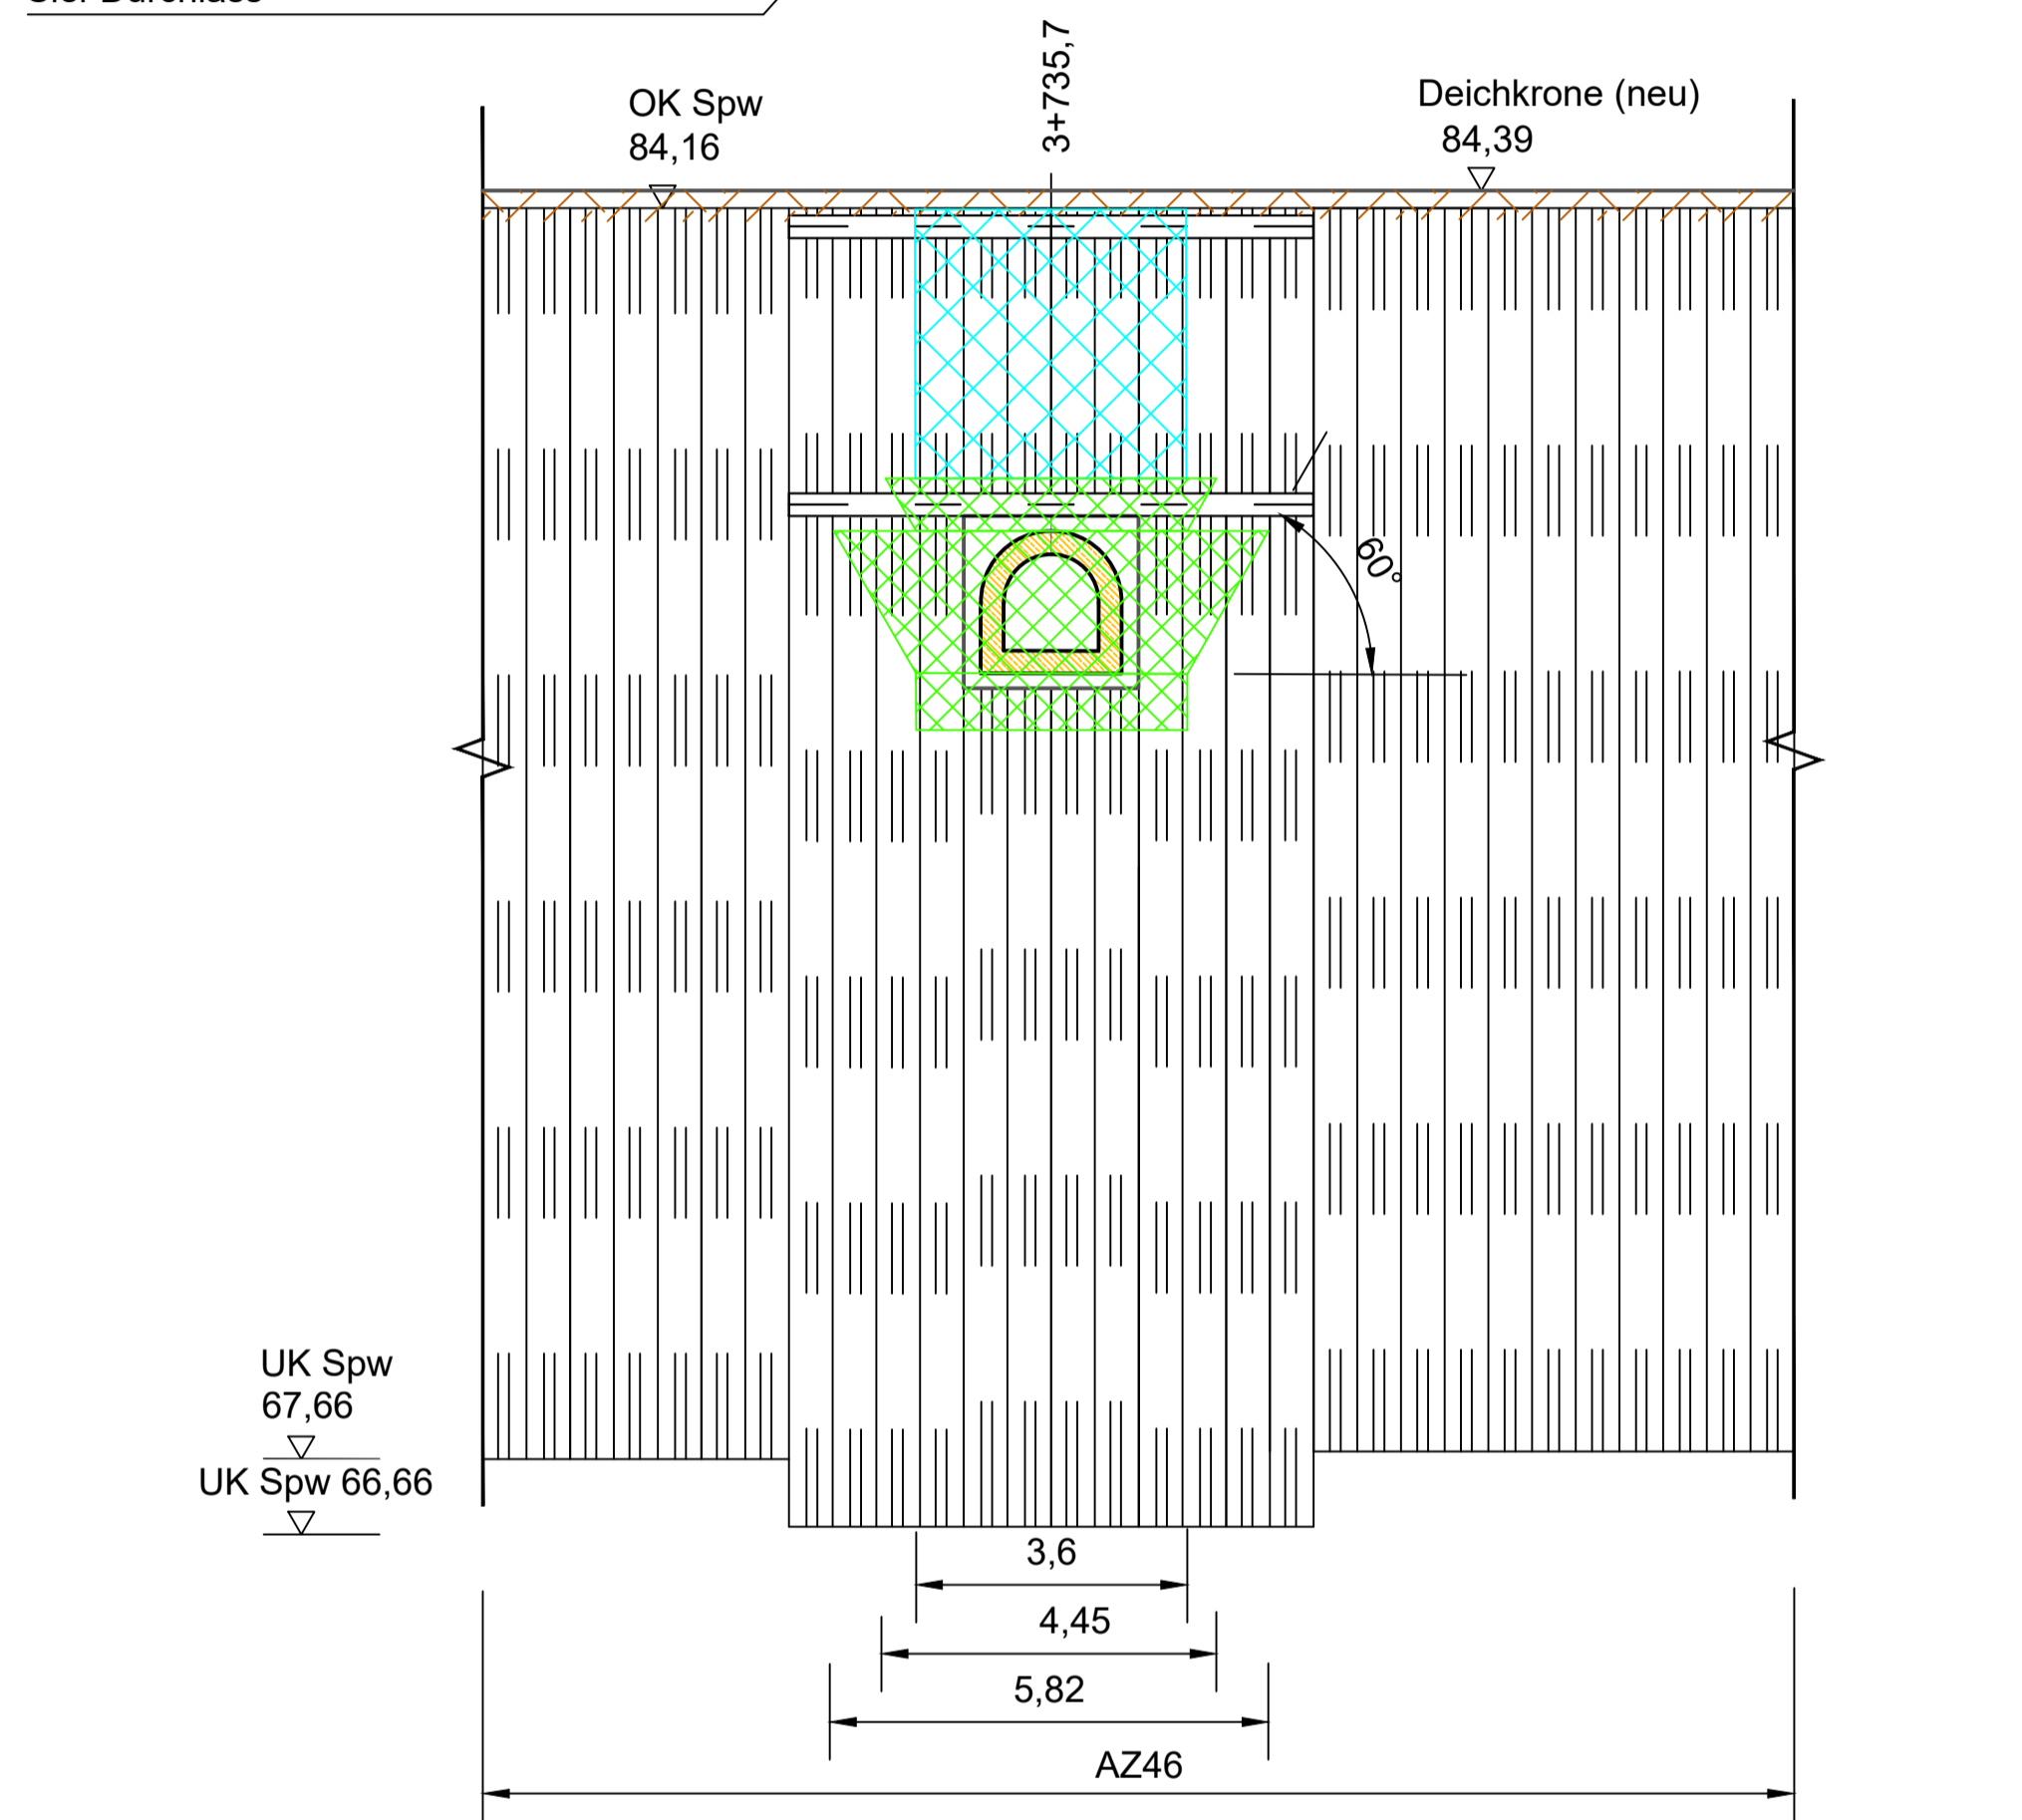

HQ100 = 83,60 m  
▽  
HQ50 = 82,98 m  
▽  
HQ20 = 82,39 m  
▽  
HQ10 = 81,91 m

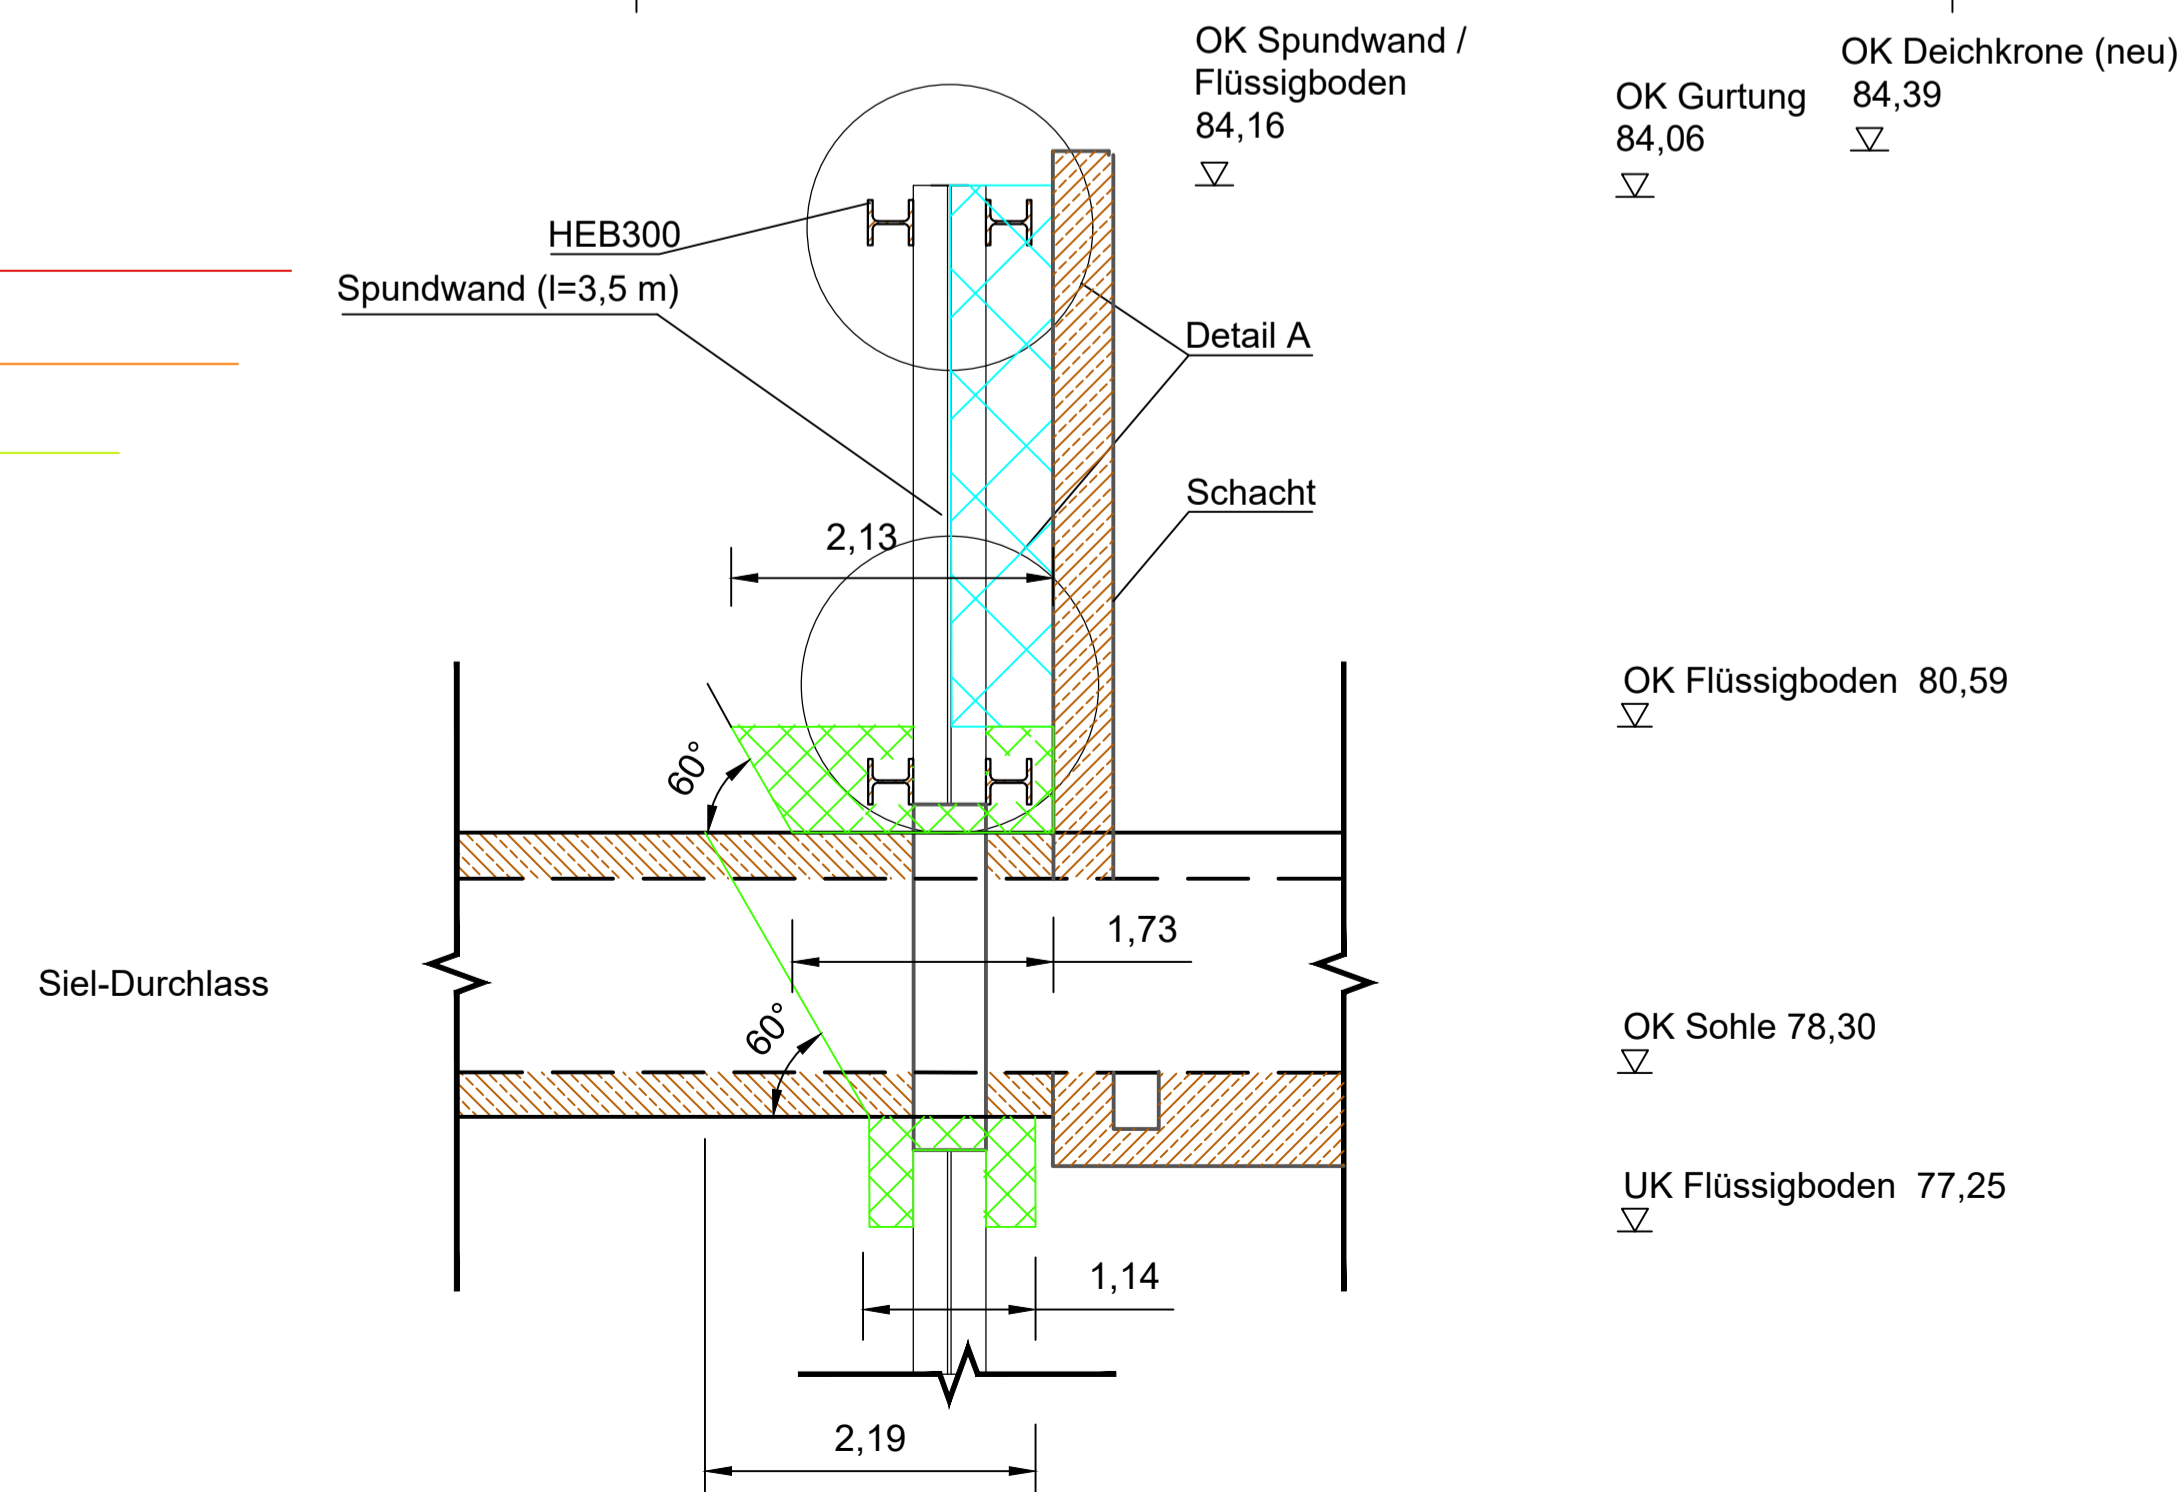

SPW, AZ46

a5 I entspr. SPW

HEB300, oberer Gurt

a5 I entspr. SPW



a5 I entspr. SPW

a5 I entspr. SPW

HEB300, unterer Gurt

a5 I entspr. SPW

a5 I entspr. SPW

	Flüssigboden Lückenfüllung Schacht / Spundwand
	Flüssigboden Abdichtung Durchlass

Das Einmessen der Verbaufuchten ist örtlich vorzunehmen!

Vor Beginn der Arbeiten ist die Übereinstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten zu überprüfen. Bei Abweichungen ist der Tragwerksplaner zu informieren.

Vor Beginn der Arbeiten sind sämtliche Kanäle und Leitungen aufzumessen, ggf. freizulegen und zu sichern!

Die in den Schnitten dargestellten Wandhöhen der Spundwände sind einzuhalten.

Die U-Profilspundwände werden als Doppelbohlen eingebaut.

Die Bohlenlängen entsprechen den statischen Erfordernissen. Eventuelle Mehrlängen infolge der Einbringtechnologie (Absetzhöhe) sind durch die Ausführungsfirma zu berücksichtigen.

Die Schweißarbeiten dürfen nur von Firmen mit Schweißzulassung nach DIN EN 1993-1 (Schweiß-Ing.) ausgeführt werden.  
Schweißtechnische Angaben sind durch den verantwortlichen Schweißfachingenieur vor Aufnahme der Bauarbeiten auf einem gesonderten Schweißplan/ Schweißanweisung einzutragen. Der Bestätigungsvermerk ist durch die Baufirma vorzulegen.

Der Verbauplan gilt nur in Verbindung mit dem Schweißplan/ der Schweißanweisung.

Es ist eine Absturzsicherung gemäß den Richtlinien des Arbeits- und Gesundheitsschutzes vorzusehen.


Höhenangaben in m NHN.

Dieser Plan gilt nicht als Aushubplan!

Spundbohlen:


- Arcelor Z-Bohlen: S355 GP
- HEB-Träger: S235 JR

Plan-Nr.: 5-01-007 Lageplan Planzustand, Station 3+400 bis 3+780  
Plan-Nr.: 5-08-001 Bauwerkszeichnung 1 Draufsicht Siel

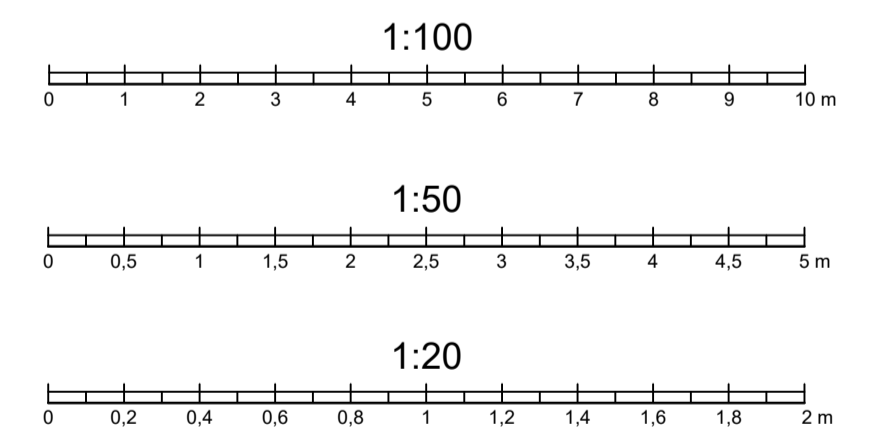


Änderungsindex				
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung
a				
b				
c				

<b>Auftraggeber</b> 		<b>Landestalsperrrenverwaltung des Freistaates Sachsen</b> Betrieb Elbaue / Mulde / Untere Weiße Elster	
--	--	--	---

<b>Auftragnehmer</b> 	CDM Smith Consult GmbH Weißenfelder Straße 65 H 04229 Leipzig	tel: 0341 33389300 fax: 0341 33389392 leipzig@cdmsmith.com www.cdmsmith.com
---	---	--

<b>Lagebezug:</b> ETRS89, UTM33			<b>Höhenbezug:</b> DHHN92
<b>Landkreis:</b> Nordsachsen			<b>Gemeinde:</b> Beilrode
<b>Gemarkung:</b> Zwethau			<b>Flurstück:</b> diverse

	Datum	Name	Unterschrift	
<b>Gez.</b>	10.02.2023	Nouri		Z 10.4 - Elbe, Deich Torgau Elbbrücke bis Siel Zwethau l, Rechts, km +2+600 bis km 3+760  Querung Siel, Stations 3+736 Spundwandverbauplan
<b>Bearb.</b>	10.02.2023	Lehmann		
<b>Gepr.</b>	10.02.2023	Renker		

EL-BW-116796-5-06-Details_Spw_Leitung_Siel.dwg	<b>Auftragsnr.:</b> 2.265.1261.015 <b>Phase:</b> Ausführungsplanung	<b>Plan-Nr.:</b> 5-06-003 <b>LTV-Nr.:</b>	<b>Maßstab</b> 1:100/1:50/1:20	<b>Blatt</b> 1 1 Bl.
--	--	--	-----------------------------------	-------------------------