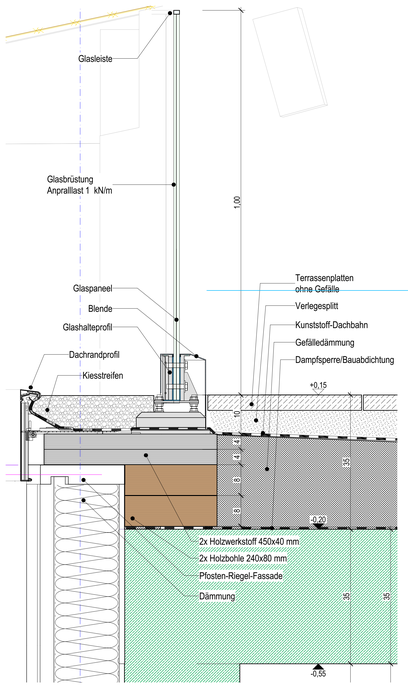

D.02-1 **Attika mit Glasbrütung** M1:5

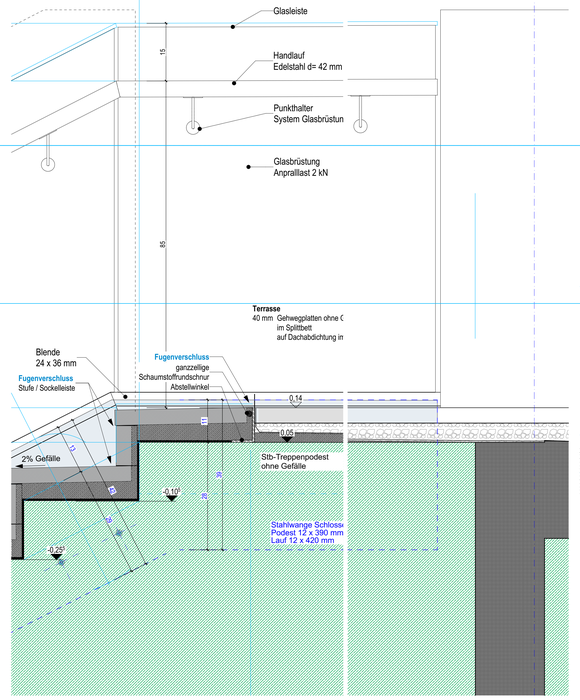

D.02-3 **Austritt Aussentreppe** M1:5

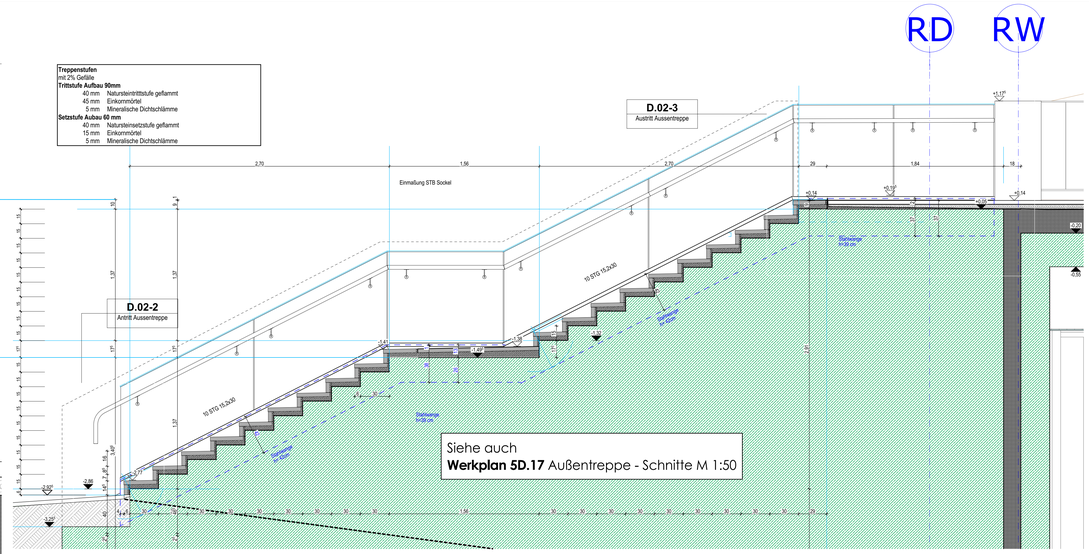

T3.2-1 **T3.2-1 Außentr. Gastro M 1:20** M1:20

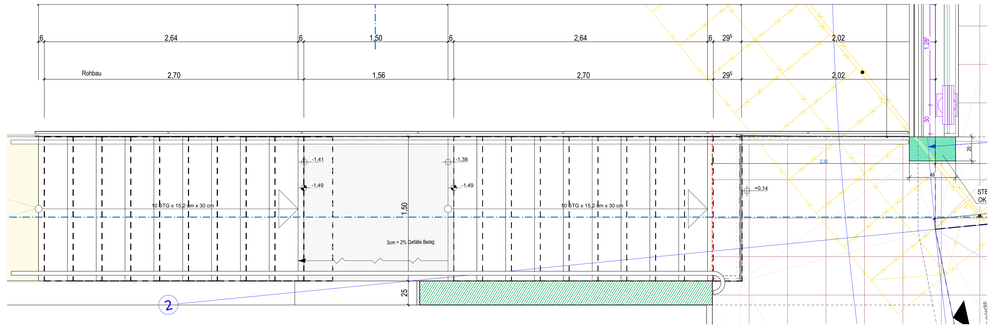

0. **BA1 EG M 1:20 Ausbau** M1:20

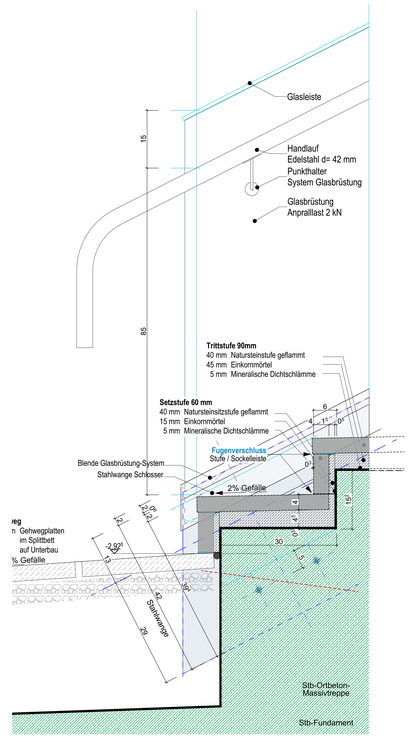

D.02-2 **Antritt Aussentreppe** M1:5

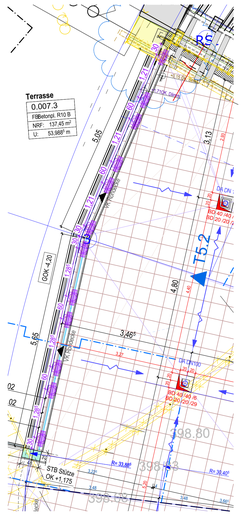

0. **BA1 EG M 1:50** M1:50

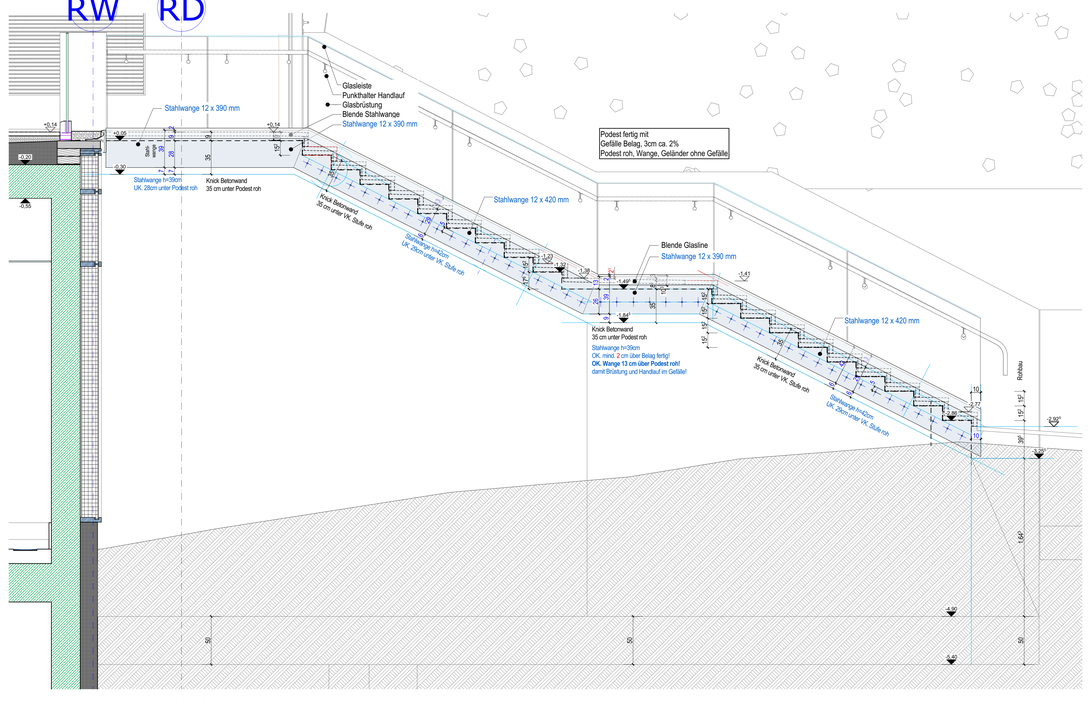

T3.2-6 **T3.2-6 Außentr. Gastro M 1:20** M1:20

Brandschutz

- Umfang Baumaßnahme (Bauen im Bestand)
- Brandwand
- feuerbeständig, und in der Bauart von Brandwänden
- Wand feuerbeständig
- Wand hochfeuerhemmend
- Wand feuerhemmend
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur
- Hauptgang nach IndBauR, B ≥ 2 m
- Rettungswegläänge, Länge bis Hauptgang nach IndBauR
- 1. Flucht u. Rettungsweg
- 2. Flucht u. Rettungsweg
- Fluchttür / Notausgang
- Mindest-Öffnungsmaß im Lichten nach ASR
- Notausstieg / Fluchtfenster
- Sammelstelle
- Anleitestelle
- Anleitestelle Drehleiter
- Maschinelle Entrauchung
- Tür feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
- Tür feuerbeständig, selbstschließend
- Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- Tür feuerhemmend, selbstschließend
- Tür rauchdicht
- Tür dicht- und selbstschließend
- Tür dichtschließend
- Brandschutzschiebetor, feuerbeständig
- Brandschutzschiebetor, feuerhemmend
- Feststellanlage
- feuerbeständig
- Brandschutzverglasung
- feuerhemmend
- Brandschutzverglasung
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschlüsseldepot
- Freischaltelement
- Feuerwehranzeigetableau
- Feuerwehrbedienfeld
- Brandmeldezentrale
- Rauch- u. Wärmeabzug RWA
- RWA Bedienstelle
- Wandhydrant
- Sprinklerzentrale
- Sprinkleranlage, überwachter Bereich

Baustoffe

- Bestand
- Abbruch
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt
- HLZ
- Kalksandstein
- Porenbeton
- Metallständerwand
- Wärmedämmung
- Stahlbeton WU
- Stahlbeton Tiefgründung

Zeichenerklärung

- OK Oberkante
- UK Unterkante
- VK Vorderkante
- UK.FD. UK. Fertigdecke
- UK.RD. UK. Rohdecke
- _H - Heizung
- _L - Lüftung
- _S - Sanitär
- _E - Elektro
- HZV Heizungsverteilung
- ELV Elektroverteilung
- HK Heizkörper
- OK.FB. Oberkante Fertigboden
- OK.RB. Oberkante Rohboden
- BD Bodendurchbruch
- BS Bodenschlitz/ Bodenaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DS Deckenschlitz/ Deckenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- HSP Heizölsperre
- GR Gurtroller
- BRH Brüstungshöhe
- BA Bodenablauf
- DA Dachablauf
- Kreismittelpunkt
- Belagswechsel Fussboden
- Belagswechsel Wand
- RN Regenfallrohr
- T X.XX Tür-Nummer, vgl. Türenliste

Alle sichtbaren Betonkanten und Trennfugen mit Dreieck-Leisten brechen

Sichtbare Betonflächen ohne besondere Angaben in glatter Sichtschalung mit kunststoffbeschichteten großflächigen Schaltafeln

Arbeits- und Dehnfugenbänder siehe Schalpläne des Statikers

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Ausführung eigenverantwortlich zu überprüfen
Differenzen oder Abweichungen sowie Bedenken sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen

Plan nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsplänen des Statikers, der Projektingenieure, der Fachfirmen und den dazugehörigen Plänen der Architekten.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung herzustellen
Stahlbetonbauteile und Aussparungen in solchen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen.
Alle Brüstungs-, Vorlage- und Öffnungsmaße ab OKF

Index	Änderungen - Ergänzungen	gez:	Datum

Kurmittelhaus
OK.RB. EG = ±0.00 = 399,00 DHHN 92

Zur Ausführung freigegeben:
Ort, Datum: Walthersdorf, den 2021-11-15

BAUTEIL
1. Untergeschoss
M 1:1500


Kurmittelhaus
Umbau Bestand
Neubau
Umbau
Bestand
Neubau
Bestand
Umbau
Neubau
Umbau
Bestand
Neubau
Umbau
Bestand
Neubau
Umbau
Bestand