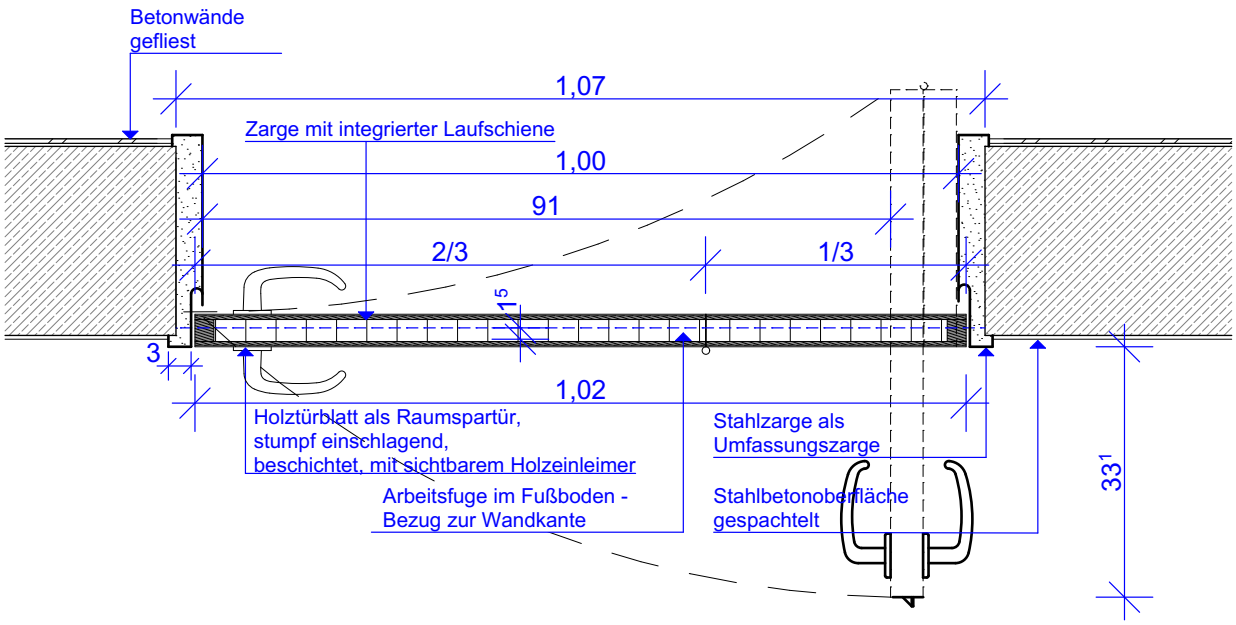

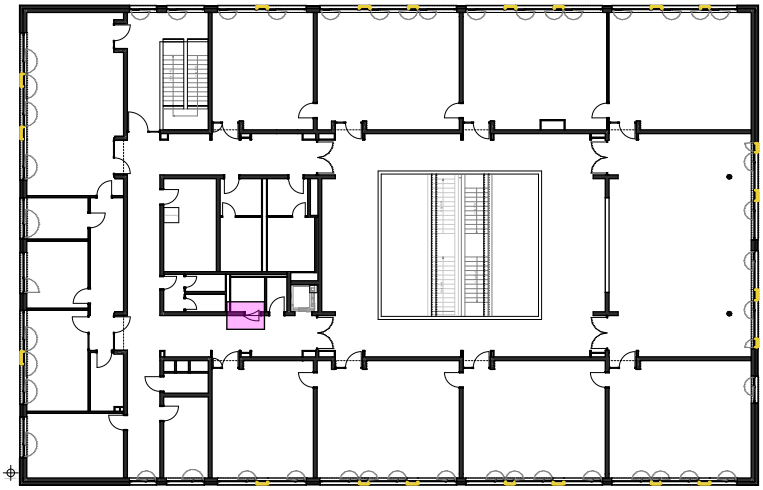

Einbausituation:
WC-Tür Behindertengerecht

alle Kanten 2 mm gerundet

T 0.24.-1____k.A.___Tds___Öffnung rechts
T 2.23.-1____k.A.___Tds___Öffnung rechts

Höhenbezug ± 0,00 = 145,40 ü. NHN

Alle Maße sind eigenverantwortlich auf Plan und Baustelle zu überprüfen! Maßabweichungen sind unverzüglich dem Bauleiter und dem Architekten mitzuteilen! Projektpläne der Fachplaner sind zu beachten! Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den statischen Ausführungsunterlagen gültig.
Alle Maße beziehen sich auf ***OKFFB*** des jeweiligen Geschosses, falls nicht anders im Plan vermerkt!

Radonschutz: Im Zuge der Baudurchführung sind baubegleitend alle Durchführungen durch erdberührende Bauteile Radondicht auszuführen und durch einen Gutachter zu messen und frei geben zu lassen. Die Abdichtung auf der Bodenplatte ist mittels einer alukaschierten Bitumenschweißbahn mit sd > 1.500 m vollflächig verschweißt auszuführen.

Index	Änderung	Datum	Gez.

Auftraggeber

Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1
04758 Oschatz

Projekt

Oschatz West
Neubau 2-zügige Grundschule mit Hort
Karl-Liebknecht-Straße 1

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Darstellung
Typ 4.3 - Faltschiebetür

Maßstab	Datum
1:10, 1:500	14.01.2022
Gez. KH	OZ-G
Bl.- Größe. DIN A4	A_5_D_584.3