



**Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung  
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste  
Leiter Zentrale Vergabestelle**

An alle Bewerber zum Verfahren  
30385/1/6/24/748

Bearbeiter/in: Herr Lein  
Dienstgebäude: Klosterstraße 7  
09456 Annaberg-Buchholz  
Zimmer-Nr.: 2017  
Telefon: 03733 831-1934  
Telefax: 03733 831-85 1934  
E-Mail: christopher.lein@kreis-erz.de  
Ihre Zeichen:  
Ihre Nachricht:  
Unsere Zeichen: 30385/1/6/24/748  
Datum: 03.12.2024

**Offenes Verfahren nach VOB/A (EU)**

**Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum + BRK-Behörde  
Robert-Blum-Straße 21 in 09456 Annaberg-Buchholz  
Los 8 – Innen- und Außenputz (WDVS) 2. BA  
Vergabenummer: 30385/1/6/24/748**

**Hier: 2. Bewerberinformation**

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Bewerber wurde folgende Frage zu oben genanntem Los bei der Zentralen Vergabestelle eingereicht:

[...] *Sehr geehrte Vergabestelle,*

*in Position 01.02.0240 wird nochmals ein 15mm starker Unterputz auf Kalk-Zementbasis ausgeschrieben – Dieser Aufbau ist im Rahmen des ausgewiesenen WDVS unüblich und so nicht realisierbar, da hier sonst doppelte Armierungslagen (1x unter Unterputz + 1x auf Oberputz) erforderlich sind und auch die Lastabführung geklärt werden müsste. Üblicherweise erfolgt der Aufbau des WDVS auf MiWo-Basis mit einem Egalisationsspachtel d=2-3mm (zur Egalisierung der MiWo-Platten und damit man später nicht alle Plattenstöße sieht, diese Leistung würde im LV fehlen) + Armierungsspachtel-lage d=5-6mm + Grundierung + Oberputz 2mm + Anstrich.  
Wir bitten um Prüfung und Rückinfo wie der Aufbau des WDVS erfolgen soll und was schlussendlich kalkuliert werden soll.*

*Mit freundlichen Grüßen [...]*

Sprechzeiten  
Mo, Fr 08:00 – 12:00 Uhr  
Di 08:00 – 18:00 Uhr  
Do 08:00 – 16:00 Uhr  
Kontakt  
Telefon 03733 831-0  
Telefax 03733 22164  
E-Mail info@kreis-erz.de

Bankverbindung  
Erzgebirgsparkasse  
IBAN DE30 8705 4000 3318 0029 67  
BIC WELADED1STB  
USt-IdNr. DE260587011

Diese Fragen möchten wir nunmehr, nach Rücksprache mit dem zuständigen Planungsbüro, wie folgt beantworten:

**Aufgrund von Planungsanpassungen wurde das Leistungsverzeichnis (Abschnitt - Außenputz) überarbeitet.**

**Im selben Zuge haben wir Veränderungen am ausgeschriebenen Putzsystem vorgenommen.**

**Unabhängig davon sind die Schichtdicken entsprechend des gewählten Produktes / Putzsystems vorzusehen.**

**Die überarbeiteten Ausschreibungsunterlagen werden hiermit neu zur Verfügung gestellt und sind für eine Angebotsabgabe zwingend zu verwenden.**

Im Zuge der Bewerberinformation muss der Ablauf der Angebotsfrist verlegt werden.

Der Ablauf der Angebotsfrist verschiebt sich auf **Dienstag, den 10.12.2024, 12.00 Uhr**. Die Bindefrist endet unverändert am 31.01.2025

Hinweis: bereits eingereichte Angebote können bis zum Ablauf der Angebotsfrist zurückgezogen und geändert werden.

**+++ Bitte beachten Sie diese Information entsprechend! +++**

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Lein

-Leiter Zentrale Vergabestelle-  
SG Zentraler Service

**Anlage**

überarbeitetes LV (.pdf und .x83)

Landratsamt Erzgebirgskreis  
Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste  
- Zentrale Vergabestelle -  
Klosterstraße 7  
09456 Annaberg-Buchholz

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01 FTZ Annaberg Buchholz (BA II)**

**01.01 Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen**

Ergänzung der  
Angebotsanforderung

-----  
Entschädigung für die  
Ausarbeitung von Unterlagen  
Für die Ausarbeitung der mit dem vorzulegenden  
Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung

-----  
Abbruch- und Altmaterialien  
Anfallende Altmaterialien und Bauschutt gehen in das  
Eigentum des AN über. Sie sind in Containern zu sammeln  
und nach Füllung von diesem abzutransportieren und  
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. zu verwerten.  
Die Nachweise der Verwertungsanlage bzw. der  
entsorgungsstelle  
sind dem AG bei Rechnungslegung mit vorzulegen.  
Die Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise mit  
einzukalkulieren.

-----  
Bauwasser / Baustrom /  
Bauwesenversicherung  
Bauwasser- und Baustromabschlüsse werden vom Bauherrn  
bereitgestellt.

-----  
Baustellenbesprechung  
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,  
die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen  
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.  
Die Besprechungen finden jeweils nach Vereinbarung  
einmal wöchentlich statt. Dies ist in die  
Einheitspreise einzukalkulieren. Konsequenzen aus  
Nichtteilnahme trägt der AN.

-----  
Anordnung von  
Stundenlohnarbeiten  
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis  
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach  
Anordnung des Auftraggebers oder des bauüberwachenden  
Planungsbüros zu beginnen.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

-----  
**P u n k t f o l g e n** .....  
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot vom Bieter immer auszufüllen.

-----  
**P r o d u k t e**  
Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm angebotenen Produkte/Fabrikate den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sind.  
Geforderte Nachweise, Prüfzeugnisse usw. sind unverzüglich, spätestens jedoch vor Leistungsaufnahme des Nachfolgewerkes per Protokoll nachzuweisen.  
Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander verträglich und physiologisch unbedenklich zu sein.  
Bei Verwendung von Recyclingmaterialien ist der Herkunftsnachweis und die physiologische Unbedenklichkeit vor Einbau beizubringen.

-----  
**B a u m a ß e**  
Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Richtmaße und müssen deshalb vor Produktions-/Baubeginn vor Ort abgenommen und kontrolliert werden.

-----  
**B a u a u s f ü h r u n g**  
Vor Beginn der Arbeiten sind die Höhen zu nivellieren und mit der Bauüberwachung durchzusprechen. Diese Leistung ist in die EP einzukalkulieren.  
Da sich die Bauzeit in die kalte Jahreszeit hinein erstreckt, sind evtl. erforderliche Maßnahmen, saisonbedingte Zuschläge einzukalkulieren.

-----  
**B a u z e i t e n u n t e r b r e c h u n g**  
Die Ausführung erfolgt in Einzelflächen, an allen Tagen.  
Die Ausführung erfolgt in Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen, an allen Tagen.  
Die Arbeiten können durch Leistungen Dritter behindert werden. In Absprache mit der Bauleitung sind dann die Arbeiten zu unterbrechen.

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

### Baustelleneinrichtung

Das Einrichten und Vorhalten der BE über die gesamte Bauzeit (Rohbau) sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gesondert vergütet werden lediglich spezielle Forderungen des Bauherren, diese sind in Leistungspositionen gesondert beschrieben.

Besonders ist zu achten auf :

- Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung und Schneeräumung usw.;
- für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen;
- ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und unfallsicher für die gesamte Bauzeit zu schützen;
- maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.

### Allgemeine Beschreibung der Baustelle

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über B95  
Im Bereich des Baufeldes bestehen beschränkte Lagermöglichkeiten.

### Verrechnungssätze für Löhne zu allen enthaltenen Gewerken

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen, sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

**01.01.0010 Stundenlohn Facharbeiter (Putzarb.)**

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht in der Leistungsbeschreibung erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für:  
 Facharbeiter

**2,000 h**

**Summe 01.01 Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen**

**01.02 Außenputzarbeiten (WDVS)**

Für die auszuführenden Leistungen gelten die für das jeweilige Gewerk zutreffenden DIN - Vorschriften.

Vor Durchführung jeglicher Arbeiten sind die Vorleistungen anderer AN zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle evtl. Mängel vor Ausführung seiner Leistungen zu reklamieren.

Fensterbänke sind so einzuputzen, daß durch temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können.

Für Wärmedämmverbundsysteme gilt die vom IfBt (Institut für Bautechnik) herausgegebene Regelung 4/1990, "Zum Nachweis der Standsicherheit von Wärmedämm-Verbundsystemen mit Mineralfaserdämmstoffen." Diese gilt sinngemäß auch für Wärmedämm-Verbundsysteme (WVDS) mit Hartschaum-Dämmstoffen nach DIN 18164.

Die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese werden nicht gesondert ausgewiesen.

Es ist normal, dass die Gewerke ihre Leistungen nicht in einem Zug erbringen können. Ausführungsunterbrechungen sind in die EP

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

einzukalkulieren.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass die von ihm angebotenen Produkte und Fabrikate den ausgeschriebenen Parametern entsprechen, bzw. den angegebenen Produkten gleichwertig sind.

Geforderte Nachweise, Prüfzeugnisse etc. sind unverzüglich, spätestens jedoch vor Leistungsaufnahme des Nachfolgewerkes per Protokoll nachzuweisen.

Alle Fabrikate haben bauchemisch miteinander vertraglich und physiologisch unbedenklich zu sein.

Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehenen Produkte, Systeme oder Ausführungsart, so hat er dies mit Angebotsabgabe deutlich zu machen.

**01.02.0010 Schutzabdeckung lichtdurchlässig**

Schutzabdeckung als besonderen Schutz an Fenstern, Türen und Tore, herstellen und vorhalten, einschl. der späteren Beseitigung. Abdeckung aus Kunststoffolie, lichtdurchlässig, strapazierfähig.

**285,000 m2**

Nachfolgende Positionen beschreiben die Herstellung des Spritzwasserbereichs im WDVS in Ausführungshöhe bis 30cm über Geländekante.

**01.02.0020 Voranstrich Bitumenemulsion Außenwand**

Voranstrich für bahnenförmige Abdichtungen, aus Bitumenemulsion, auf Außenwänden, Höhe bis 4 m.

**76,000 m2**

**01.02.0030 Abdichtung Wand einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn**

Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsstufe RN1-E (geringe Anforderung), Wassereintragsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R1-E (gering), Rissüberbrückungsstufe RÜ1-E (geringe Rissüberbrückung bis 0,2 mm), einlagig, Bitumen-Dachdichtungsbahnen PV 200 DD mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m<sup>2</sup>, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im Flämmverfahren aufbringen,

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ...

Untergrund Beton/Mauerwerk mit Voranstrich.

**76,000 m2**

**01.02.0040**

**Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS D 100mm PW dh**

Perimeterdämmung auf den Stirnseiten der Bodenplatte, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Dicke 100 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen.

Außenseiten der Dämmplatten nach unten hin schräg zulaufend in Richtung Gebäudekante.

**76,000 m2**

**01.02.0050**

**Bauteilfuge abdichten**

Bauteilfuge abdichten mit Fugendichtungsband, nicht brennbar.

Bauteil längenorientiert,

Breite des Bandes 24 mm,

Anzubringen zwischen Dämmplatte und Sockelabschlussleiste der sich anschließenden Dämmplatte der Fassadendämmung

**127,000 m**

**01.02.0060**

**Armierungsputz Wand Sockel**

Armierungsputz aus mineralischem Werk trockenmörtel - systempassend zu Oberputz aus Siliconharzputz, Dicke 5 bis 6 mm, einschl. Armierungsgewebe, an Wand mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS-XPS), gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 1,5 m. Ausführung im Sockelbereich.

**76,000 m2**



**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0070	<p><b>Außenputz Sockel</b> Oberputz aufziehen und strukturieren, gefilzt, Siliconharzputz, mit nichtbioziden Wirkungsweisen gegen Algen- und Pilzbewuchs, Körnung 2 mm, Schichtdicke bis 3 mm, Hellbezugswert &gt;20 %, Farbe nach Farbprojekt, nach Wahl AG, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand im Sockelbereich, W 3 DIN EN 15824, wasserabweisend</p> <p>Arbeitshöhe bis 1,5 m.</p>	76,000	m2		
01.02.0080	<p><b>Feuchteschutz Bitumenemulsion B 30-50cm</b> Feuchteschutz (Putzabdichtung) für später von Erde oder Kiesschüttung berührte Putzflächen für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), aus Bitumen-Kunststoffemulsion, Breite über 30 bis 50 cm, davon 5 cm über Geländeoberfläche.</p>	76,000	m		
01.02.0090	<p><b>Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn</b> Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 5 mm, lose verlegen.</p>	76,000	m2		
01.02.0100	<p><b>Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D 160mm WDVS Wand</b> Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 160 mm, als Platten, stumpf, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) an Wand, Untergrund Beton, geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, Anzahl entsprechend gewähltem Produkt und zugehöriger Berechnung jedoch mindestens 6 Dübel/m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

1.250,000 m2

01.02.0110

**Sonnenschutzkästen in Dämmung integrieren**

Bauseits eingebaute Sonnenschutzkästen in das Dämmsystem aus Mineralwolle integrieren.

Sonnenschutzkasten Höhe 23,0 cm, Tiefe 14,0 cm  
Wärmedämmung: Tiefe/Stärke 16,0 cm

inkl. zurechtschneiden/ausklinken der Wärmedämmplatte zum einarbeiten der Putzträgerplatte, inkl. Putzträgerplatte sowie zugehörigem Befestigungsmittel auf Dämmung und Sonnenschutzelement, im Klebeverfahren inkl. unteres Abschlussprofil und zusätzlich erforderlicher Gewebeeinlage in den gesondert beschr. Armierungsputz einarbeiten, für Aufbringen des Außenputzes, sowie der Schlussbeschichtung vorbereiten.

Höhe Putzträgerplatte bis 50,0 cm  
Abrechnung nach Länge Sonnenschutzkasten

95,000 m

01.02.0120

**Dämmung, Leibungen, Fenster und Vorsprünge, bis 20cm**

Herstellen der Oberfläche-Wärmedämmung in Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen mit Einzelgröße < 2,5 m2. und Vorsprüngen

einschl. fachgerechtem Abschluß

Leibungstiefe: bis 20 cm

Plattendicke : 16cm

Ausführung an Fenster, Türen und Vorsprüngen

453,000 m

01.02.0130

**Sockelabschluss über Gel. WDVS Kunststoffprofil**

Sockelabschluss über Geländeoberfläche als Systemabschluss für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kunststoffprofil mit Gewebestreifen und Tropfkante als Sockelabschlussprofil, horizontal, Dicke der Dämmplatte 160 mm.

127,000 m

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0140	<b>Einbau Montagezylinder</b> Einbau von Montagezylindern in MW-Dämmplatten zur Befestigung von Lampen, Fühler etc.	20,000	St	_____	_____
01.02.0150	<b>Ausklinkung Dämmplatten 20x20 für Blitzschutz</b> Zulage für Ausklinkung der Fassadendämmplatten auf der Rückseite (Klebeseite), Querschnitt ca. 40x80mm, für Blitzschutzleitungen und Elektrokabel	54,000	m	_____	_____
01.02.0160	<b>Randverdübelung, 4 St. Zulage</b> Randbereichsverdübelung für Wärmedämmung zur Aufnahme von Windsogkräften mit Schraubdübel, als Zulage an senkrechten Gebäudeecken. Gebäudehöhe: bis 5,5 m Anzahl : 4 St/m2	54,000	m2	_____	_____
01.02.0170	<b>Kantenprofil WDVS Gewebeeckwinkel</b> Kantenprofil für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS), Gewebeeckwinkel, vollflächig einbetten in Armierungsmörtel, Schenkelbreite 10/15 cm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	484,000	m	_____	_____
01.02.0180	<b>Diagonalbewehrung Gittergewebe</b> Diagonalbewehrung aus Gittergewebe, alkalibeständig, an Ecke von Öffnung, innen, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..	414,000	St	_____	_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0190	<p><b>Armierungsputz Leibung bis 20cm</b> Armierungsputz in Leibungen aus minerlischem Werk trockenmörtel - systempassend zu Oberputz aus Siliconharzputz, Dicke 5 bis 6 mm, einschl. Armierungsgewebe und zusätzlichem Egalisationsspachtel bis 3 mm, an Wand mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS-Mineralwolle), auf gedämmter Leibung, <b>Breite Leibung 20 cm</b>, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>	453,000	m		
01.02.0200	<p><b>Armierungsputz Wand</b> Armierungsputz aus minerlischem Werk trockenmörtel - systempassend zu Oberputz aus Siliconharzputz, Dicke 5 bis 6 mm, einschl. Armierungsgewebe und zusätzlichem Egalisationsspachtel bis 3 mm, an Wand mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS-Mineralwolle), gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>	1.069,000	m2		
01.02.0210	<p><b>Zwischenbeschichtung/Haftgrund Leibung bis 20 cm</b> Rollen oder streichen einer Zwischenbeschichtung mit gutem Füll- und Deckvermögen für silikat-, siliconharz- und mineralisch gebundene Putze auf Silikatbasis nach VOB, DIN 18 363, Ziffer 2.4.1.  Ausführung in Leibungen bis 20 cm Tiefe  Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>	453,000	m		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto


OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0220	<p><b>Zwischenbeschichtung/Haftgrund</b>                      Rollen oder streichen einer Zwischenbeschichtung mit gutem Füll- und Deckvermögen für silikat-, siliconharz- und mineralisch gebundene Putze auf Silikatbasis nach VOB, DIN 18 363, Ziffer 2.4.1.</p> <p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p>	1.069,000	m2		
01.02.0230	<p><b>Siliconharzputz Leibungen, 20 cm</b>                      Leibungen oberflächenfertig herstellen                      Oberputz aufziehen und strukturieren, gefilzt, Siliconharzputz, mit nichtbioziden Wirkungsweisen gegen Algen- und Pilzbewuchs, Körnung 2 mm, Schichtdicke bis 3 mm, Hellbezugswert &gt;20 %, Farbe nach Farbprojekt, nach Wahl AG, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Gebäudehöhe bis 5,5 m.</p> <p>Leibungstiefe: bis 20 cm                      Ausführung: an Fenster, Türen und Nischen</p>	453,000	m		
01.02.0240	<p><b>Siliconharzputz, 2mm, WDVS-Fassade</b>                      Oberputz aufziehen und strukturieren, gefilzt, Siliconharzputz, mit nichtbioziden Wirkungsweisen gegen Algen- und Pilzbewuchs, Körnung 2 mm, Schichtdicke bis 3 mm, Hellbezugswert &gt;20 %, Farbe nach Farbprojekt, nach Wahl AG, für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand,</p> <p>Gebäudehöhe bis 5,5 m.</p>	1.069,000	m2		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**01.02.0250 Außenputz Außenwand, strukturiert, Zulage**  
Außenputz DIN 18550-1 auf Außenwand, als Zulage zu vorgehender Pos. 01.02.0240 als Modellierputz / strukturierter Putz, Ausführung entsprechend Abbildung

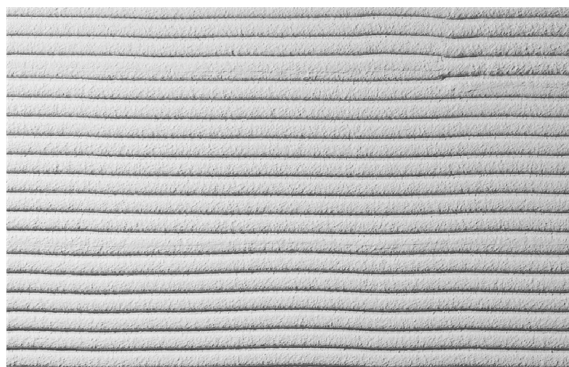

inkl. anlegen einer Musterfläche 1 m<sup>2</sup>

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

**51,000 m<sup>2</sup>** \_\_\_\_\_

**01.02.0260 Schlussbesch Leibung Putz B 20 cm**  
Schlussbeschichtung an Leibung, außen, Untergrund Putz auf Wärmedämm-Verbundsystem, **Breite Leibung 20 cm**, Schlussbeschichtung aus Silikonharzfarbe,

Farbton: nach Farbprojekt  
nach Wahl AG, nach Bemusterung  
Hellbezugswert > 20 %

Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..

Ort: in Fenster- und Türleibungen, sowie Vorsprüngen

**453,000 m** \_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0270	<p><b>Schlussbesch Wand Putz, egalisierend</b> Schlussbeschichtung an Wand, außen, Untergrund Putz auf Wärmedämm-Verbundsystem, Schlussbeschichtung aus Silikonharzfarbe, Farbton: nach Farbprojekt nach Wahl AG, nach Bemusterung Hellbezugswert &gt; 20 %</p> <p>Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird beigestellt/ist vorh..</p> <p>Ort: Fassade</p>	1.069,000	m2		
01.02.0280	<p><b>Anschlußfugen mit 2-Stufen Dichtband</b> Abdichten der Anschlußfugen, schlagregendicht, zwischen Putz und anderen Bauteilen mit Fugendichtband aus imprägniertem Weichschaumstoff, dämmsystemkomponentenverträglich, Dichtung witterungsseitig, mit Dichtstoff Sto-Fugendichtband 2 D, Farbton weiß, Fugenbreite bis 10,0 mm. Gesamtfugentiefe bis 20 mm.</p>	462,000	m		
01.02.0290	<p><b>Anschlußprofil PVC</b> Putzanschlußprofil aus PVC mit elastischer Zwischenlage und Abtrennschutzleiste für Folienbefestigung, für Anschluß an alle durchstoßenden und anschließenden Bauteile, wie Fenster, Türen, etc.</p>	462,000	m		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02.0300	<b>Musteranlegung</b> Es sind Muster mit zu erstellen. Farbe, Farbton und Struktur (Körnung) nach Wahl des Auftraggeber / Architekt. Nach Auswahl ist das Muster wieder vollständig zu entfernen. Fläche des Musters: je 1 qm	2,000	St		

**Summe 01.02 Außenputzarbeiten (WDVS)**

**01.03 Innenputzarbeiten**

Für die auszuführenden Leistungen gilt DIN 18 350.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen, Liefern, Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Vor Durchführung der Putzarbeiten ist der Putzuntergrund auf seine Eignung zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle evtl. Untergrundmängel vor Ausführung seiner Leistungen zu reklamieren.

Das Abkleben/Abdecken von Fenstern, Fensterbänke, Türen etc. ist in den Einheitspreis einzukalkulieren. Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort zu reinigen.

Fensterbänke sind so einzuputzen, daß durch temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen können.

Die Baustelleneinrichtung sowie evtl. erforderliche Arbeitsgerüste sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Diese Leistungen werden nicht gesondert ausgewiesen.

Zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren ist, daß alle Baumaßnahmen in einem bestehenden Gebäude erfolgen, welches nicht befahren werden kann. Es entstehen Förderwege bis 100m.



**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0010	<p><b>Schutzabdeck. Fenster Tür Folie D 0,3mm</b>                      Schutzabdeckung als besonderen Schutz an oberflächenfertigen Einbauteile (wie Fenster und Türen) herstellen und vorhalten, einschl. der späteren Beseitigung. Abdeckung aus Kunststoffolie, strapazierfähig.</p>	419,000	m2		
01.03.0020	<p><b>Vorbereiten Betonteile, H bis 4,50m</b>                      Vorbereitung von Betonbauteilen, wie Stahlbetonwände, Unterzüge, Ortbetondecken, Elementendecke, Ortbetontreppen u.ä. für Spachtel- bzw. Putzarbeiten einschl. Entfernen von Rückstände (Schalungsöl). Raumhöhe: bis ca. 4,50 m</p>	211,000	m2		
01.03.0030	<p><b>Haftgrundanstrich, H bis 4,50m</b>                      Haftgrundanstrich mit Quarzsand auf Betonteile aufbringen. Einbauort: Stahlbetonwände, Unterzüge, Ortbetondecken, Elementendecke, Stützen, Riegel, etc. Raumhöhe: bis ca. 4,50 m</p>	86,000	m2		
01.03.0040	<p><b>Betonhaftspachtel, H bis 4,50m</b>                      Betonhaftspachtel auf Betonuntergrundflächen aufbringen, mittels Zahnschachtel aufkämmen Dicke bis 5mm als Untergrundvorbereitung für Kalk-Zementputz Raumhöhe bis 4,50m</p>	86,000	m2		
01.03.0050	<p><b>Schlitz/Fehlstelle füllen Wand PII B bis 0,05m T bis 0,05m</b>                      Schlitz/Fehlstelle füllen, in Wänden, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 0,05 m, Schlitztiefe bis 0,05 m.</p>	175,000	m		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0060	<b>Spritzbewurf PII Wand innen</b> Nicht volldeckender Spritzbewurf aus Werkrockenmörtel, Putzmörtel P II, auf Wand, innen, Untergrund Mauerwerk, Beton Höhe bis 4 m.	3.681,000	m2		
01.03.0070	<b>Innenwandputz, Untergrund Poroton/KS/Beton, H bis 3,50m</b> Innenwandputzsystem DIN 18 550, mineralisch gebunden, Putzhöhe bis ca. 4,00m, Dicke 15mm, zweilagig, als geriebener und gefilterter Putz Putzgrund KS-Mauerwerk, bzw. Beton (vor beschrieben vorbehandelt). Putz aus Putzmörtel P II als oberflächenfertiger Putz. Oberfläche malerfertig (Q3)	3.411,000	m2		
01.03.0080	<b>Innenwandputz unter Fliesen, Untergrund Poroton/KS/Beton</b> Innenwandputzsystem DIN 18 550, mineralisch gebunden, Putzhöhe bis ca. 2,15m (türhoch), Dicke 15mm, als Unterputz für zu verfliesende Wandflächen, Putzgrund KS-Mauerwerk bzw. Beton (schalungsrauh). Einlagiger Putz aus Putzmörtel P II einschließlich Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80cm	245,000	m2		
01.03.0090	<b>Putz an Leibungen, Leibungstiefe bis ca. 25cm</b> Leistung wie Position gefilterter Innenwandputz, jedoch an Leibungen, Leibungstiefe bis ca. 20cm.	852,000	m		
01.03.0100	<b>Putzbewehrung Kunststofffaser flächig</b> Putzbewehrung flächig aus Gittergewebe aus Kunststofffasern (für innen) Ausführung im Bereich von Materialwechsel im Untergrund, als Zulage, in frisch aufgetragenen Putz oder Spachtel eindrücken.  Ort: Materialübergänge Beton/Mauerwerk				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ...</i>					
		50,000	m2	_____	_____
<b>01.03.0110</b>	<b>Eckschutzleisten, verzinkt, Innenputz</b> Gerundete Eckschutzleisten aus verzinktem Stahl, einbauen in beschriebenen Wandputz. Radius >=2mm	30,000	m	_____	_____
<b>01.03.0120</b>	<b>Anschlußprofil PVC</b> Putzanschlußprofil aus PVC mit elastischer Zwischenlage und Abtrennschutzleiste für Folienbefestigung, für Anschluß an alle durchstoßenden und anschließenden Bauteile, einbauen in Wandputz.	852,000	m	_____	_____
<b>01.03.0130</b>	<b>Putzanschluß Zulage</b> Putzanschlüsse/Putzabschlüsse Herstellen mittels Kellenschnitt einschl. Schließen der Fuge mittels dauerelastischen, überstreichbaren Dichtstoffes. Ausführung im Anschlußbereich Putz/Decke als Zulage zu vorbeschriebenem Putz.	254,000	m	_____	_____
<b>01.03.0140</b>	<b>Nachträgliches Einputzen, Zulage</b> Zulage zum Innenwandputz für das nachträgliche Einputzen von inneren Fensterbänken, Türcargen u.ä.	50,000	m	_____	_____
<b>01.03.0150</b>	<b>Öffnung zuputzen Wand</b> Öffnungen nachträglich zuputzen einschl. Herstellen eines sauberen Übergangs zum vorhandenen Putz Einzelgröße bis 0,5 m2,	5,000	m2	_____	_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03.0160	<b>Schlitzte u. Fugen nachträglich schließen</b> Schlitze und Fugen nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen. Schlitztiefe: bis 50 mm Schlitzbreite: bis 50 mm	30,000	m		
<b>Summe</b>	<b>01.03 Innenputzarbeiten</b>				
01.04	<b>Zimmerarbeiten</b>  Der Ausschreibung liegen alle von Materialien und Ausführungen berührten DIN Vorschriften in der jetzt gültigen Fassung zugrunde:  Fassadenbekleidung mit Holzlamellen  Hinterlüftete Fassadenbekleidung Schalung aus Rhombusleisten mit offenen horizontalen Fugen, Befestigung auf Holzunterkonstruktion.  Alle Befestigungs-, Verbindungs- und Verankerungs- mittel müssen aus nichtrostenden Materialien bestehen. Bei Dübeln muß die Brauchbarkeit durch eine Zulassung nach Zuschlag nachgewiesen werden.  Durch eine statische Berechnung sind Befestigungen, Verbindungen, Unterkonstruktion, Wandhalter und Verankerung nachzuweisen.  Normen / Richtlinien  - DIN 1055 Lastannahmen im Hochbau Ergänzungserlass zu Teil 4 - DIN 1745 Bänder und Bleche aus Aluminium - DIN 1748 Strangpressprofile aus Aluminium - DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen - DIN 4420 Gerüste - DIN 7337 Blindniete mit Sollbruchdorn - DIN 18165 Faserdämmstoffe - DIN 18202 Maßtoleranzen im Hochbau - DIN 18338 Dachabdichtungs- und Dachabdeckungsarbeiten, Teil 3.9 Aussenwand-Bekleidungen und Abschnitt 5				

## LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

(Abrechnung)

- DIN 18351 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
- DIN 18516 Aussenwandbekleidungen, hinterlüftet
- Landesbauordnung
- Wärmeschutzverordnung
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

- Besondere Sorgfalt ist bei der Ausführung aller Fugen, An- und Abschlüsse und Gebäudeecken zu legen.
- Die Leistungen beinhalten die fertige Montage, einschließlich aller erforderlichen Materialien, wie Bekleidungsplatten, Alu-Profile, Verankerungs- und Befestigungsmittel, Dichtungsbänder, Zubehörprofile und sonstige Kleinteile, sowie Verschnitt.

Allgemeines:

Der Ermittlung der Leistung - gleichgültig, ob sie nach Zeichnung oder Aufmaß erfolgt - sind für Bekleidungen, Unterkonstruktionen, Wärme- und Schalldämmungen, Oberflächenbehandlungen und dergleichen die Maße der Bekleidung zugrunde zu legen.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen, Liefern, Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.

Das Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie das Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes sowie evtl. erforderliche Arbeitsgerüste sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Gesondert vergütet werden lediglich spezielle Forderungen des Bauherren, diese sind in Leistungspositionen gesondert beschrieben. Fassadengerüst ist bauseits vorhanden, Baustellentoilette ist vorhanden.

Weiterhin ist für die Herstellung der Holzfassade eine Höhe von 4m vorgesehen, entsprechende Gerüste sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0010	<p><b>Standsicherheitsnachweis</b></p> <p>Erstellen und Liefern der objektbezogenen statischen Berechnung und Fassadenfachplanung für die gesamte hinterlüftete Fassadenbekleidung in prüffähiger Form, einschließlich aller erforderlichen Dübelsetzpläne und Ausführungszeichnungen. Die Windlasten sind nach DIN 1055 Teil 4 zu berücksichtigen.</p> <p>Die Zeichnungen sind rechtzeitig in 4-facher Ausführung dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen.</p>	1,000	St		
01.04.0020	<p><b>UK für AW-Bekleidung 2-lagig gekreuzt</b></p> <p>Unterkonstruktion für Außenwandbekleidung, aus Bauschnittholz, gehobelt, Sortierklasse S15 DIN 4074-1, 2-lagig gekreuzt.</p> <p>erste Lage waagrecht, Dicke 80 mm, Breite 60mm, Achsabstand über 90 bis 100 cm,</p> <p>zweite Lage senkrecht, Dicke 60mm, Breite 60mm, Achsabstand über 90 bis 100cm,</p> <p>beide Lagen einschließlich chemischem Holzschutz, Gefährdungsklasse 2 (Außenbereich ohne Bewitterung) DIN 68800-3,</p> <p>Untergrund Mauerwerk, mechanisch befestigen DIN 1502 mit Schrauben aus feuerverzinktem Stahl, Ausgleichen von Unebenheiten bis 20mm,</p> <p>Einbauhöhe bis 3,5m über Standfläche Gerüst.</p>	110,000	m2		
01.04.0030	<p><b>Dampfbremse PE-Folie D 0,25mm Wand</b></p> <p>Dampfbremse als diffusionshemmende Schicht sd-Wert 100 bis kleiner 1500 m DIN 4108-3, aus Polyethylenfolie (PE) DIN EN 13984, Dicke 0,25 mm, an Wand, Nähte und Stöße verkleben/verschweißen.</p>	295,000	m2		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04.0040	<p><b>Leibungsbekl. Bretter 200mm sib. Lärche</b>                      Bekleidung der Leibung, im Außenbereich, aus Brettern</p> <p>Sichtseiten gehobelt und gefast, Dicke 22 mm, Deck-/Ansichtsbreite über 190 bis 225 mm, Holzart sibirische Lärche, Güteklasse 1 DIN 68365, sichtbar befestigen mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl.</p> <p>einschl. Unterkonstruktion aus Lattung 30mm.</p>	49,000	m		
01.04.0050	<p><b>Außenwandbekleidung Rhombusleisten incl. UK, sib. Lärche</b>                      Außenwandbekleidung, aus Brettern mit parallel abgeschrägten Schmalseiten (Rhombusprofil), Sichtseiten gehobelt und gefast, Dicke 22 mm, Deck-/Ansichtsbreite über 80 bis 120 mm, Holzart sibirische Lärche, Güteklasse 1 DIN 68365, als waagerechte Bekleidung, auf Abstand verlegt, Fugenbreite über 15 bis 20 mm, Befestigungsbild gleichmäßig mit Schrauben aus nichtrostendem Stahl, einschl. Fassadenbahn, diffusionsoffen, UV-beständig, Farbe schwarz, einschl. Unterkonstruktion aus Lattung, senkrecht, 30mm.</p>	110,000	m2		
01.04.0060	<p><b>Grundbeschichtung Imprägnierlasur UV-Schutz</b>                      Grundbeschichtung für vorbeschriebene Rhombusleistenschalung mit Zwischenräumen starke Beanspruchung DIN EN 927-1, aus Imprägnierlasur, als Dünnschicht, wasserverdünnbar, farblos, transparent, lösemittelfrei zur Holzstabilisierung (Ligninschutzimprägnierung) mit hohem UV-Schutzfaktor.</p>	110,000	m2		
01.04.0070	<p><b>Schlussbesch Wand Imprägnierlasur</b>                      Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung für vorbeschriebene Rhombusleistenschalung mit Zwischenräumen starke Beanspruchung DIN EN 927-1, aus Imprägnierlasur, als Dünnschicht, wasserverdünnbar, farblos, transparent, seidenmatt, lösemittelfrei, offenporig, hydrophobierend als Wetterschutzlasur, wasserabweisend, als wetterfeste Schutzbehandlung.</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0070) ...

Abrechnung als m2 Wandfläche

**110,000 m2**

**01.04.0080**

**UK vertikale Bauteilfuge Zulage**

Fugenausbildung durch einseitiges Anarbeiten als Zulage zur Unterkonstruktion, für vertikale Bauteilfuge und vertikale Einbauten (z.B. Fenster u.ä.).

**33,600 m**

**01.04.0090**

**UK horizontaler Abschluss Zulage**

Ausbildung horizontaler Abschlüsse in der Unterkonstruktion aus Holz als Zulage. für Abschluss Unterkante auf Höhe 1.OG

**18,000 m**

**01.04.0100**

**Unterer/oberer Abschluss Lüftungsgitter/Lochblech**

Unterer/oberer Abschluss, einschl. Lüftungsgitter/Lochblech als Vogel- und Insektenschutz, passend zur Bekleidung aus Rhombusleisten.

Ort: Unterkante Holzfassade auf Höhe 1.OG

**27,000 m**

**01.04.0110**

**Rhombusschalung Bauteilfuge Zulage**

Fugenausbildung als Zulage zur Bekleidung, für vertikale Bauteilfuge. Ausbildung mit hinterlegten Leisten als beidseitig angearbeiteter Randabschluss.

**2,000 m**

**01.04.0120**

**Kleineisenteile**

Stahlteile aus Flachstahl, als Lasche, Winkel o.ä., bis 4 Bohrungen, aus Stahl, feuerverzinkt.

**7,000 kg**



---

**Projekt** 330 FTZ - Feuerwehrtechn. Zentrum Annab.-Buchh.

---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>Summe</b>	<b>01.04</b>			<b>Zimmerarbeiten</b>	_____
<b>Summe</b>	<b>01</b>			<b>FTZ Annaberg Buchholz (BA II)</b>	_____

Projekt 330 FTZ - Feuerwehrtechn. Zentrum Annab.-Buchh.

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innen- und Aussenputz (WDVS)**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG  
Innen- und Aussenputz (WDVS)**

01.01	Vorbemerkungen, vorbereitende Maßnahmen				_____
01.02	Außenputzarbeiten (WDVS)				_____
01.03	Innenputzarbeiten				_____
01.04	Zimmerarbeiten				_____
01	FTZ Annaberg Buchholz (BA II)				_____

**Angebotssumme netto** EUR \_\_\_\_\_

abzgl. Nachlass in % \_\_\_\_\_ EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme abzgl. Nachlass** EUR \_\_\_\_\_

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto** EUR \_\_\_\_\_