


NE


SW

SW

NE

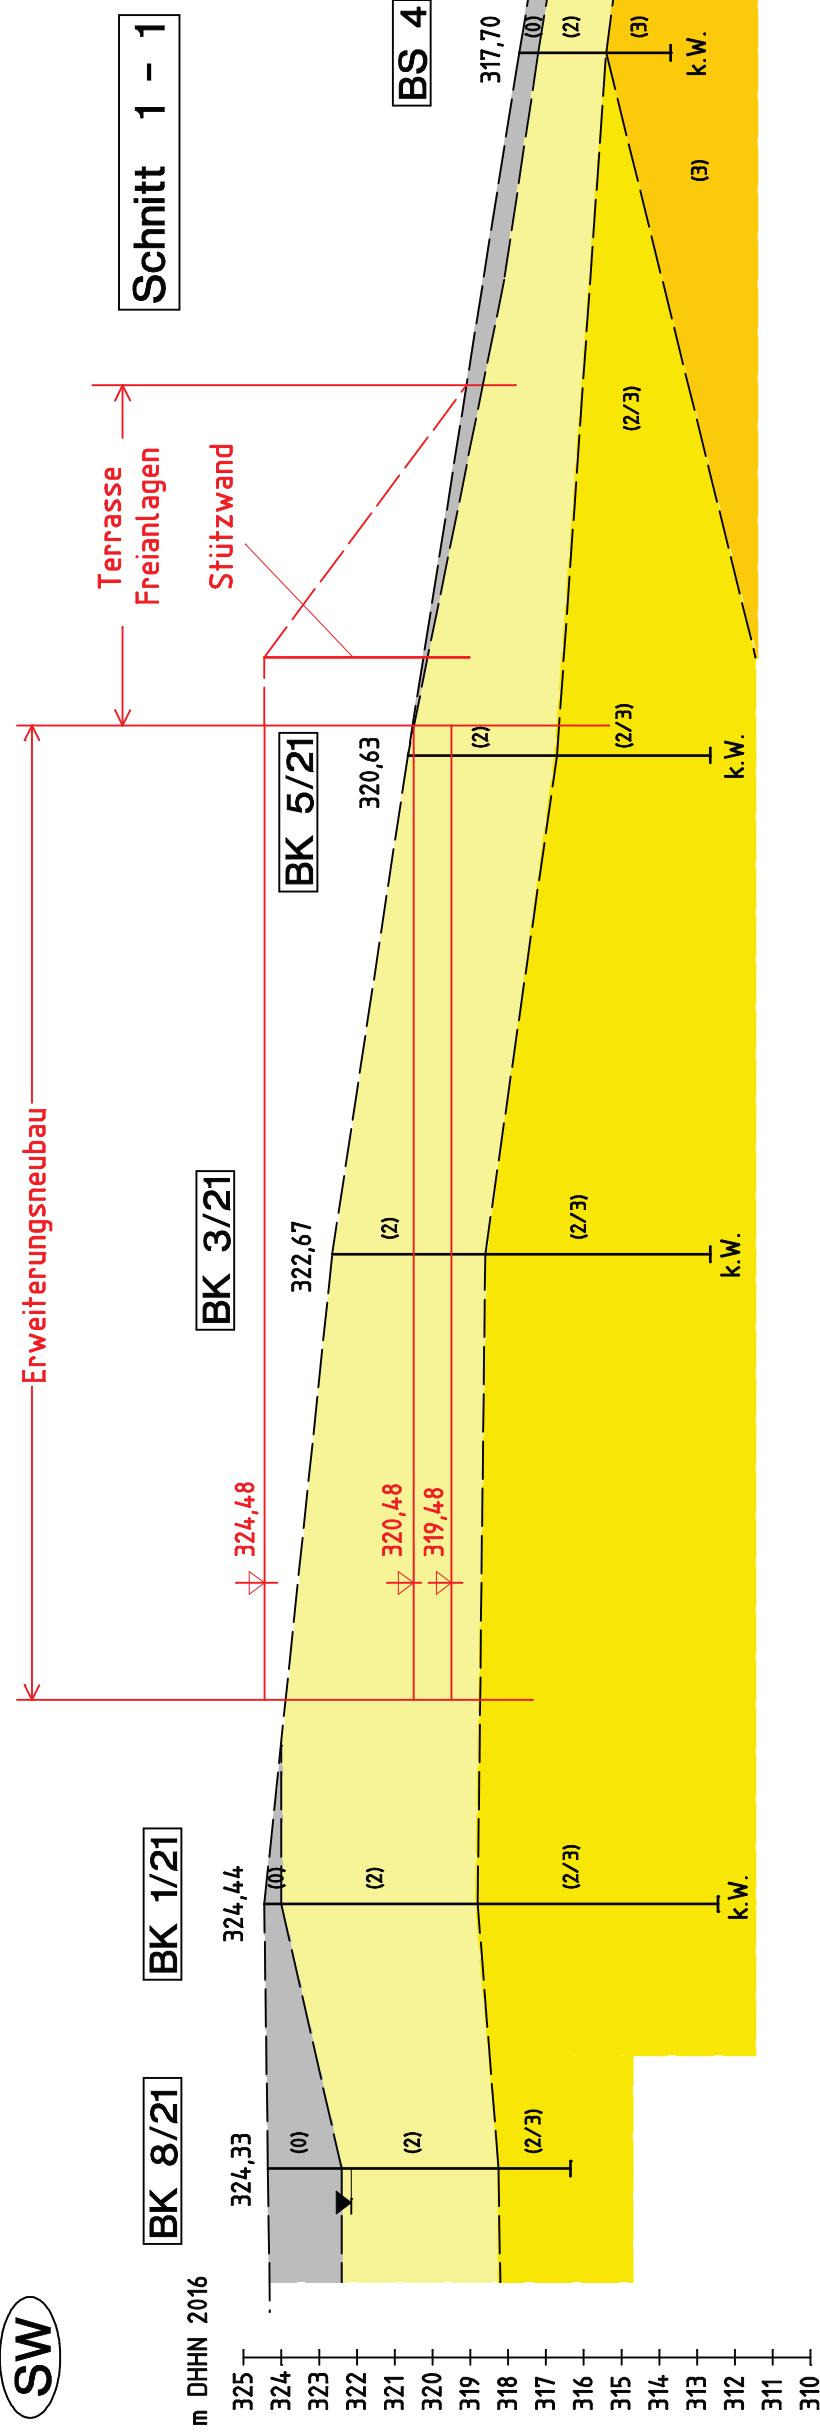

Schnitt 2 - 2

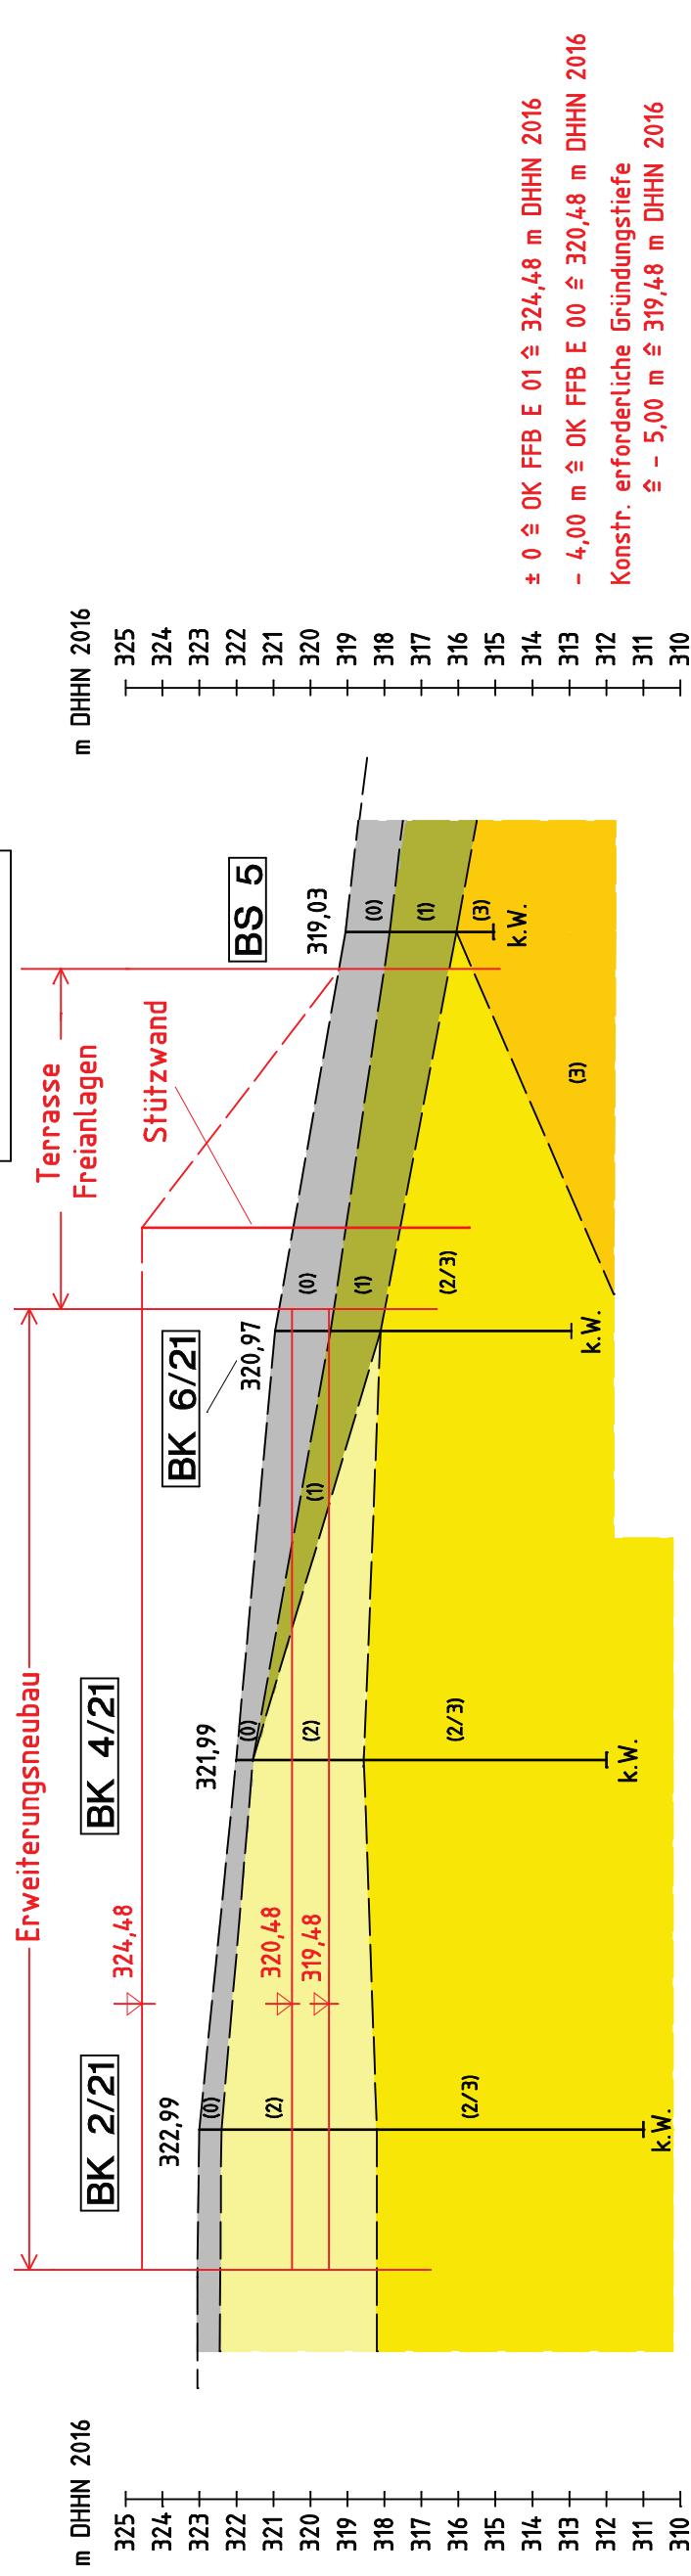

Baugrundschichten

- (0) Auffüllungen
- (1) Hang-, Verwitterungs- oder Geschiebelehm
- (2) Kiessande (Tertiär) und/oder Konglomeratzersatz
- (2/3) Festgesteinszersatz
- (3)

▼ Wasserstand im Bohrloch
k.W. kein Wasser im Bohrloch

H 1 : 200
L 1 : 500
Maßstab


Baugrubenbüro Dr. Hallbauer + Ebert
INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK
Spiegelstraße 31, 08056 Zwickau, Telefon: (0375) 277040, Telefax: (0375) 277043

Baugrubengutachten Werdau 01/22
Anlage 6: Schematische Baugrundschnitte
Blatt 1

NNW

SSE

Schnitt 3 - 3

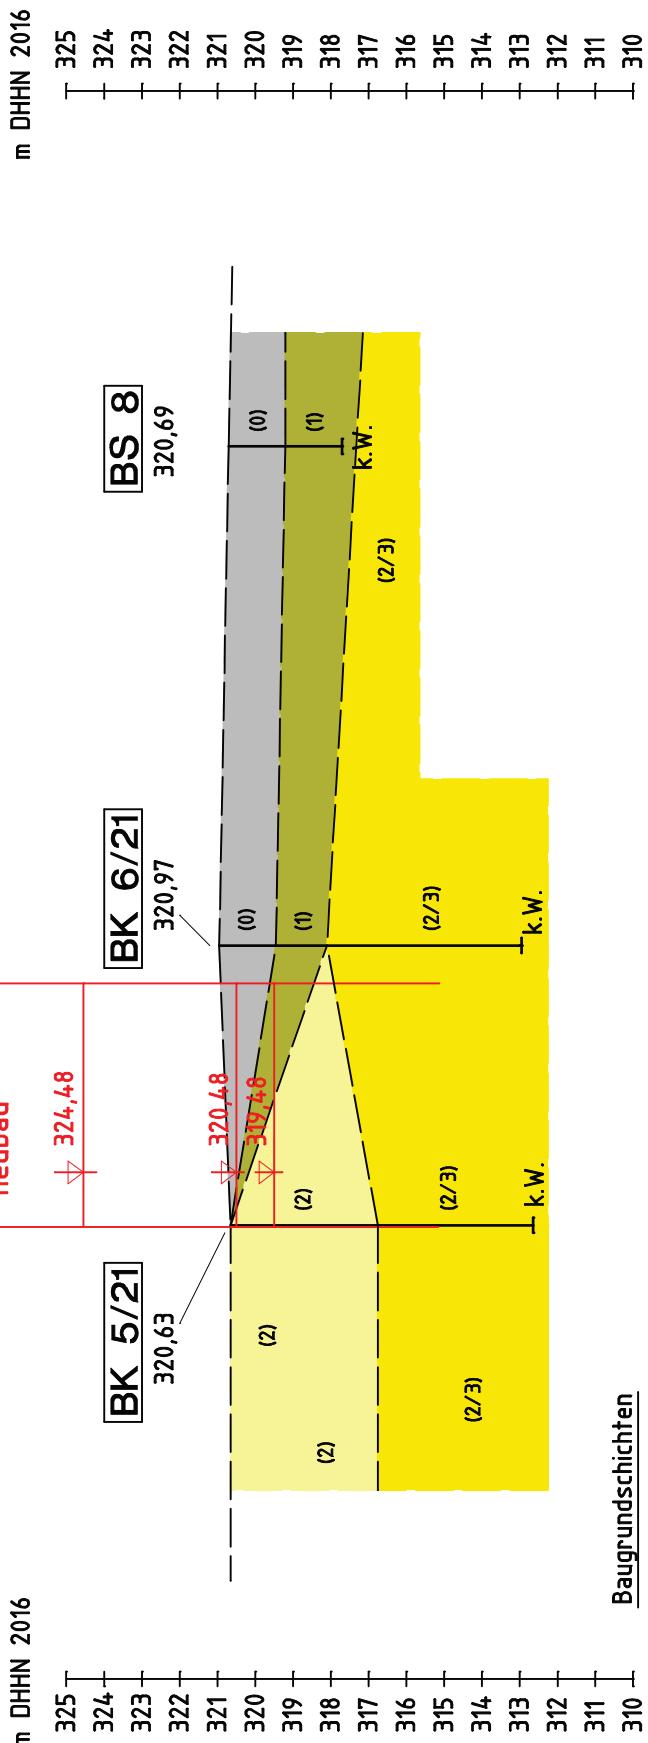

325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310

H 1 : 200
L 1 : 500

Maßstab

$\pm 0 \hat{=} 0\text{K FFB E } 01 \hat{=} 324,48 \text{ m DHHN 2016}$
 $- 4,00 \text{ m} \hat{=} 0\text{K FFB E } 00 \hat{=} 320,48 \text{ m DHHN 2016}$
 Konstr. erforderliche Gründungstiefe
 $\hat{=} - 5,00 \text{ m} \hat{=} 319,48 \text{ m DHHN 2016}$

Baugrubengutachten Werdau 01/22
Anlage 6: Schematische Baugrundschnitte Blatt 2