Ansicht Fluchttür M 1:20
Typ AT-2.1

FL003-T02

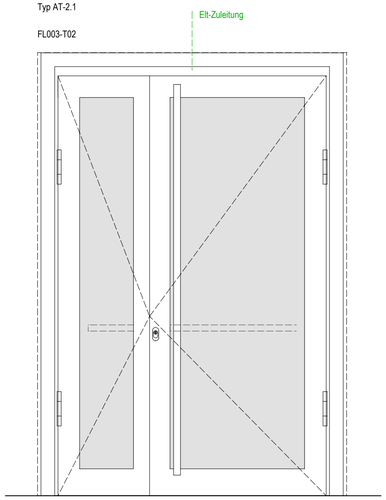

Ansicht M 1:20

Ansicht Fluchttür M 1:20
Typ AT-2.2

FL003-T03

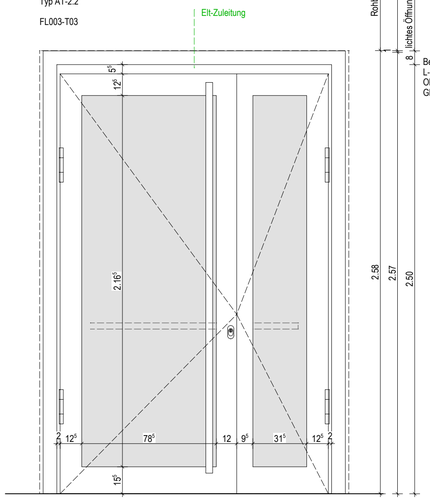

Horizontalschnitt M 1:20

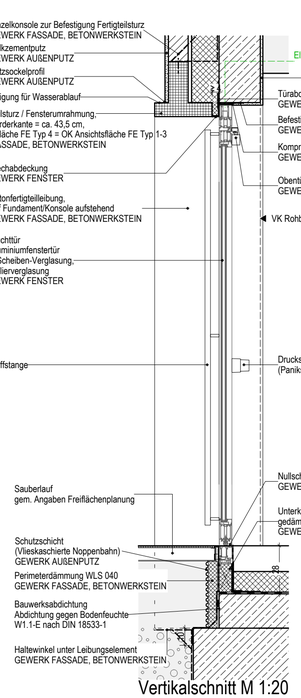

Vertikalschnitt M 1:20

Innenansicht Fluchttür M 1:20
Typ AT-2.2

FL003-T03

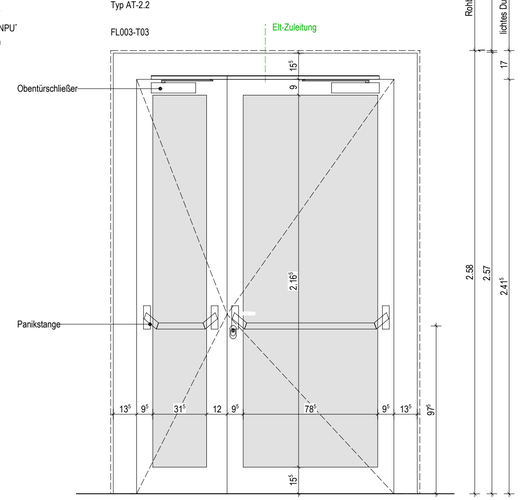

Innenansicht M 1:20

Ausführungsbeschreibung:

Fluchttür
Aluminiumtür Rahmentür
außen öffnend
Bautiefe Profil 75 mm
2-Scheiben-Verglasung, Isolierverglasung
Blockzarge
Uw ≤ 1,60 W/(m²*K)
Einbauteile gem. Tür-/ Fensterliste

lichte Durchgangsbreite gesamt: mind. 1,20 m
lichte Durchgangsbreite Gangflügel: so breit wie möglich

Nullschwelle

Beschläge
Edelstahl
innen: Panik-Druckstange (Pushbar)
außen: Griffstange Ø 40 mm (Gangflügel)

Obentürschließer innenseitig, bandgegenseitig,
mit Schließfolgeregelung,
mit Öffnungsbegrenzer

selbstverriegelndes Panikschloss (SVP)

Montage
inkl. aller Befestigungsmittel

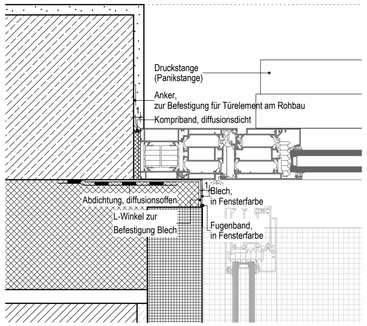

Ausschnitt seitlich M 1:5

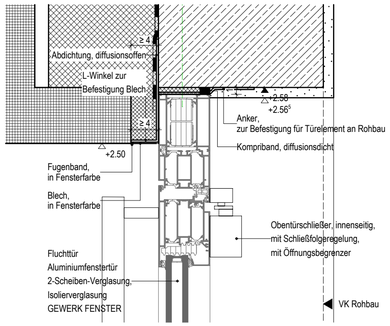

Ausschnitt oben M 1:5

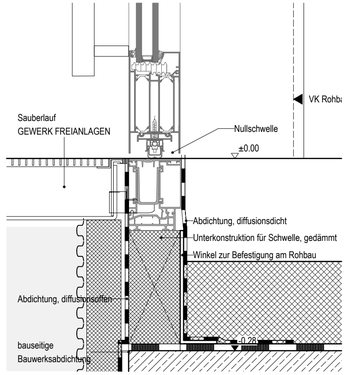

Ausschnitt unten M 1:5

LEGENDE

SYMBOLE, LINIEN, SCHRAFF.:

- Bestand
- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Beton
- Stahlbetonfertigteil
- Trockenbau
- Dämmung
- Mauerwerk Neu (Altbau)
- Stahlbeton Neu (Altbau)
- Dämmung Neu (Altbau)
- Ersatz Teilbereiche vom Fußbodenbelag
- Abbruch
- Abbruch
- Fußboden Teilabbruch
- Neue Decke bzw. UHD
- UHD Abbruch
- Brüstung Abbruch
- Neue Brüstung
- Neubau im Bereich Altbau
- Linie angenommen
- verdeckte Kante
- darüberliegende Kante
- OK Fertig-Fußboden
- OK Roh-Fußboden
- UK UHD bezogen auf OK Fertig-Fußboden
- Brandschutzanforderung F30, soweit nicht anders angegeben (Neubau)
- Brandschutzanforderung F30 (Altbau)
- Brandschutzanforderung F90
- Fluchtwegrichtung

- -WS- Sommerlicher Wärmeschutz, man.
- -WS - EL- Sommerlicher Wärmeschutz, elektr.
- -Verdunkl - EL- Verdunklung, elektr.
- -BLS- Blendschutz, man.
- -BLS-EL- Blendschutz, elektr.
- Tür-Überstromgitter/Unterschnitt

DURCHBRÜCHE/SCHLITZE

- Wanddurchbruch "x"-WD b/h in cm
- Bodendurchbruch "x"-BD b/l in cm
- Deckendurchbruch "x"-DD b/l in cm
- Wandschlitz "x"-WS b/l cm

BRANDSCHUTZ

- BM Brandmelder gemäß ELT-Planung
- DS Dichtschließend
- DSS Dicht- und Selbstschließend
- FL Freilauf
- FSA Feststellanlage
- RA Rauchableitung
- RD Rauchdicht
- F30 feuerhemmend
- F60 hochfeuerhemmend
- F90 feuerbeständig
- T30 Feuerschutztür
- T90 Feuerschutztür
- T30-RS Feuer- und Rauchschutztür
- F30-A-EI Brandwand feuerbeständig

ABKÜRZUNGEN: A-Z

ATA	Autom.Türantrieb	OL	Oberlicht
Bst	Bestand	OK	Oberkante
B	Breite	RoD	Rohdecke
BA	Bodenablauf	RFB	Rohfußboden
BD	Bodendurchbruch	RH	Rohbauhöhe ab OKFFB
BK	Bodenkanal	RLT	Raumlufttechnik
BLS	Blendschutz	S	Sanität
BP	Bodenplatte	SH	Scheitelhöhe
BRH	Brüstungshöhe	SLM	Sauberlaufmatte
BRK	Brüstungskanal	Stg	Steigung(en)
BS	Bodenschlitz	TrSt	Treppenstufe
D	Decke	TS	Türschwelle
DA	Dachablauf	UDH	Unterdeckenhöhe
DD	Deckendurchbruch	UHD	Unterhangdecke
DF	Dachflächenfenster	UK	Unterkante
DH	Deckenhöhe	UZ	Unterzug
DK	Deckenkoffer	VK	Vorderkante
E	Elektro (Durchbr.)	VM	Vormauerung
ELT	Elektro	WA	Wandaussparung
F	Fundament	WD	Wanddurchbruch
FB	Fußboden	WS	Wandschlitz
FFB	Fertigfußboden		
FR	Fallrohr		
H	Heizung		
HBD	Holzbalkendecke		
KH	Kämpferhöhe		
L	Lüftung		
LA	Lichtausschnitt		
LB	Lichte Breite		
LH	Lichte Höhe		
NAL	Notablauf		

MATERIAL:

CT	Zementestrich
FL	Fliesen
GK	Gipskarton
LI	Linoleum
MW	Mauerwerk
NS	Natursteine
PG	Putz, str.-fertig geglättet
STB	Stahlbeton
TB	Teppichboden

BESCHRIFTUNG: Fenster, Türen

054-T01 Raummummer-Türnummer
054-F01 Raummummer-Fensternummer

RAUMSTEMPEL:

054 Raumnummer
Gruppenraum 1 Raumname
A 36,72 m² Raumfläche
U 24,49 m Raumumfang
H≥ 3,26 m Raumhöhe OKFFB bis UKRD
L Linoleum Bodenbelag
b Anstrich Deckenbelag

Index	Änderung/Ergänzung	Datum	Name

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.Ile Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder Verkleidung.
Bestandsmaße sind Fertigmaße.
Maßangaben für Fensterbrüstungen, Fenster- und Türstürze beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden.
Verwendete Schraffuren sind keine Verlegepläne. Sie markieren Flächen grundsätzlich verschiedener Art.



LAGE-HÖHENSYSTEM

OK FFB EG 0,00=152,16m ü. NHN im DHHN2016

LIEGENSCHAFT/BAUWERK/GEBÄUDETEIL
Oberschule Baruth - Schulgebäude

Am Park 3
02694 Malschwitz OT Baruth

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L0048

BAUWERKSNUMMER/GEBÄUDETEIL
G01

MAßNAHME
Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule

MAßNAHMENUMMER
I23-040

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Detail
Außentür Typ AT-2
FL003 Flur, H5

TEILPLAN
1/1

CODIERUNG PLANINHALT
DE461-AT-Typ-AT-2

MAßSTAB
1:5, 1:20

FORMAT
750x420

STAND DER PLANUNG
Ausführungsplanung

INDEX
-

FACHPLANER

BEARBEITET/GEZEICHNET
LS

PLANDATUM
27.09.2024

UNTERSCHRIFT

ZUR BAUAUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

DATUM UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS: M5/20
DATEINAME: I23-040.L0048.G01.DE461-AT-Typ-AT-2.A.H300.DE.AE00.dwg

H/B = 420 / 750 (0.32m²)