


M. 1:100

Anl.-Nr.	Bezeichnung
3.1.10	Sichtschutzwand Nordost Grundriss/ Lageplan
3.1.11	Sichtschutzwand Nordost Abwicklung C-C
3.1.12	Sichtschutzwand Nordost Schnitte und Details
3.3.13	Erdungsplan SSW Nordost

A horizontal scale bar with alternating black and white segments. Below the bar, numerical labels indicate distances: 2m, 1m, 0, 1m, 5m, and 10m.


Korrosionsschutzangaben gemäß ZTV-ING 2021/03 Teil 4 Stahlbau-Abschnitt 3 Korrosionsschutz von Stahlbauten nach Tabelle A 4.3.2

3.6.2	Stützkonstruktion (Pfosten, Trag- und Unterkonstruktionen von Lärmschutzbekleidungen), Berührungsschutz					
Spritzwasserbereich, Stein-/ Splattanfall oder Freiliebverkleidung; Korrosivitätskategorie bis C5	1	Feuerverzinkung ZB EP DB PUR	80 80	Sweep- Strahlen	87/97/94 87/97/94	ggf. Blatt 90 mit Zustimmung im Einzelfall
	2	Feuerverzinkung ZB w AY auf Zn	120 80	—	91 87/97	Für ins Erdreich eingelassenen oder einbetonierten Bauteile eine zweite ZB von 50 cm unter bis 50 cm über Oberfläche Gelände ZB nach Blatt 91 nur unter verkehrshaltigen Bedingungen verarbeiten

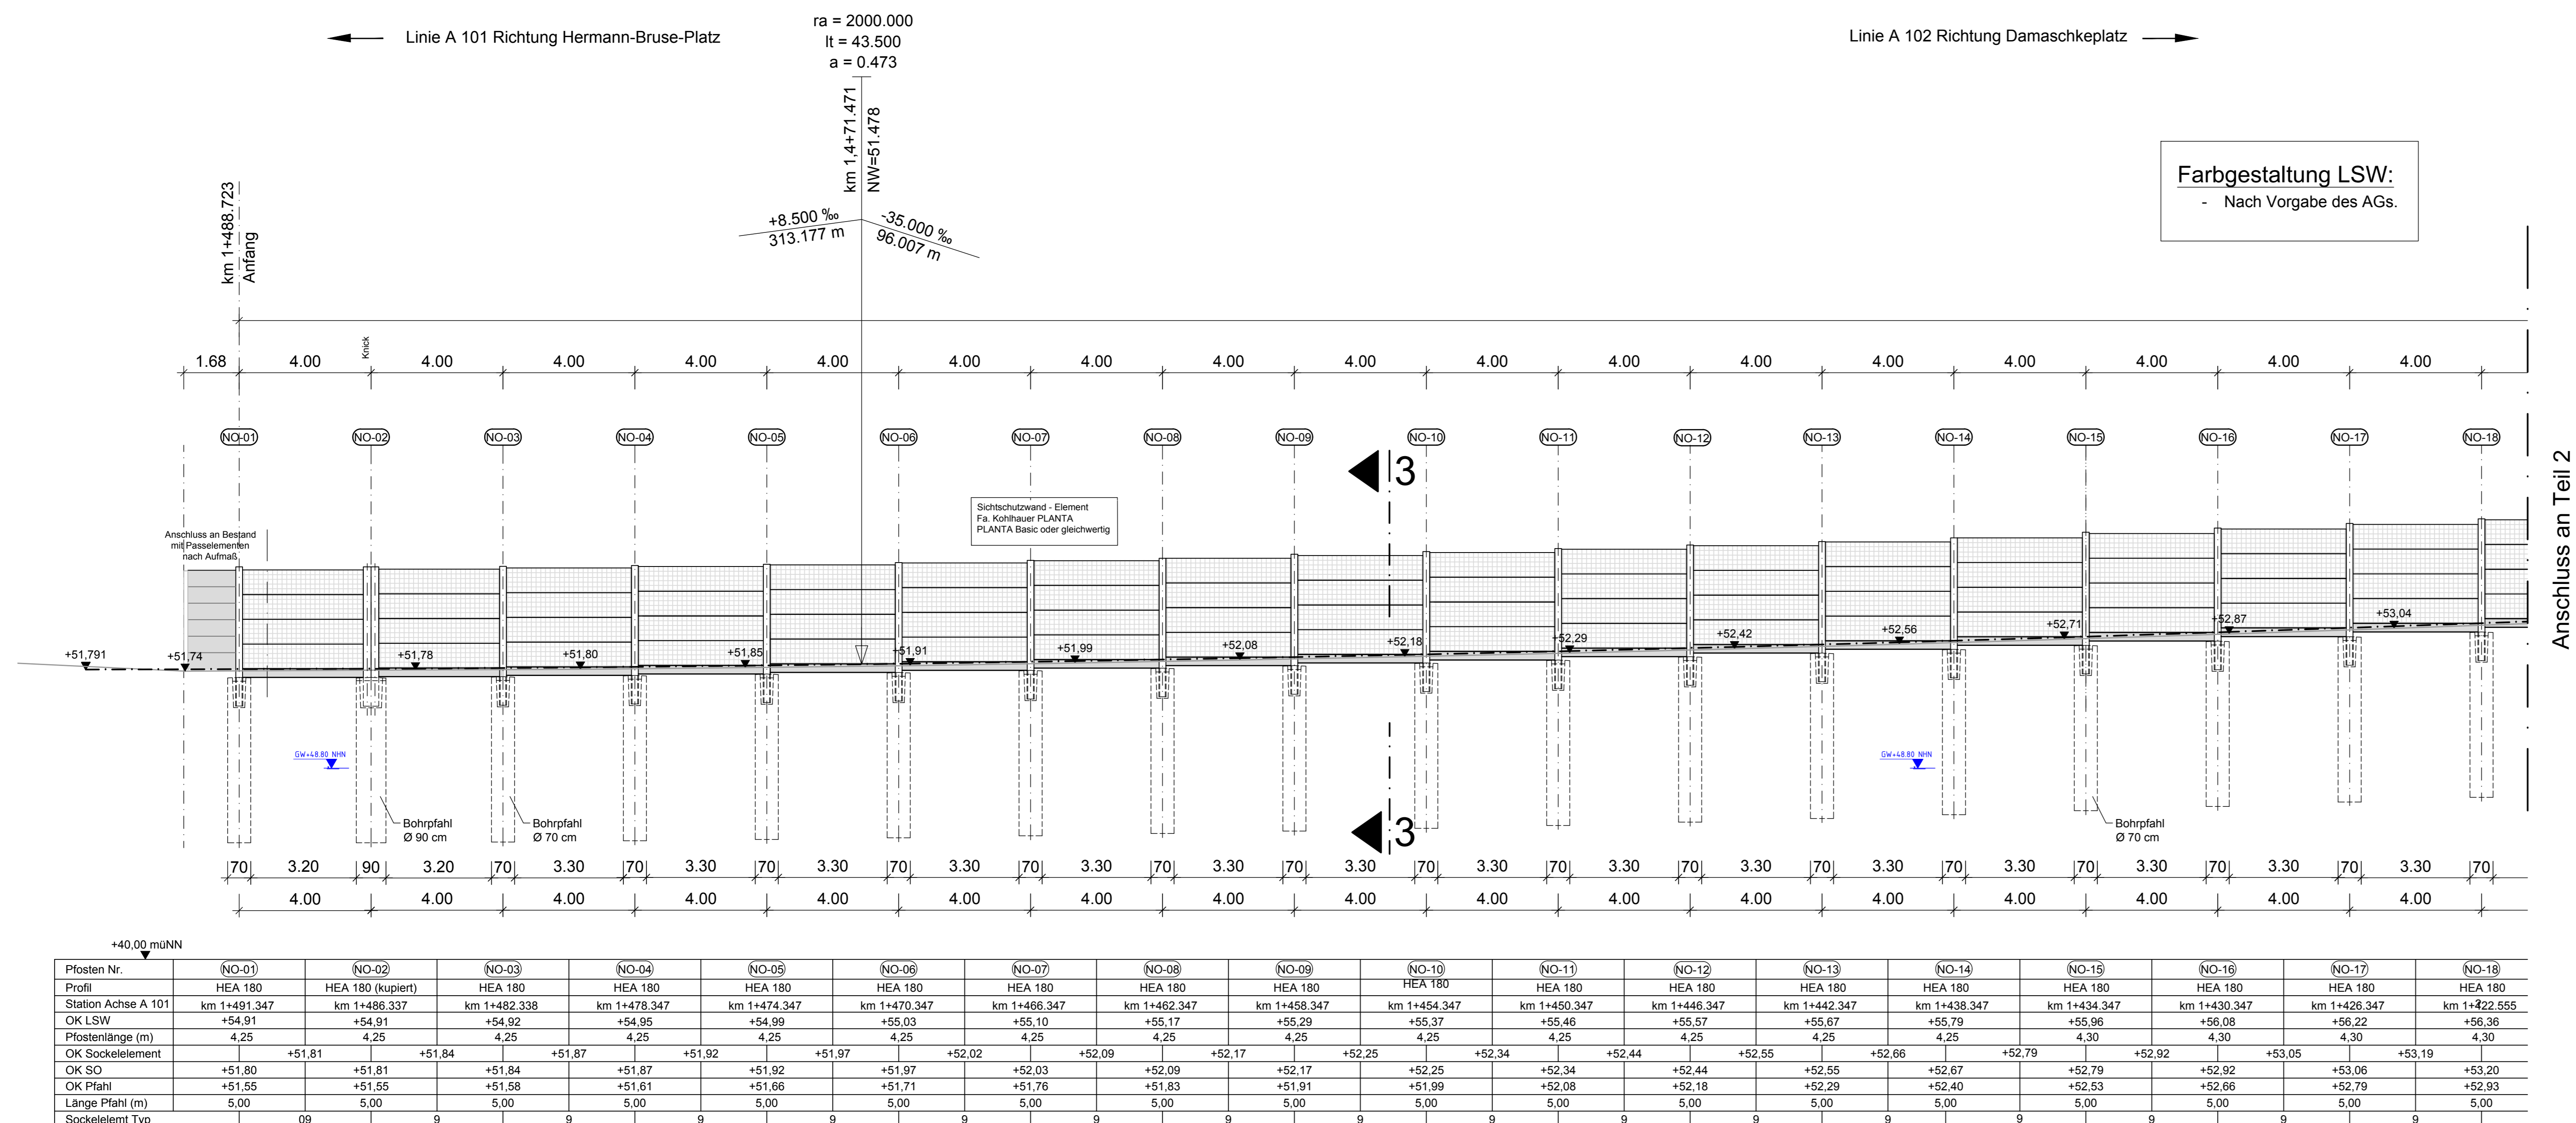

M. 1:100

Linie A 102 Richtung Damaschkeplatz →

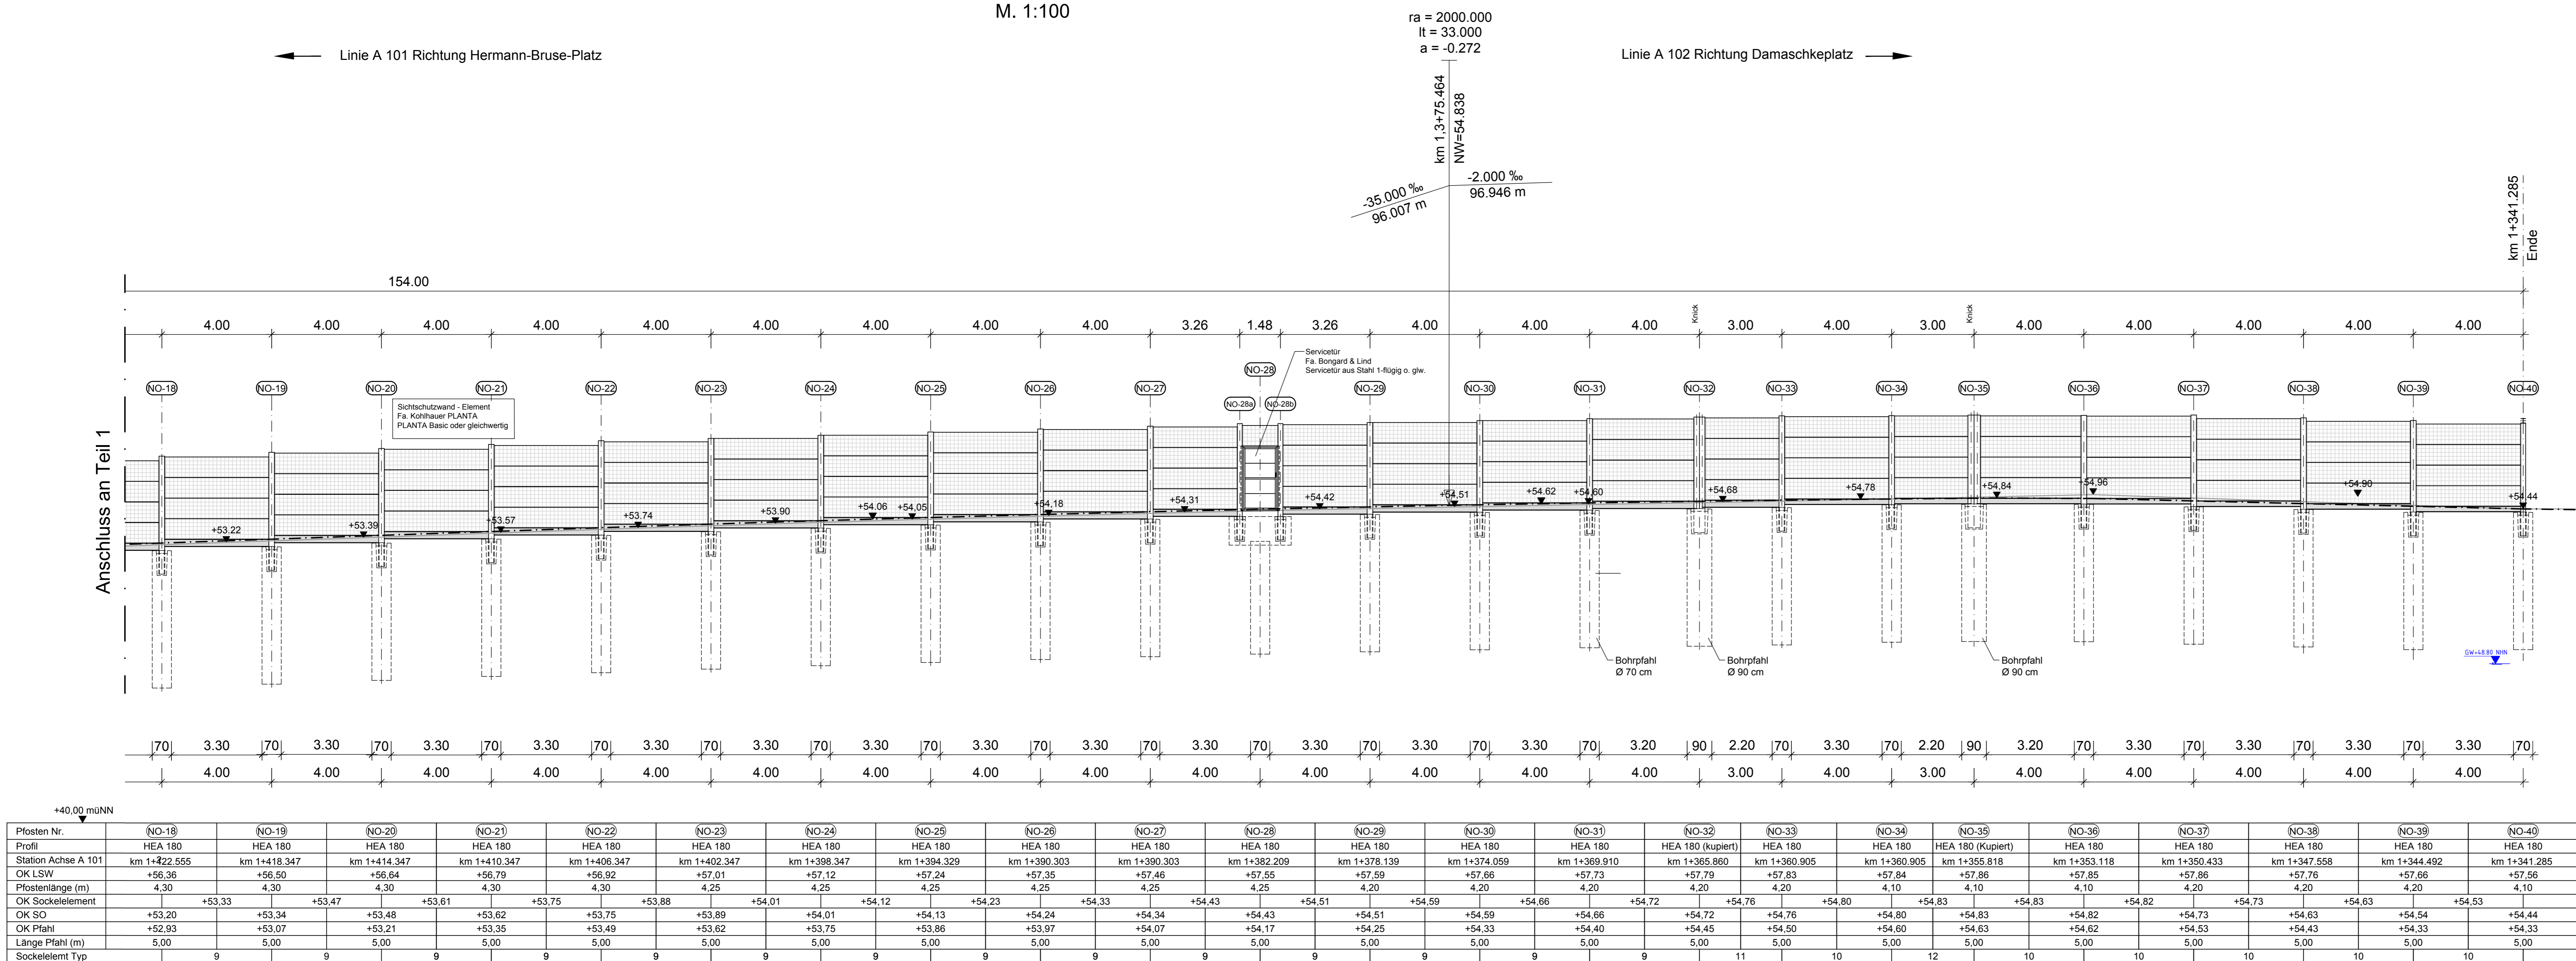[illegible]

Stand: 25.05.2022