

M 1:50



M 1 : 20

Sichtschutzwand - Elemente
Fa. Kohlhauser PLANTA
PLANTA Basic o. glw.

Fugenband gem. RZ
ZTV-LSW 06, Abs. 2.3

Fertigteile-Betonsockel
gem. ZTV-Ing 3-1 und 9-3

Ok Betonsockel = SO

GOK

5%

5%

± 10

± 25

± 25

85

± 25

± 25

OK Bohrfpahl

Elastomerunterlage
gem. DIN EN 1337

Köcherverguss
(TL BE-CC) nach
ZTV-Ing 3-4, zertifiziert


Aussparung mit Beton
nach ZTV-Ing 3-1 und
9-3 verfüllen

Bohrpfahlgründung Ø 70 cm/ Ø 90 cm
nach DIN EN 1536 und DIN 1054


Ø36 / Ø49

Ø70/ Ø90 cm


EA 180 kupert



M 1:5



M 1:5



lockelement



Regelpfoster



Korrosionsschutzliste

Korrosionsschutzangaben gemäß ZTV-ING 2021/03 Teil 4 Stahlbau-Abschnitt 3 Korrosionsschutz
von Stahlbauten nach Tabelle A 4.3.2


3.6.2	Stützkonstruktion (Pfosten, Trag- und Unterkonstruktionen von Lärmschutzbekleidungen), Berührungsschutz				
Spritzwasebereich, Stein- / Splitttunnel oder Freilbewitterung; Korrosivitätskategorie bis C5	1	Feuerverzinkung ZB EP DB PUR	80	Swamp- Strahlen	87/97/94
	2	Feuerverzinkung ZB wv AY auf Zn DB PUR	120 80	—	87/97
ggf. Blatt 90 mit Zustimmung im Einzelfall Für ins Erdreich eingelassenen oder einbetonierten Bauteile eine zweite ZB von 50 cm unter bis 50 cm über Oberfläche Gelände ZB nach Blatt 01 nur unter werksähnlichen Bedingungen verarbeiten					

		Eckpfosten Pfostenabdeckung			Eckpfosten Fußplatte		
Position	Winkel α	P ₁ (mm)	P ₂ (mm)	P ₃ (mm)	F ₁ (mm)	F ₂ (mm)	F ₃ (mm)
NO-02	130,59°	105	189	351	107	186	171
NO-32	63,28°	157	184	351	158	183	171
NO-35	141,00°	122	187	351	124	186	171

M 1 : 50

M 1 : 20

M 1 : 5

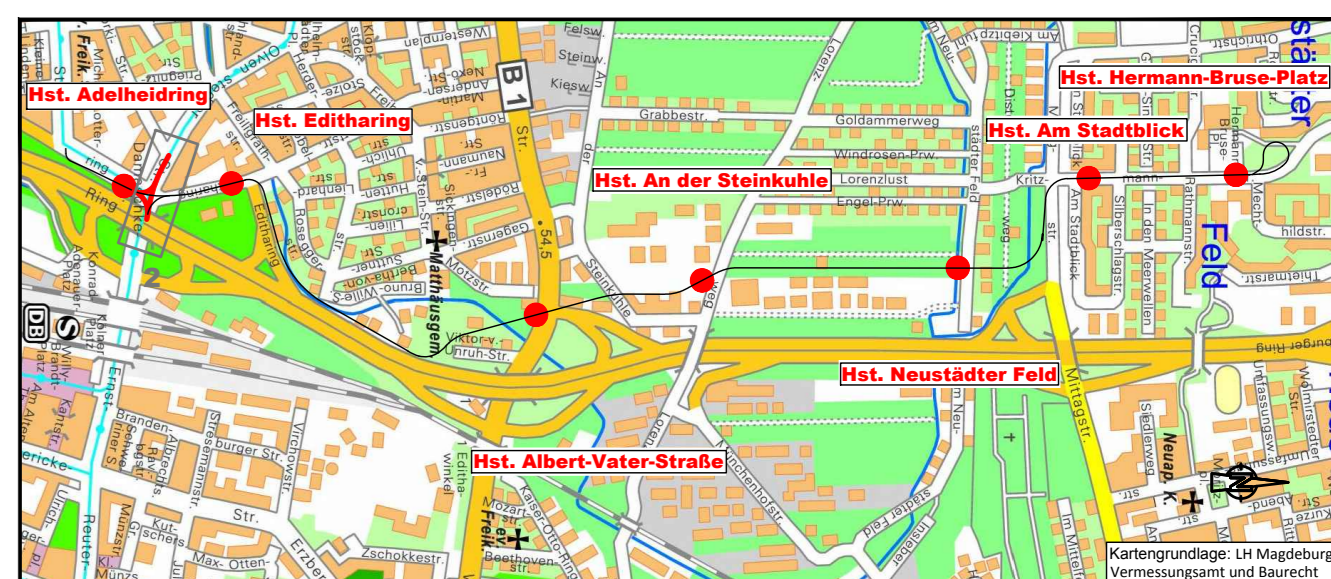[illegible][illegible]