Trockenbaudecken

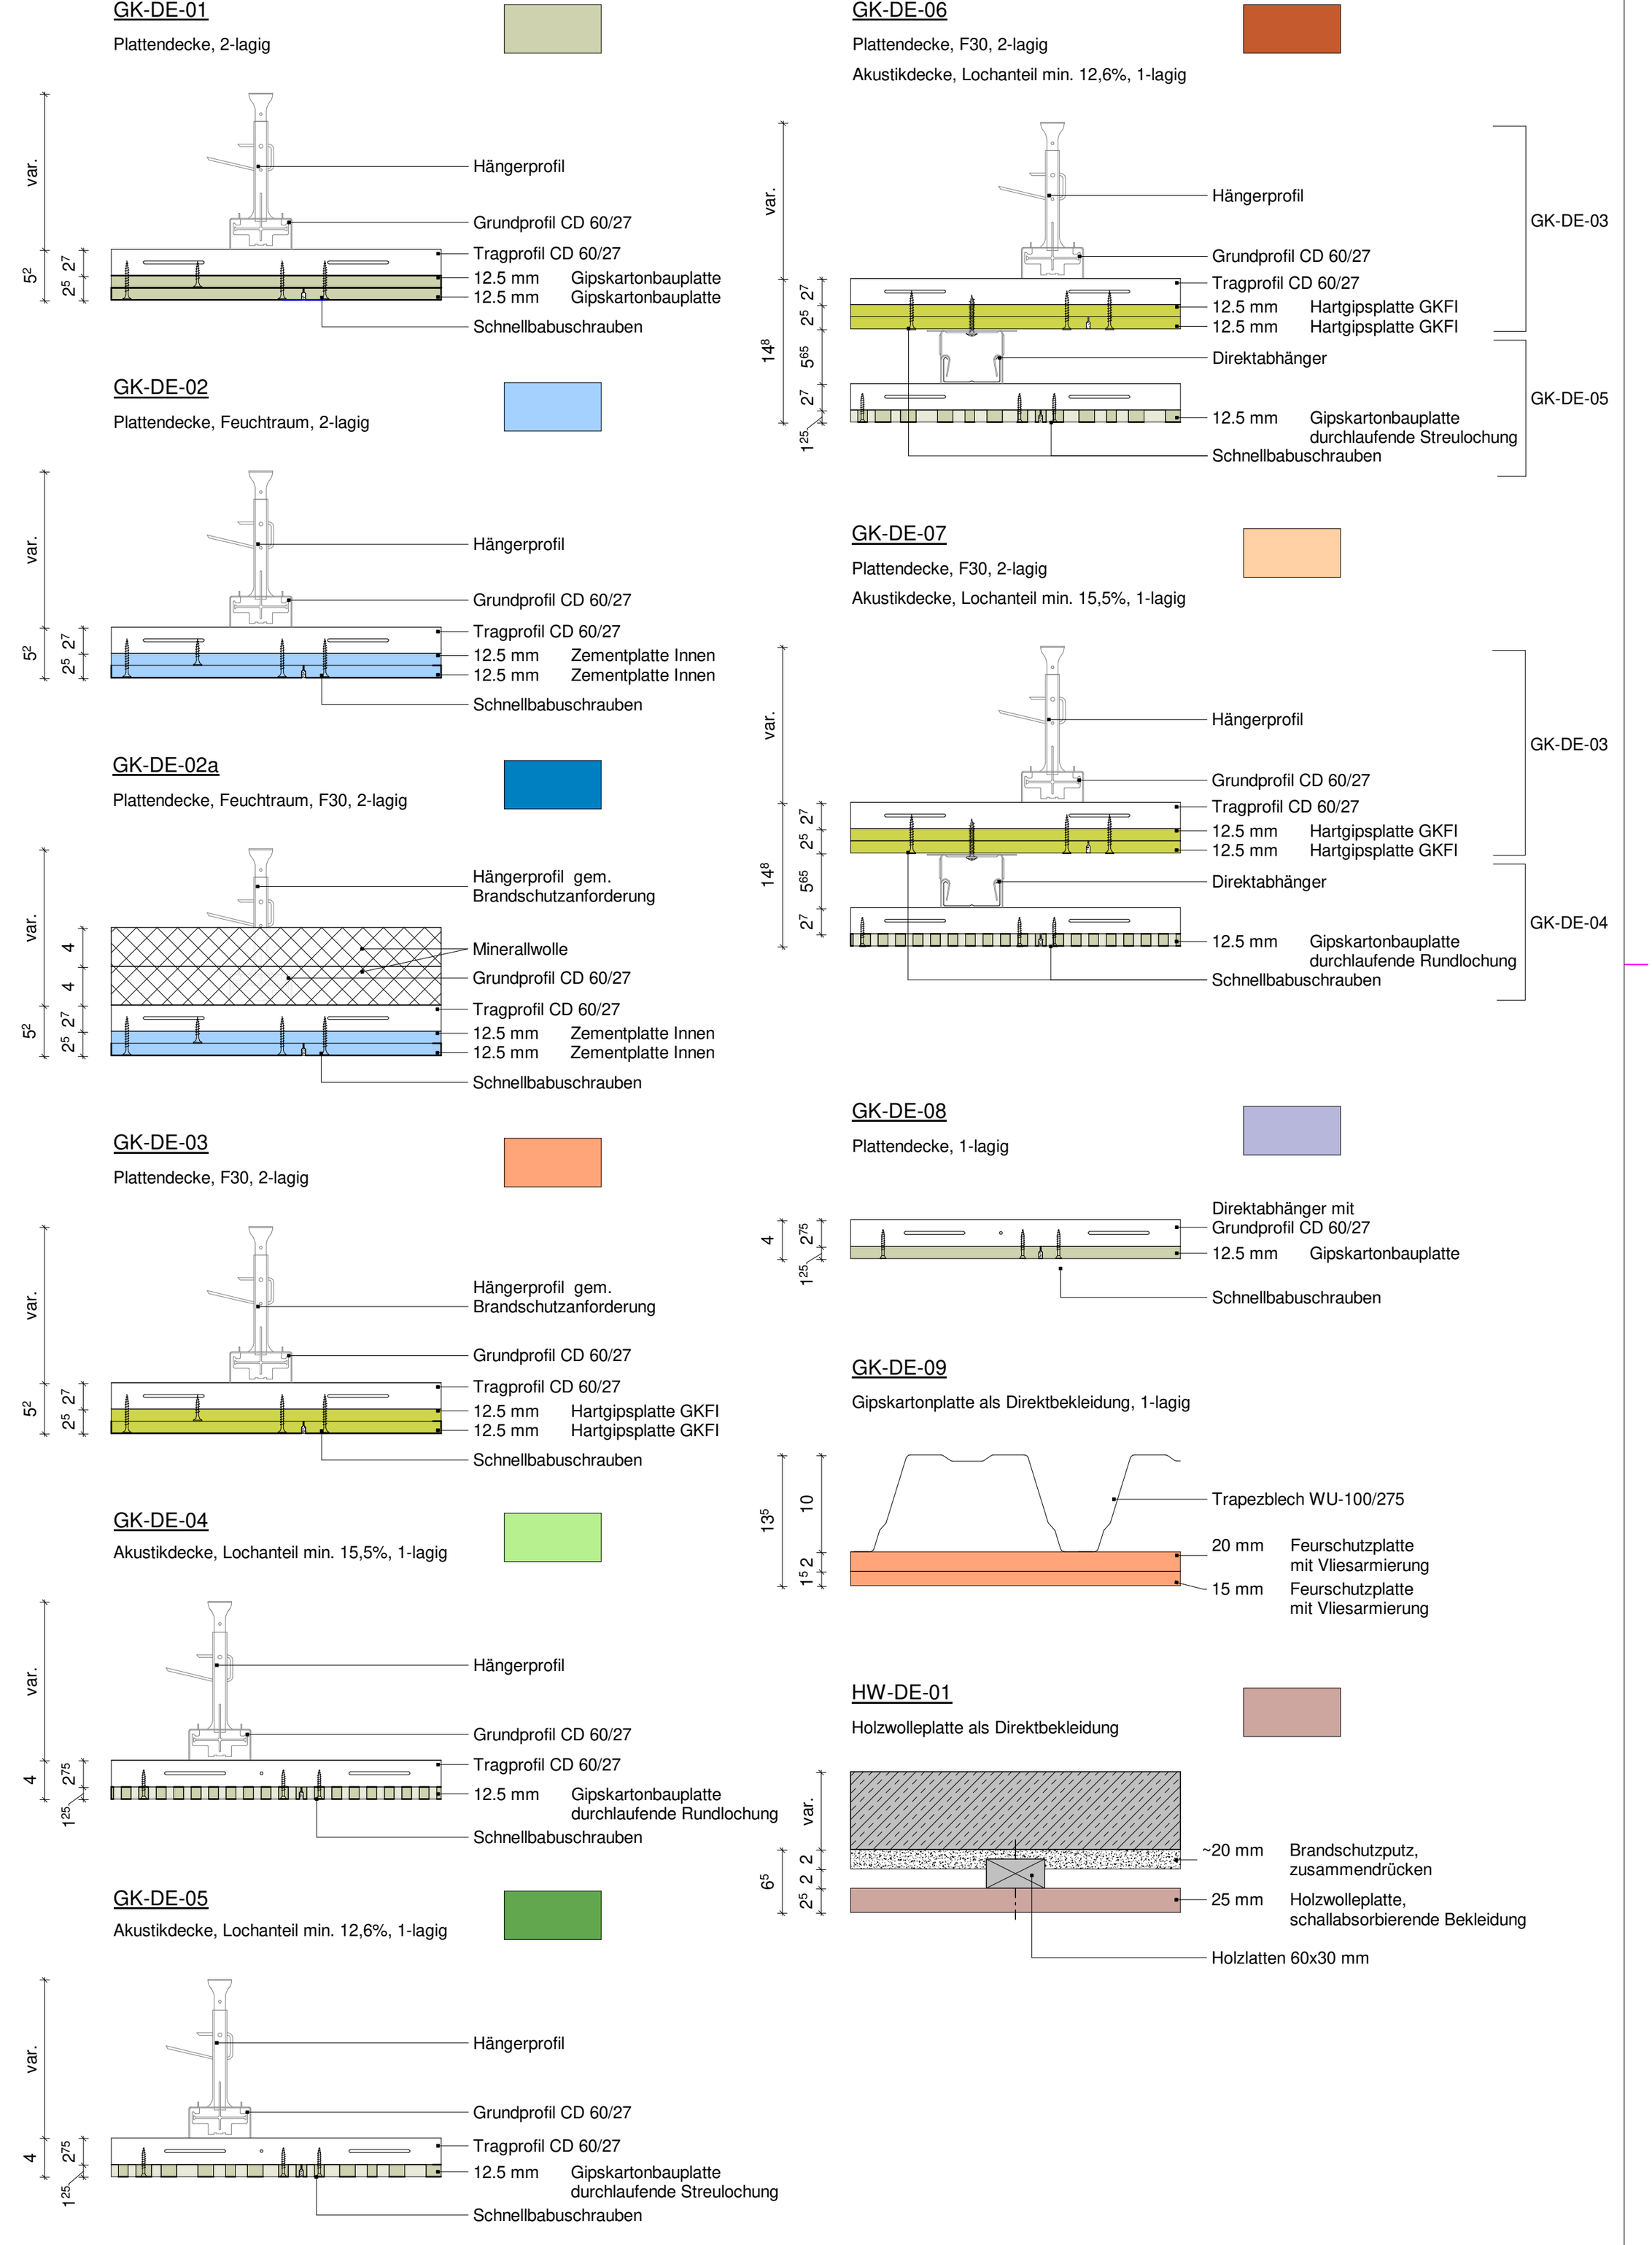

Legende Abkürzungen und Symbole

Materialhinweise

- Bestand Mauerwerk Misch MW
- Bestand Mauerwerk Klinker
- Bestand Stahlbeton
- Mauerwerk KS
- Stahlbeton
- Faserbeton
- Glaswand
- Putz
- Foamglas
- Estrich
- Wärmedämmung hart
- Wärmedämmung weich
- Holz / Holzwerkstoff
- Boden wie gewachsen
- Wanddurchbruch WD
- Träger-/Unterzugdurchbruch TD
- Deckendurchbruch DD
- Bodendurchbruch BD
- Wandschlitz WS
- Runder Deckendurchbruch DD
- Runder Bodendurchbruch BD

Unterscheidungen

- Bestand
- Neubau

Deckenfugen

- Decken Dehnfuge
- Decken Rand (Löcher gespachtelt)

Leuchtenlegende: Leuchten gemäß Elektroplänen

- LED-An-/ Einbau-/ Pendelleuchte
- LED-Einbauleuchte quadratisch
- LED-Einbau-Downlight
- UK UHD- Unterkante Unterhangdecke (ab OK FFB)

- darunterliegende Kante
- darüberliegende Kante
- Neu
- Bestand
- Abbruch
- Abdichtung/ Trennlage
- 2m-Linie
- Brandwand

Abkürzungen

A	Fläche	OK	Oberkante
AK	Akustikabsorber	RA	Rohrachse
AUL	Außenluft	RD	Rohdecke
BD	Bodendurchbruch	RE	Revisionsöffnung
BRH	Brüstungshöhe	RH	Raumhöhe
DN	Nenndurchmesser	RÖ	Revisionsöffnung
DD	Deckendurchbruch	RR	Regenfallrohr
DS	Doppelständerwand	S	Sanitär
E	Elektro	SP	Sprinkler
ES	Einzelständerwand	TD	Trägerdurchbruch
FFB	Fertigfußboden	U	Umfang
FOL	Fortluft	UK	Unterkante
GA	Gebäudeautomation	UHD	Unterhangdecke
GK	Gipskarton	UKD	Unterkante Decke
H	Heizung	UZ	Unterzug
HK	Heizkörper	VS	Vorsatzschale Wand
KB	Kernbohrung	WS	Wandschlitz
KBZ	Kernbohrzone		
L	Lüftung		

Hinweise :

- Die Maße; - Türöffnungen beziehen sich auf den Fertigfußboden,
  - Trockenbauwänden werden von verputzten Wänden ausgemessen.
- Die Bewegungsfugen sind vom Auftragunternehmer zu berücksichtigen.
- Alle Trockenbauwände sollten bis zur Decke aufgebaut und wenn möglich mit gleitenden Anschlüssen versehen werden.
- Bei allen Traversen und Sanitärständern sind raumhohe Tragständer vorzusehen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten und Abweichungen sind in Rücksprache mit der Bauüberwachung und/ oder dem planenden Architekten zu nehmen.

Index	Art der Änderung	Datum	Name
B	Änderung in Deckensegel, Korrekturen	19.12.2022	ma.m
A	Anpassung der Plancodierung	08.11.2022	ma.m

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Umnutzung Gymnasium Heinrichstraße Schule
Heinrichstraße 36A
04317 Leipzig

Auftraggeber
STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Technisches Rathaus /
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig T: 0341 / 123-7434

Freigabedatum

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Höhensystem: ± 0.00 = 118.88 m ü. NHN

Planbezeichnung
Deckenplan
Grundriss 2. Untergeschoss

Leistungsphase
A06 LV-Exemplar: 04.01.2023

Datei:			Blattnr.:
017462g001_6_ARC_D2UG_B			261
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
he.w	21.12.2020	841x2150	1:50