Abluftgitter 60% Optischer Freie Lüftungsquerschnitt
K-Faktor 61,04

01 L förmiges Befestigungselement L=50x50x5mm, b=20mm
selbstbohrschraube Stahlgrundiert
02 Lamellen Tragprofil H=3200, 40x15mm
03 V-förmige Lüftungsllamellen aus stranggepresstem Aluminium
Lamellenabstand 33.3mm, Tiefe x Höhe 39.6 x 37.6 mm, eloxiert E6/EV1 silber
04 Lamellenhalter hxb 3200x26mm




Grundriss

▲ UK RD +9,67

▼ OK FFB +6,30

| 201 |
|---|
| Lager |
| NUF:50,42 m2 |

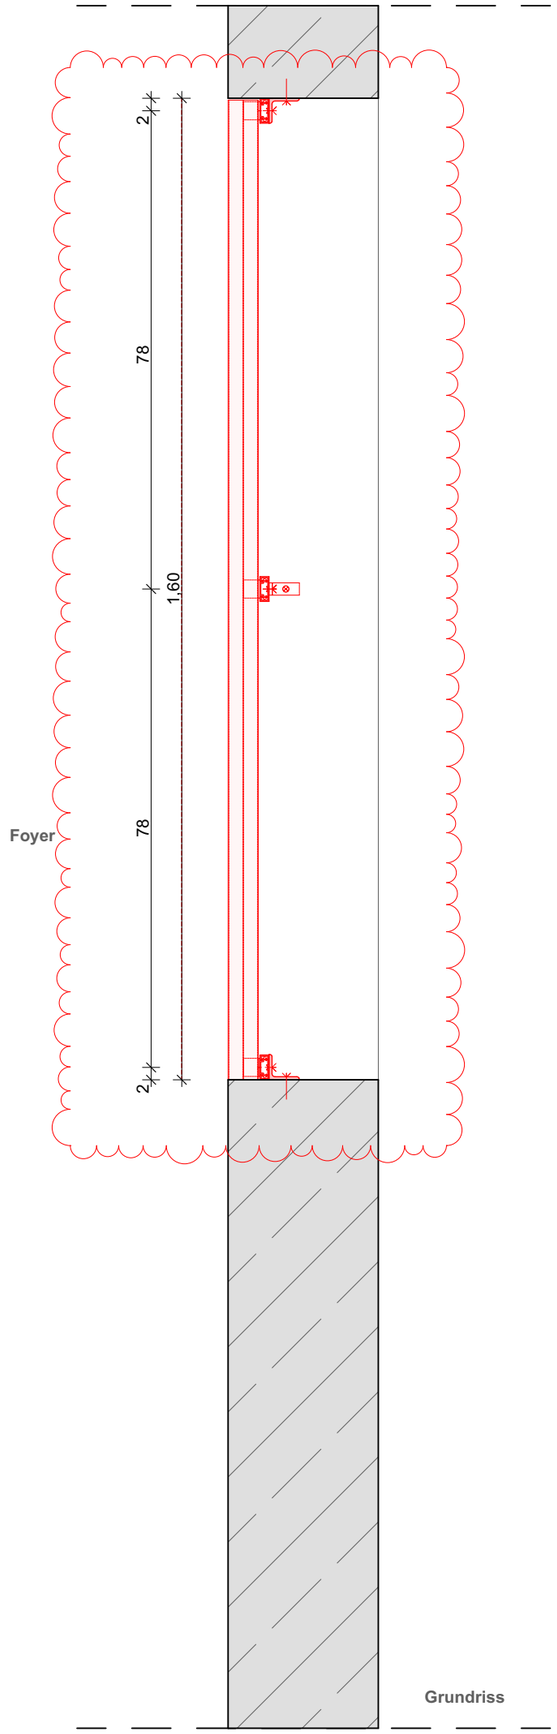


Schnitt 1-1

HelmholtzZentrum münchen

Projekt **Sanierungs - und Umbaumaßnahme Gebäude 3522 - Konferenzzentrum**

Plannummer: 01_3522_DT320_90_AUS_HB1_35_01_f

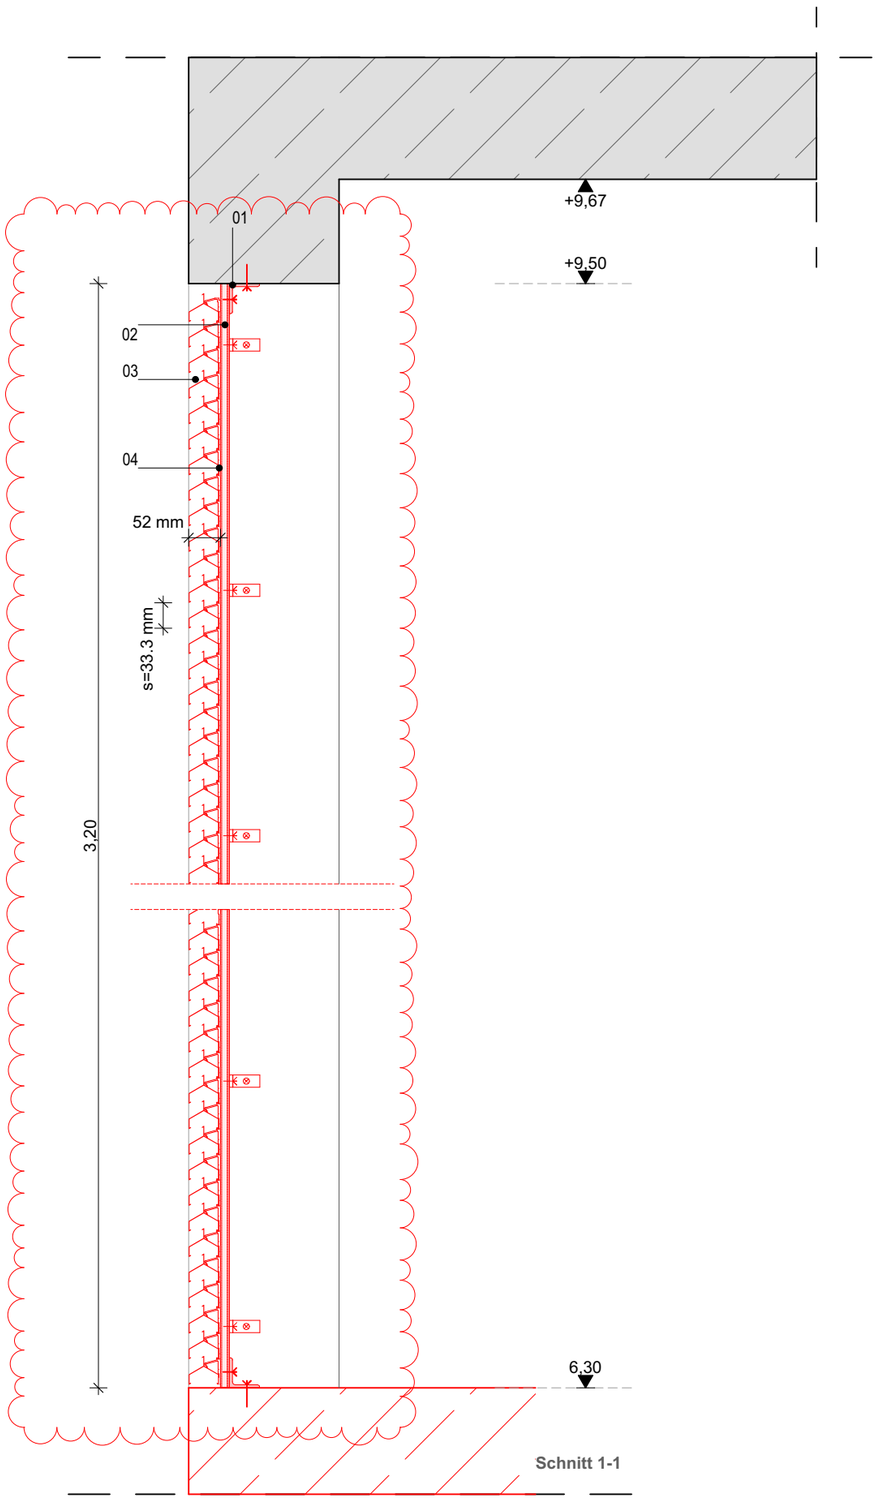Planinhalt: Abbluftgitter Foyer 3/5

Index 01: Größenänderung Abluftgitter

| | |
|---|---|
| Maßstab | 1:10 |
| Gezeichnet | md |
| Datum | 28.10.2021 |
| Blattgröße | Din A3 |
| Projektnummer | |

Planverfasser