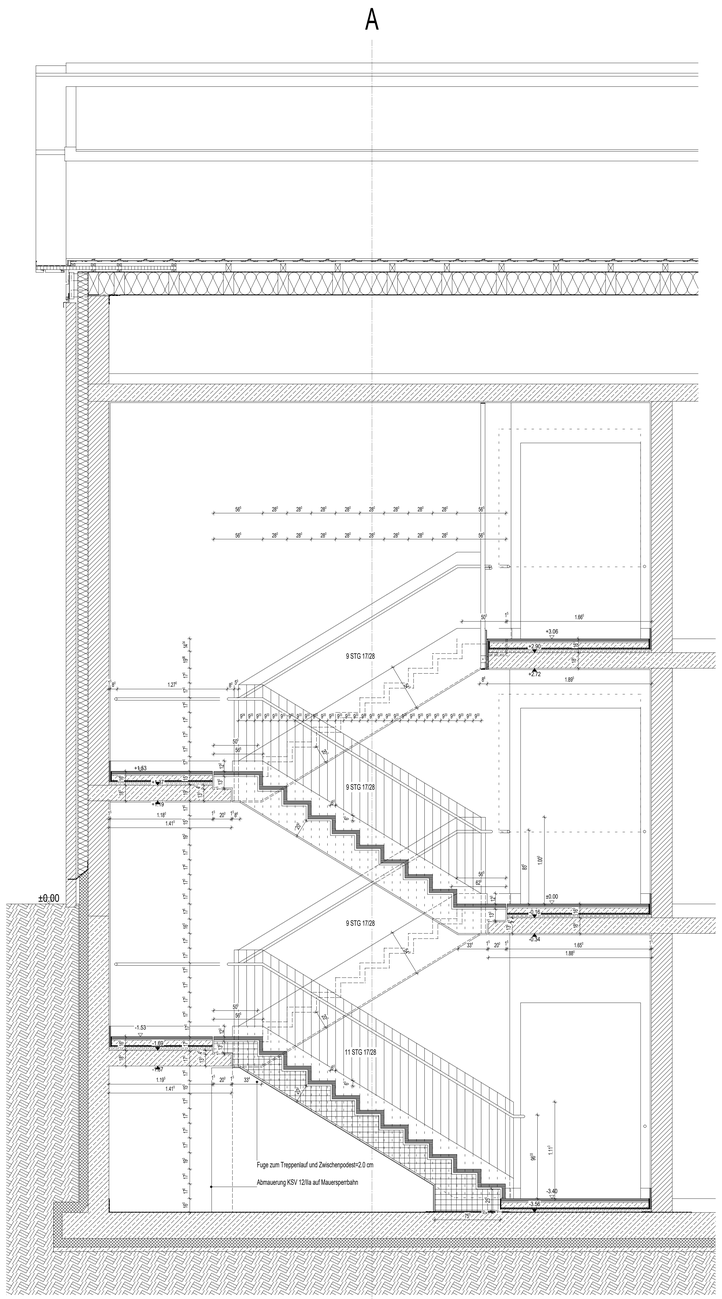

Schnit BB A

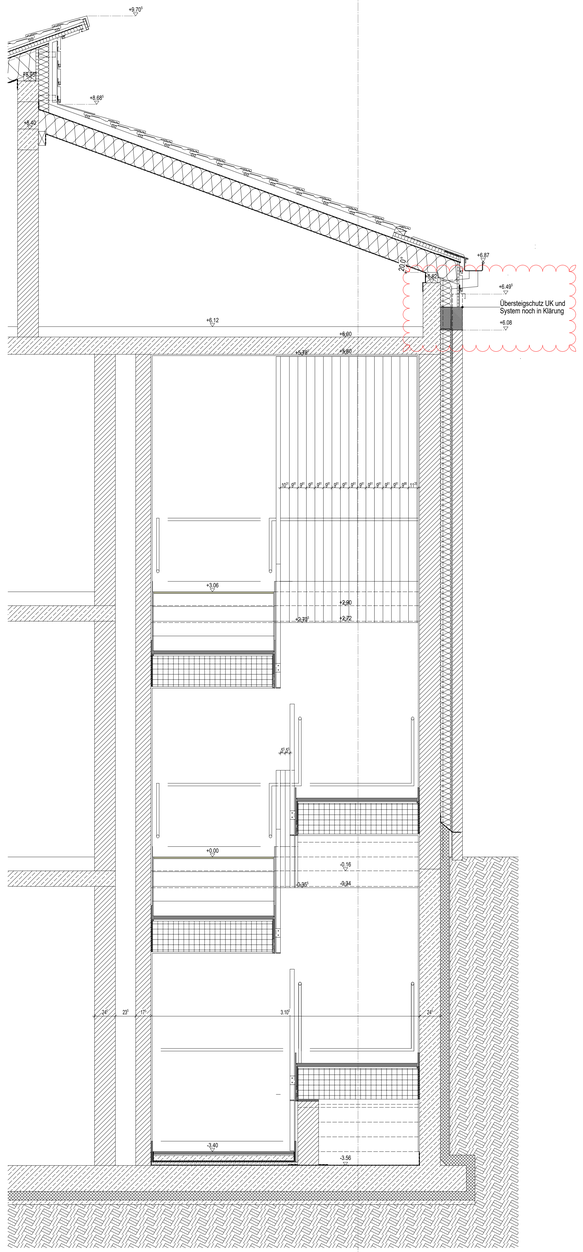

Schnit AA B

LEGENDE

RAUM

Raumnummer — G00.2.45
Raubbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.00 m² | U: 121.00 m — Umfang
Lichte Höhe — LH=2.35 m | RH=2.60 m — Raumhöhe
Bodennummer — B00 | D01 — Deckennummer

Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

WAND

WU1 / WS1 / WM2 / DI M1 — Wandnummer

MATERIALIEN

	Trockenbau		
Stahlbeton	Gipskarton	Gipskarton mit Blechschwerlage	Werkstein
Stahlbeton WU	F0		Weiche Dämmung
Mauerwerk	F30		Harte Dämmung
STB-Fertigteil	F90		Perimeterdämmung
			Glaswand

OBERFLÄCHEN

SB — Sichtbeton
SM — Sichtmauerwerk
SP — Spachtelung
Trockenputz (Vorsatzschale)
FL — Fliesen
PU — Putz

SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (verdeckt)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- R / D — Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder
- F / H — Feuerlöscher / Wandhydrant
- F90 - Brandwand DIN 4102-3
- F90 - Bauart Brandwand
- 67 / 7527 — Detailverweis / Detailschnitt

- A — Schnittführung
- 12 — Achse (Gebäuderaster)
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- BS — Blendschutzanlage
- R — Rollo manuell
- S — Sonnenschutzanlage
- VG — Vergitterung
- +4.00 / +3.93 — OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen Lt. Index
- Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
- 67 / 7527 — Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
- Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
T 90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dsT	dicht- und selbstschliessende Tür
dT	dichtschliessende Tür
G 30	feuerhemmende Festverglasung
G 90	feuerbeständige Festverglasung
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

AHD	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
DVS	Deckenversprung
LH	lichte Höhe
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
MW / SM	Mauerwerk / Sichtmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-NR	Gipskarton - Nassraum
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas
KAU / LINO	Kautschuk / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HLZ	Holz
WS	Werkstein
NWS	Naturwerkstein
BWS	Betonwerkstein
NST	Naturstein
FGL	Fugenglattstrich
WST	Estrich mit staubb. Anstrich
EPX	Epoxydharzbeschichtung
FAS	Faserplatte

HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle RW Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Massstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
	31.01.2023	MB	
013	16.05.2024	MB	Aktualisierung Angaben Schlosser
012	01.02.2024	MB	Aktualisierung Übersteigschutz
011	14.08.2023	MB	Aktualisierung Tronsolen und Treppenlaufstärke
010	28.03.2023	MB	Aktualisierung Dachaufbt
009	31.01.2023	MB	Freigabe Planung
008	19.12.2022	MB	Aktualisierung Planung
	31.01.2023	MB	Freigabe
	06.07.2022	MB	Ersteller

Treppe 2 Schnitt — ARSWAGEBTRS--2---001 013

Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

BAUHERR	SALUS gGmbH Betriebsgesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-0 FAX.: 0391 - 60753-33 MAIL: ga@sah.info
NUTZER	Maßregelvollzug Bernburg Olga-Benario-Str. 16-18 DE-06406 Bernburg	TEL.: 03471 - 34-5602 FAX.: MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de
PROJEKTSTEUERUNG	SALUS gGmbH Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-56 FAX.: 0391 - 60753-44 MAIL: salus.plan@salus-lsa.de
ARCHITEKT		



E0 ± 0.00 = +72.49 ü. HN

LIEGENSCHAFT	GEMARKUNG BERNBURG
FLUR	20
FLURSTÜCKE	1000
FACHPLANER	
PROJEKTLEITUNG	
BAULEITUNG	

Freigabe

PLANVERFASSER	PLOT-NR. 4503	BLATTGR. A0	MAßSTAB M 1:25
	GEZ. MB	INDEX 013	
	GEZ. AM 06.07.2022	STAND 16.05.2024	PROJ-NR. B 21-026

PLANART: AUSFÜHRUNGSPLANUNG — FACH: ARCHITEKTUR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 2 3 4 5	6 7 8	9 10 11	12 13 14	15 16 17	18 19 20	21 22 23		
A	R	SWA	GEB	TRS	--2	---	001	013

PLANBEZEICHNUNG: Treppe 2 Schnitt

DIN A0 H/B = 841 / 1189 mm (1 m²)