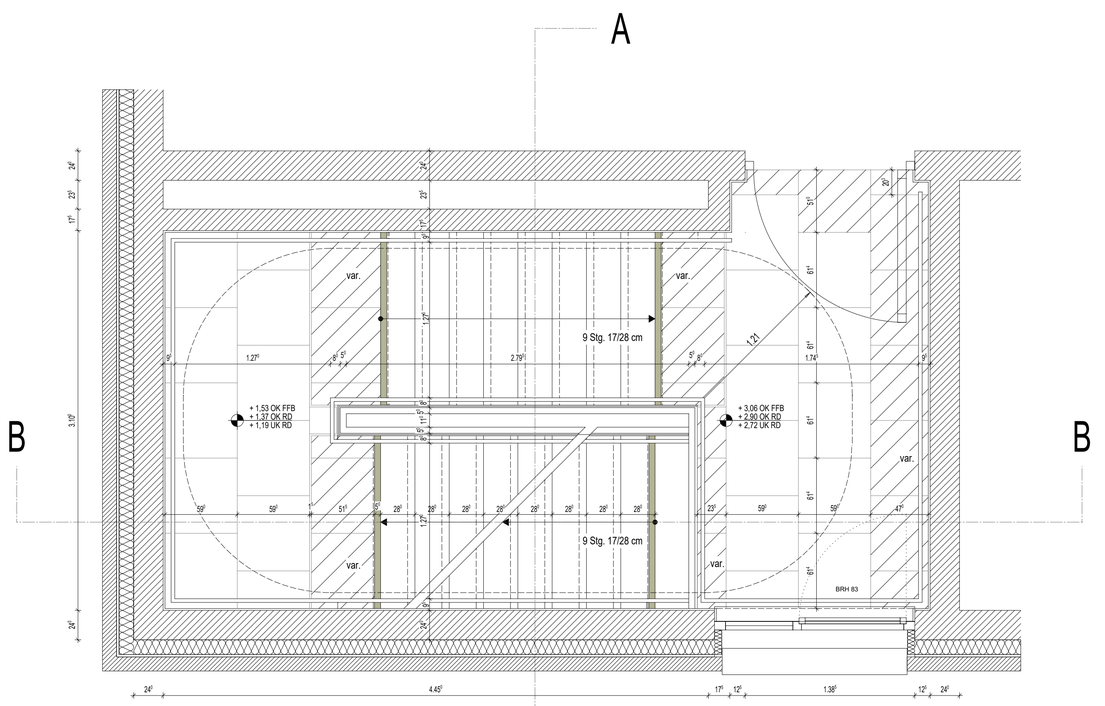

Grundriss OG

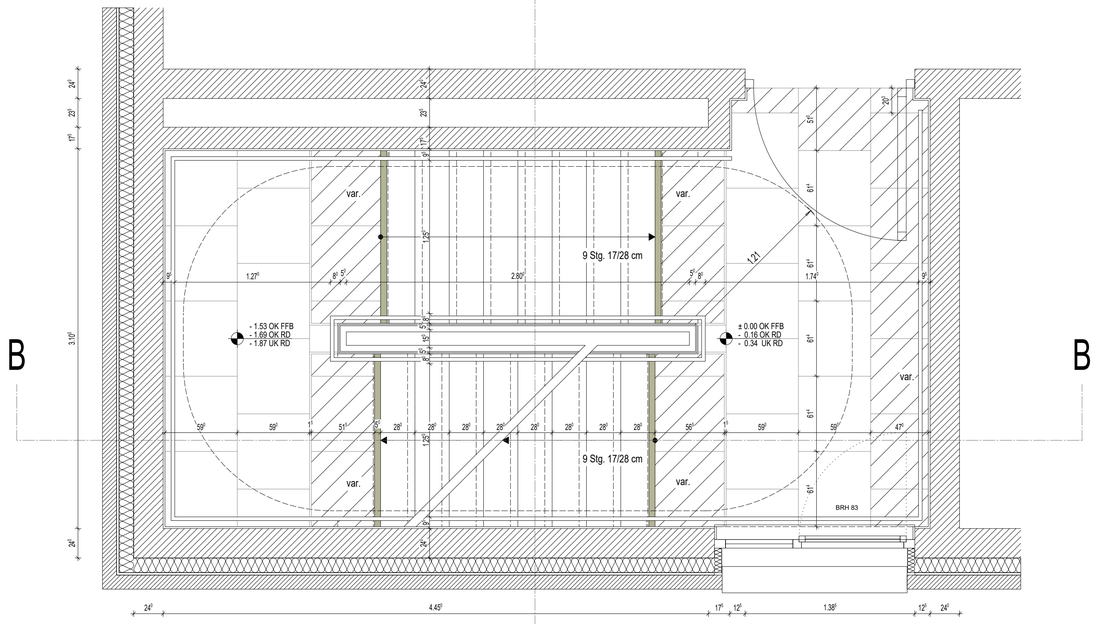

Grundriss EG

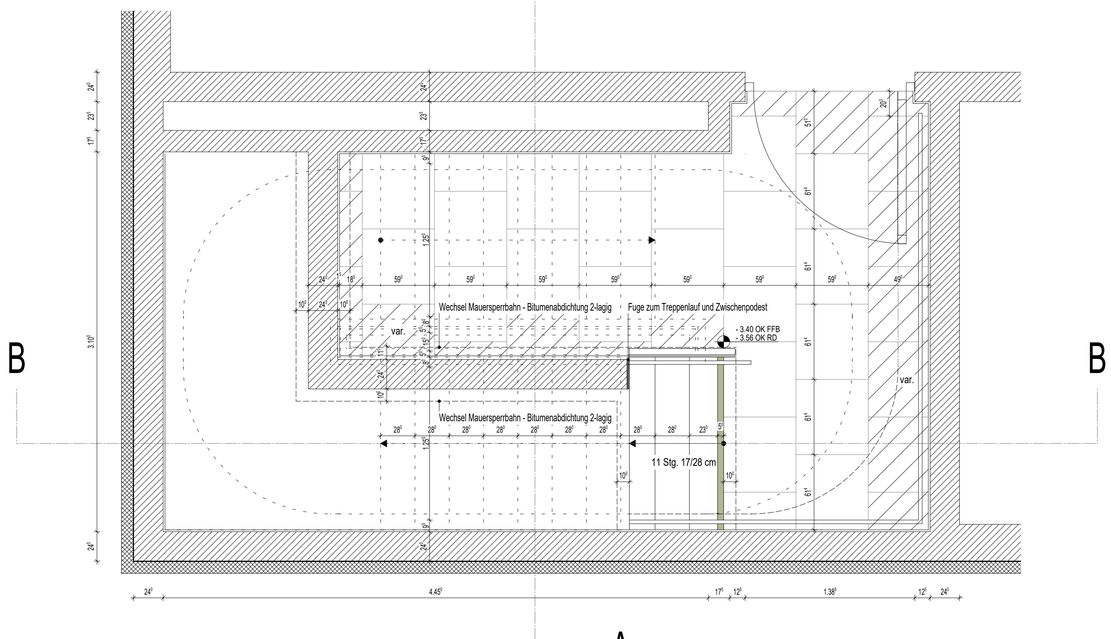

Grundriss UG

LEGENDE

RAUM

Raumnummer	G00.2.45		
Raubbezeichn.	Lager Allgemein		
Fläche	F: 175.00 m²	U: 121.00 m	Umfang
Lichte Höhe	LH=2.35 m	RH=2.60 m	Raumhöhe
Bodennummer	B00	D01	Deckennummer

Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD — **Raumhöhe = OK FFB bis UK RD**

TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

WAND

W10 / W10 / W10 — Wandnummer

MATERIALIEN

	Trockenbau		
Stahlbeton	Gipskarton	Gipskarton mit Stahlblecheinlage	Werkstein
Stahlbeton WU	F0		Weiche Dämmung
Mauerwerk	F30		Harte Dämmung
STB-Fertigteil	F90		Perimeterdämmung
			Glaswand

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton	SP Spachtelung	FL Fliesen	
SM Sichtmauerwerk	Trockenputz (Vorsatzschale)	PU Putz	

SYMBOLE

Bodendurchbruch (BD)	A Schnittführung
Bodendurchbruch (verdeckt)	12 Achse (Gebäuderaster)
Deckendurchbruch (DD)	Verdeckte Bauteile
Wanddurchbruch (WD)	Bauteile über Schnittebene
Wandschlitz (WS)	BS Blendschutzanlage
Bodenschlitz (BS)	R Rollo manuell
Deckenschlitz (DS)	S Sonnenschutzanlage
Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)	VG Vergitterung
Wandkernbohrung (WKB)	+4.00 / +3.93 OK FFB / OK RD
R D Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder	OK Fertig / OK Roh
F H Feuerlöscher / Wandhydrant	UK Fertig / UK Roh (Decke)
F90 - Brandwand DIN 4102-3	Änderungen Lt. Index
F90 - Bauart Brandwand	Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
D7 / 7527 Detailverweis	D7 / 7527 Detailschnitt
	Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
	Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
T 90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dsT	dicht- und selbstschliessende Tür
dT	dichtschliessende Tür
G 30	feuerhemmende Festverglasung
G 90	feuerbeständige Festverglasung
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

AHD	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
DVS	Deckenversprung
LH	lichte Höhe
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
MW / SM	Mauerwerk / Sichtmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-NR	Gipskarton - Nassraum
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas
KAU / LINO	Kautschuk / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HLZ	Holz
WS	Werkstein
NWS	Naturwerkstein
BWS	Betonwerkstein
NST	Natursteln
FGL	Fugenglattstrich
WST	Estrich mit staubb, Anstrich
EPX	Epoxydharzbeschichtung
FAS	Faserplatte

HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle R'w Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
	31.01.2023	MB	
010	16.05.2024	MB	Aktualisierung Angaben Schlosser
009	14.08.2023	MB	Aktualisierung Tronsolen und Treppenlaufstärke
008	31.01.2023	MB	Freigabe Planung
007	19.12.2022	MB	Aktualisierung Planung
006	28.10.2022	MB	Anpassung Dachaufbau
005	10.10.2022	MB	Anpassung Dachaufbau
	31.01.2023	MB	Freigabe
	06.07.2022	MB	Ersteller

Treppe 2 Grundriss — ARSWAGEBTRS--2---002 010

Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

BAUHERR	SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-0 FAX.: 0391 - 60753-33 MAIL: gs@sah.info
NUTZER	Maßregelvollzug Bernburg Olga-Benario-Str. 16-18 DE-06406 Bernburg	TEL.: 03471 - 34-5602 FAX.: MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de
PROJEKTSTEUERUNG	SALUS gGmbH Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-56 FAX.: 0391 - 60753-44 MAIL: salus.plan@salus-lsa.de
ARCHITEKT		



LIEGENSCHAFT	GEMARKUNG BERNBURG
FLUR	20
FLURSTÜCKE	1000
FACHPLANER	
FREIGABE	
FREIGABE	

Freigabe

PLANVERFASSER		
PLOT-NR. 4504	BLATTGR. A0	MASSTAB M 1:25
GEZ. MB	INDEX 010	
GEZ. AM 06.07.2022	STAND 16.05.2024	PROJ-NR. B 21-026

PLANART AUSFÜHRUNGSPLANUNG — FACH ARCHITEKTUR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1 2	3 4 5	6 7 8	9 10 11	12 13 14	15 16 17	18 19 20	21 22 23	
A	R	SWA	GEB	TRS	--2	---	002	010

PLANBEZEICHNUNG Treppe 2 Grundriss

DIN A0 H/B = 1189 / 841 mm (1 m²)