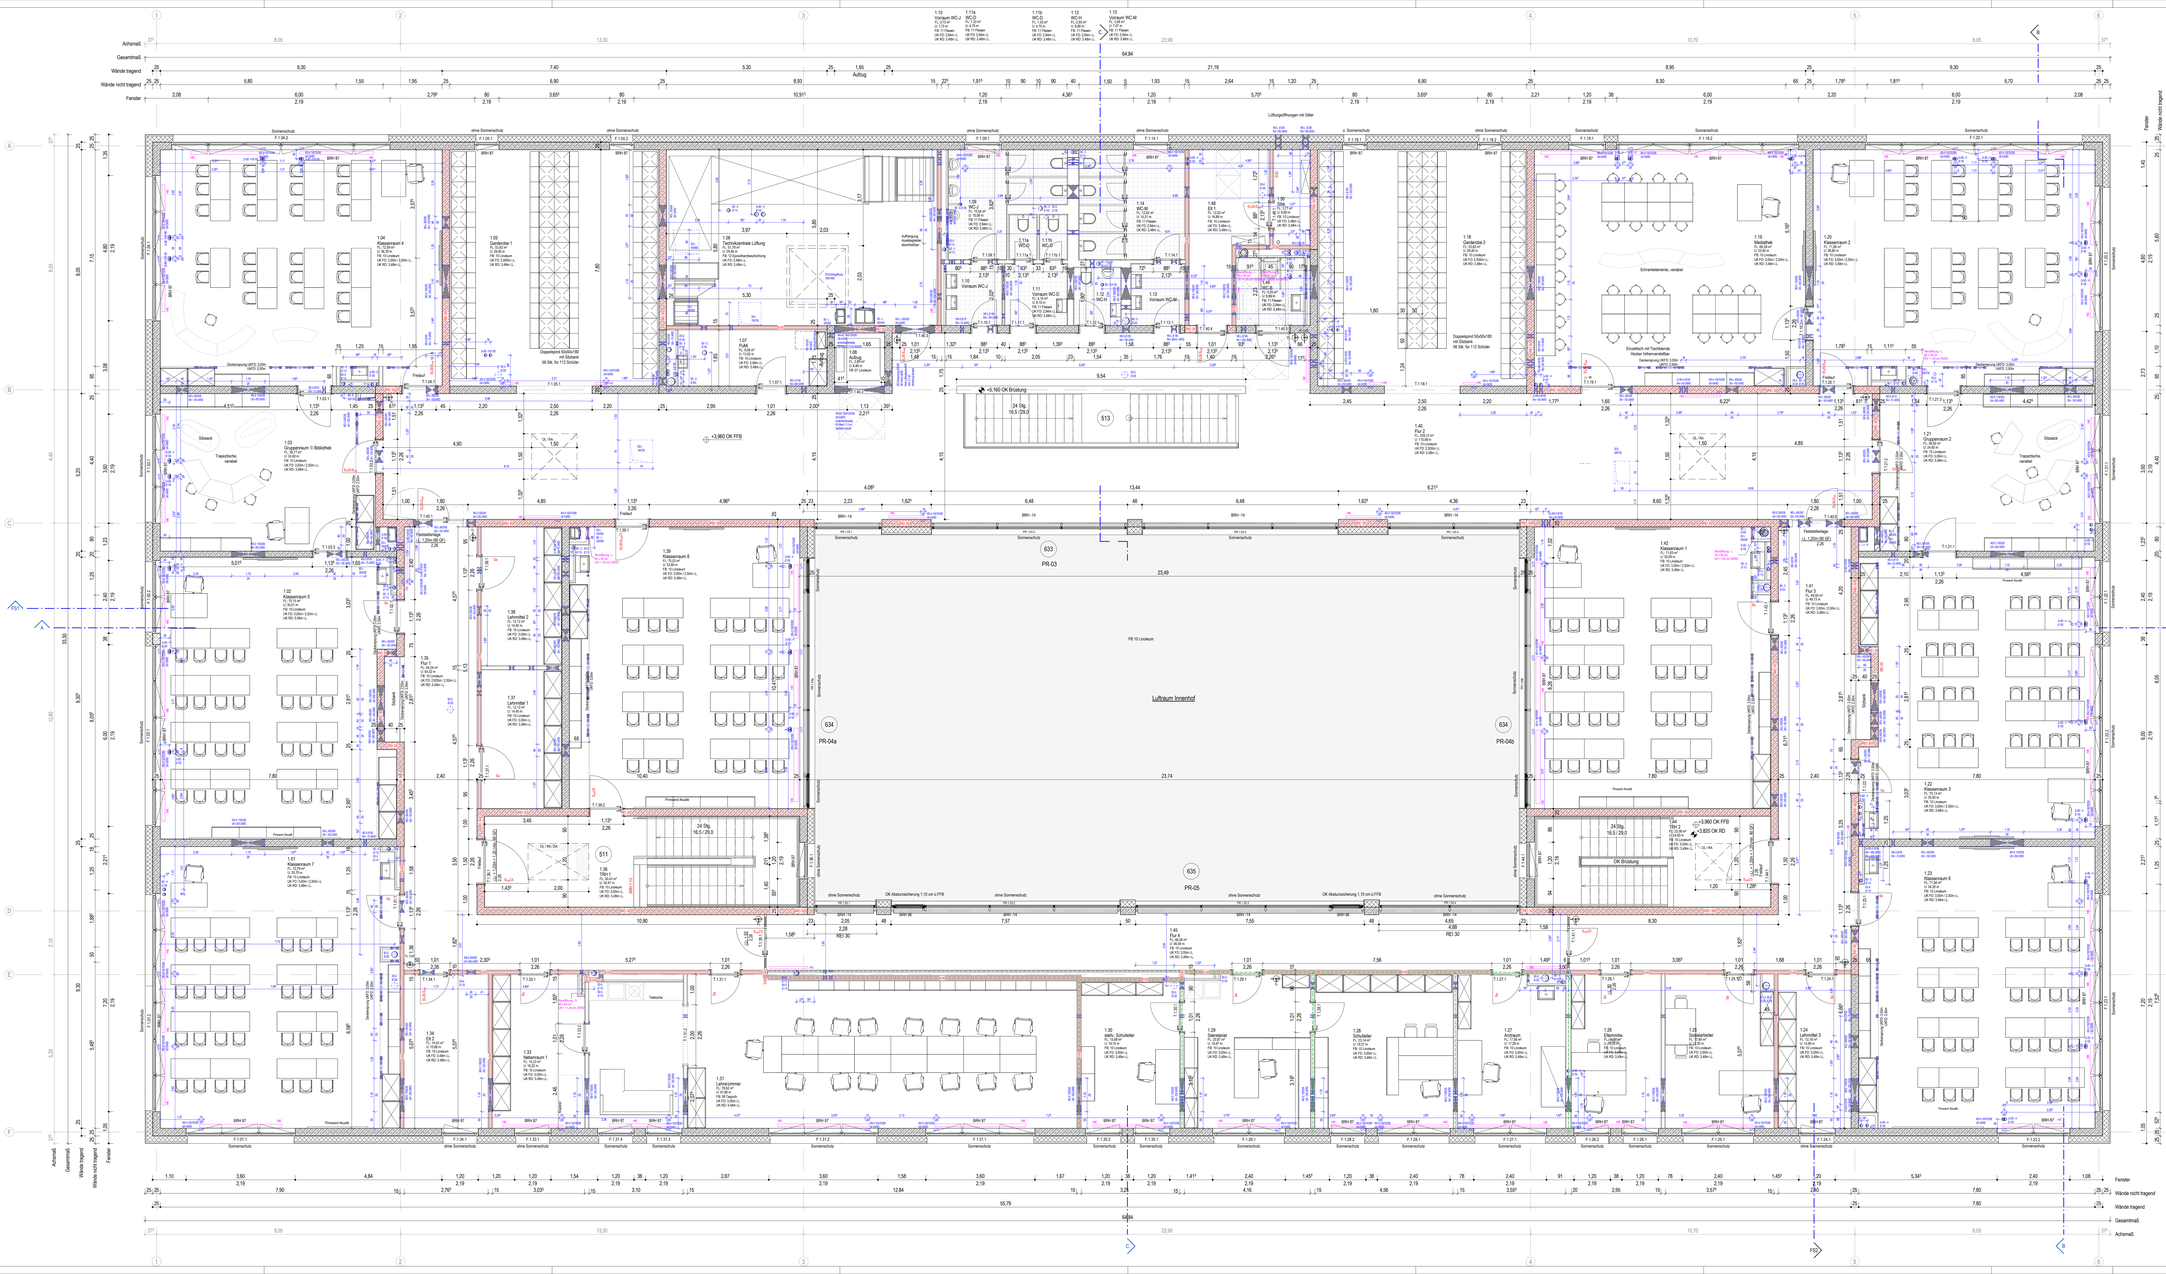


## Legende

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wandaufmisch | Stahlbeton | Raumnummer | |
| Wandschnitt | Stb-Fertigteil | UG | Raum |
| Deckenaufmisch | Hohlraumbedrängung | Container | Raum |
| Bodenaufmisch | Trockenestrich mit Fußbodenheizung | Container | Container |
| Bewegungsfläche 1.20m / 1.20m | Verpackung Dach auf Deckenaufmauerung auf Stützenanbindung | Fensterbezeichnung | |
| Bewegungsfläche 1.50m / 1.50m | Dämmung Mineralwolle 1m bend in Dachaufbau | F 1.02.1 | Fensternummer |
| Bodenniveau | Entwässerung Dach auf Deckenaufmauerung auf Stützenanbindung | 1.37 | Raum |
| | Brandschutzverkleidung | Elemente | |
| | Wandschutzverkleidung | 1.37 | Außenwand |
| | Metallständerwandkonstruktion mit doppelter Beplankung | 1.37 | Innenwand |
| | Metallständerwandkonstruktion mit gedämmten Deckenanschluss | 1.37 | Wall-Durchbrüche |
| Drehung Türe nur schematisch Ausführung siehe Türliste | Fertigkeitsniveau | 1.37 | Wall-Einbrüchen |
| Drehung | Fertigkeitsniveau | | |
| | Rohbauniveau | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Unterzug Höhe UZ beziehen auf OK RD | EL/BS-Eu/US | Tür feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) | SW | Stellungswg |
| UK | Unterkante | EL/BS-Eu/US | Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S) | UK | Unterkante |
| RW | Rohrleitung | EL/BS-Eu/US | Tür feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-S) | UK | Unterkante |
| FFB | Fertigfußboden | ELT | Tür dicht und selbstschließend (T-RS) | UK | Oberkante |
| OFB | Fertigfußboden | ELT/S | Tür dicht und selbstschließend (S+S) | UK | Oberkante |
| RD | Rohdecke | DL | Decke | UF | Außenkante |
| BP | Brüstungsfläche | DL | Decke | UF | Außenkante |
| RD | Rohdecke | DA | Dachdecke | TP | Tiefpunkt |
| OK | Oberkante | DA | Dachdecke | TP | Tiefpunkt |
| FB | Fußbodenfläche | RB | Regenfallrohr | DG-SB | Bodenablauf / sachlich |
| OK | Oberkante | DA | Dämmung | BD | Bodenablauf |
| FB | Fußbodenfläche | DA | Dämmung | DG-SB | Bodenablauf / sachlich |
| PK | Photon-Klapp-Konstruktion | NA | Notausgang | NA | Notausgang |
| PK-I | Photon-Klapp-Konstruktion innen | GF | Gerüstgurt | HV-U SE | Heizg.- Lüftg.- Sanr. EL |

Ausführung nur nach Freigabe durchführen!
Alle Maße sind vor Ort zu prüfen und zu prüfen, sowie erforderlich sofort zu meaen. Toleranzen und in Bezug auf die Bestandsbauteile unterzug zu berücksichtigen. Differenzen sind OFB der Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären. Bedenken gegen die gewählte Ausführung, aus wird Unstimmigkeiten in Planen und sonstiger Ausführungsunterlagen, sind vor Ausführung mit der Bauüberwachung zu klären.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Plänen des Tragwerksplaners, den Ausführungsplänen der Technischen Gebäudeausrüstung, den Hersteller- und Montageplänen der Fachfirmen und den Ausführungsplänen der Fachingenieure. Die Ausführungsplanung ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Ausführungsplanung ist vor Beginn der Ausführung mit der Bauüberwachung abzustimmen.