Erdgeschoss Obergeschoss

EG/OG Bahnenbelag

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

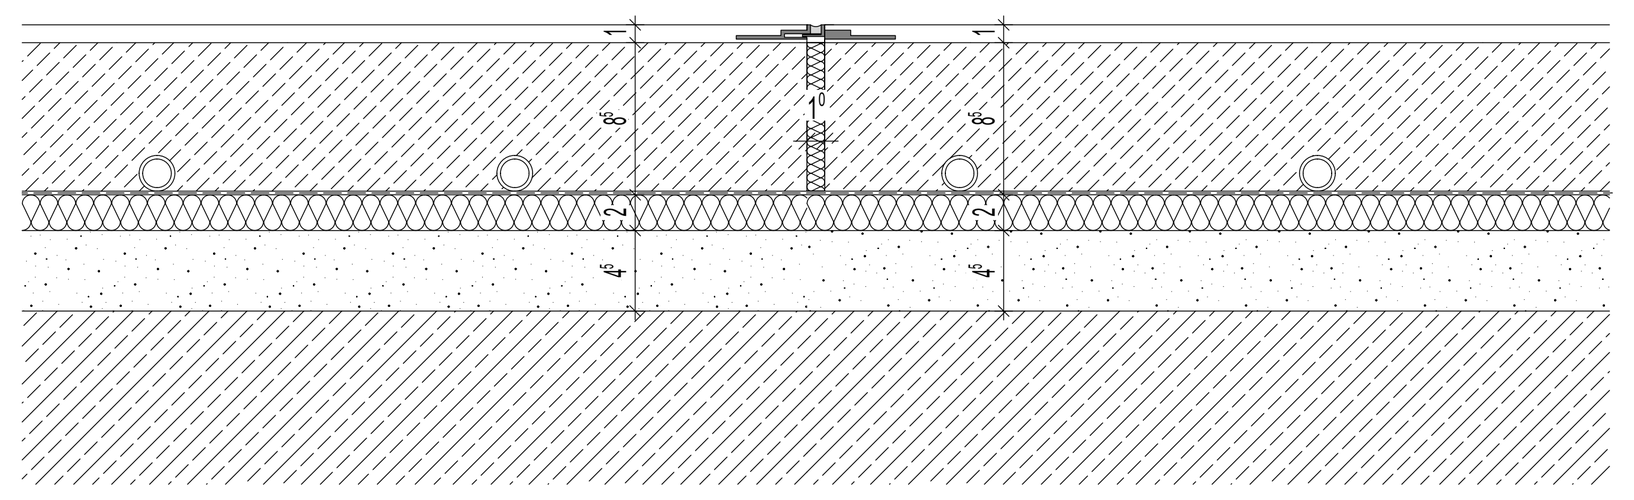

EG Bahnenbelag Unterkellert - Nicht unterkellert

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

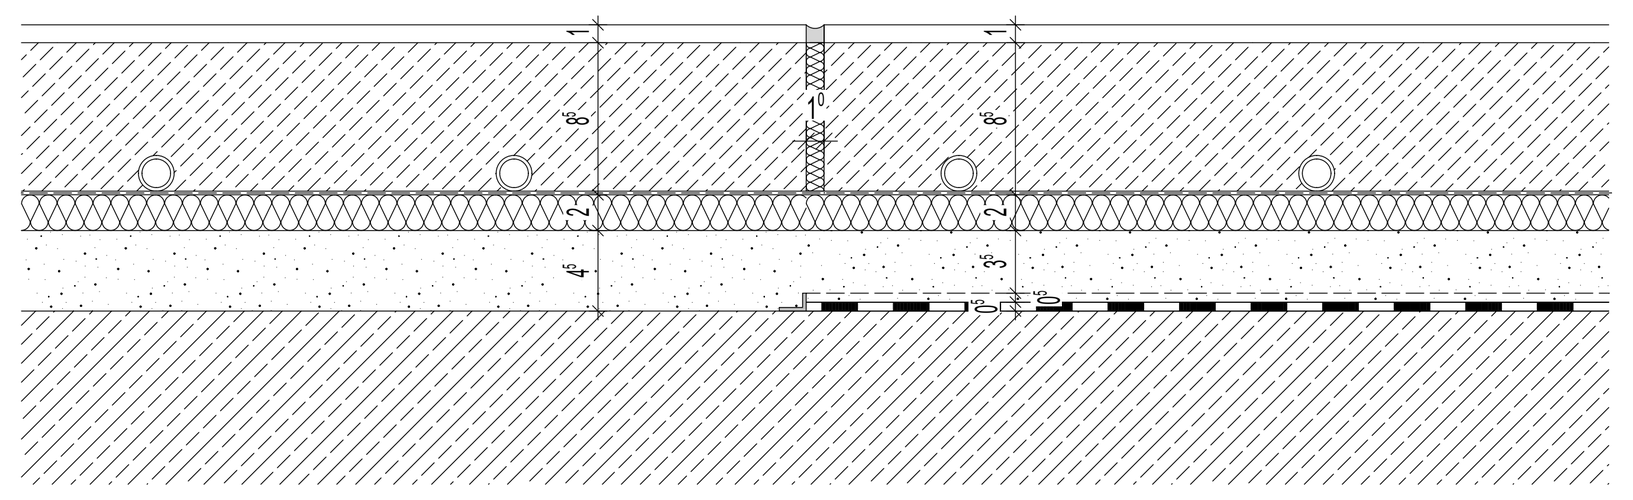

EG/OG Bahnenbelag - Betonwerkstein

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Betonwerkstein [AN Werkstein]
Mörtelbett [AN Werkstein]
Zementestrich CT-F6-SW1-S60 (5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

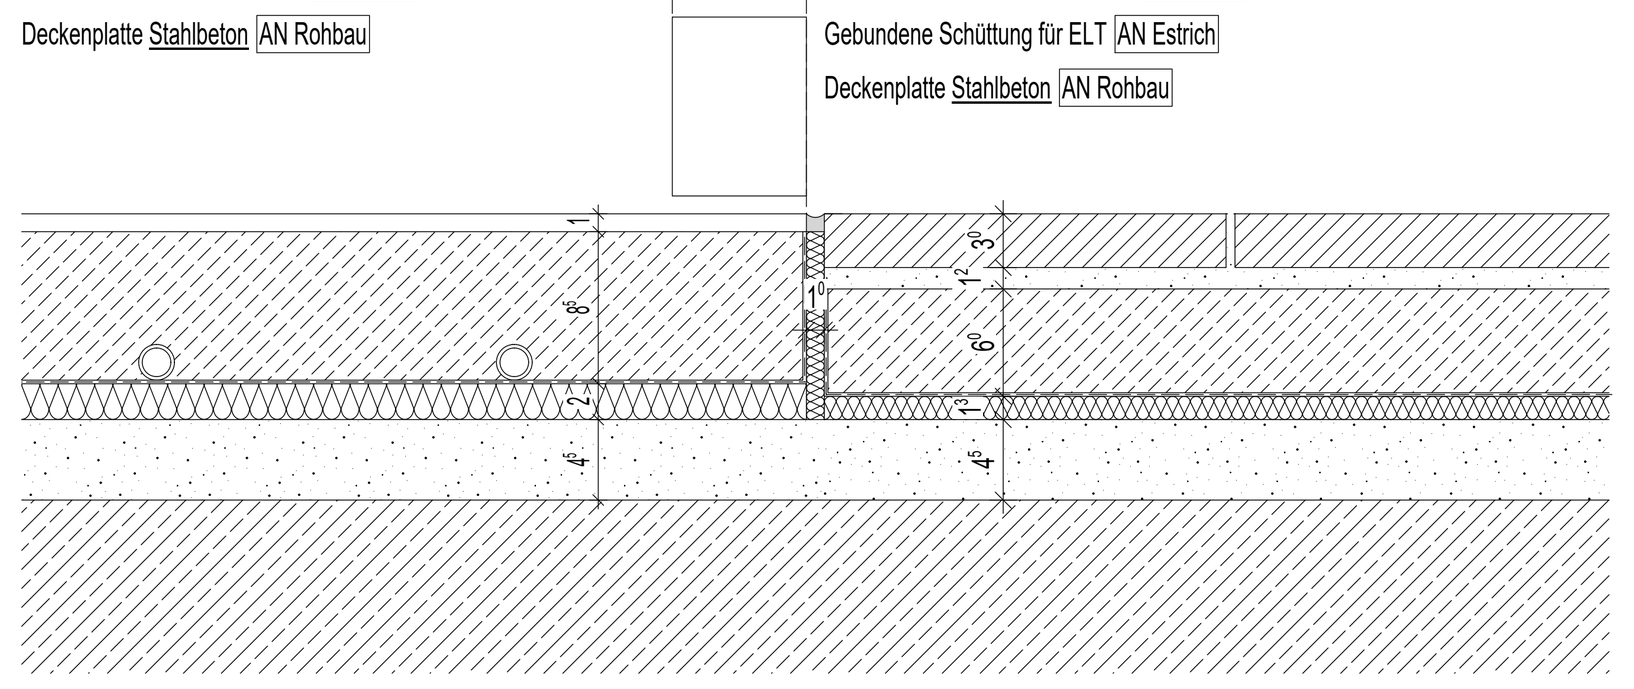

EG/OG Bahnenbelag - Fliese Nassbereich

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Zementestrich CT-F6-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

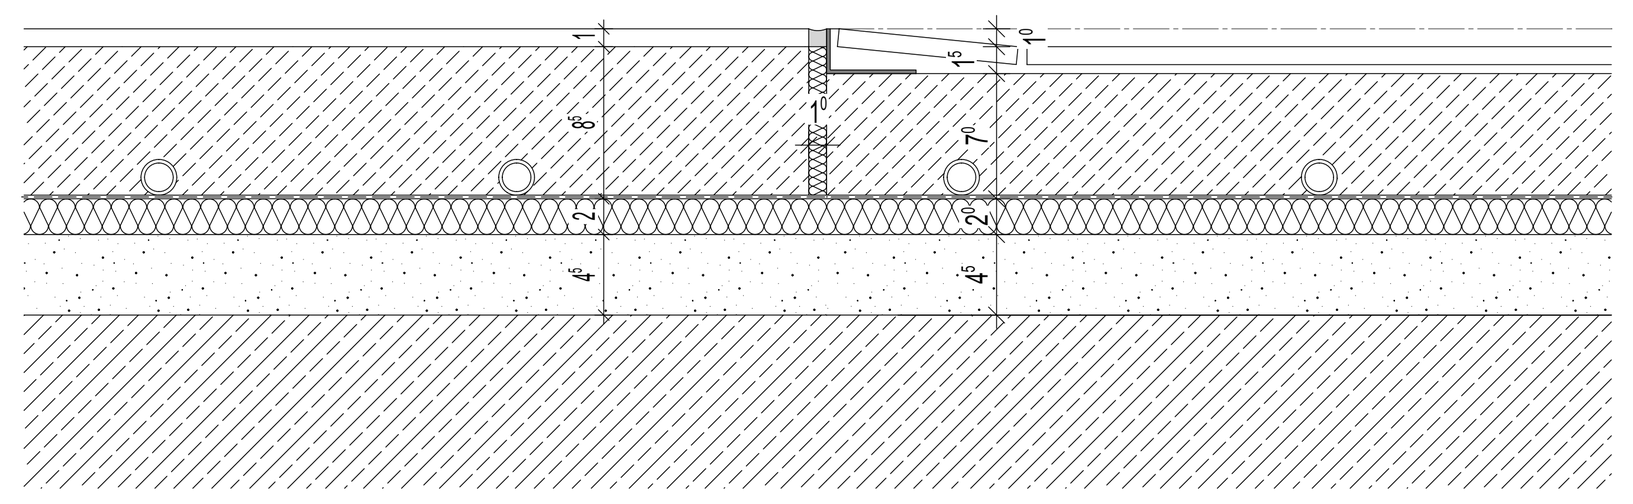

EG/OG Fliese Nassbereich - Duschbereich Ablaufelement

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Zementestrich CT-F6-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Zementestrich CT-F6-SW1-S80/65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

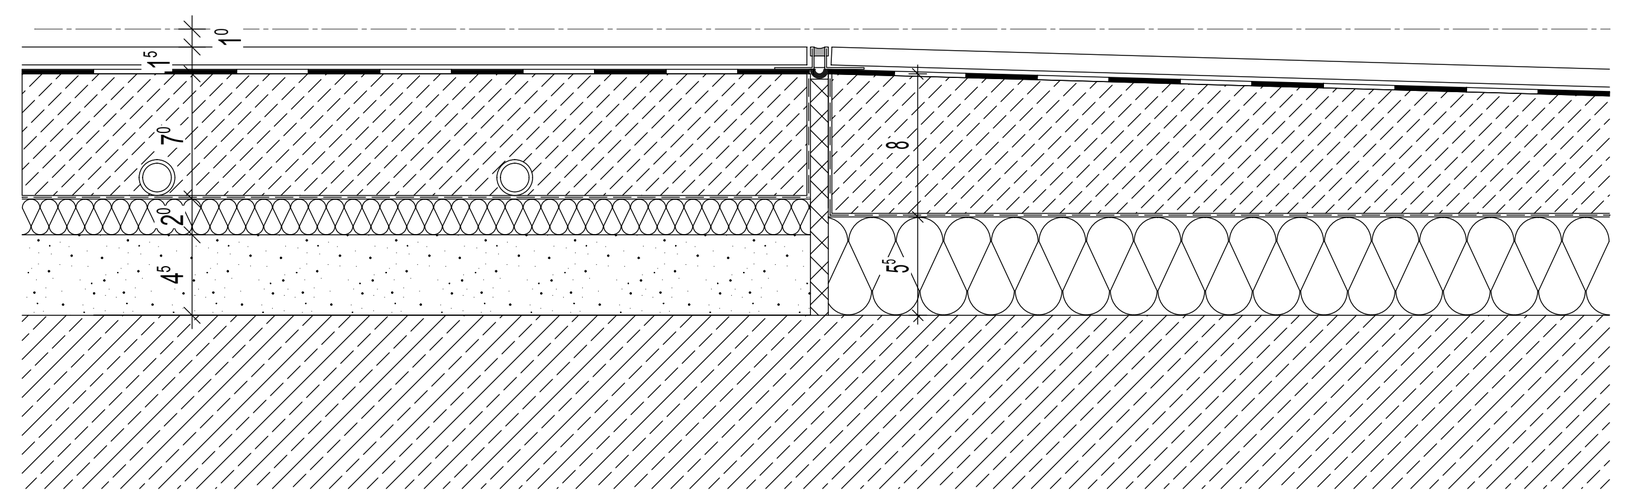

EG/OG Fliese Nassbereich - Duschbereich Duschboard

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Zementestrich CT-F6-SW1-S70-H50 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Duschelement mit integriertem waagrechten Ablauf [AN Fliesen]
Unterbauelement gem. Hersteller [AN Fliesen]
Wabenkernplatte mit Schüttung gem. Hersteller [AN Fliesen]
Schallentkoppelungsmatte gem. Hersteller [AN Fliesen]
Ausgleichsspachtelung zementgebunden [AN Fliesen]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

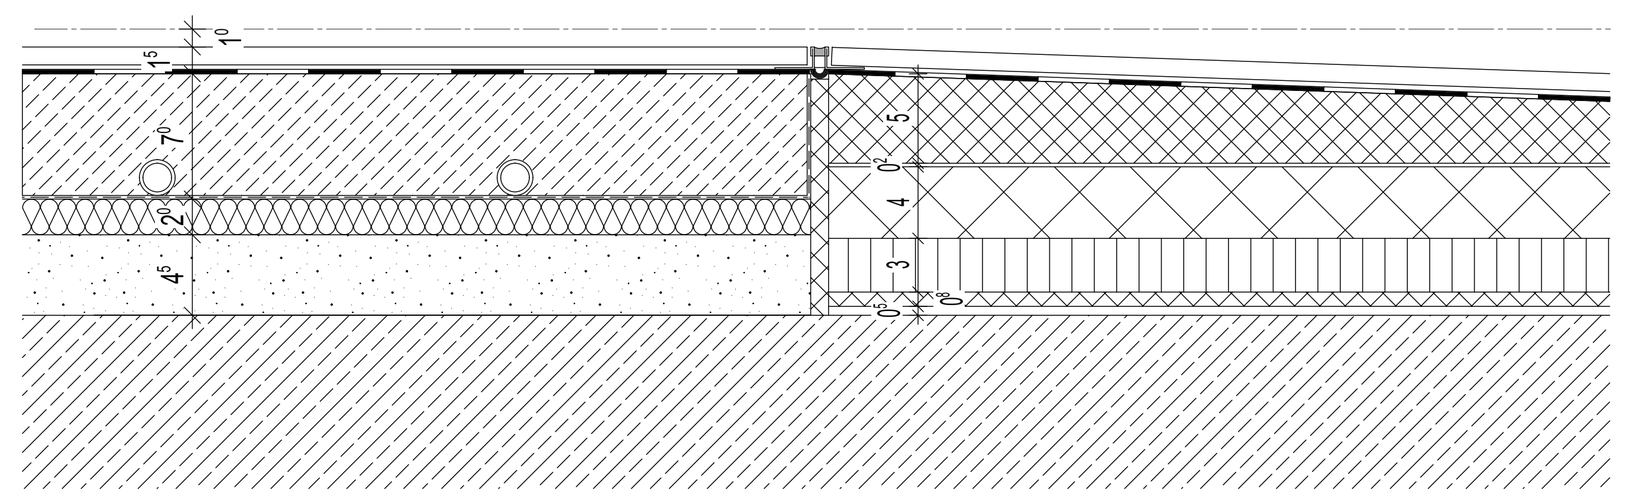

EG/OG Bahnenbelag - Fliese

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Fliese auf Verbundabdichtungn [AN Fliesen]
Zementestrich CT-F5-SW1-S80-H60 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

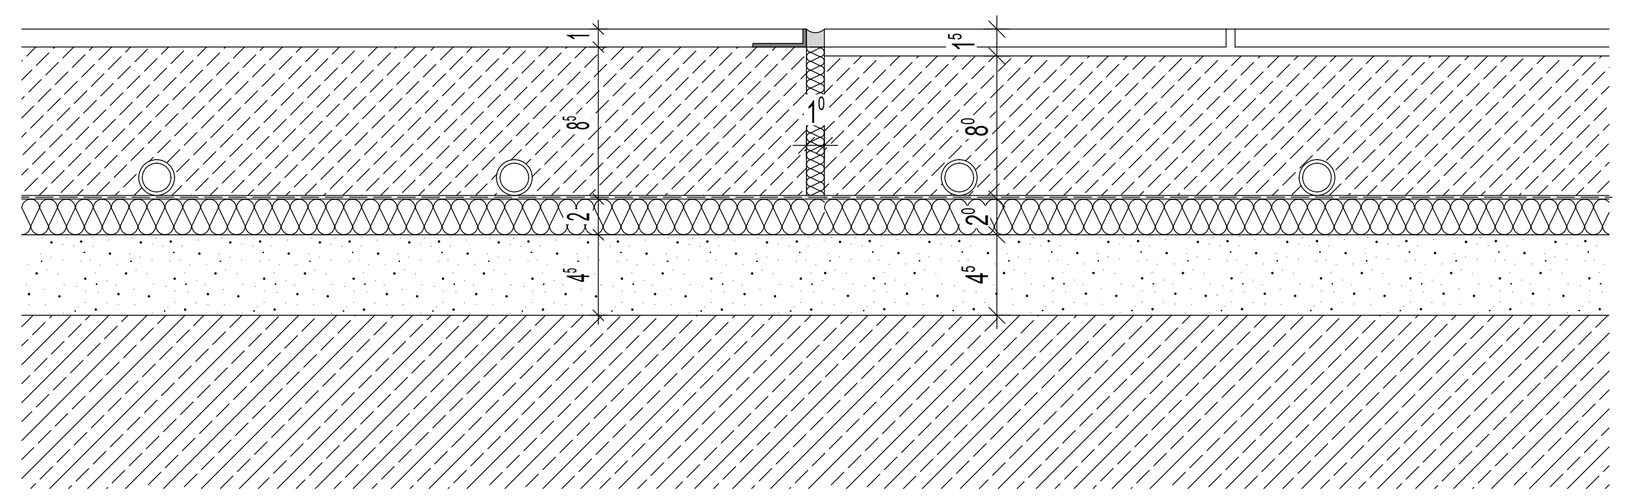

EG/OG Bahnenbelag (2-3 KN/m²) - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m²)

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-C40-F6-S90-H70 (7,5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

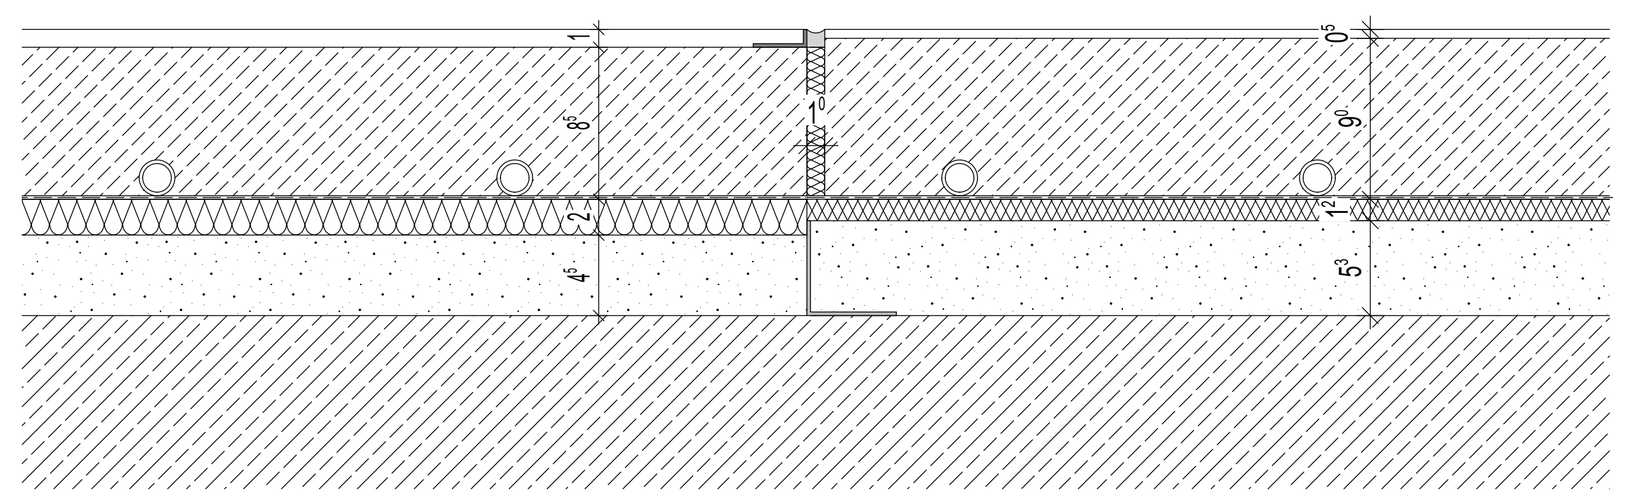

EG nicht unterkellert Bahnenbelag (2-3 KN/m²) - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m2)

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F6-C40-SW1-S90-H70 (7,5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund [AN Estrich]
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

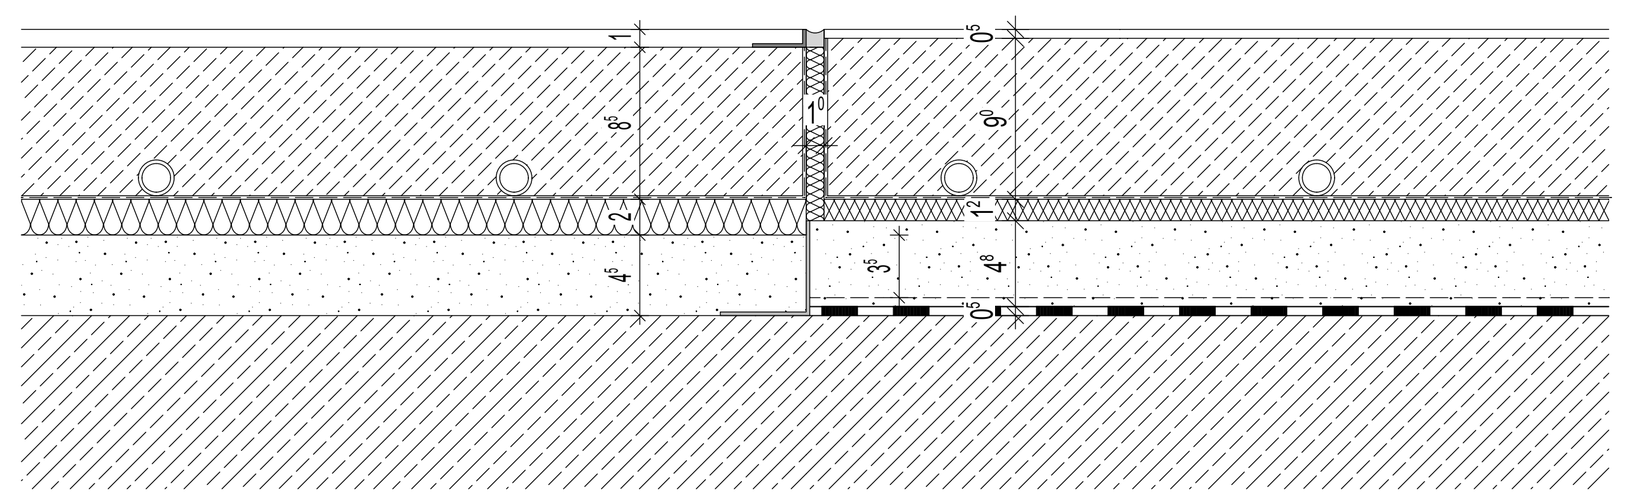

EG nicht unterkellert Fuge - Verlaufsbeschichtung (7,5 KN/m2)

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F6-C40-SW1-S90-H70 (7,5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund [AN Estrich]
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

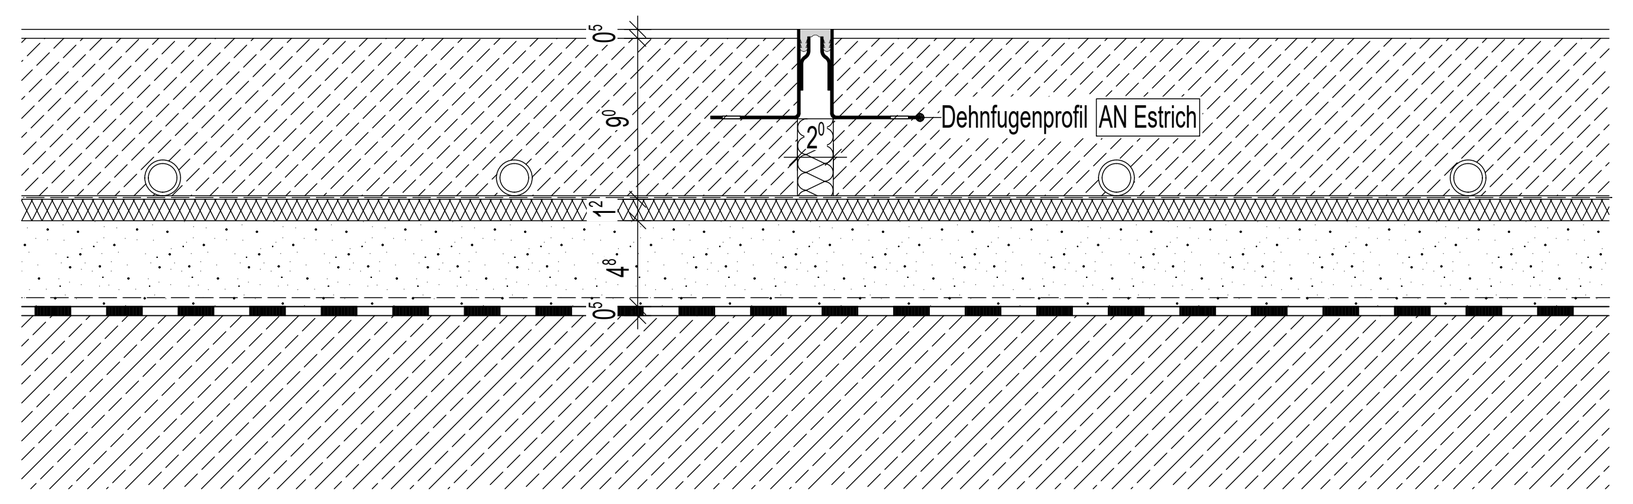

EG/OG Bahnenbelag - Versiegelung

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Versiegelung [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S95-H75 (5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

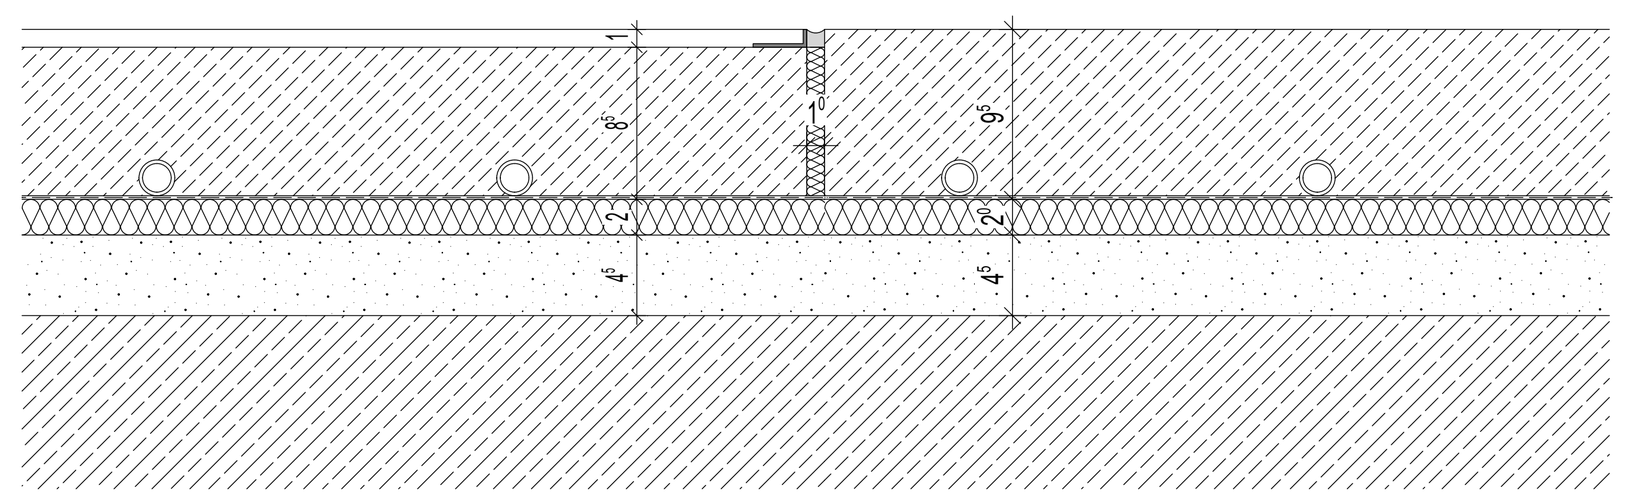

EG nicht unterkellert Bahnenbelag - Verlaufsbeschichtung Lager

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S95-H75 (5 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund [AN Estrich]
Gebundene Schüttung Ausgleich Stöße Abdichtung [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

Verlaufsbeschichtung Epoxydharz [AN Bodenbelag]
Verbundestrich CT-C25-F4-A9-V23 (15 kN/m²) [AN Estrich]
Stahlbetondecke C35/45, XM2 [AN Estrich]
Trittschalldämmung PU-Elastomerverbund [AN Estrich]
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

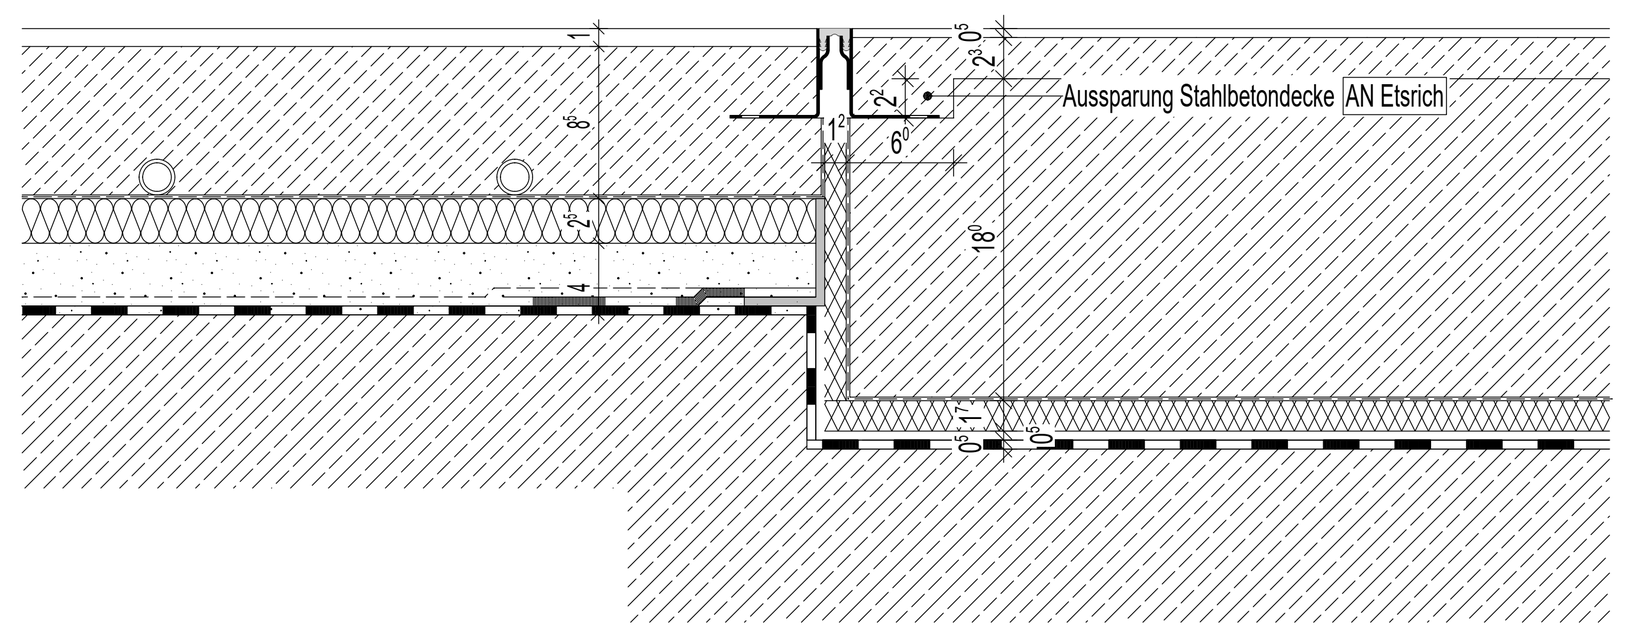

EG/OG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Bahnenbelag [AN DoBo]
Doppel-Boden (5kN/m²) [AN DoBo]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

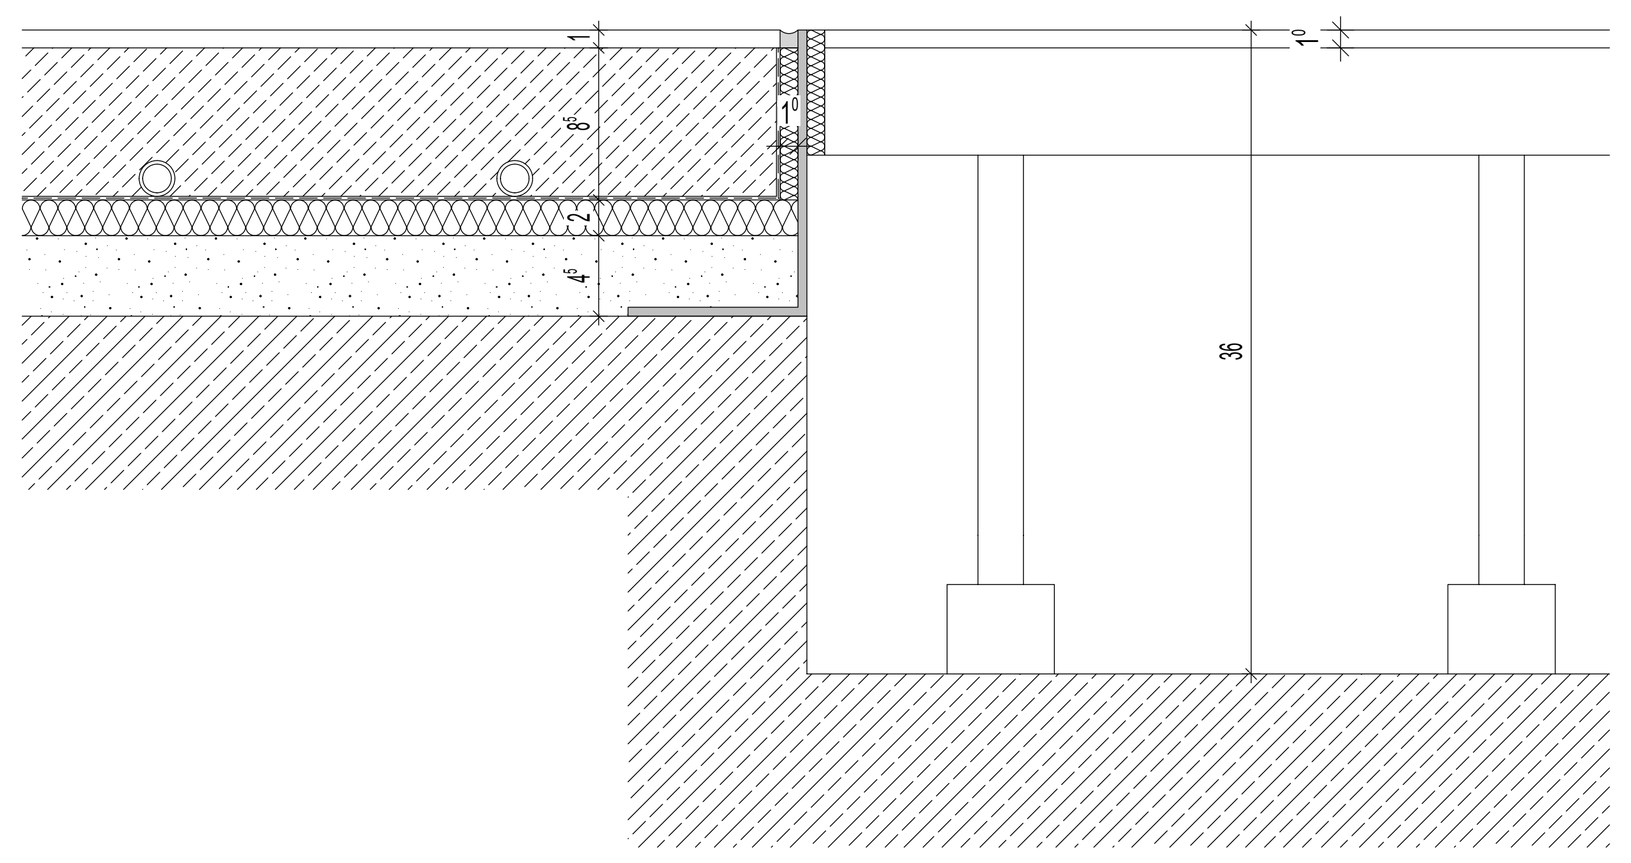

EG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Deckenplatte Stahlbeton [AN Rohbau]

Bahnenbelag [AN DoBo]
Doppel-Boden (5kN/m²) [AN DoBo]
Versiegelung [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-C40-F6-SW1-S60 (5 kN/m²) [AN Estrich]
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

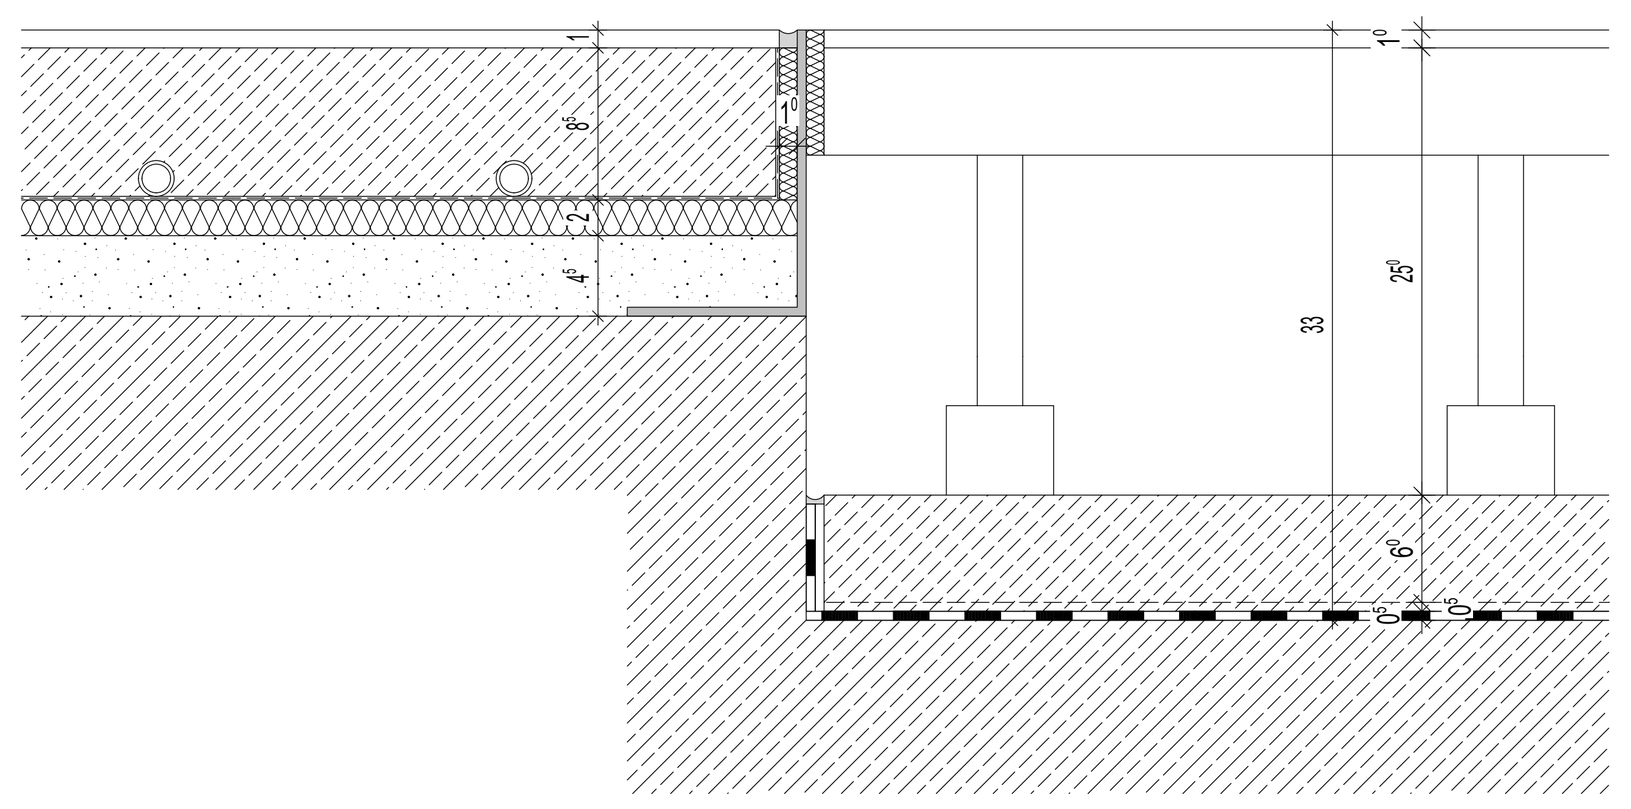

EG Bahnenbelag - Doppelboden

Bahnenbelag [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-F5-SW1-S85-H65 (2-3 kN/m²) [AN Estrich]
PE Folie 2-lagig [AN Estrich]
Trittschalldämmung Mineralwolle [AN Estrich]
Gebundene Schüttung für ELT [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

Bahnenbelag [AN DoBo]
Doppel-Boden (5kN/m²) [AN DoBo]
Versiegelung [AN Bodenbelag]
Zementestrich CT-C40-F6-SW1-S60 (5 kN/m²) [AN Estrich]
Ausgleich Stöße Abdichtung Flüssigbitumen [AN Estrich]
Dampfsperre, Bitumenschweissbahn auf Voranstrich [AN Estrich]
Bodenplatte WU Beton [AN Rohbau]

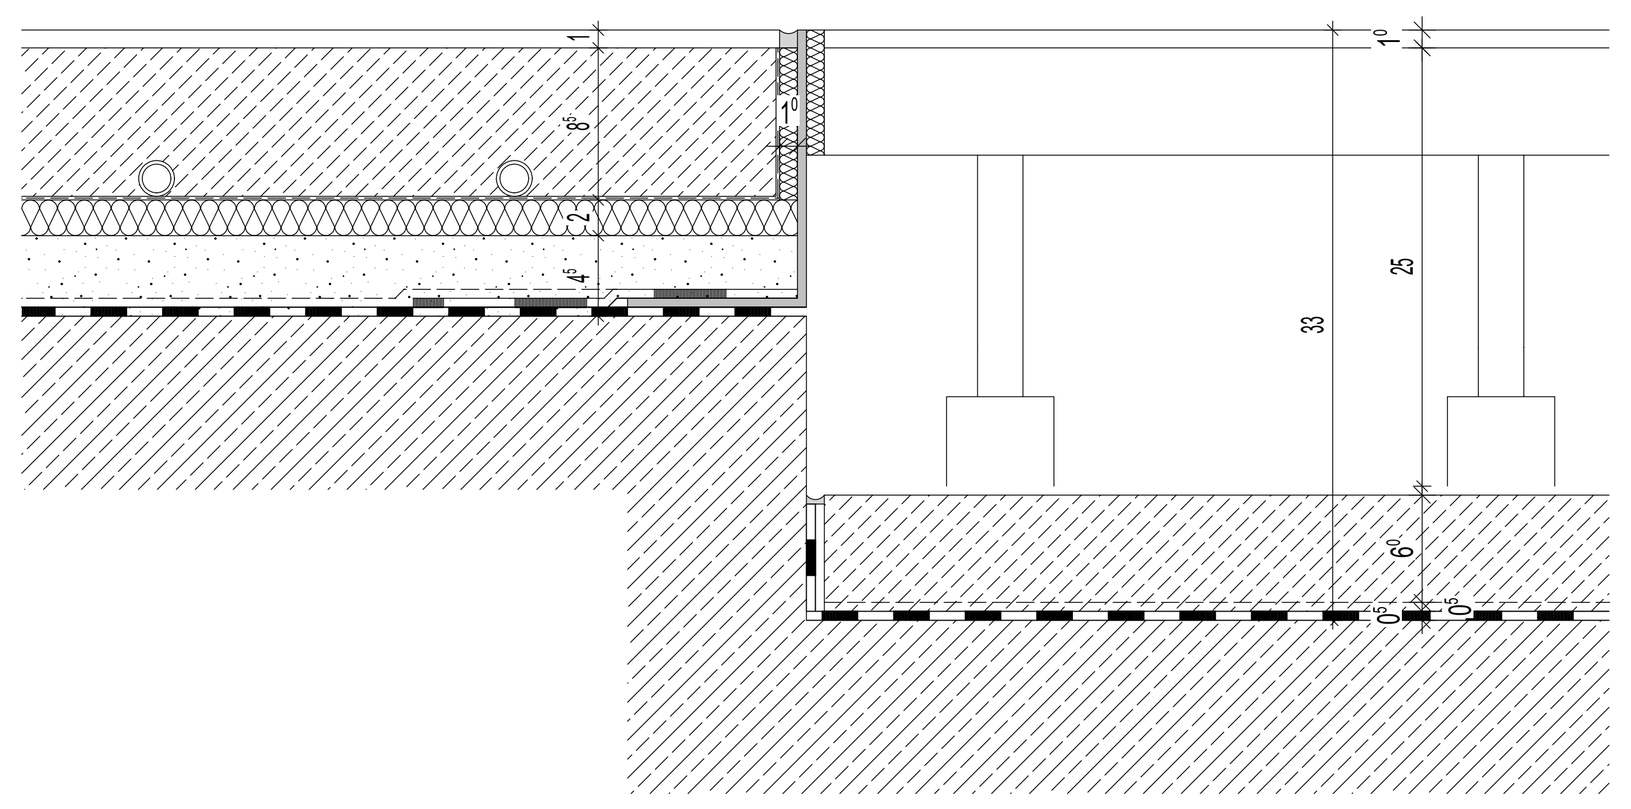

LEGENDE

RAUM

Raumnummer — G00.2.45
Raubbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.00 m² | U: 121.00 m — Umfang
Lichte Höhe — LH=2.35 m | RH=2.60 m — Raumhöhe
Bodennummer — B00 | D01 — Deckennummer
Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

WAND

W10 — Wandnummer

MATERIALIEN

Stahlbeton
Stahlbeton WU
Mauerwerk
STB-Fertigteil

Trockenbau: Gipskarton / Gipskarton mit Stahlblecheinlage — F0, F30, F90

Werkstein
Weiche Dämmung
Harte Dämmung
Perimeterdämmung
Glaswand

OBERFLÄCHEN

SB Sichtbeton
SM Sichtmauerwerk
SP Spachtelung
Trockenputz (Vorsatzschale)
FL Fliesen
PU Putz

SYMBOLE

Bodendurchbruch (BD)
Bodendurchbruch (verdeckt)
Deckendurchbruch (DD)
Wanddurchbruch (WD)
Wandschlitz (WS)
Bodenschlitz (BS)
Deckenschlitz (DS)
Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
Wandkernbohrung (WKB)
R D Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder
F H Feuerlöscher / Wandhydrant
F90 - Brandwand DIN 4102-3
F90 - Bauart Brandwand
D7 7527 Detailverweis
D7 7527 Detailschnitt

A Schnittführung
12 Achse (Gebäuderaster)
Verdeckte Bauteile
Bauteile über Schnittebene
BS Blendschutzanlage
R Rollo manuell
S Sonnenschutzanlage
VG Vergitterung
+4.00 +3.93 OK FFB / OK RD
OK Fertig / OK Roh
UK Fertig / UK Roh (Decke)
Änderungen Lt. Index
Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
BA BW	Bauart Brandwand
F 90	feuerbeständige Wand
T 90	feuerbeständige Tür
RS	Rauchschutztür
T 30-RS	feuerhemmende Tür - Rauchschutz
T 90-RS	feuerbeständige Tür - Rauchschutz
dsT	dicht- und selbstschliessende Tür
dT	dichtschliessende Tür
G 30	feuerhemmende Festverglasung
G 90	feuerbeständige Festverglasung
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
F30-A	feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen
F90-A	feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

AHD	abgehängte Decke
BRH	Brüstungshöhe von OKFFB
DVS	Deckenversprung
LH	lichte Höhe
OK FFB	Oberkante Fertigfussboden

MATERIALIEN

STB	Stahlbeton
SB	Sichtbeton
MW / SM	Mauerwerk / Sichtmauerwerk
GK	Gipskarton
GK-NR	Gipskarton - Nassraum
STGL	Stahl-Glaselement
GL	Glas
KAU / LINO	Kautschuk / Linoleum
FL	Fliesen
PU	Putz
SP	Spachtelung
HLZ	Holz
WS	Werkstein
NWS	Naturwerkstein
BWS	Betonwerkstein
NST	Naturstein
FGL	Fugenglattstrich
WST	Estrich mit staubb, Anstrich
EPX	Epoxydharzbeschichtung
FAS	Faserplatte

HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneiure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinfussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle R'w Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

INDEX	DATUM	GEZ.	ART DER ÄNDERUNG
	27.02.2024	MB	
003	27.02.2024	MB	Aktualisierung Bodenaufbauten
002	21.01.2024	MB	Aktualisierung Bodenaufbauten
001	30.12.2023	MB	Aktualisierung Bodenaufbauten
	27.02.2024	MB	Freigabe
	30.12.2023	MB	Ersteller

Boden Details Fugen 2 ARSWAGEBDET989---004 003

Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

BAUHERR	SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-0 FAX.: 0391 - 60753-33 MAIL: gs@sah.info
NUTZER	Maßregelvollzug Bernburg Olga-Benario-Str. 16-18 DE-06406 Bernburg	TEL.: 03471 - 34-5602 FAX.: MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de
PROJEKTSTEUERUNG	SALUS gGmbH Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan Seepark 5 DE-39116 Magdeburg	TEL.: 0391 - 60753-56 FAX.: 0391 - 60753-44 MAIL: salus.plan@salus-lsa.de
ARCHITEKT		

Freigabe

LIEGENSCHAFT	GEMARKUNG BERNBURG
FLUR	20
FLURSTÜCKE	1000
FACHPLANER	
FREIGABE	

PLANVERFASSER

PLOT-NR.	BLATTGR.	MAßSTAB
6803	A0	M 1:5
GEZ. MB	INDEX 003	
GEZ. AM 30.12.2023	STAND 27.02.2024	PROJ-NR.

PLANART AUSFÜHRUNGSPLANUNG — FACH ARCHITEKTUR

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	2	3 4 5	6 7 8	9 10 11	12 13 14	15 16 17	18 19 20	21 22 23
A	R	SWA	GEB	DET	989	---	004	003

PLANBEZEICHNUNG Boden Details Fugen 2

DIN A0 H/B = 841 / 1189 mm (1 m²)