Verschnitt der Deckenplatten ist in die Einheitspreise mit einzurechnen!

- HWL-Deckenplatten, Plattengröße: 1200x600x25mm, Rand: ungefast, Brandschutzanforderung: B-s1, d0, Farbe: Natur hell, Struktur: ultrafein, 1,0mm, Montage: versetzt, sichtbar geschraubt
- HWL-Deckenplatten, Plattengröße: 1200x600x25mm, Rand: ungefast, Brandschutzanforderung: A2-s1, d0, Farbe: Natur hell, Struktur: ultrafein, 1,0mm, Montage: versetzt, sichtbar geschraubt
- Revisionsöffnung in HWL-Decke, Größen: Klappe ganze Plattengröße 1200x600mm, Klappe halbe Plattengröße 600x600mm, Klappe in Plattengröße integriert 400x400mm, Klappe in Plattengröße integriert 300x300mm
- Startpunkt Verlegerichtung
- Gipskarton-Deckenkoffer, Beplankung: GKB bzw. A, Oberfläche: geschlossen, Q2, Anstrich: RAL 9016 Verkehrsweiß
- Vorhangschiene 1-läufig
- Vorhangschiene 2-läufig
- Gipskarton-Decke für Feuchträume, Beplankung: GKBI bzw. H2, Oberfläche: geschlossen, Q2, Randfugen: geschlossen wegen Hygiene, Anstrich: abwaschbar, RAL 9016 Verkehrsweiß
- Revisionsöffnung in GK-Decke oder GK-Deckenkoffern, Größen: 600x600mm, 400x400mm
- Holzlamellendecke: Brandschutzanforderung: B-s2, d0, Lamellenbreite: 20mm, Lamellenhöhe: 65mm, Lichter Abstand Holzlamellen: 71mm, Holzart: N.N. — Schallschutz: Akustikdämmplatte aus Polyesterwolle, aufgelegt auf UK Holzlamellendecke, Anforderung: B-s2, d0, Dicke: 50mm, Farbe: schwarz
- Lamellendecke im Außenbereich

- Sicherheitsleuchte
- Präsenzmelder
- Uhr
- Rauchmelder optisch
- Rauchmelder optisch in Zwischendecke
- Lautsprecher Deckeneinbau
- Lautsprecher A/B-Verkabelung Deckeneinbau
- Anbauleuchte LED
- Feuchtraumleuchte LED
- Einbauleuchte LED
- Tellerventile
- Luftungsauslässe

Vorhangschiene 1-läufig

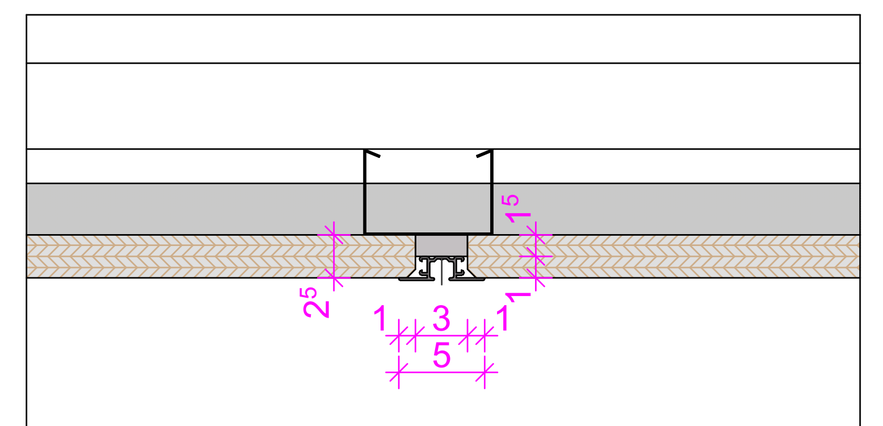

Einläufige Aluminium-Schleudervorhangschiene, pulverbeschichtet, für flächenbündigen Einbau in TB-Decken oder Holzdecken, geeignet für Vorhänge bis 400g/m²

Vorhangschiene 2-läufig

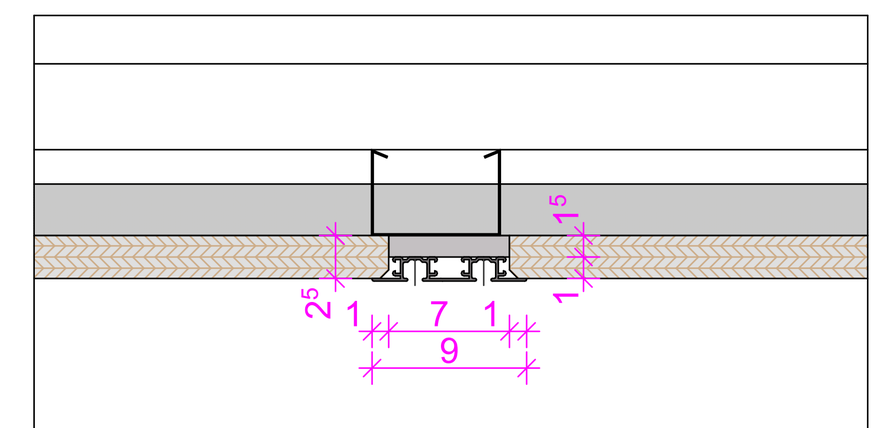

Zweiläufige Aluminium-Schleudervorhangschiene, pulverbeschichtet, für flächenbündigen Einbau in TB-Decken oder Holzdecken, geeignet für Vorhänge bis 400g/m²

Decken- und Wandanschluss TB-Wand allgemein

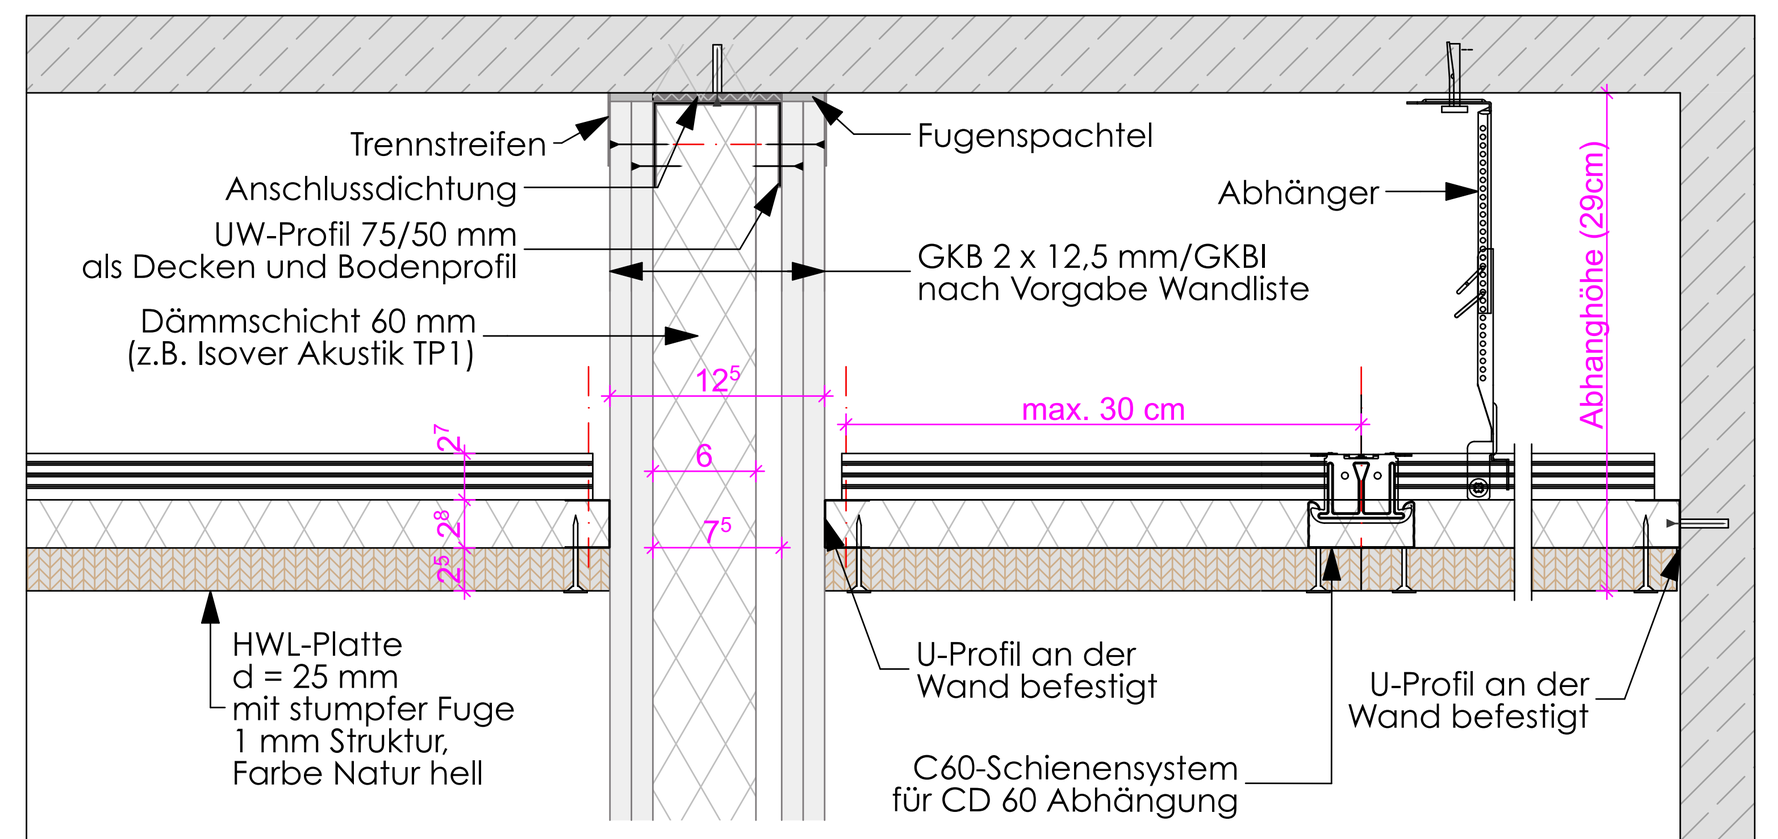

Allgemein Deckenanschluss Metall-Einfachständerwand 2-lagig beplankt, d=125 mm, CW 75, M 1:5

Allgemein Wandanschluss, M 1:5

- Deckenanschluss mit Trennstreifen und Anschlussdichtung
- Wandanschluss ohne Rand- oder Schattenfuge

- HWL-Decke: Holzwolle-Leichtbauplatte, Materialstärke 25 mm, Rand ungefast, mit ultrafeiner Struktur 1,0 mm, Standardfarbe Natur hell, Montage versetzt, sichtbar geschraubt, mit und ohne Dämmauflage, mit und ohne Brandschutzanforderung

Montage Leuchtenband Flure

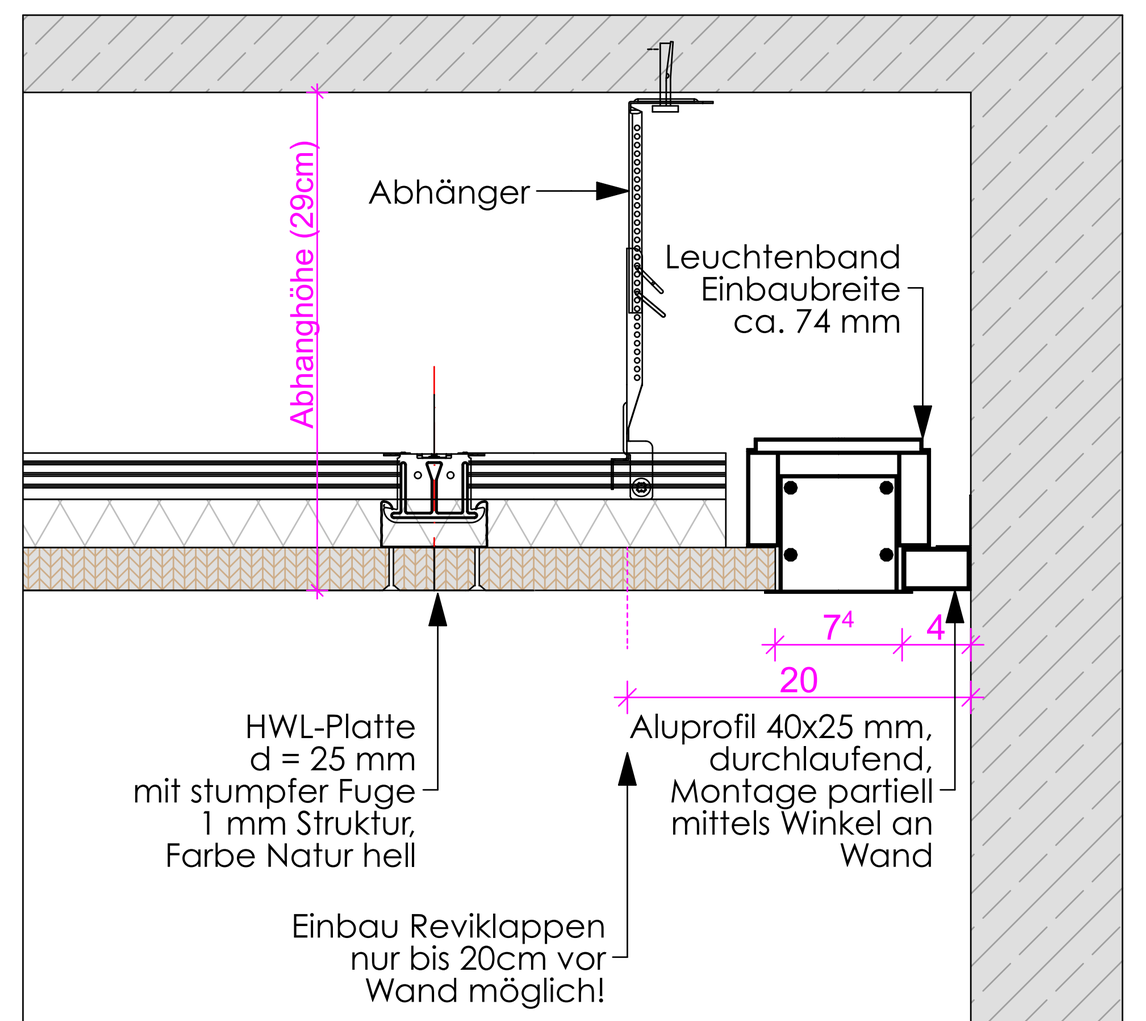

Detail Montage Leuchtenband Flure - M 1:5

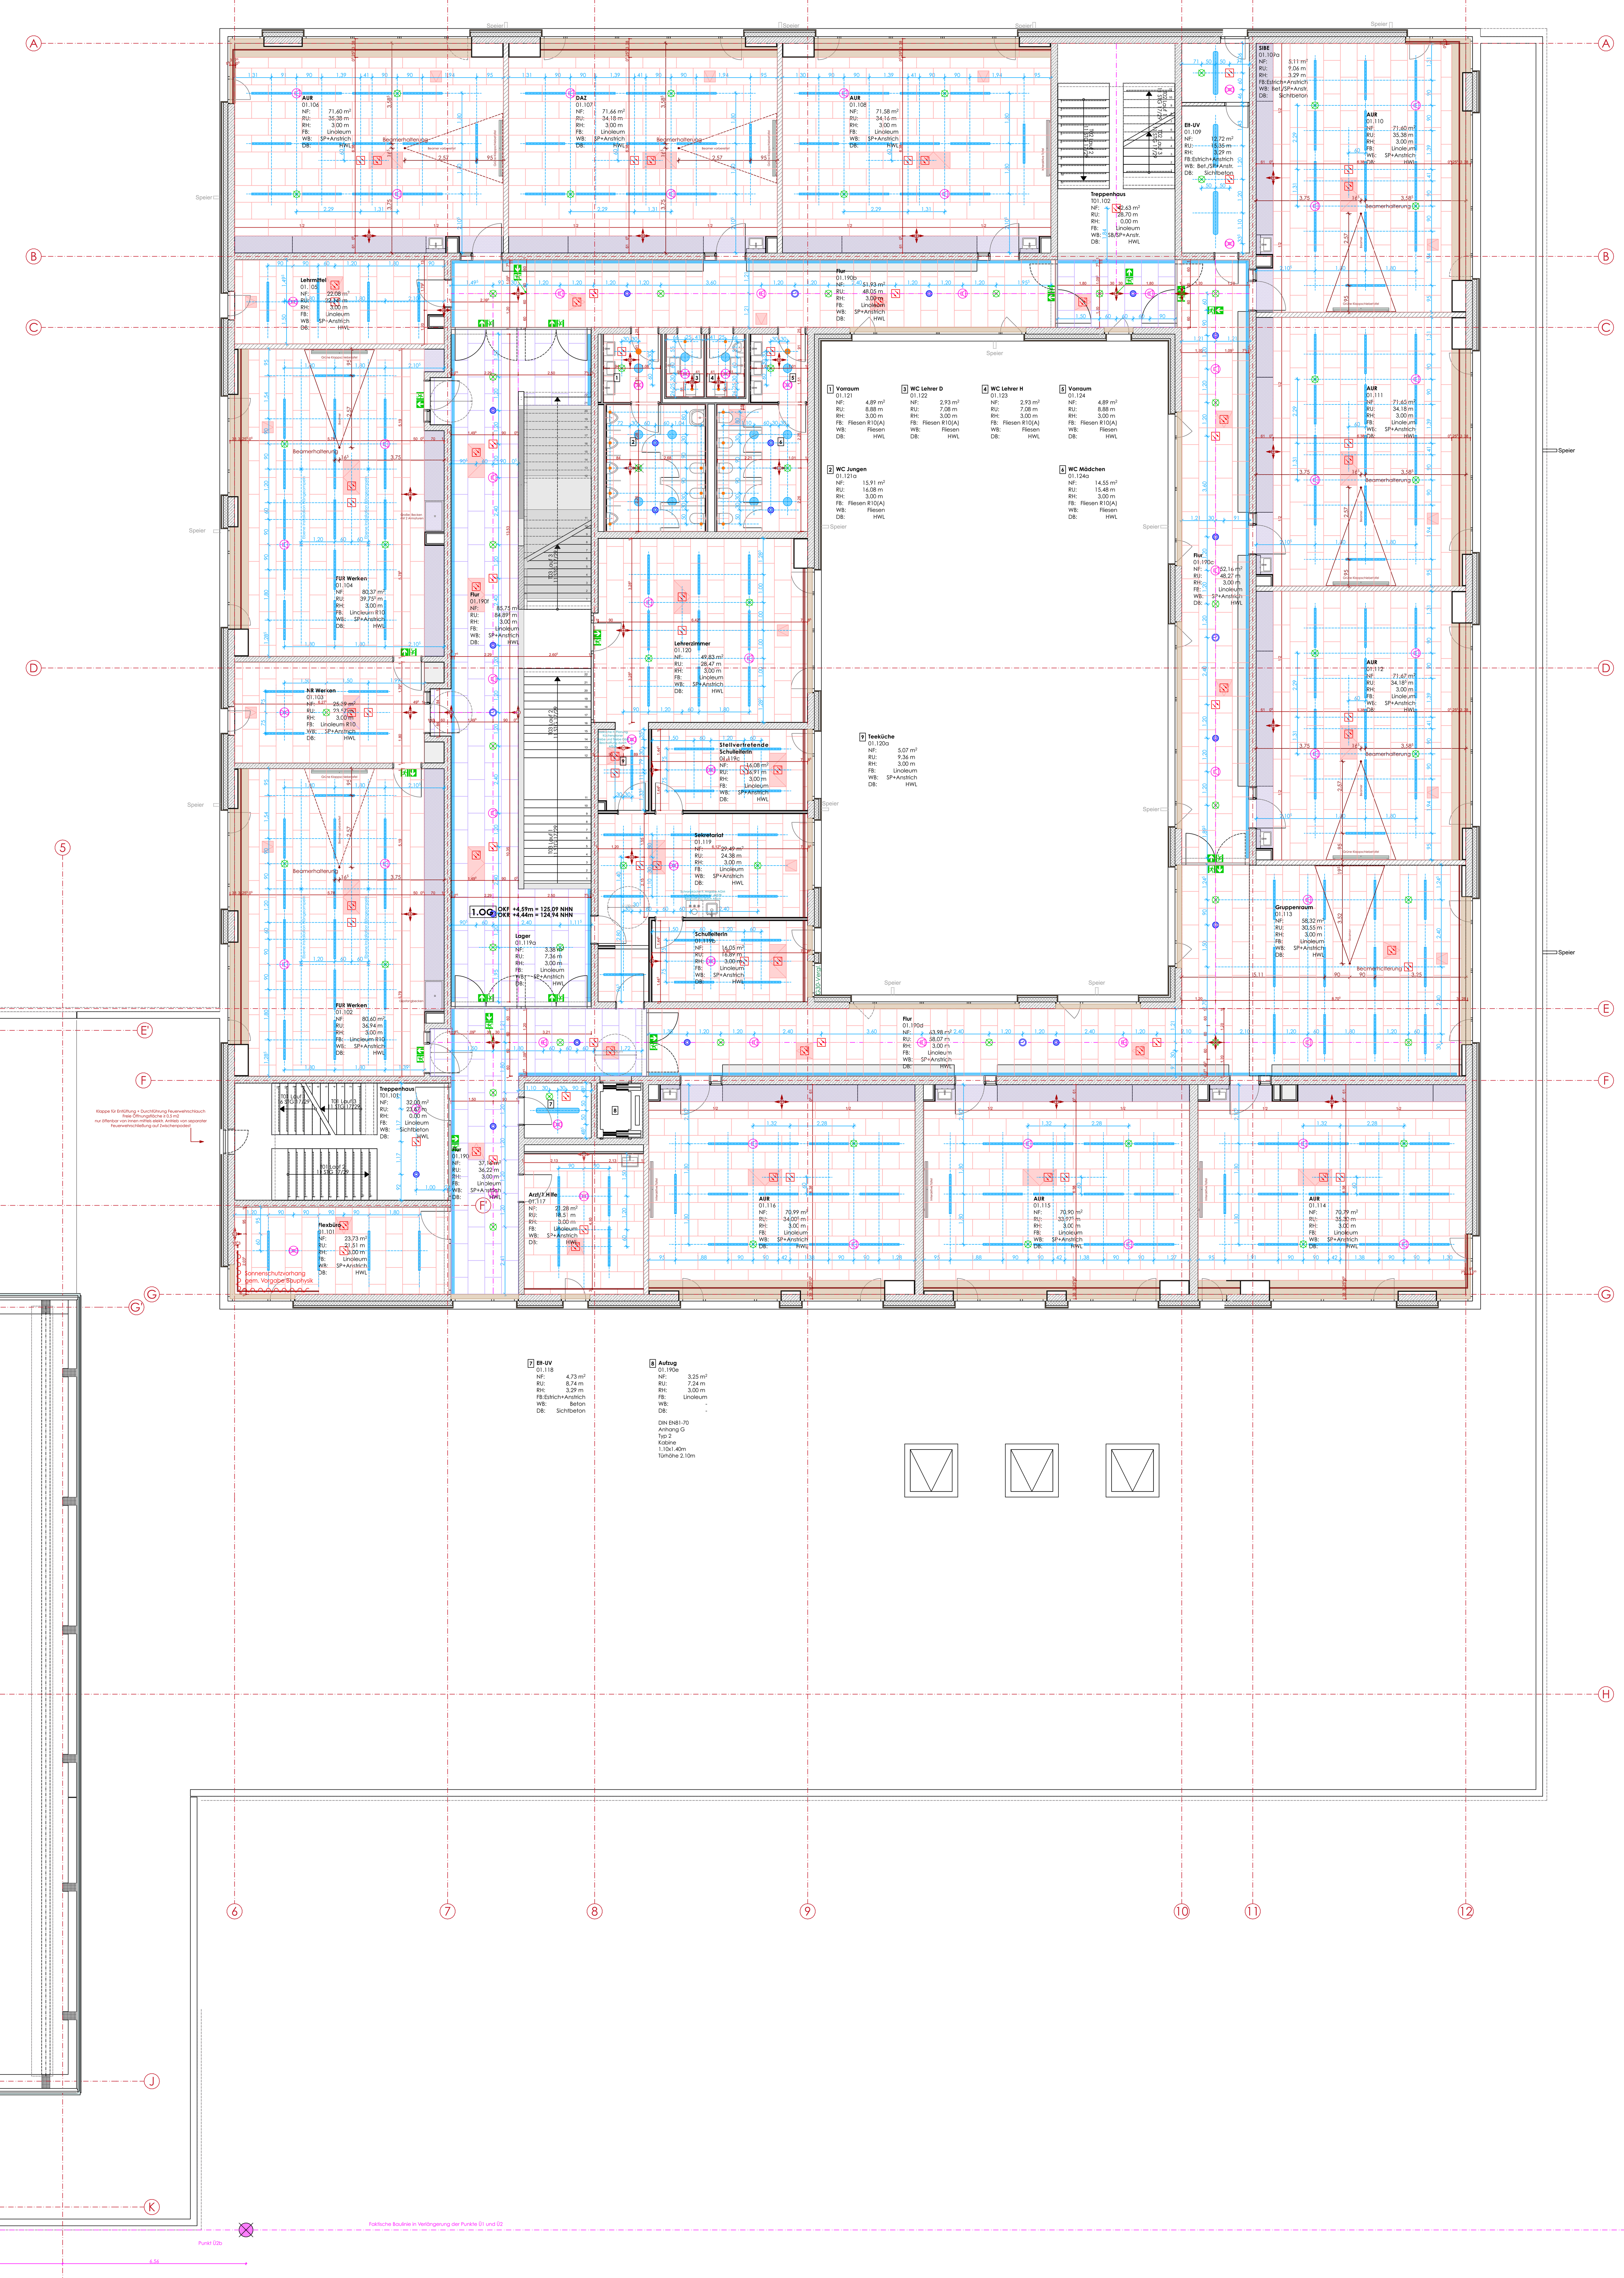

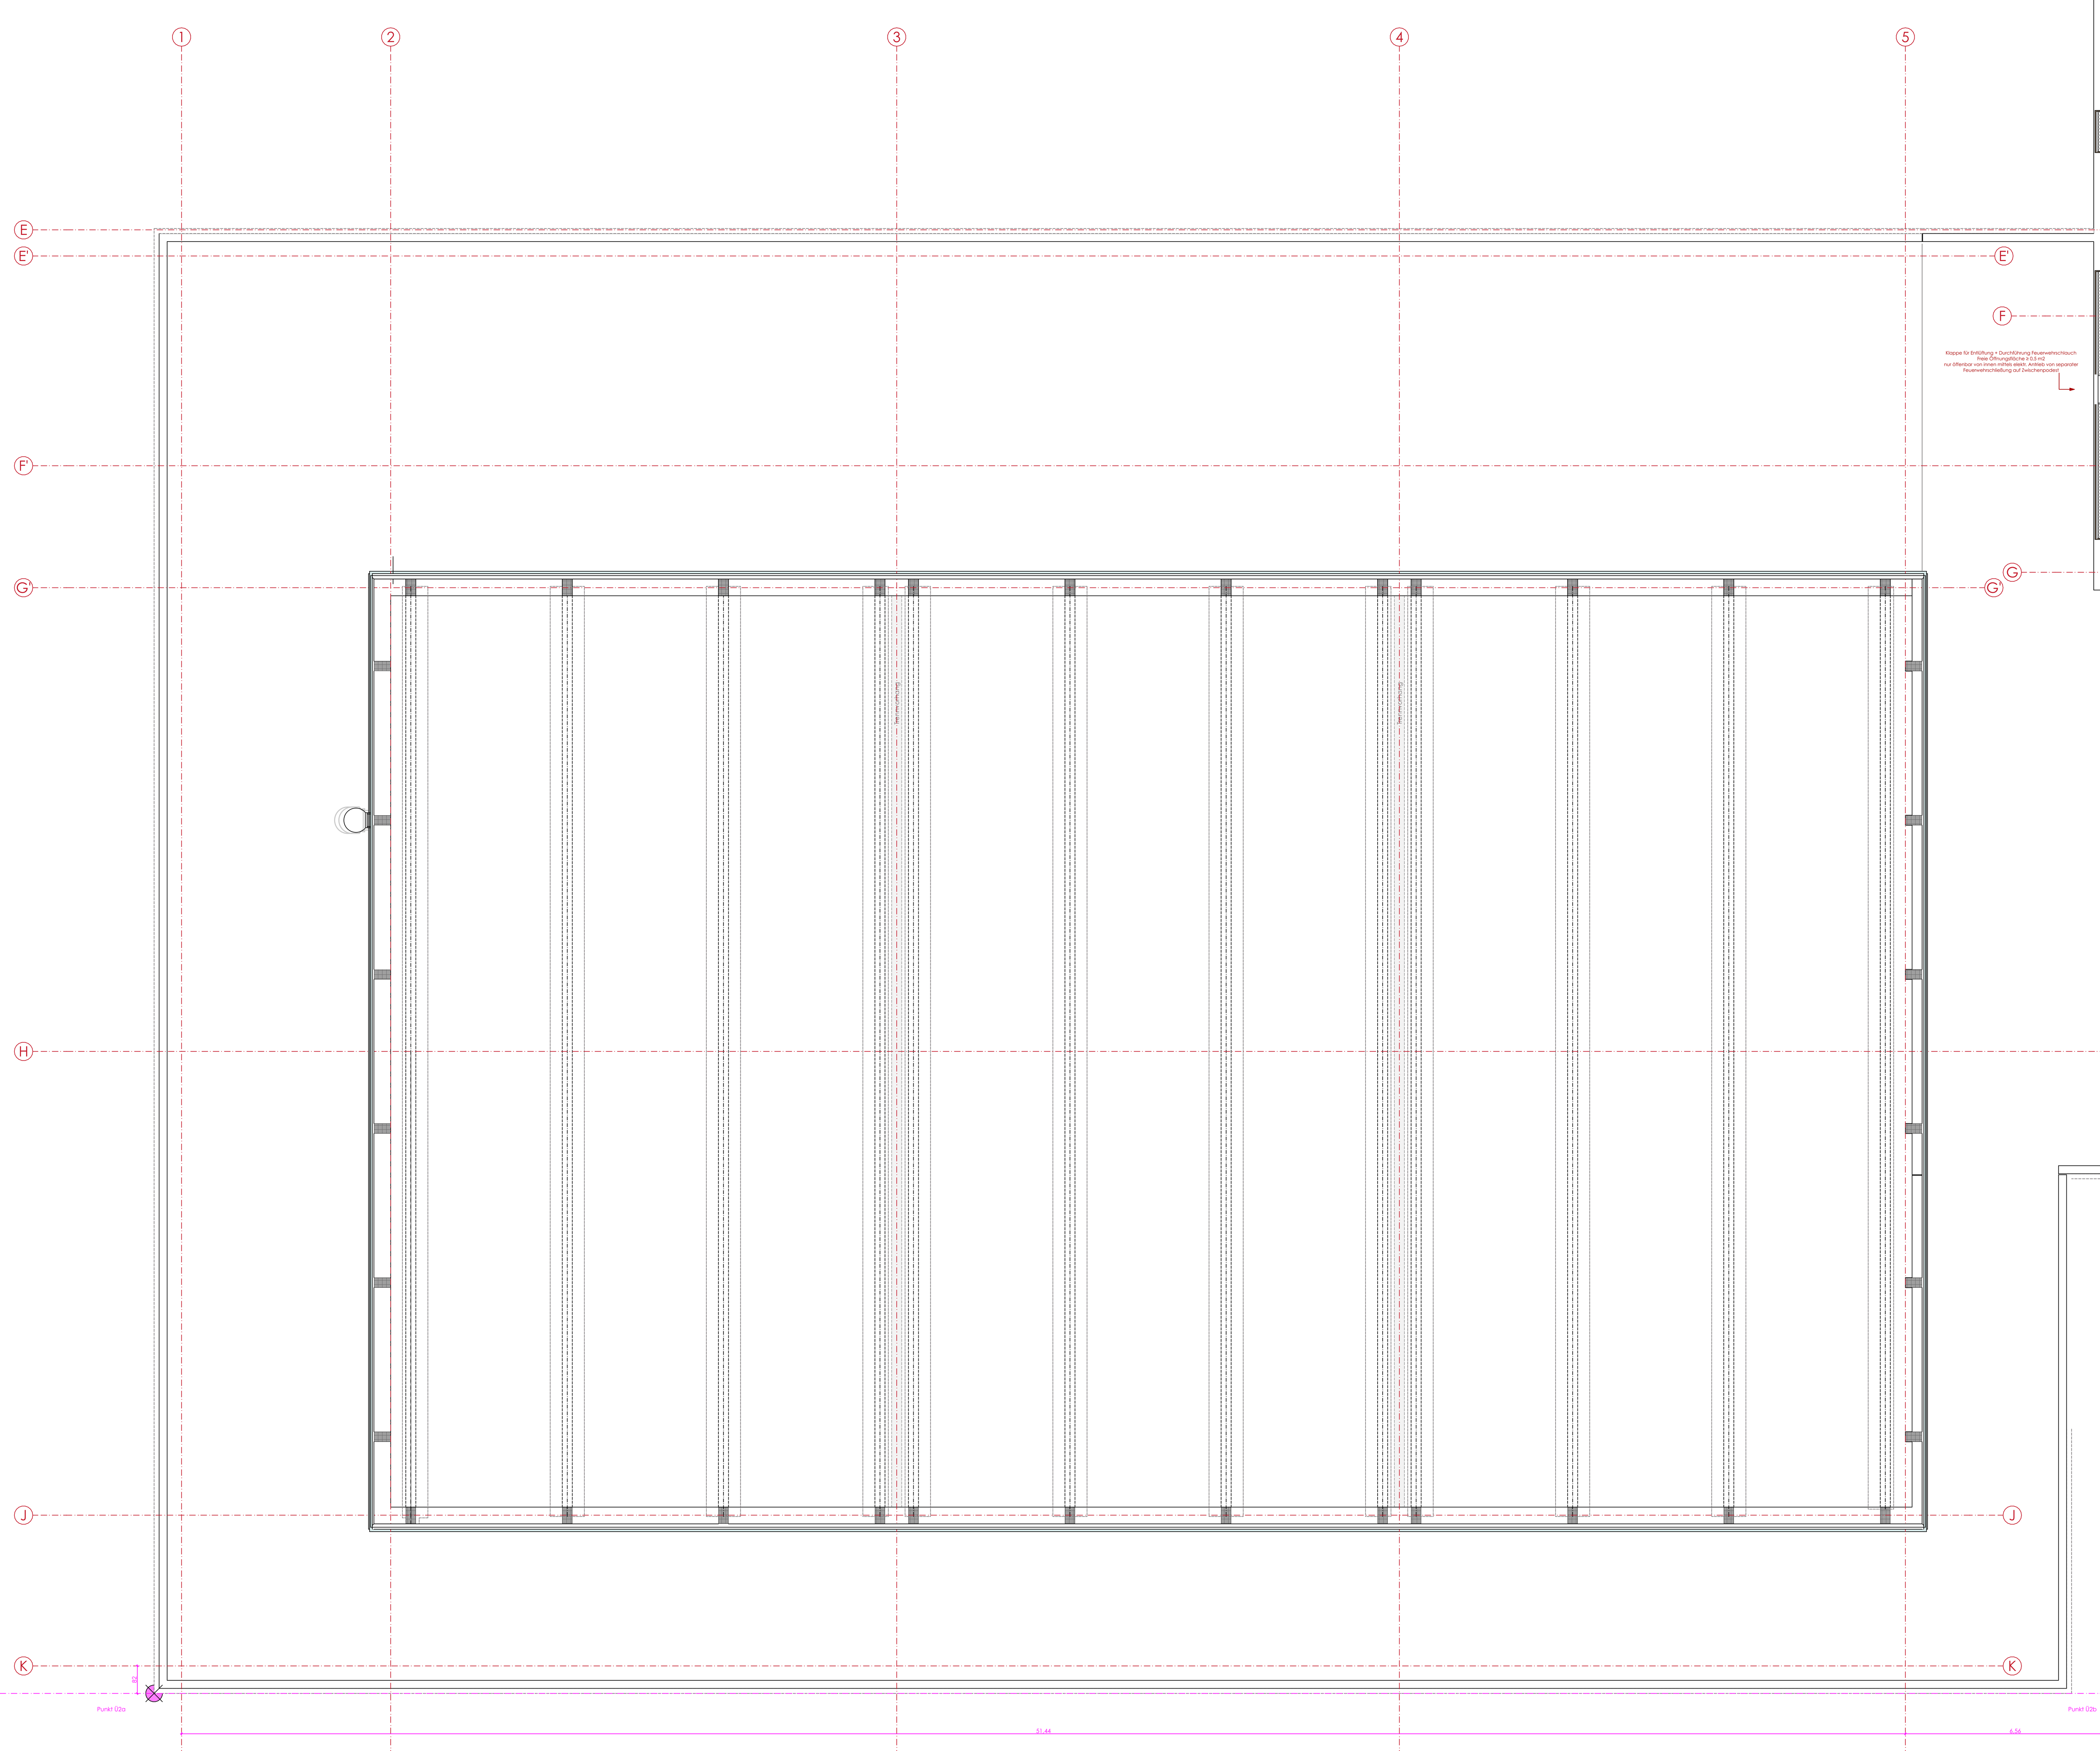

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben. Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

- Schnitt / Schnittnummer
- Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
- Höhenmarke Oberkante Rohdecke
- 1,0 Bemaßung / Text Rohbau
- 1,0 Bemaßung / Text Trockenbau
- 1,0 Bemaßung / Text HLS-Installationen
- 1,0 Bemaßung / Text Elektro
- 1,0 Bemaßung / Text Estrichfugen
- 1,0 Bemaßung / Text Putz, Sonstiges
- 1,0 Text Statik
- OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
- UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
- UK / OK Unterkante / Oberkante
- UZ Unterzug
- BRH Brüstungshöhe
- UHD Unterhangdecke
- D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
- RA Rauchabzug
- F.01.001 Bauteilnummern (F=Fenster, T=Innentür, AT=Außentür, OL=Oberlicht, IF=Innenfenster, G=Geräteraumtor)
- Elektro-Übergabepunkt
- Stahlbetonwand Ort-Beton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Stahlbetonwand WU-Beton
- Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
- Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
- Oberfläche Sichtbeton
- GK-Trockenbauwand
- Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
- Trockenbau: GK-Decke / Verkofferung
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS druckfest
- Dämmung MiWo nichtbrennbar
- UZ / OZ / S Unterzug / Überzug / Stütze
- Sturz Mauerwerkssturz
- WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
- KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
- BZ Bohrzone
- DD Deckendurchbrüche
- KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
- DA Deckenaussparung (Vertiefung)
- Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
- Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
- Estrichfuge: Sichtestrich Heizkreise, verharzen
- Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
- Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
- Detailmarker

Brandschutzanforderungen

- EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
- EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
- EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
- EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

- $EI90\text{-}S_{200}C_5$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
- $EI60\text{-}S_{200}C_5$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
- $EI30\text{-}S_{200}C_5$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
- $S_{200}C_5$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
- S_aC_5 dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- S_a dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- ds+s dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- ds dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- o.A. ohne Anforderung
- C_5 Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
- RM Obentürschließer mit Rauchmelder
- ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
- FL Obentürschließer mit Freilauf
- Fse Feststelleinrichtung
- FW→ Fluchtweg, Fluchtrichtung
- TP, VP Teilpanik, Vollpanik
- P Panikbeschlag
- BZ Blindzylinder
- xx dB geforderter Schallschutz
- US Unterschnitt
- F Feuchtraumtür
- N Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

ARBEITSSTAND 06.06.24

STADT LEIPZIG - Amt für Gebäudemanagement - NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt / Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

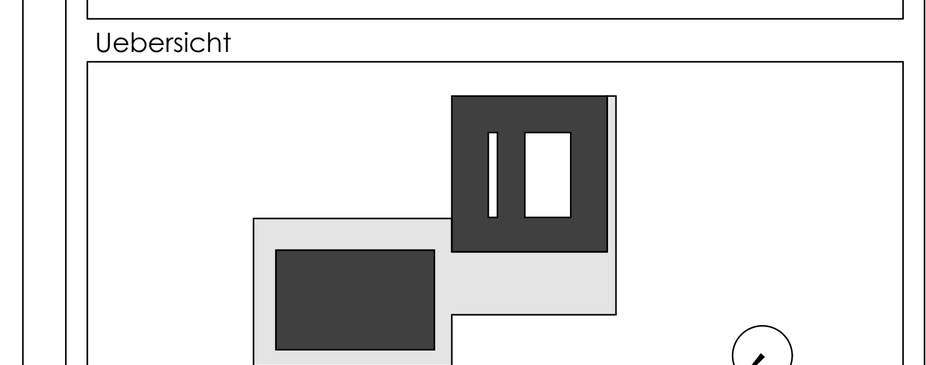

Planbezeichnung
Deckenspiegel
Deckenspiegel - 1.Obergeschoss

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Index:
002808g003_00_5_ARC_01OG_-_5.81			-
gezeichnet: Gö	Datum: 05.09.2024	Format: 1290x841	Maßstab: 1:100