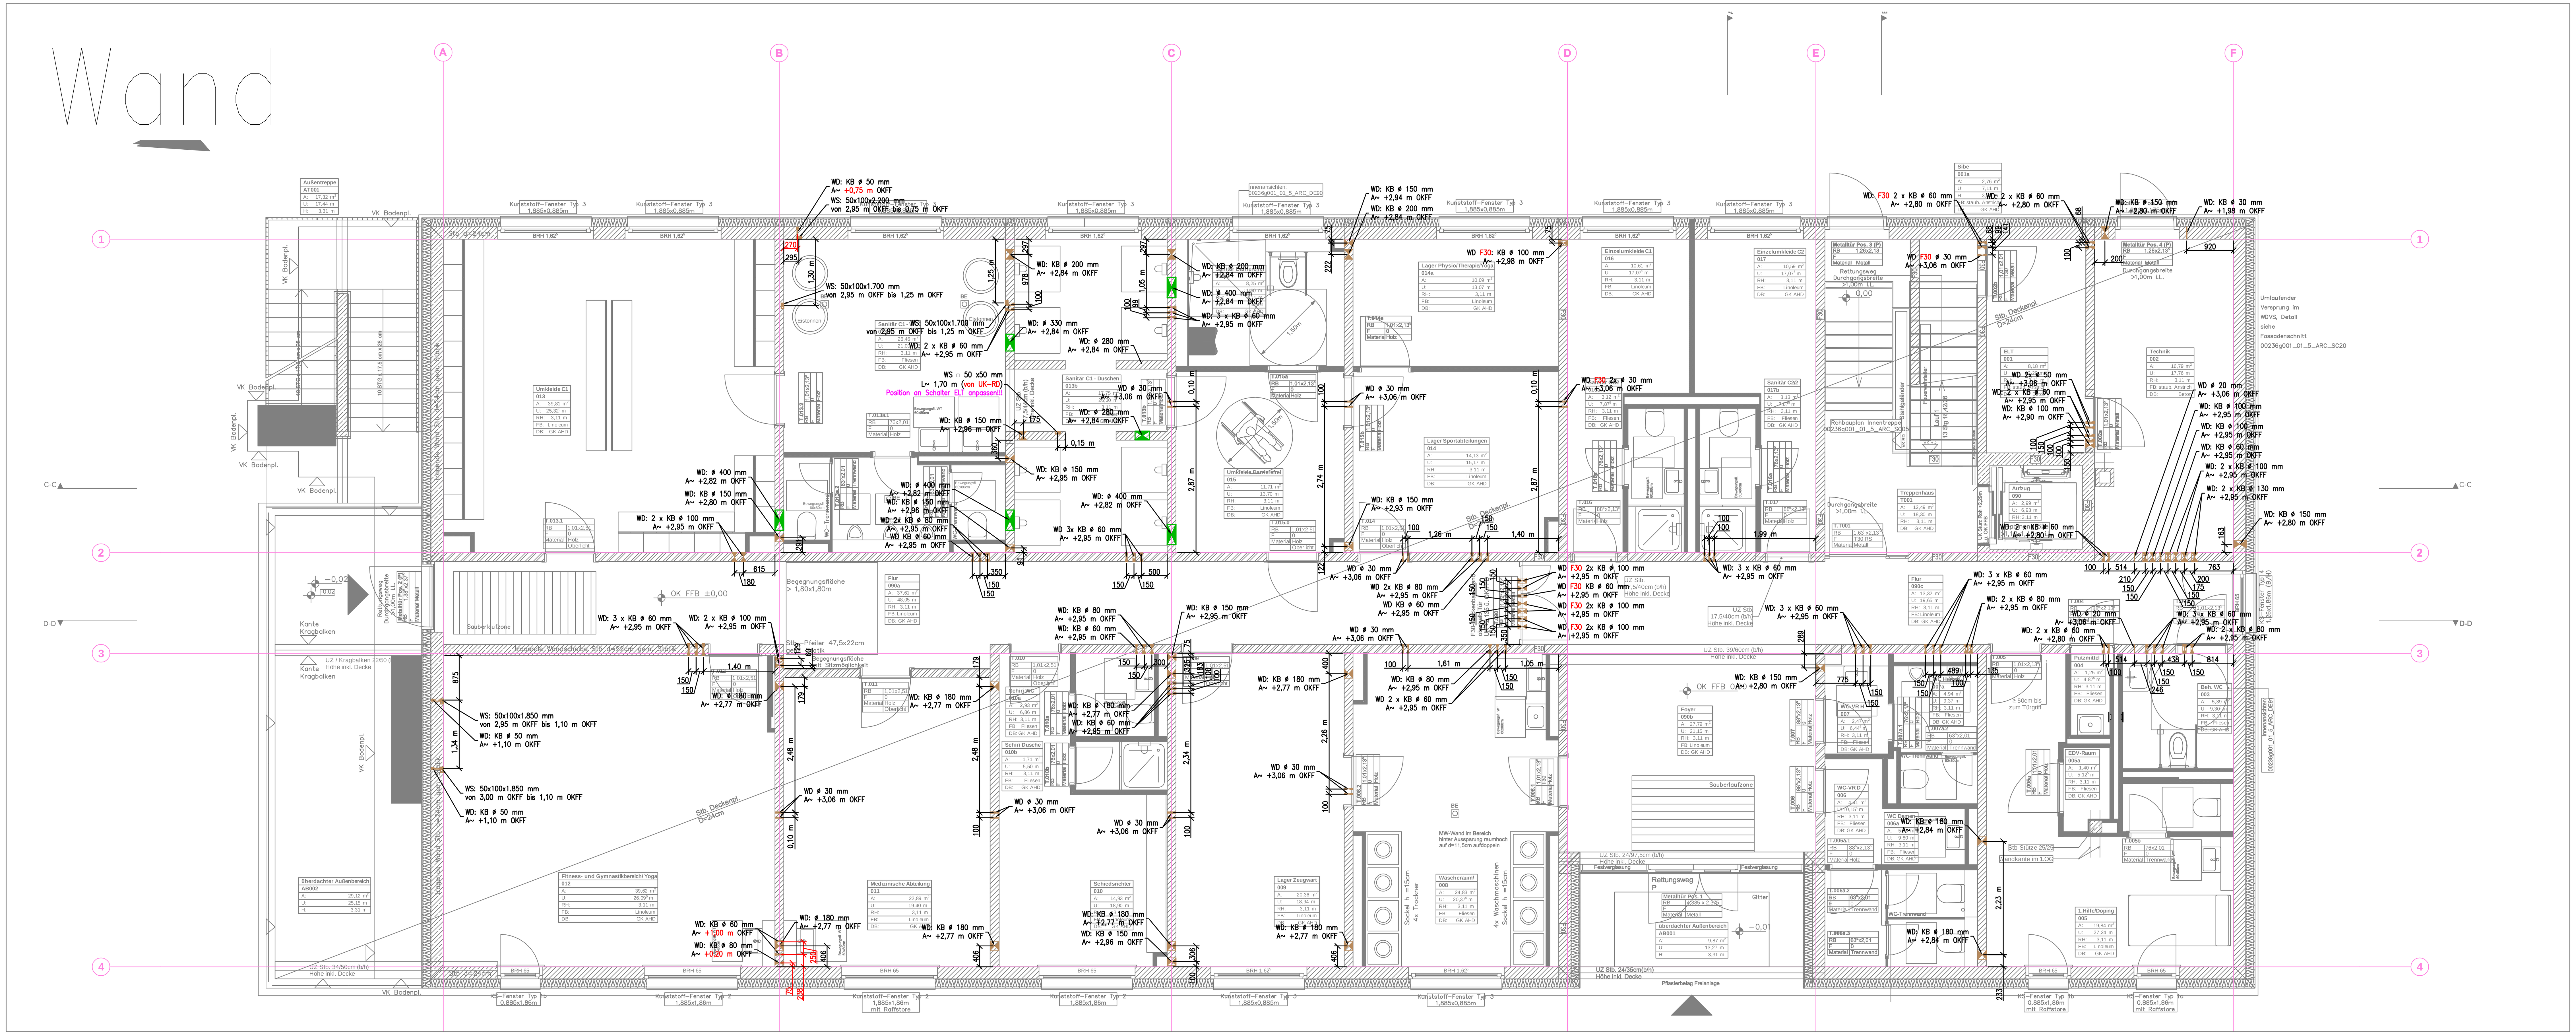

Legende (Bauwerk)

- BA Bodenaussparung (rechteckig) - Gewerk HLS
- BD Bodendurchbruch (Kernbohrung) - Gewerk HLS
- BA Bodenaussparung (rechteckig) - Gewerk Rohbau
- BD Bodendurchbruch (Kernbohrung) - Gewerk Rohbau
- WA / WS Wandaussparung / Wandschlitz - Gewerk HLS
- WD Wanddurchbruch (rechteckig / Kernbohrung) - Gewerk HLS
- WA / WS Wandaussparung / Wandschlitz - Gewerk Rohbau
- WD Wanddurchbruch (rechteckig / Kernbohrung) - Gewerk Rohbau
- Futterrohr (rund) - Gewerk Rohbau - Einbau/Einlegen des Futterrohrs im Zuge der Schalungsarbeiten

Legende (Beschrifter)

FF	Fertigfußboden	LH	Lichte Raumhöhe	S	Sohle/Rohrsohle
UK	Unterkante	RB	Rohboden	UZ	Unterzug
OK	Oberkante	RD	Rohdecke	A	Achse/Rohrachse
UK	Unterkante				
F90—	Brandschutzmaßnahme				

Allgemeine Hinweise:

Keine Montageplanung! Die Montageplanung anderer Gewerke ist zu beachten!

Der aktuelle Planstand der Bauplanung ist zu beachten und hinsichtlich der Auswirkungen auf die Installation zu überprüfen.

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer verantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung unverzüglich zu benachrichtigen.

Die Bemaßung erfolgt i.d.R. auf Rohbauwänden ohne Berücksichtigung von Dämmung, Putz etc.

Bemaßung der runden Durchbrüche erfolgt auf Achse (Mittelpunkt Durchmesser), bezogen auf Rohdecke (RD) und/oder Oberkante-Fertig-Fußboden (OKFF) des jeweiligen Geschosses.

Bemaßung der eckiger (□) Durchbrüche erfolgt i.d.R, wenn nicht anders angegeben, auf Unterkante (UK) des Durchbruchs, bezogen auf Rohrdecke (RD) und/oder Oberkante-Fertig-Fußboden (OKFF).

Im Plan wurden lediglich die Durchbrüche vermaßt, welche im Leistungsumfang des AN für das Gewerk HLS enthalten sind.
Die bauseitigen Durchbrüche sind abgestimmt, die notwenigen Maße sind in den jeweiligen Plänen, durch den Architekten eingetragen.

Bemaßung der Dachdurchführungen/-brüche erfolgt bauseits durch den Architekten.

!Achtung! Bei notwendigen Wanddurchbrüchen im Bereich des Fußbodenaufbaus, sind diese so dicht wie möglich über dem Rohboden (RB) einzubringen sodass die Rohrinstallation (mit Fußbodendämmhülsen) störungsfrei, ohne zusätzliche Leitungssprünge erfolgen kann!

Runde Durchbrüche bis zu einem Durchmesser ø 250 mm in massiven Wänden und Decken werden durch das Gewerk HLS erstellt.

Der Verschluss aller Durchbrüche (Ringspalt bis 50 mm) in massiven Wände und Decken ohne Brandschutzanforderungen werden mit geeigneten Materialien durch das Gewerk HLS, nach Installation der Medienrohre und/oder Kanäle verschlossen.

Der Verschluss aller Durchbrüche (Ringspalt bis 50 mm) in massiven Wänden und Decken mit Brandschutzanforderungen werden fachgerecht mit zugelassenen Systemen entsprechend jeweiligem Medium (Heizung, Sanitär, Lüftung) und zum Einsatz kommendem Rohr-/Kanalmaterial (brennbar, nicht-brennbar, Blech) mit geeigneten Brandschutzsystemen durch das Gewerk HLS, nach Installation der Medienrohre und/oder Kanäle verschlossen.

!Achtung!
Festlegung der erforderlichen Kernbohrungsdurchmesser im Dach erfolgt vom Architekten in Abstimmung mit dem Gewerk Dach und Auswahl der entsprechenden Fabrikate.
Beispiel:
Schwanenhals DN 150; Ansatz RPP Durchmesser im reduzierten Bereich 145 mm; Kernbohrung 150 mm
Fußbodeneinlauf DN 100: Ansatz RPP erforderlicher Durchmesser 150 mm: Beim geplanten Retentionsdach Anpassung möglich / wahrscheinlich
Dunstrohr DN 100: Ansatz RPP erforderlicher Durchmesser 150 mm
Dachdurchführung Lüftung (Lieferung Gewerk Lüftung): DN 500; Außendurchmesser 515 mm; Kernbohrungsdurchmesser 550 mm

Index	Art der Änderung	Datum	Name
B1	Ausführung: Stand Ausschreibung	30.08.24	
B0	Ausführung: Arbeitsstand	13.02.24	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Alfred-Kunze-Sportpark
Funktionsgebäude
Am Sportpark 2
04179 Leipzig
Gemarkung: Leutzsch
Flurstück: 181/2

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Sport
Am Sportforum 3
04105 Leipzig
Tel.: 0341 / 1239481
Fax: 0341 / 1239405

Architekt
snp Architekten + Ingenieure GmbH
Gießerstraße 12
04229 Leipzig
Tel.: 0341 / 2419759
Fax: 0341 / 2419766
Mail: detzner@snp-architekten.de

Fachplaner
RPP Leipzig GmbH
Ferdinand-Rhode-Straße 3
04107 Leipzig
Tel.: 0341 / 14991056
Fax: -
Mail: posanski@rpp-leipzig.de

Übersicht / Lage- / Höhenbezug: ± 0,00m = OK FFB EG = +103,35 ü.NHN

Planbezeichnung
Grundrissplanung - Schlitz- und Durchbruchsplanung
Teil: Erdgeschoss - Wanddurchbrüche

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
AKS_GR_HLS_Index B8.dwg			GR_SD_EG_OG
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Lie / Pos / Be	30.08.2024	A0	1:50