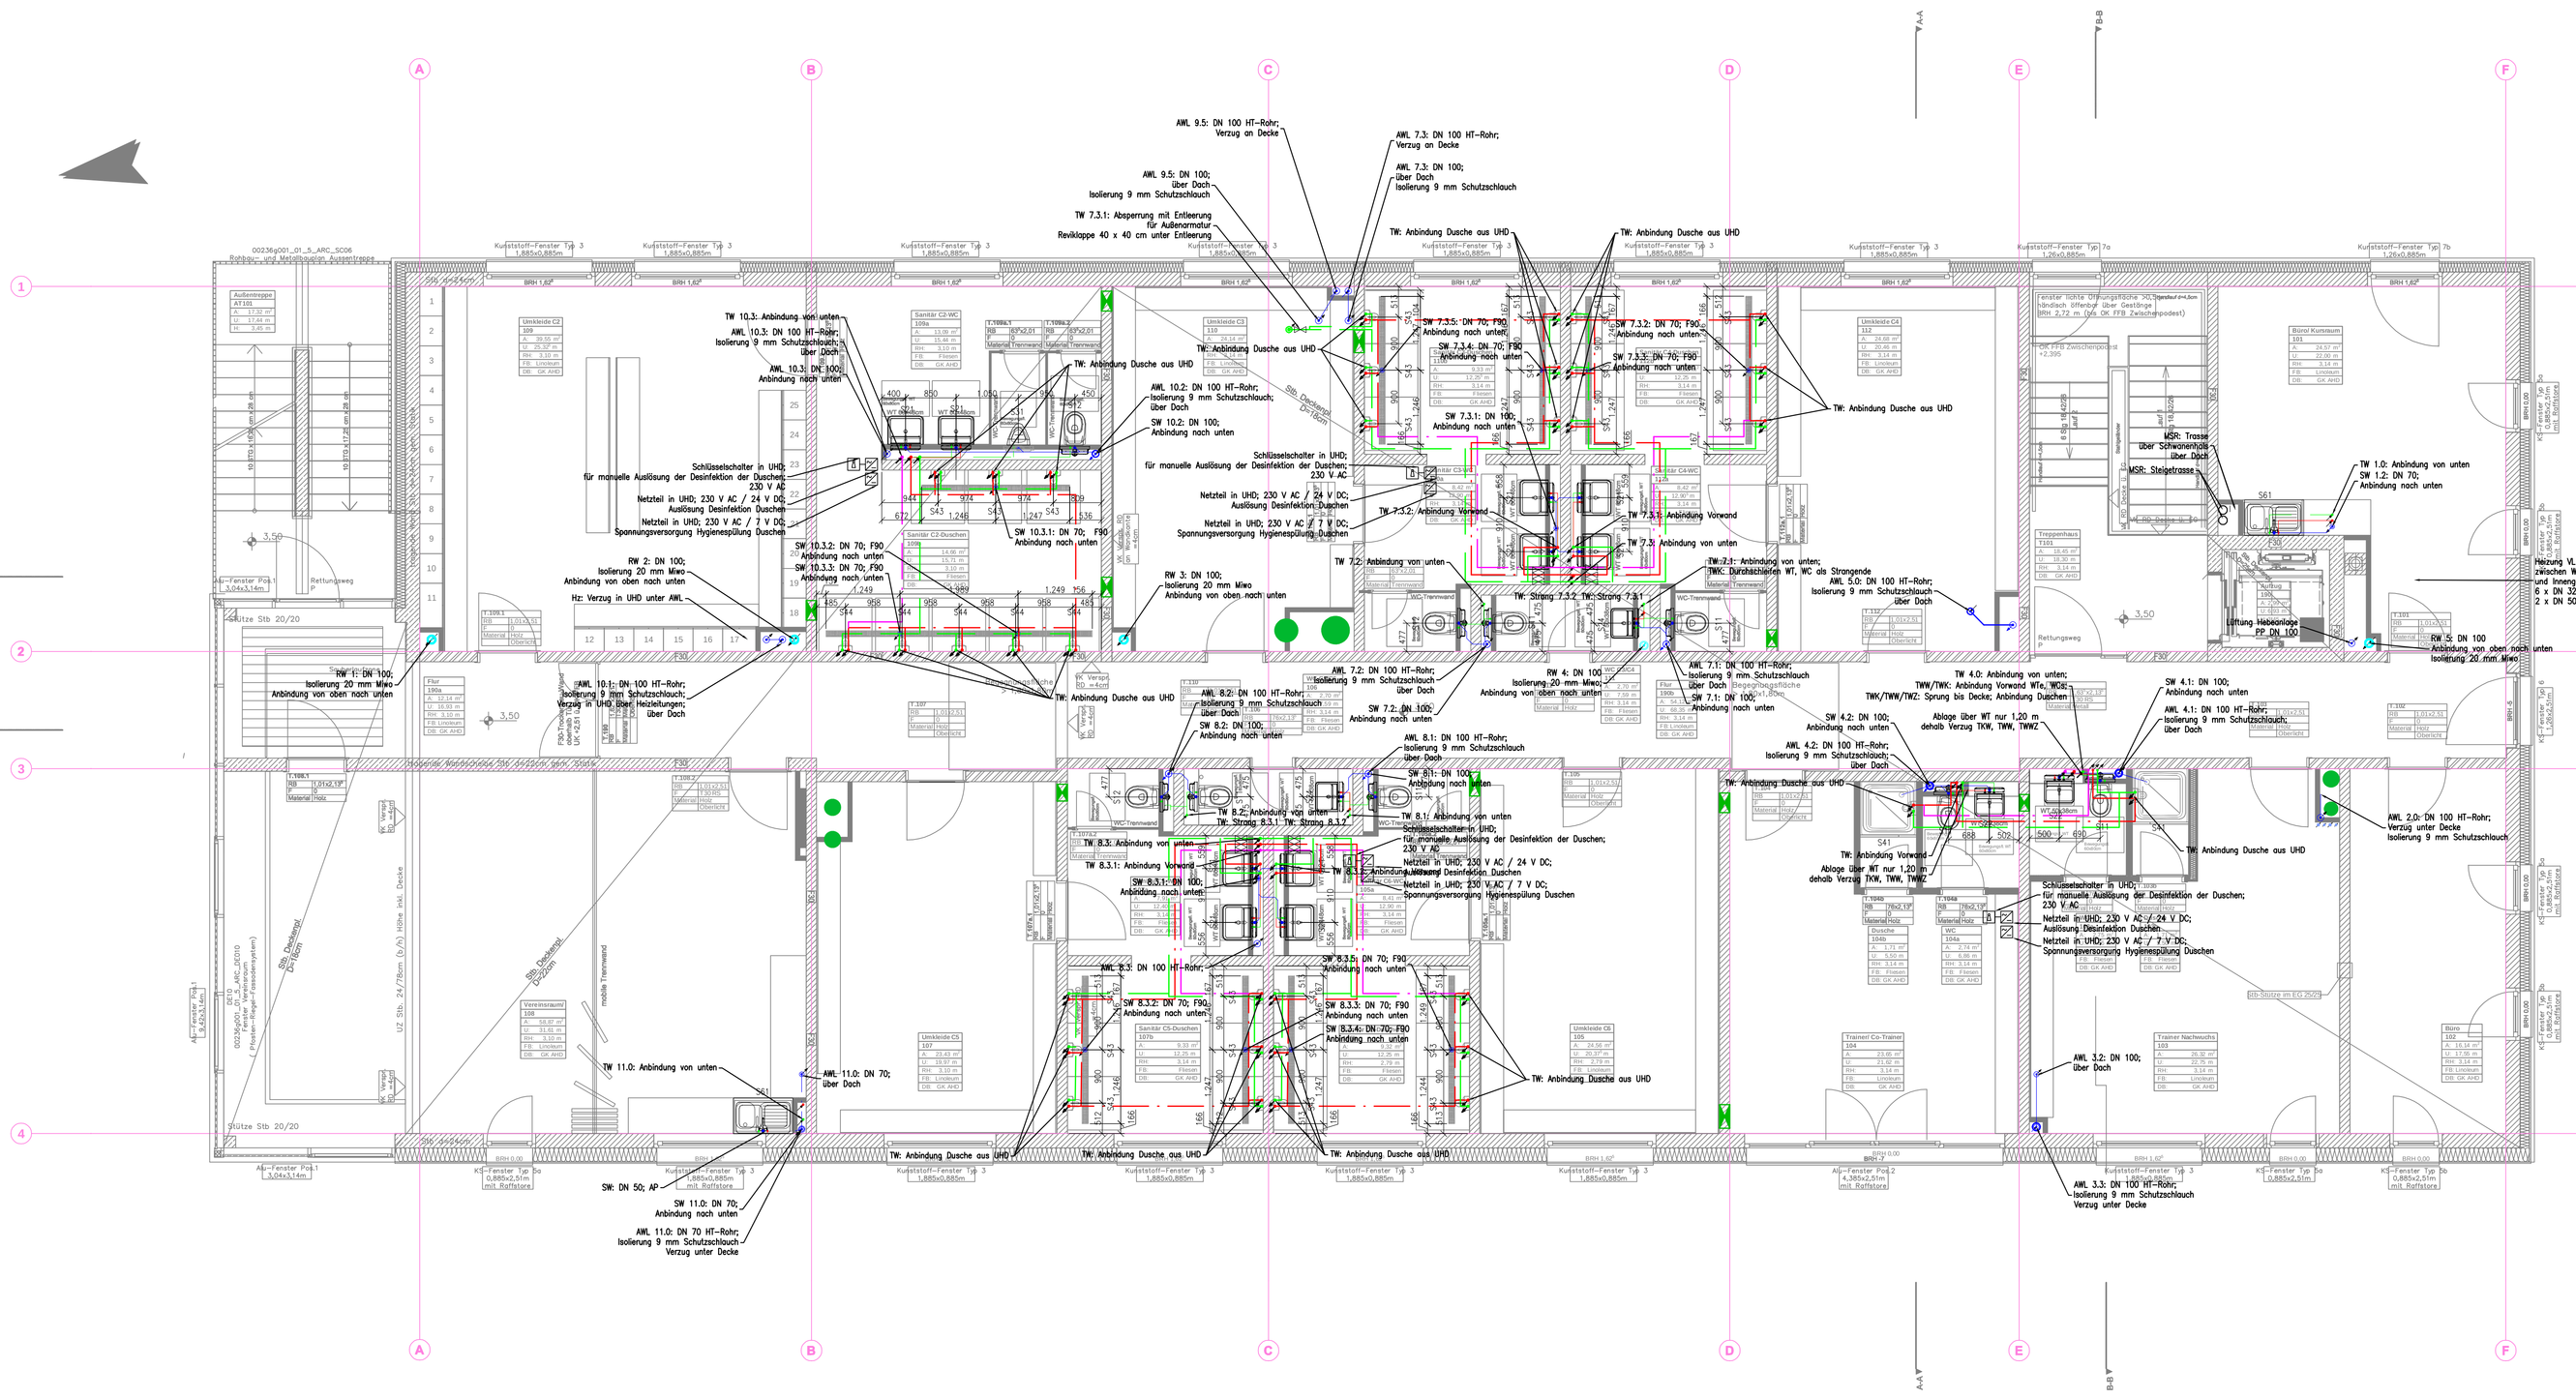
00236g001_01_S_ARC_SG06
Rohbau Mittelbau + Anbau Funktionsgebäude
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
C-C
D-D
A-A
B-B
AML 9.5: DN 100 HT-Rohr; Verzug an Decke
AML 7.3: DN 100 HT-Rohr; Verzug an Decke
AML 9.5: DN 100; über Dach Isolierung 9 mm Schutzschlauch
AML 7.3: DN 100; über Dach Isolierung 9 mm Schutzschlauch
TW 7.3.1: Absperrung mit Entleerung für Außenarmatur Revilklappe 40 x 40 cm unter Entleerung
TW: Anbindung Dusche aus UHD
Kupfer-Fenster Typ 3; 1.885x0.885m
Kupfer-Fenster Typ 7a; 1.250x0.885m
Kupfer-Fenster Typ 7b; 1.250x0.885m
BRH 1.80F
Umkleide G2; 109; A: 20.00 m²; Ü: 26.00 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Sanitär G3 WC; 108a; A: 11.00 m²; Ü: 15.40 m²; Hkr: 3.14 m; F/D: Fliesen; GK AW60
T 1098.1; SW 70; WC-Kombi; Material: Thermeco2; Modell: Thermeco2
T 1098.2; SW 70; WC-Kombi; Material: Thermeco2; Modell: Thermeco2
Umkleide G3; 110; A: 24.00 m²; Ü: 30.00 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Sanitär G4 WC; 111; A: 11.00 m²; Ü: 15.40 m²; Hkr: 3.14 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Umkleide G4; 112; A: 24.00 m²; Ü: 30.00 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Sanitär G5-Duschen; 108b; A: 11.00 m²; Ü: 15.40 m²; Hkr: 3.14 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Sanitär G6-Duschen; 107b; A: 9.33 m²; Ü: 12.26 m²; Hkr: 3.14 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Umkleide G5; 107; A: 24.00 m²; Ü: 29.57 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Umkleide G6; 106; A: 24.00 m²; Ü: 29.57 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Trainer/ Co-Trainer; 104; A: 23.00 m²; Ü: 27.62 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Trainer/ Nachwuchs; 103; A: 20.30 m²; Ü: 27.74 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Büro; 102; A: 13.16 m²; Ü: 17.56 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Vereinsraum; 101; A: 74.97 m²; Ü: 93.82 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Treppenhaus; T1165; Ü: 15.60 m²; A: 15.60 m²; Hkr: 3.14 m; F/D: Fliesen; GK AW60
Foyer; 105; A: 74.97 m²; Ü: 93.82 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Flur; 108a; A: 19.63 m²; Ü: 24.54 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Flur; 108b; A: 19.63 m²; Ü: 24.54 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Flur; 108c; A: 19.63 m²; Ü: 24.54 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Bistro; 110; A: 24.00 m²; Ü: 30.00 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Bistro-Küche; 111; A: 24.57 m²; Ü: 31.00 m²; Hkr: 3.33 m; F/D: Linoleum; GK AW60
Lüftung Hakenlifte PP DN 100
Heizung VL / RL zwischen Wärmepumpen Dach und Innenraum 5 x DN 32; Zusammenführung 2 x DN 50
RW 5: DN 100 Anbindung von oben noch unten Isolierung 20 mm Mineralwolle
RW 1: DN 100; Isolierung 20 mm Mineralwolle Anbindung von oben noch unten
RW 2: DN 100; Isolierung 20 mm Mineralwolle Anbindung von oben noch unten
RW 3: DN 100; Isolierung 20 mm Mineralwolle Anbindung von oben noch unten
RW 4: DN 100 Isolierung 20 mm Mineralwolle Anbindung von oben noch unten
TW 10.3: Anbindung von unten
AML 10.3: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
AML 10.3: DN 100; Anbindung noch unten
TW: Anbindung Dusche aus UHD
AML 10.2: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
SW 10.2: DN 100; Anbindung noch unten
Schlüsselschalter in UHG; für manuelle Auslösung der Desinfektion der Duschen; 230 V AC
Netzteil in UHG; 230 V AC / 24 V DC; Auslösung Desinfektion Duschen
Netzteil in UHG; 230 V AC / 7 V DC; Spannungsversorgung Hygienespülung Duschen
SW 10.3.2: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 10.3.3: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 10.3.1: DN 70; F90 Anbindung noch unten
Hz: Verzug in UHD unter AML
AML 10.1: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch Verzug in UHD über Heizleitungen; über Dach
TW: Anbindung Dusche aus UHD
SW 7.3.5: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 7.3.4: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 7.3.2: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 7.3.3: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 7.3.1: DN 100; Anbindung noch unten
TW: Anbindung Dusche aus UHD
Schlüsselschalter in UHG; für manuelle Auslösung der Desinfektion der Duschen; 230 V AC
Netzteil in UHG; 230 V AC / 24 V DC; Auslösung Desinfektion Duschen
Netzteil in UHG; 230 V AC / 7 V DC; Spannungsversorgung Hygienespülung Duschen
TW 7.3.2: Anbindung Vorwand
TW 7.3.1: Anbindung Vorwand
TW 7.3: Anbindung von unten
TW 7.2: Anbindung von unten
TW: Strang 7.3.2, TW: Strang 7.3.1
AML 7.2: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
SW 7.2: DN 100; Anbindung noch unten
AML 7.1: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach Regenabgangsfläche
SW 7.1: DN 100; Anbindung noch unten
TW 7.2.1: Anbindung von unten; TWK: Durchschleifen WT, WC als Strangende
AML 5.0: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
TW 4.0: Anbindung von unten; TWK/TWK: Anbindung Vorwand WTe, WCe; TWK/TWW/TWZ: Sprung bis Decke; Anbindung Duschen
Ablage über WT nur 1,20 m, dehalb Verzug TKW, TWW, TWWZ
SW 4.2: DN 100; Anbindung noch unten
AML 4.2: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
TW: Anbindung Dusche aus UHD
TW: Anbindung Vorwand
Ablage über WT nur 1,20 m, dehalb Verzug TKW, TWW, TWWZ
Schlüsselschalter in UHG; für manuelle Auslösung der Desinfektion der Duschen; 230 V AC
Netzteil in UHG; 230 V AC / 24 V DC; Auslösung Desinfektion Duschen
Netzteil in UHG; 230 V AC / 7 V DC; Spannungsversorgung Hygienespülung Duschen
SW 4.1: DN 100; Anbindung noch unten
AML 4.1: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
TW: Anbindung Dusche aus UHD
AML 2.0: DN 100 HT-Rohr; Verzug unter Decke Isolierung 9 mm Schutzschlauch
TW 1.0: Anbindung von unten SW 1.2: DN 70; Anbindung noch unten
MSR: Trasse über Schwesternruf über Dach
MSR: Steigetrasse
AML 3.2: DN 100; über Dach
AML 3.3: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch Verzug unter Decke
TW 8.1: Anbindung von unten Schlüsselschalter in UHG; für manuelle Auslösung der Desinfektion der Duschen; 230 V AC
Netzteil in UHG; 230 V AC / 24 V DC; Auslösung Desinfektion Duschen
Netzteil in UHG; 230 V AC / 7 V DC; Spannungsversorgung Hygienespülung Duschen
TW 8.2: Anbindung von unten
TW: Strang 8.3.1, TW: Strang 8.3.2
TW 8.3: Anbindung von unten
TW 8.3.1: Anbindung Vorwand
SW 8.3.1: DN 100; Anbindung noch unten
AML 8.1: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
SW 8.1: DN 100; Anbindung noch unten
AML 8.2: DN 100 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch über Dach
SW 8.2: DN 100; Anbindung noch unten
AML 8.3: DN 100 HT-Rohr; Anbindung noch unten
SW 8.3.2: DN 70, F90; Anbindung noch unten
SW 8.3.3: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 8.3.4: DN 70; F90 Anbindung noch unten
SW 8.3.5: DN 70; F90 Anbindung noch unten
TW: Anbindung Dusche aus UHD
TW 11.0: Anbindung von unten
AML 11.0: DN 70; über Dach
SW: DN 50; AP
SW 11.0: DN 70; Anbindung noch unten
AML 11.0: DN 70 HT-Rohr; Isolierung 9 mm Schutzschlauch Verzug unter Decke
Lüftung Hakenlifte PP DN 100
Lüftung Hakenlifte PP DN 100
Lüftung Hakenlifte PP DN 100