



Draufsicht Gitterrost

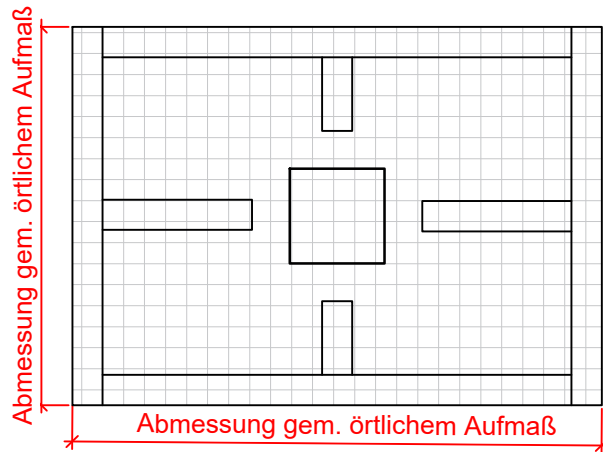

Gitterrost und Zarge aus feuerverzinktem Stahl ausbilden!
Rutschhemmklasse: R 11

- Gitterroste
Abmaße gemäß örtliches Aufmaß
- ca. 0,80 x 0,80 m **1 Stück**
 - ca. 1,00 x 0,80 m **11 Stück**
 - ca. 1,50 x 1,00 m **1 Stück**
 - ca. 2,00 x 1,00m **1 Stück**

Wartung alle drei Monate

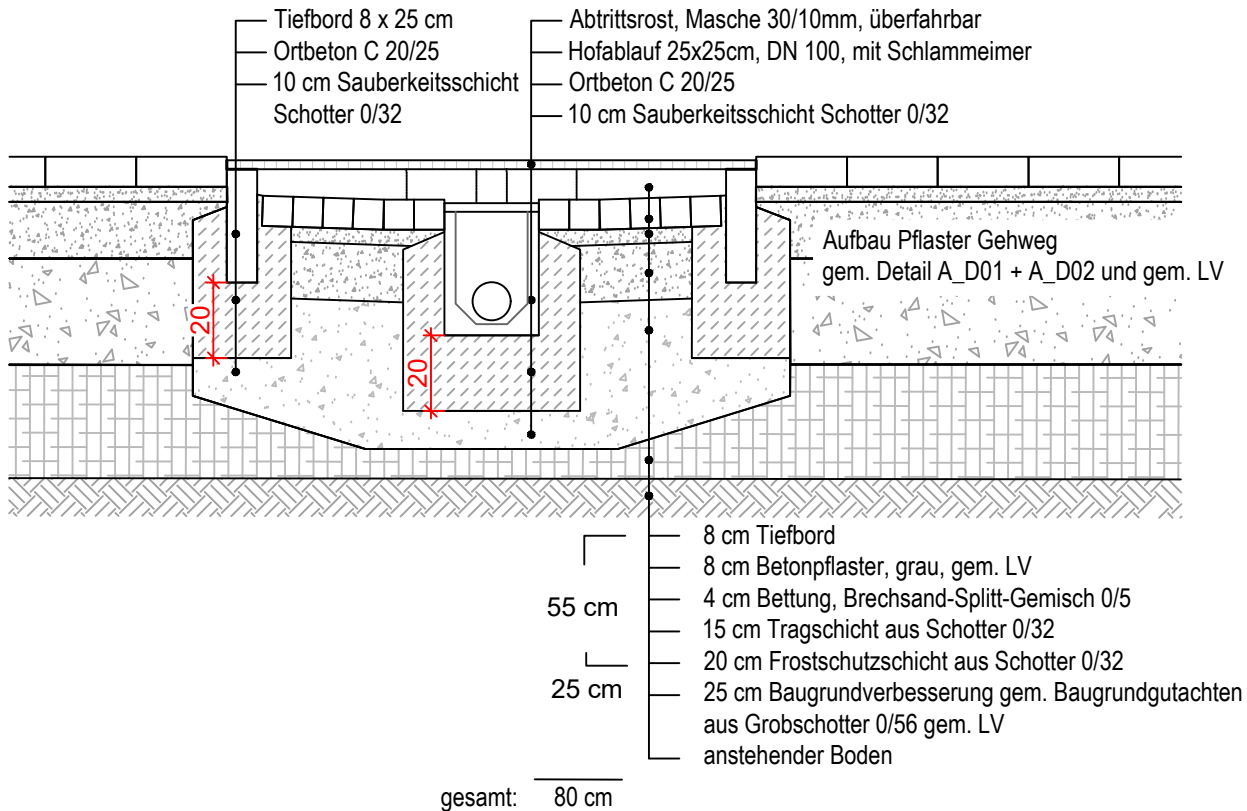

ALLGEMEINE HINWEISE.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenausführungsplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure. Alle Maße und Höhenangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer | Auftragnehmer gemäß VOB DIN 1961 § 3.3 selbstverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Auftraggeber oder dessen Vertreter unverzüglich mitzuteilen.
Alle Leitungen sind nur informativ dargestellt!
Vor Erdarbeiten sind Schachtscheine anzufordern.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Bauherr	Gemeinde Kabelsketal Lange Straße 18 06184 Kabelsketal	Vorhaben	Ersatzneubau Grundschule Gröbers 06184 Kabelsketal	
Darstellung	Detail - Aufbau Abtrittsrost		Planstufe	Ausführungsplanung
Plan-Nr.	A_D09	Maßstab	1:20	Architekt
Projekt	Datum	15.10.2024		
				Auftraggeber