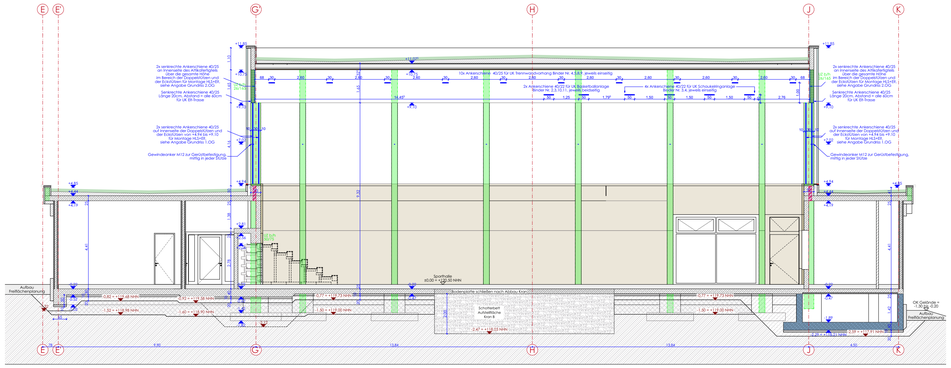

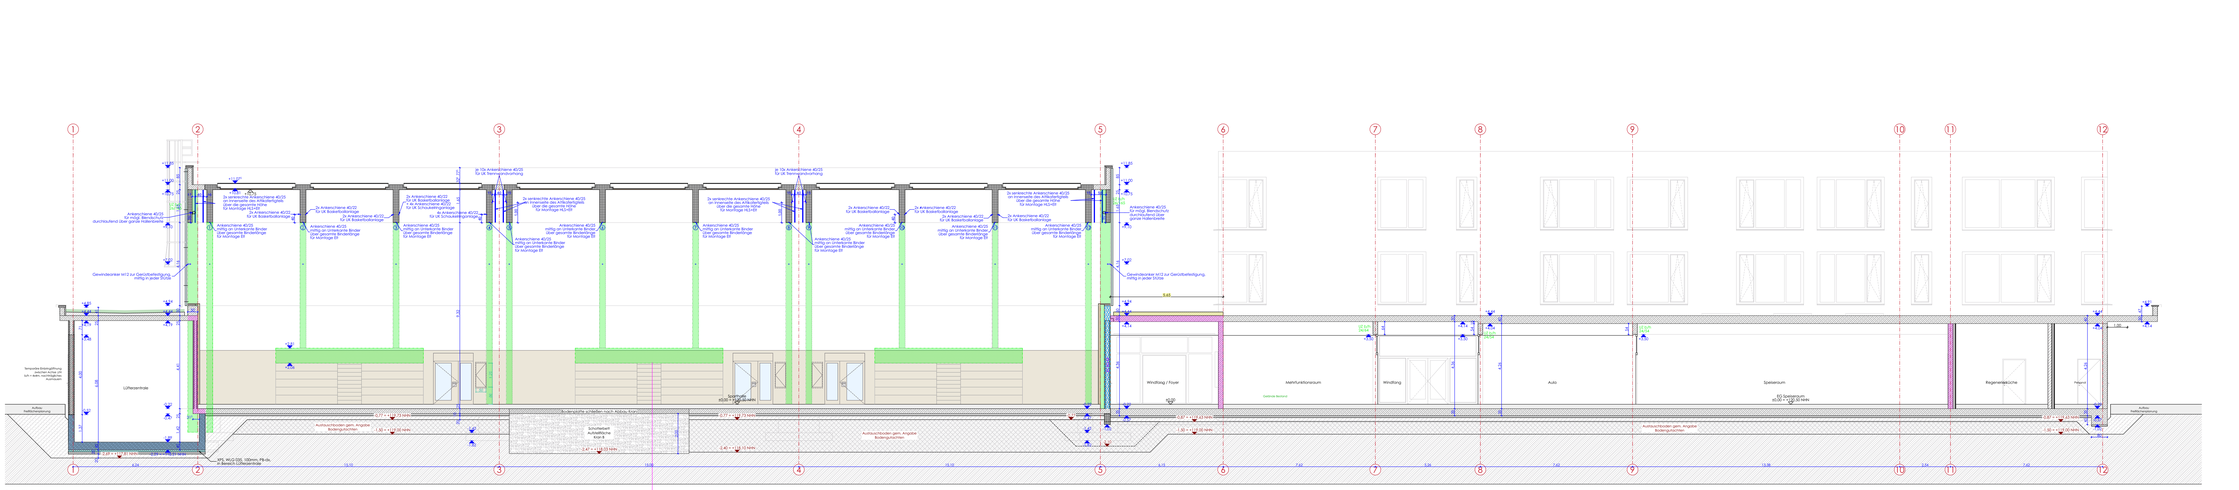

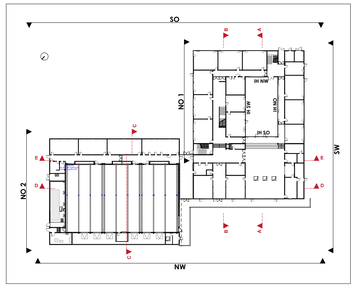

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

S	Schnitt / Schnittnummer
	Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
	Höhenmarke Oberkante Rohdecke
1.0	Bemaßung / Text Rohbau
1.0	Bemaßung / Text Trockenbau
1.0	Bemaßung / Text HLS-Installationen
1.0	Bemaßung / Text Elektro
1.0	Bemaßung / Text Entwässerung
1.0	Bemaßung / Text Pufi, Sonstiges
1.0	Text Statik
OKF / OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF	Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD	Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK	Unterkante / Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
UHD	Unterhangdecke
D / DK	Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA	Rauchabzug
F.01.001	Bauteilnummern Präfixliste: Firmenkürz. KG-Kurzbzg. OU-Oberkürz. R-mmanlerstelle: O=Gerüstesumtor
	Elektro-Übergabepunkt
	Stahlbetonwand Ort-Beton
	Stahlbeton-Fertigteil
	Stahlbetonwand WU-Beton
	Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
	Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
	Oberfläche Sichtbeton
	GK-Trockenbauwand
	Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
	Trockenbau GK-Decke / Verkaffelung
	Dämmung EPS
	Dämmung XPS druckfest
	Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / OUZ	Unterzug / Überzug / Stütze
Durc	Mauerwerksdurc
WD / WA	Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)	
BZ	Bohrzone
DD	Deckendurchbrüche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Erriegerarbeit Decke	
DA	Deckenaussparung (Vertiefung)
	Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
	Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
	Estrichfuge: Schlestrich Heizkreise, verharzen
	Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
	Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
0.0 m	Detailmarker

Brandschutzanforderungen

EI90-M	wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90	wärmedämmend, feuerbeständig (EI90)
EI60	wärmedämmend, hochfeuerhemmend (EI60)
EI30	wärmedämmend, feuerhemmend (EI30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-$S_{aus}C_2$	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-$S_{aus}C_2$	hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-$S_{aus}C_2$	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
$S_{aus}C_2$	rauchdicht, selbstschließend (R)
S_aC_2	dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
$S_{a}C_{2}$	dichtschließend selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
ds+s	dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
ds	dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.A.	ohne Anforderung
C_U	Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM	Obentürschließer mit Rauchmelder
OU	Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
FL	Obentürschließer mit Freilauf
Fse	Feststelleinrichtung
FW→	Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP	Teilpanik, Vollpanik
P	Panikbeschlag
BZ	Blindzylinder
xx dB	geforderter Schallschutz
US	Unterschwitt
F	Feuchtraumtür
N	Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Schnitte Rohbau 1:100

Schnitt_C_D_100

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei: 002808g003_02_5_ARC_SC02_-_5.07b			Index: -
gezeichnet: GÖ, SB	Datum: 08.05.2024	Format: 1290x841	Maßstab: 1:100