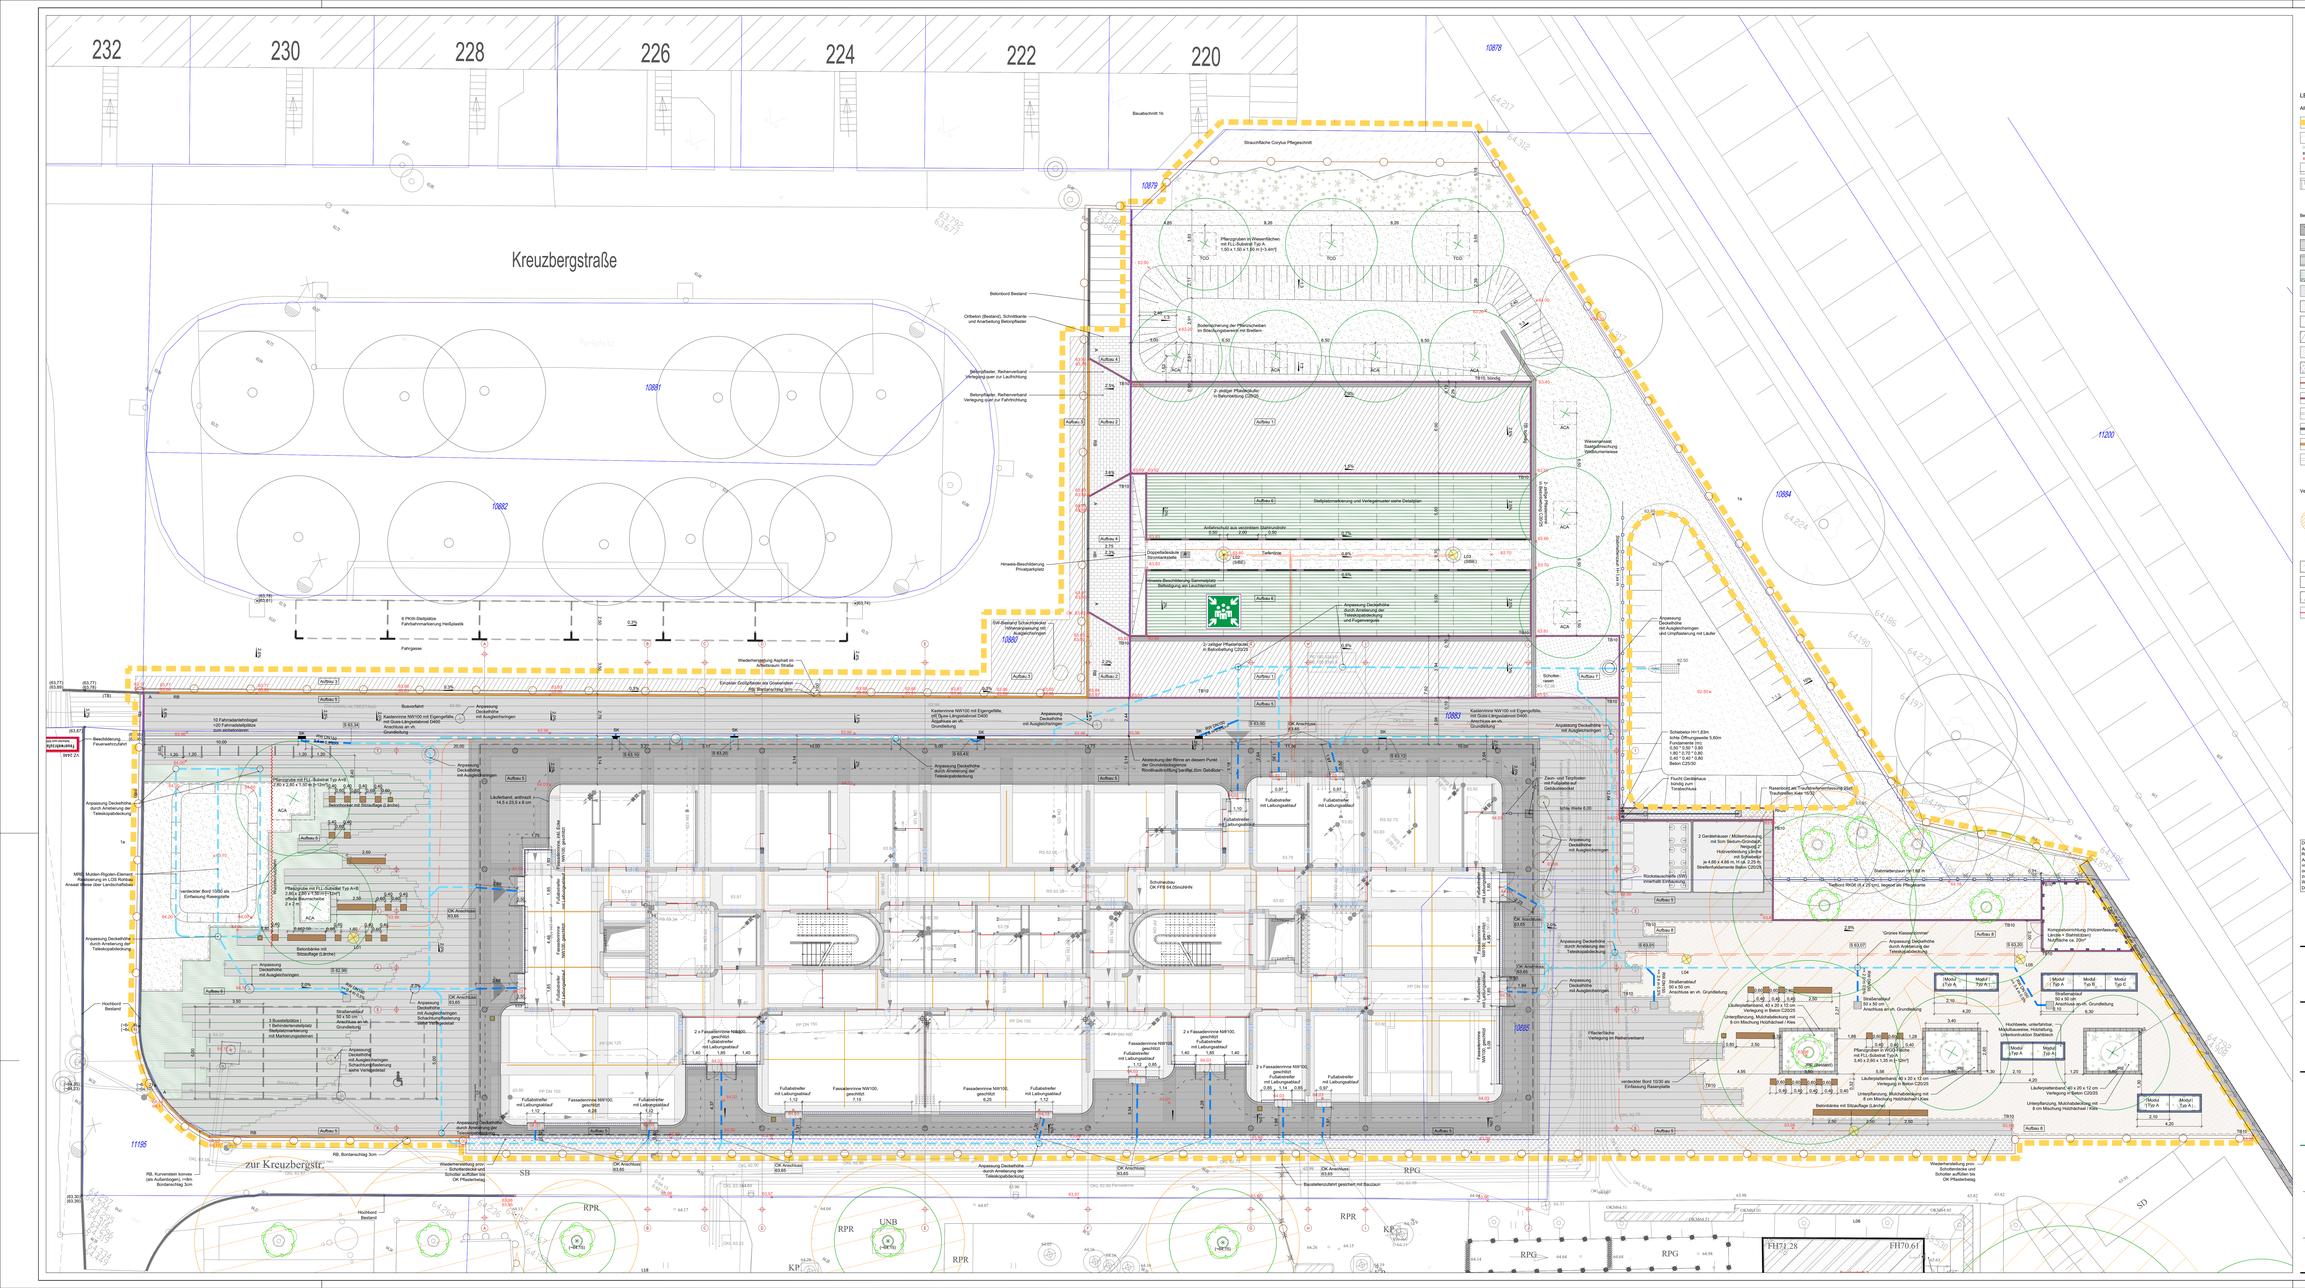
232
230
228
226
224
222
220
Kreuzbergstraße
zur Kreuzbergstr.
Bauabschnitt 1b
Straucharten Corylus Pflegeschnitt
Betonbord Bestand
Orthelen (Bestand), Schottkante und Anarbeitung Betonpflaster
Betonpflaster, Reihenverband verlegerecht quer zur Laufrichtung
Betonpflaster, Reihenverband Verlegung quer zur Fahrrichtung
Hinweis-Beschilderung Privatparkplatz
Fahrgasse
6 PKW-Stellplätze Fahrbahnmarkierung Hellplastik
Wiederherstellung Asphalt in Asphalt Bauweise Straße
Einzeln Gußpflaster als Querrabatte / Rillenentwässerung
10 Fahrradabstellbügel <10 Fahrradabstellplätze zum einbetonieren
Bushaltestelle
Bushaltestelle
Bauvorfahrt
Kastenrinne NW100 mit Eigengefälle, mit Guss-Längsrabattrost D400 Anschluss an ok Grundleitung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Beschilderung Feuerwehrzufahrt
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Hochbord Bestand
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
MR82 Modell-Rigolen-Element Rekkenung im LOS Rohrtyp Anwalt Rinne über Landschaftsfläche
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Hochbord Bestand
RB, Kunststein konvex (als Auffangorgan), mittig Bordanschlag 3cm
RB, Bordanschlag 3cm
Wiederherstellung provisorischer Schotter auf/über SW, OK Pflasterbelag
Wiederherstellung provisorischer Schotter auf/über SW, OK Pflasterbelag
Bauabschnittsfuge gesichert mit Baustützen
Straßenablauf 50 x 50 cm Anschluss an ok Grundleitung
Straßenablauf 50 x 50 cm Anschluss an ok Grundleitung
Straßenablauf 50 x 50 cm Anschluss an ok Grundleitung
Straßenablauf 50 x 50 cm Anschluss an ok Grundleitung
Straßenablauf 50 x 50 cm Anschluss an ok Grundleitung
Kastenrinne NW100 mit Eigengefälle, mit Guss-Längsrabattrost D400 Anschluss an ok Grundleitung
Kastenrinne NW100 mit Eigengefälle, mit Guss-Längsrabattrost D400 Anschluss an ok Grundleitung
Ablaitung der Rinne an diesem Punkt der Grundstücksgrenze Rinnlinausführung parallel „Zum Gebäude"
Schottersteg OK FFB 64.03/64.04
Zaun- und Türpfosten mit Fußabstand Gebäudeecke!
Rückbaukante (RK) innerhalb 0.50 cm
Rasenbord als Trauflinienbefestigung (Gut) Traufpflaster Kate 10/30
Stabmattenzaun H= 1,2m Tiefbord RK06 (6 x 20 cm), liegend als Pflasterzeile
Schalldeckel H=1,83m lichte Öffnungsweite 5.60m Fundamente (m) 0.40 * 0.40 - 1.60 1.60 * 0.70 * 0.80 0.40 * 0.40 * 0.80 Beton C25/30
Flucht Geländehaus homolg zum Treppenhaus
2 Geräthäuser / Müllentsorgung mit Sicht- Stecken-Gruppe Anzahl 2 Stück Hubvorrichtung Lifefter mit Tragkraft 1000 kg je 4.66 x 4.66 m Typ A, C 25/30, Streifenfundamente Beton C25/30
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte durch Anarbeitung der Teleskopabdeckung
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen
Anpassung Deckschichte mit Ausgleichsringen