Neubau Schachteinstieg / Verdämmung Schneeschacht

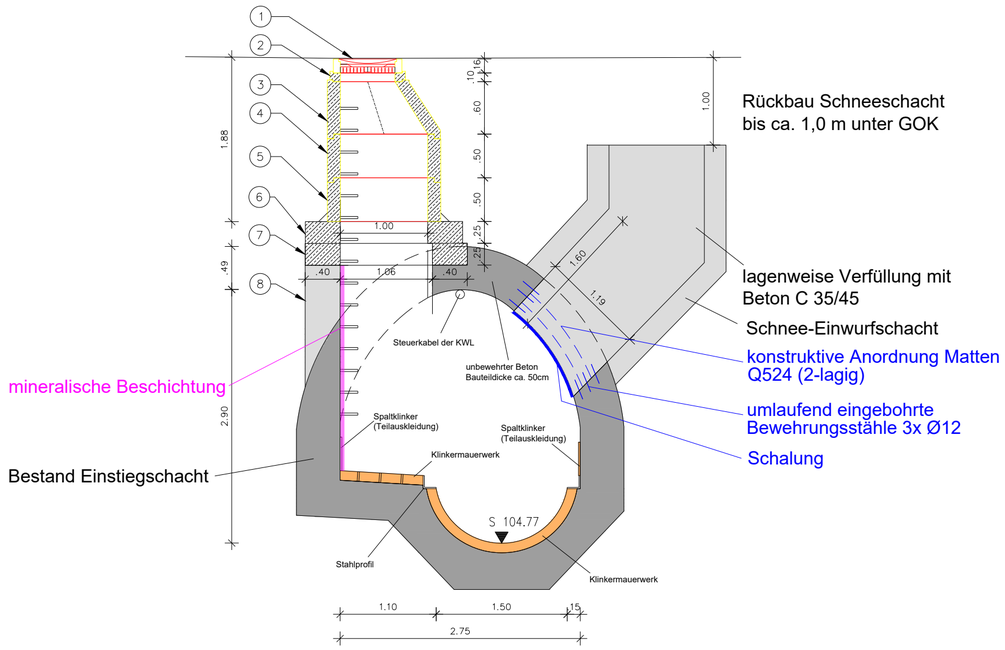

1. Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnung, Belastungsklasse D 400 nach DIN 4271 und DIN EN 124
2. 1 x AR - V 625 x 100, DIN EN 1917 mit DIN V 4034, Typ 2
3. SH-M 1000/625 x 600, DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2
4. SR-M 1000, DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2
5. FAR-M 1000, DIN EN 1917 mit DIN V 4034-1, Typ 2
6. Stb-Abdeckplatte d= 25 cm, auf Mörtelbett
7. FT-Übergangsplatte 1,80 x 1,80 m, d= 25 cm mit zentrierter Öffnung DN 1000
8. umlaufender Ringbalken C 35/45, Bewehrung: 2x 3 Ø 12, Bügel Ø 10/15

Legende:

- unbewehrter Beton Haubenprofil
- Beton Schacht
- Klinkermauerwerk

Reparatur Schachteinstieg / Verdämmung Schneeschacht

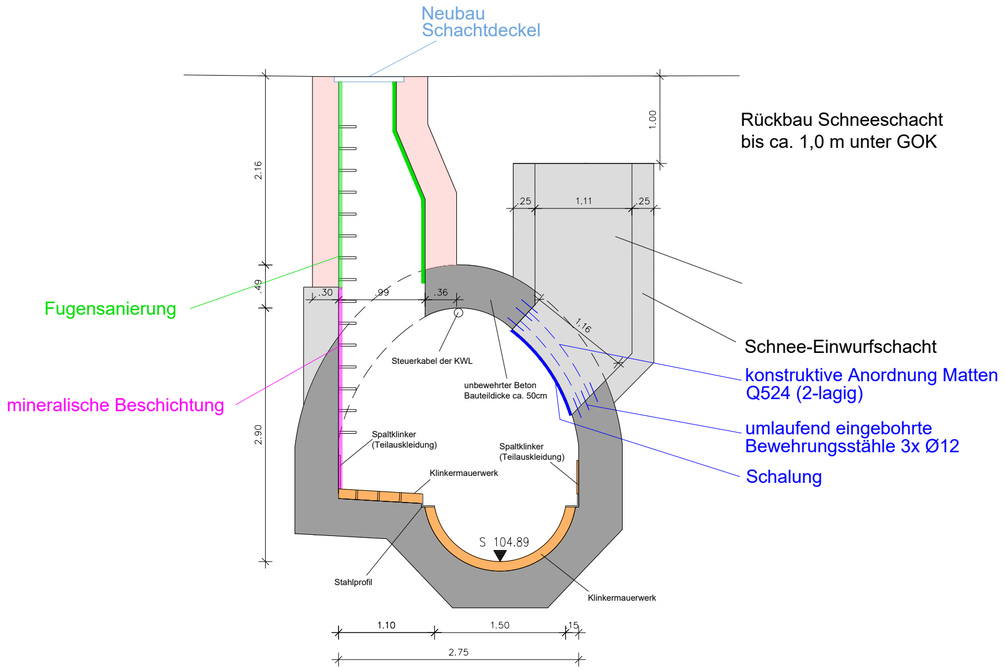

Höhensystem: DHHN 92 Lagebezug: ETRS89 / UTM33

d				
c				
b				
a				
	Datum	gez.	gepr.	Änderung

Auftraggeber
Projekt

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH

Reparatur 2. Nördlicher Hauptsammler Lumumbastraße / Nordplatz in Leipzig

Leipziger Wasserwerke

Zeichnungsinhalt

Detail - Prinzipdarstellung Schachtbauwerke

	Datum	Name	Planungsstand / Maßstab		Kennzeichnung	
gez.	24.09.2024	Bur	Ausführungsplanung	Projekt-Nr.	0951-23-026	
				Datei-Nr.	Prinzipdarstellung	dwg
gepr.	24.09.2024	Mar	1:50	Zeichnung-Nr.	530	

Leseexemplar

SWECO

Sweco GmbH
Tieckstraße 3
04275 Leipzig
Deutschland
Zertifiziert durch die TÜV Nord GmbH
nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

T +49 (0)341 58539-0
F +49 (0)341 58539-10
E leipzig@sweco-gmbh.de
W www.sweco-gmbh.de

CAD-Version: ACAD Map 3D 2020 Blattgröße: