


- Legende
- RMO Rauchmelder optisch in Zwischendecke
 - RMO Rauchmelder optisch RWA
 - O7T Multisensormelder opt.+therm. (RMO+WMD)
 - Kombination optischer + thermischer Rauchmelder, akustischer Signalgeber
 - NAM Nichtautomatischer Melder RWA
 - Druckknopf-Brandmelder
 - BMZ Brandmeldezentrale
 - SO Signalgeber optisch, Blitzleuchte
 - Netzwerkschrank 19 Zoll
 - APL - Anschlusspunkt Linie
 - Datendose 2xRJ45
 - Ausschalter einpolig
 - Ausschalter einpolig, beleuchtet
 - Wechselschalter beleuchtet
 - Serienschalter beleuchtet
 - Jalousietaster
 - Dimmer
 - Präsenzmelder / Bewegungsmelder Wand
 - Präsenzmelder / Bewegungsmelder Decke
 - Steckdose 1fach
 - Steckdose 1fach, Reinigung
 - Steckdose 1fach, Ladedose E-Bike
 - Steckdose 2fach waagrecht
 - Steckdose 2fach waagrecht, mit Klappdeckel, IP44
 - Steckdose 3fach waagrecht
 - CEE-Steckdose 16 A, Unterputz
 - CEE-Steckdose 16A, Aufputz, IP44
 - Kombination CEE-Steckdose+Steckdose, Aufputz, IP44
 - Elektrogerät allgemein / Anschluss
 - Durchlauferhitzer, Anschluss 3phasig
 - Elektrogerät allgemein / Anschluss 3phasig
 - Einbauleuchte, LED
 - Anbauleuchte, LED
 - Einbauleuchte, LED, rechteckig
 - Einbau-Downlight, LED, D=150
 - Anbauleuchte, LED, rund, D=1000
 - Einbau Downlight, LED, D=225
 - Wandleuchte, LED
 - Retungszeichen, Dauerschaltung
 - Sicherheitsleuchte
 - Kabelrinne
 - Brüstungskanal
 - Trasse mit Sammelhaltern

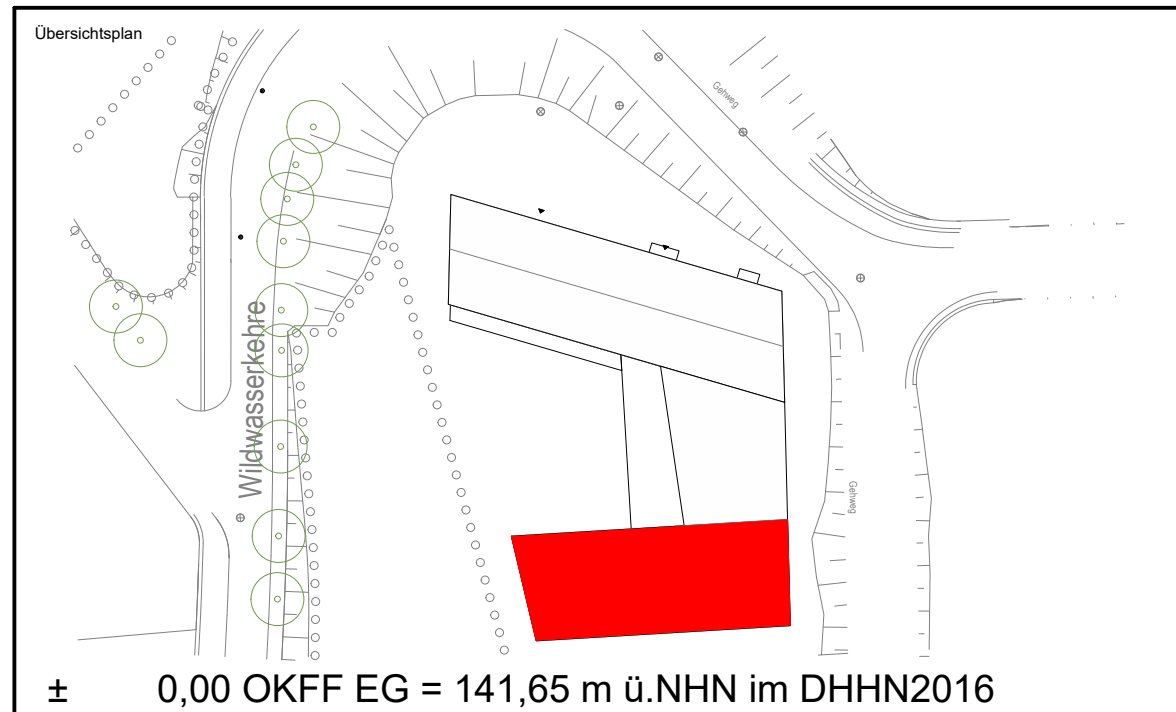

± 0,00 OKFF EG = 141,65 m ü.NHN im DHHN2016

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtbereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
Festgelegte Fachfragen	Unverschrift	Festgelegte Einzelanforderungen	Unverschrift
Datum	Unverschrift	Datum	Unverschrift
Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!			
Beauftragter (AG)			
Stadtverwaltung Marktleebberg			
Rathausplatz 1			
04416 Marktleebberg			
Verantwortlicher			
Jugendherberge Marktleebberg			
Wüstwasserkehl Am Silberschacht			
04416 Marktleebberg			
Verantwortlicher			
Ausführungsplanung			
Grundriss Untergeschoss Suchhaus			
Elektronikstation			
Ausführung Nr. AG			
Ausführung Nr. Einzelanforderung			
Ausführung Nr. Fachfragen			
Einzelanforderung			
Beauftragter			
Projektmanager			
Hochleistungsplaner			
techn. Ausrüstung			
LPH 5			
Termin			
14.08.2023			
Merkmal			
1:50			
Blattgröße			
A0			
Einheiten			
mm			
Datei			
nur zur Kalkulation			
Stand 24.10.2024			