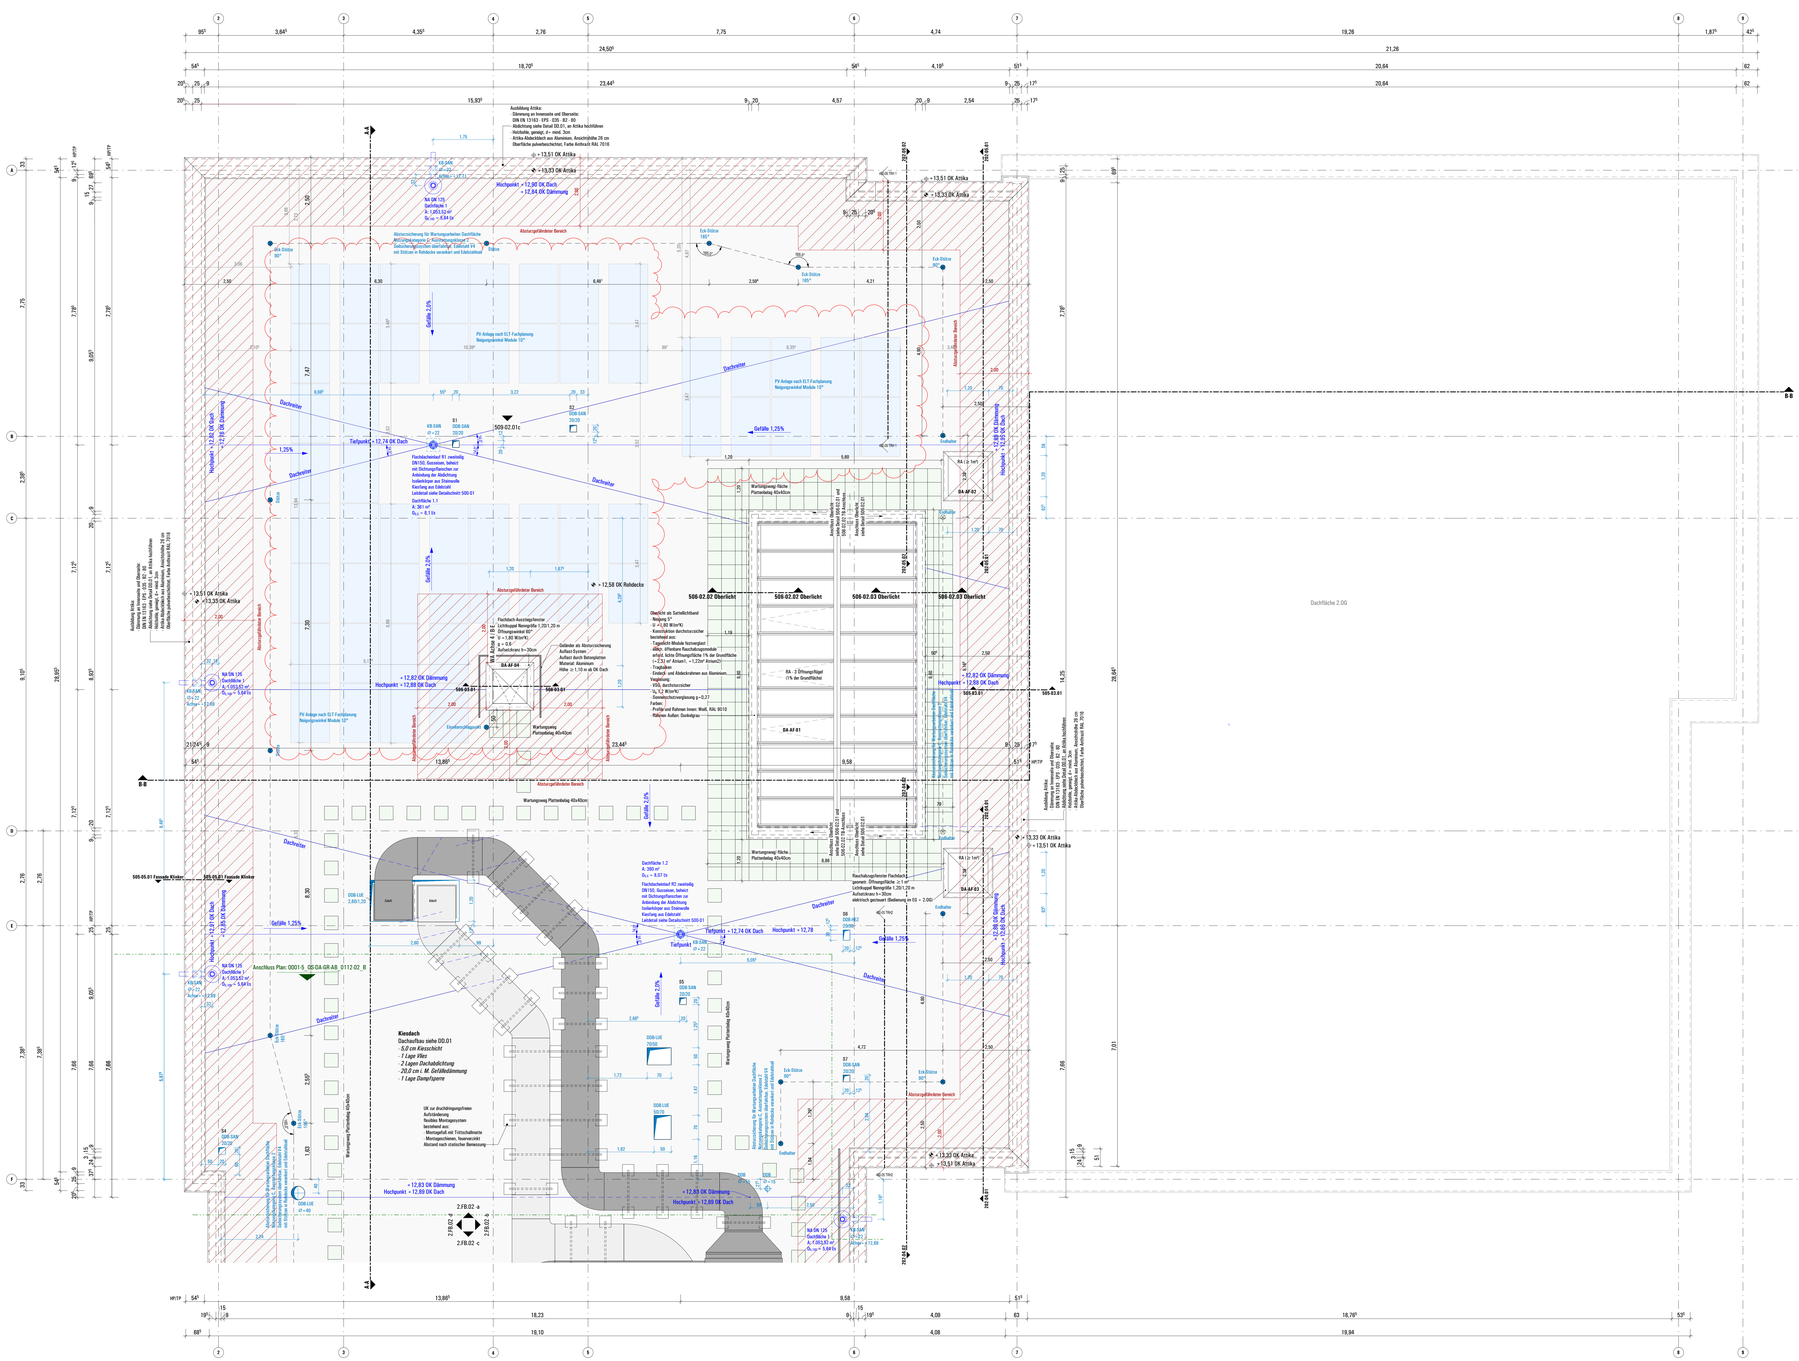
Ausbildung Attika:
Dämmung an Innenseite und Übernseite
DIN EN 13162 - EPS - 035 - BS - 80
Abdichtung siehe Detail DD.01, an Attika hochführen
Holzblende, gewegt, d= mind. 3cm
Attika-Abdeckblech aus Aluminium, Anschriftshöhe 26 cm
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe Anthrazit RAL 7016
+ 13.51 OK Attika
+ 13.33 OK Attika
Hochpunkt = 12,90 OK Dach
= 12,84 OK Dämmung
Ab SW 125 / Dachfläche 1 A = 1.053,52 m² ζ = 0,84 Ly
Abtropfgefährdeter Bereich
Eck-Stütze 90°
Eck-Stütze 135°
Eck-Stütze 180°
Gefälle 2,0%
PV Anlage nach ELT Fachplanung
Neigungswinkel Module 10°
Dachfirst
Tiefpunkt = 12,74 OK Dach
Hochpunkt = 12,78 OK Dach
= 12,82 OK Dämmung
Gefälle 1,25%
KR-SAN
DDB-SAN
S1
S2
S09-02.01c
Flachdachaufsetzfenster
Lichtkuppel Nenngröße 1.200 x 1.200 mm
Aufsetzkranz h = 30cm
elektrisch gesteuert (Bedienung im EG + 2.OG)
Dachfläche 1.1
A: 381 m²
Dₙ = 6,1 h
Dachfläche 1.2
A: 360 m²
Dₙ = 6,07 h
Flachdachaufbau nach DIN 55, Gesamtaufbau, befestigt mit Dichtungsflanschen zur Anbindung der Abdichtung, Isolierstreifen aus Steinwolle, Kiesfang aus Edelstahl Lochblech siehe Detailschnitt SSD-01
Kiesdach
Dachaufbau siehe DD.01
5,0 cm Kiesschicht
1 Lage Vlies
2 Lagen Dachabdichtung
20,0 cm ⊥ M. Gefälledämmung
1 Lage Dampfsperre
Wartungsweg Plattenbelag 40x40cm
Wartungsweg Plattenbelag 40x40cm, Stufenhöhe 15 cm
Stufenhöhe 15 cm
Stufenhöhe 7,5 cm
Stufenhöhe 7,5 cm
Wartungsweg Plattenbelag 40x40cm
Wartungsweg Plattenbelag 40x40cm
Wartungsweg Plattenbelag 40x40