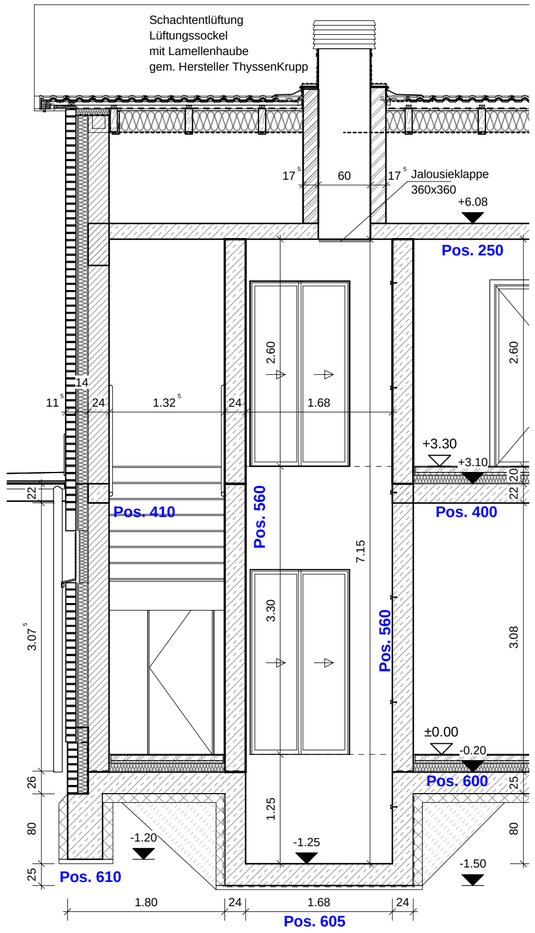

Schnitt S1

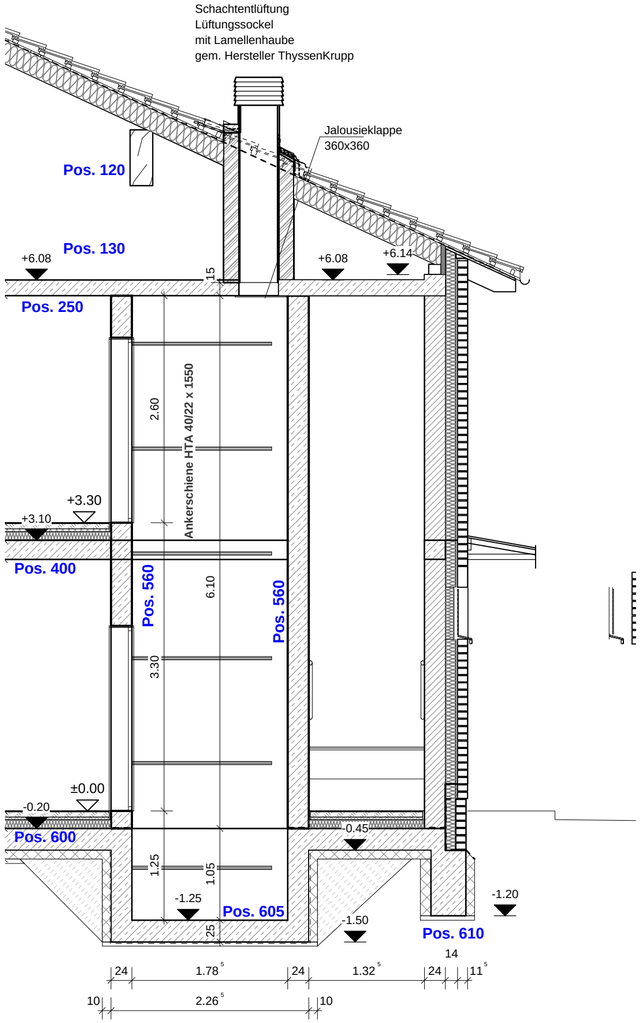

Schnitt S2

Pos.Nr.	Statik
16	MW auf Stb.-Decke
18	Schlitze
100	Sparren6/24 cm
	Firstpfette14/14 cm
	Firstlaschen2x3/12/211 cm
110	Windrispen
120	Mittelpfette26/64 cm
120.1	Gerberverbinder
120.2	Gerberverbinder
120.3	Auflagernachweis Mittelpfette
120.4	Auflagernachweis Mittelpfette
120.5	Auflagernachweis Mittelpfette
130	Stiel zu Pos.12024/24 cm
200	Stb.-Decke (Fahrzeughalle) 28 cm
200.1	Balken 50/110 cm
250	Decke ¿ber OG 18 cm
300	Drempel Ringbalken 22/30 cm
302	St¿tze 22/22 cm
310	Sturz K¿che deckengleicher Balken h=18cm
320	Fenstersturz Giebel 22/40 cm
330	Fenstersturz deckengleicher Balken h=18cm
340	Drempel Ringbalken 22/40
342	St¿tze 22/30 cm
350	Sturz 22/42 cm
355	Sturz Fenster K¿cheinnen
400	Decke ¿ber EG
	PL-1 22 cm
	PL-2 20 cm
405	Balken 40/57 cm
408	Balken 25/47 cm
410	Balken 22/22 cm
450	Fenstersturz WC 22/36 cm
455	Fenstersturz Eingang deckengleicher Balken 22/22 cm
460	Fenstersturz Eingang deckengleicher Balken 22/22 cm
465	Fenstersturz Umkleide 22/46 cm
470	Flachsturz 24cm
475	Torsturz Notstrom deckengleicher Balken 22/22 cm
480	Torsturz Einsatzm. deckengleicher Balken 22/22 cm
485	Torsturz Fahrzeughalle 22/75
490	Stb.St¿tze 24/74 cm
492	Stb.St¿tze 24/30 cm
494	Stb.St¿tze 24/24 cm
496	Stb.St¿tze 24/30 cm
500	Fenstersturz 22/40 cm
502	Fenstersturz 22/40 cm
504	Stahlstütze Rohr 139/7.1
510	Stahlstütze Rohr 133/7.1
520	Stahlstütze HE-B 140 mit Kopf- u. Fußplatte
550	Schöck Isokorb
560	Schachtwa nde 24 cm
580	Oberer Treppenlauf
585	Unterer Treppenlauf u Podest
600	Gr¿ndungssohle 25 cm
605	Sohle Aufzug 25 cm
610	Streifenfundament 40/85 cm
620	Einzelfundamente 1.25/1.25/85

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKR	Oberkante Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
Pos.	Statikposition
RK	Rollladenkasten
DB	Deckendurchbruch
WB	Wanddurchbruch

Wand: Porenbeton-Mauerwerk gem. Statik

Wand: KS Mauerwerk gem. Statik

Dämmung

Perimeterdämmung

Installationswände

Stahlbeton

Sauberkeitsschicht (unbewehrter Beton)

OKFF EG +0.00 = 31.33m DHHN2016
OKFF OG +3.30 = 34.63m DHHN2016

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Abweichungen und Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden und vor Beginn der Arbeiten zu klären.
Die Hinweise und Auflagen der Statik sind zu beachten, ebenso Mauerwerksgüten u. Auflager für Unterzüge/Träger/Stürze/Stützen/ Ringbalken.
Bauwerksabdichtungen sind gem. DIN 18533 und den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
Alle Maße sind Rohbaumaße.
Öffnungsmaße,Tür- u. Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Index	Datum	Name	Angabe der Änderung
c			
b			
a			

Bauvorhaben:
Neubau Freiwillige Feuerwehr Lütau
Alte Salzstraße 23, 21483 Lütau

Bauherr:
Gemeinde Lütau
Amt Lütau - Der Amtsvorsteher
Amtsplatz 6, 21481 Lauenburg

Entwurfsverfasser
Dipl.- Ing. K.- A. Samsz
Planungs- und Ingeneiurbüro für Hochbauten
Bahnhofstraße 1, 21521 Aumühle

Bauteil:
AUSFÜHRUNG Schnitt Schacht

VORABZUG

Bauherr	Entwurfsverfasser	Gezeichnet :	Bauvorhaben Nr.	Modell Name	Plan-Nr.	Index
		Matzek	S-19-06	Ausf24-5	19	-
		Datum	Plangröße	Maßstab		
		17.09.2024	0.590 x 0.297	1: 50		

nts-Viewer Version 8024 Copyright 2023 nts ABC Software GmbH