nur zur Kalkulation

Geschoss	01 Obergeschoss						
Fenster-Nr.	01.18-F02	01.19-F01	01.19-F02	01.19-F03	01.20-F01	01.20-F02	01.21-F01
LV-Position	---	---	---	---	---	---	---
3D Vorderansicht	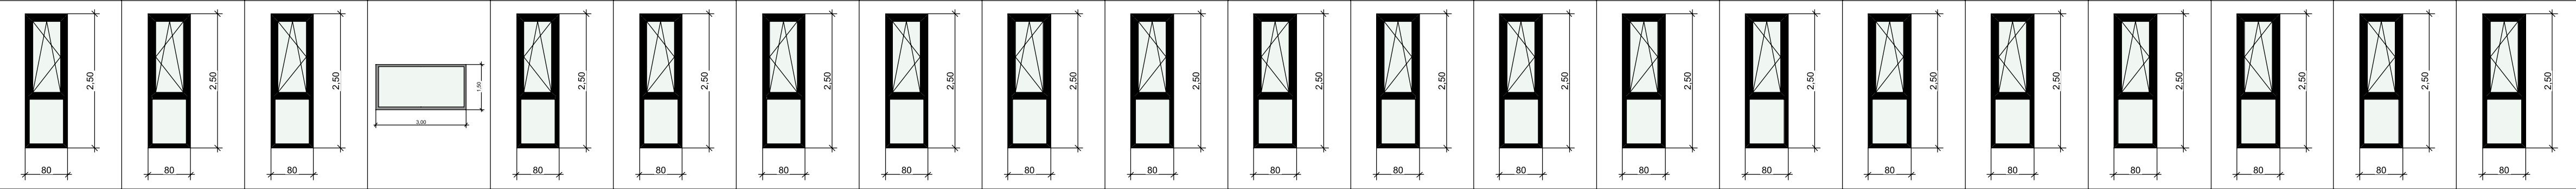						
2D Vorschau							
Lage	Außen	Außen	Außen	Innen	Außen	Außen	Außen
zu Raum	Besucher 2	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro
B x H x T [m] (Rohbau)	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	3,00×1,50×0,26	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45
Öffnungsrichtung	DIN links	DIN rechts	DIN links	-	DIN rechts	DIN links	DIN rechts
Rahmenmaterial	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz
Fenstertyp	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	FG	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL
Handhabung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Oberlicht	-	-	-	-	-	-	-
Unterlicht	FG	FG	FG	-	FG	FG	FG
Zuluftelement	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
Brüstung (bezogen auf OK FFB)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Widerstandsklasse	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 1 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N
Brandschutzanforderung	-	-	-	-	-	-	-
ARC_Schallschutzanforderung	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	43 dB (SSK 4)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)
U-Wert [W/m²K]	1,4000	1,4000	1,4000	<Nicht definiert>	1,4000	1,4000	1,4000
g-Wert	0,4000	0,4000	0,4000	<Nicht definiert>	0,4000	0,4000	0,4000
Verglasungsart	VSG	VSG	VSG	Brandschutzglas	VSG	VSG	VSG
Brandschutz Anforderungen Verglasung	-	-	-	E (EI) 30	-	-	-
Sonnenschutz außen	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	kein Sonnenschutz	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.
Verdunklung innen	Rollo	Rollo	Rollo	-	Rollo	Rollo	Rollo
Einbauort Verdunklung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	-	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung
Anmerkungen							
Durchlässigkeitsklasse q-Wert	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Flächen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Fuge	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbank innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbankmaterial innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
allseitige Fensterumrahmung ersetzt separate Fensterbank	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterumrahmung Material außen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>

Fenster-Nr.	01.21-F02	01.22-F01	01.22-F02	01.23-F01	01.23-F02	01.24-F01	01.25-F01
LV-Position	---	---	---	---	---	---	---
Lage	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen
zu Raum	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro	Flur 4	Büro
B x H x T [m] (Rohbau)	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45
Öffnungsrichtung	DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN links	DIN links
Rahmenmaterial	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz
Fenstertyp	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL
Handhabung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Oberlicht	-	-	-	-	-	-	-
Unterlicht	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Zuluftelement	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brüstung (bezogen auf OK FFB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Widerstandsklasse	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 5
Brandschutzanforderung	-	-	-	-	-	-	-
ARC_Schallschutzanforderung	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	-	33 dB (SSK 2)
U-Wert [W/m²K]	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000
g-Wert	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Verglasungsart	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG
Brandschutz Anforderungen Verglasung	-	-	-	-	-	-	-
Sonnenschutz außen	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.
Verdunklung innen	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo
Einbauort Verdunklung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung
Anmerkungen							
Durchlässigkeitsklasse q-Wert	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Flächen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Fuge	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbank innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbankmaterial innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
allseitige Fensterumrahmung ersetzt separate Fensterbank	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterumrahmung Material außen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>

Fenster-Nr.	01.25-F02	01.25-F03	01.31-F01	01.31-F02	01.32-F01	01.32-F02	01.33-F01
LV-Position	---	---	---	---	---	---	---
Lage	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen	Außen
zu Raum	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro	Büro
B x H x T [m] (Rohbau)	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45	0,80×2,50×0,45
Öffnungsrichtung	DIN links	DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN rechts	DIN links	DIN rechts
Rahmenmaterial	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz	Aluminium, eloxiert, schwarz
Fenstertyp	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL	Dreh-Kippfenster mit UL
Handhabung	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Oberlicht	-	-	-	-	-	-	-
Unterlicht	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Zuluftelement	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Brüstung (bezogen auf OK FFB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Widerstandsklasse	RC 5	RC 5	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N	RC 2 N
Brandschutzanforderung	-	-	-	-	-	-	-
ARC_Schallschutzanforderung	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)	33 dB (SSK 2)
U-Wert [W/m²K]	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000	1,4000
g-Wert	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000
Verglasungsart	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG	VSG
Brandschutz Anforderungen Verglasung	-	-	-	-	-	-	-
Sonnenschutz außen	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.	Sonnenschutz außen, elektr.
Verdunklung innen	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo	Rollo
Einbauort Verdunklung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung	oben, in Laibung
Anmerkungen							
Durchlässigkeitsklasse q-Wert	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Flächen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Q-Wert für Fuge	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbank innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterbankmaterial innen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
allseitige Fensterumrahmung ersetzt separate Fensterbank	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>
Fensterumrahmung Material außen	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>	<Nicht definiert>

Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Pläne, Zeichnungen etc. die für dieses Bauvorhaben von uns gefertigt wurden, geistiges Eigentum der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH sind und ohne vorherige Genehmigung weder veröffentlicht, vervielfältigt, geändert noch für einen anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zweck genutzt werden dürfen. Die Verwendung dieser Unterlagen für ein anderes Bauvorhaben bedarf ebenfalls einer schriftlichen Genehmigung.

Bauherr (AG) Landratsamt Landkreis Leipzig Stauffenbergstraße 4 04552 Borna	Auftrag-Nr. AG
	Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser L220503
Vorhaben Dokumentationszentrum Landkreis Leipzig Jahnstraße 24a 04552 Borna	Auftrag-Nr. Fachplaner
	Ersteller S.C., H.M.
Planbezeichnung Tür- und Fensterliste Fensterliste, Blatt 2/3	Bearbeiter S.C., H.M.
	Projektleiter M.Chwalek
Entwurfsverfasser S&P Ingenieure + Architekten Leipzig • Dresden • Potsdam • Zwickau S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH Leipzig Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig Tel. 0341/45300-0 Fax:0341/45300-27	HOAI-Leistungsbild/-phase Architektur LPH 5
	Erstelldatum
	Maßstab ohne
	Blattgröße 950x420 / Einheiten m/cm
Plan-Nr. ARC_5_DOK_DT_01_01_-_V	Index

VORABZUG!