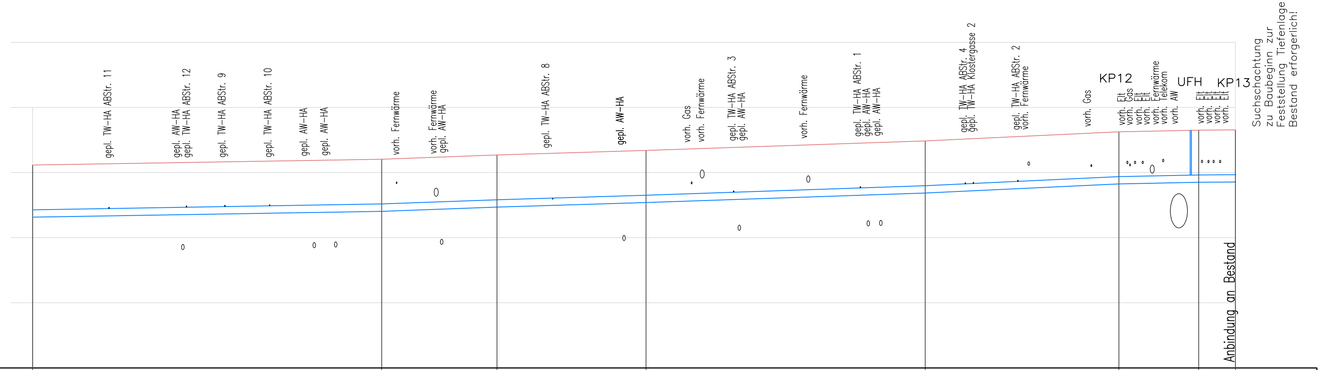


Zeichenerklärung

- gepl. Geländelinie
- gepl. Trinkwasserleitung
- gepl. Tiefpunkt
- UFH gepl. UFH
- s.a.B. später außer Betrieb

| Knotenpunktsbezeichnung | ------- | P105 | P110 | P115 | P120 | P125 | P130 | P135 | P140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßenbezeichnung | ------- | August–Bebel–Straße | | | | | | | |
| Strangnummer | ------- | S105 | S110 | S115 | S120 | S125 | S130 | S135 | |
| Werkstoff | | PE | | | | | | | |
| Druckstufe | | 16 | | | | | | | |
| Nennweite | mm | 225 | | | | | | | |
| Länge | m | 21.44 | 7.08 | 9.15 | 17,15 | 11,90 | 4,90 | 2,25 | |
| Sohlgefälle | o/oo | 8.39 | 18.36 | 15.30 | 16,91 | 23,53 | 10,20 | 4,45 | |
| Geländehöhe | m+DHHN2016 | 276.23 | 276.41 | 276.54 | 276.68 | 276.97 | 277.25 | 277.30 | 277.31 |
| Tiefe TWL | m | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Sohle TWL | m+DHHN2016 | 274.63 | 274.81 | 274.94 | 275.08 | 275.37 | 275.65 | 275.70 | 275.71 |
| Station | ------- | 0.00 | 21.44 | 28.52 | 39.00 | 56.15 | 68.05 | 72.95 | 75.20 |

| ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN | Gezeich. | Geprüft | Freig. | | INDEX | Fert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e | | |
| | | | | d | | |
| | | | | c | | |
| | | | | b | | |
| | | | | a | | |
| | Datum/Kurzzeichen | | | | VERTEILER | |
| | | | | | 1 Auftraggeber | |
| | | | | | 2 Auftraggeber | |
| | | | | | 3 Auftraggeber | |
| | | | | | 4 Auftraggeber | |
| | | | | | 5 Bürofertigung | |

Zur Bauausführung freigegeben

.....

WASSERWERKE ZWICKAU
Mit der Region auf einer Welle

aqua saxonia
Agricolastr. 24
09599 Freiberg
Telefon: (03731)3801–0
Telefax: (03731)3801–95
info@aqua–saxonia.de

Ausführung
Beil.: 12 Fert.: 1

Wasserwerke Zwickau GmbH

KNE/RNA Werdau,
August–Bebel–Straße, 2.BA

Ausführung 2024

# Längsschnitt 2 TW

| Aufgenommen | | |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 23.08.24 | mit/kae |
| Geprüft | | |
| Datum | | |

Z.Nr.: 027580–82–5.208 | M.: 1:200/1:100 | L 791 x H 297