August–Bebel–Straße

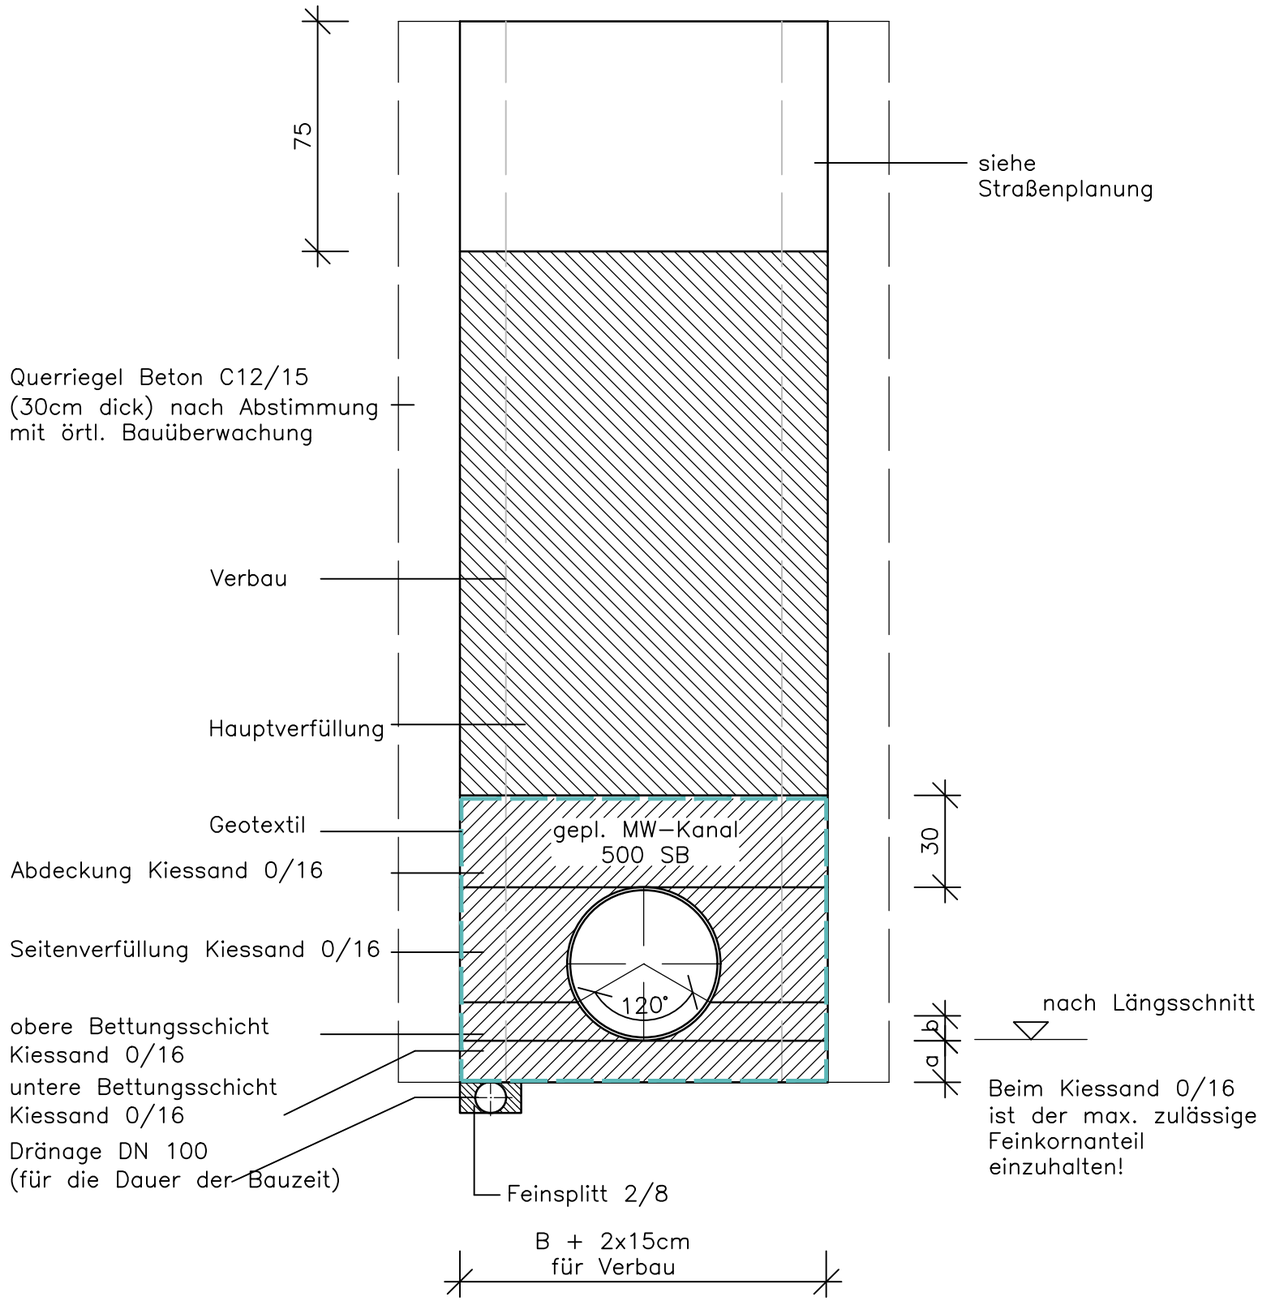

Beim Kiessand 0/16 ist der max. zulässige Feinkornanteil einzuhalten!

Bettung Typ 1 – für biegeweiche Rohre,
a und b nach DIN EN 1610 in Verbindung mit DWA–A 139

Kanal

Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der Nennweite DN nach DIN EN 1610

DN	Mindestgrabenbreite B (OD + x) verbauter Graben m
≤ 225	OD + 0,40
> 225 bis ≤ 350	OD + 0,50
> 350 bis ≤ 700	OD + 0,70
> 700 bis ≤ 1200	OD + 0,85
> 1200	OD + 1,00

OD = der Außendurchmesser, in m

Mindestgrabenbreite in Abhängigkeit von der Grabentiefe nach DIN EN 1610

Grabentiefe m	Mindestgrabenbreite B m
< 1,00	keine Mindestgrabenbreite vorgegeben
≥ 1,00 bis ≤ 1,75	0,80
> 1,75 bis ≤ 4,00	0,90
≥ 4,00	1,00

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN	Gezeich.	Geprüft	Freig.	INDEX	Fert.	1	2	3	4	5					
					e										
					d										
					c										
					b										
					a										
	Datum/Kurzzeichen					Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber	Auftraggeber	Bürofertigung					
						VERTEILER									

Zur Bauausführung freigegeben

.....

WASSERWERKE ZWICKAU
Mit der Region auf einer Welle

aqua saxonia gmbh
Agricolastr. 24
09599 Freiberg
Telefon: (03731)3801–0
Telefax: (03731)3801–95
info@aqua–saxonia.de

Wasserwerke Zwickau GmbH

KNE/RNA Werdau,
August–Bebel–Straße, 2. BA

Ausführung 2024

Regelprofil 1 MW August–Bebel–Straße

Z.Nr.: 027580–82–5.210 | M.: 1:20 | L 420 x H 297

Ausführung		
Beil.: 14	Fert.: 1	
Aufgenommen		
Gezeichnet	28.05.24	kae/mit
Geprüft		
Datum		

G:\ASProjekte\027580–11_Micheln–Kirchsteig\2.Planung\3.Entwurf\3.Plaene\Rp4_TW.dwg