



GRABENLÄNGSSCHNITT mit Parallel-Abzweig

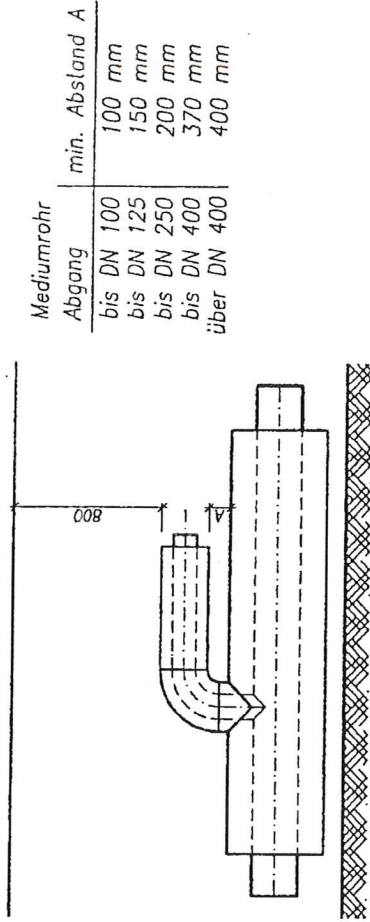

Mediumrohr Abgang	min. Abstand A
bis DN 100	100 mm
bis DN 125	150 mm
bis DN 250	200 mm
bis DN 400	370 mm
über DN 400	400 mm


GRABENQUERSCHNITT mit T-Abzweig

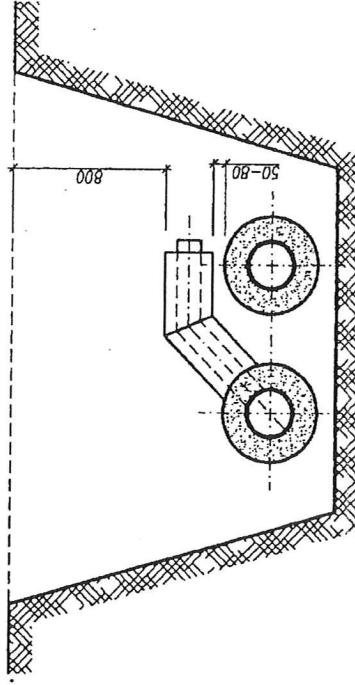

Innenrohr		Mantelrohr	Graben- breite *
DN [mm]	Außen φ [mm]	HDPE Außen φ [mm]	[mm]
25	33,7	90	630
32	42,4	110	670
40	48,3	110	670
50	60,3	125	700
65	76,1	140	730
80	88,9	160	770
100	114,3	200	850
125	139,7	225	900
150	168,3	250	950
200	219,1	315	1380
250	273,0	400	1550
300	323,9	450	1650
350	355,6	500	2050
400	406,4	520/560	2090/2170
450	457,0	560/630	2170/2310
500	508,0	630/710	2310/2470

* außer bei Kopfächer und Dehnungsschenkel

GRABENQUERSCHNITT

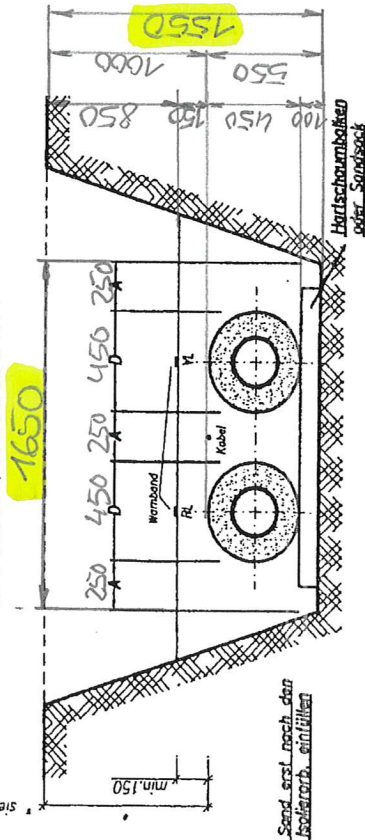

HDPE Außenmantel D	Mindestabstand A
90 - 280 mm	150 mm
315 - 450 mm	250 mm
> 500 mm	350 mm

Zeich. Nr.: 00-08-227 A
 M: ohne
 Datum 09.03.1994
 gez. Schmidt B.
 Abt. P-DP
 geü. 21.01.1996

FW-KMR-
Trasse
DN 300

ROHRGRABEN-
PROFIL

A.-Eisenstein-Str.
3.BA