

0.09
Gruppenraum 1
NRF: 43,58 m ²
U: 28,22 m
RH: 2,69 m
B: Linoleum
WB: Anstrich
D:UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

0.10
WC 1
NRF: 8,57 m ²
U: 12,44 m
RH: 2,69 m
B: Fliesen R10
WB:Fliesen/Anstrich
D: UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

0.11
Ruheraum 1
NRF: 9,32 m ²
U: 12,83 m
RH: 2,69 m
B: Linoleum
WB: Anstrich
D:UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

0.12
Einzeltherapie 1
NRF: 9,39 m ²
U: 12,86 m
RH: 2,69 m
B: Linoleum
WB: Anstrich
D:UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

0.13
Einzeltherapie 2
NRF: 9,59 m ²
U: 12,92 m
RH: 2,69 m
B: Linoleum
WB: Anstrich
D:UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

Terrasse
0.23
NRF: 6,35 m ²

0.21
Terrasse
NRF (50%): 7,44 m ²
U: 16,46 m

0.08
Pflegebad
NRF: 10,94 m ²
U: 13,43 m
RH: 2,50 m
B: Fliesen R10B
WB:Fliesen/Anstrich
D: UHD/Anstrich


0.05
Flur 1
NRF: 31,12 m ²
U: 30,95 m
RH: 2,58 m
B: Linoleum R9
WB: Anstrich
D:UHD/Anstrich
UK UHD: 2,59

0.01
TRH B
NRF: 4,68 m ²
U: 9,83 m
RH: 3,10 m
B: Werkstein/Fliesen Bestand
W: Anstrich
D: Anstrich

0.03
Windfang Haus B
NRF: 8,65 m ²
U: 11,80 m
RH: 2,83 m
B: Anstrich
D: UHD/Anstrich
UK UHD: 2,59

0.04
Windfang (Anlage)
NRF: 3,00 m ²
U: 7,28 m
RH: 2,68 m
B: Fliesen R10
WB: Anstrich
D: UHD/Anstrich
UK UHD: 2,70

LEGENDE	
	Bestand
	Neubau
	Abbruch
NEUE BAUTEILE	
	Mauerwerk
	Ziegeleinhangdecke (Aufsicht)
	Stahlbeton
	Stahlbetondecke (Aufsicht)
	Stahlbetonteilgelenk
	Beton unbewehrt/ Estrich
	Innenwanddämmung
	Wärmedämmung
	Trockenbau
ABKÜRZUNGEN	
BD	Bodendurchbruch
BF	Bewegungsfuge
BFT	Betonfertigteil
BH	Brüstungshöhe
BP	Bodenplatte
BT	Bodenlank
F 30/60/90	Feuerwiderstandsklasse
D	Dichtschließend
DA	Dachausstieg
DD	Deckendurchbruch
DF	Daehnluge
DDF	Dachflächenfenster
F	Fliesen
FL	Freilauffunktion
GOK	Oberkante Gelände
H	Holz
HE	Hauptentwässerung
HK	Heizkörper
HW	Holzwerkstoff
LR	Luftraum
LS	Lichtschicht
NE	Notentwässerung
NG	Nenngröße (Regenrinne)
NRF	Nettoraumfläche
NSIG	Natursteinewände
NSIFb	Natursteinfensterbank
OFG	Oberfläche Gelände
OFFB	Oberfläche Fertigfußboden
OFRB	Oberfläche Rohfußboden
PF	Putzfasche
RS	Rauchdicht
RBH	Rohbauhöhe
RD	Rohdecke
RDk	Rohdichteklasse
RH	lichte Raumhöhe
RR	Regenfallrohr
RW	Rettingweg
RWA	Rauch- und Wärmeabzug
SS	Selbstschließend
SFK	Steinfestigkeitsklasse
SSCH	Sonnenschutz, außen
STG	Steigung
T 30	Tür mit Feuerwiderstand
UHD	Unterhangdecke
UK	Unterkannte
UF RD	Unterfläche Rohdecke
UF FD	Unterfläche Fertigdecke
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
WF	Wohnfläche
WL	Wandleuchte
SYMBOLLE	
	AW 1.2 Wandaufbau außen, siehe Detailplan AW-Aufbauten
	W 1.2 Wandaufbau innen, siehe Detailplan IW-Aufbauten
	FB 1.2 Fußbodenaufbau, siehe Detailplan FB-Aufbauten
	Kernbohrung
	Wandnische

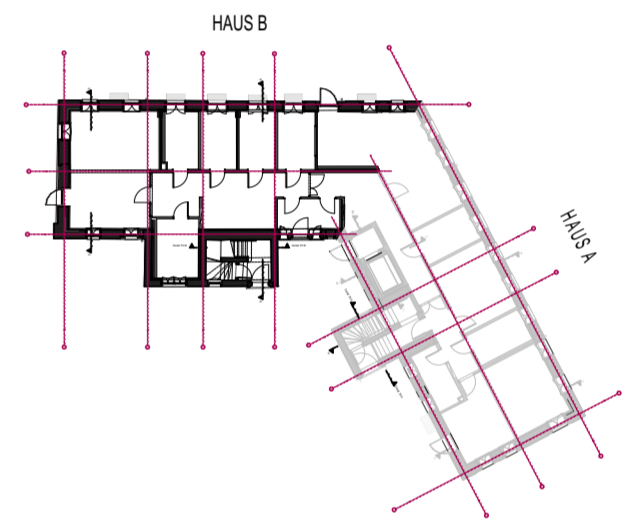

GR EG Haus A
Anschlussplan Pl.-Nr. 502-1.2


Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachgenosse gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

BAUHERR **CULTUS gGMBH**
CULTUS gGMBH
FREIBERGER STRASSE 18
01067 DRESDEN

ARCHITEKT **RAUARCHITEKTEN**
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE
HOSPITALSTRASSE 12
01097 DRESDEN
TEL. 0351 - 836 09 67
MAIL info@rau-architekten.de

LEISTUNGSPHASE **Ausführungsplanung**

BAUVORHABEN **WOHNSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG ALTLEUBEN**
ALTLEUBEN 11, 01257 DRESDEN

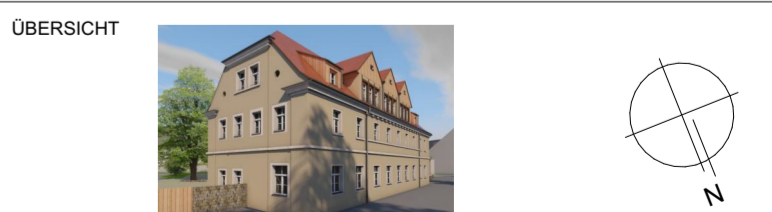

TITEL **GR EG DECKENSPIEGEL, H B**
VORABZUG
PLANNUMMER **502-2.2**

Maßstab	Blattgröße	Datum	Planersteller
1:50, 1:500	680x430	23.08.2024	DB/ED