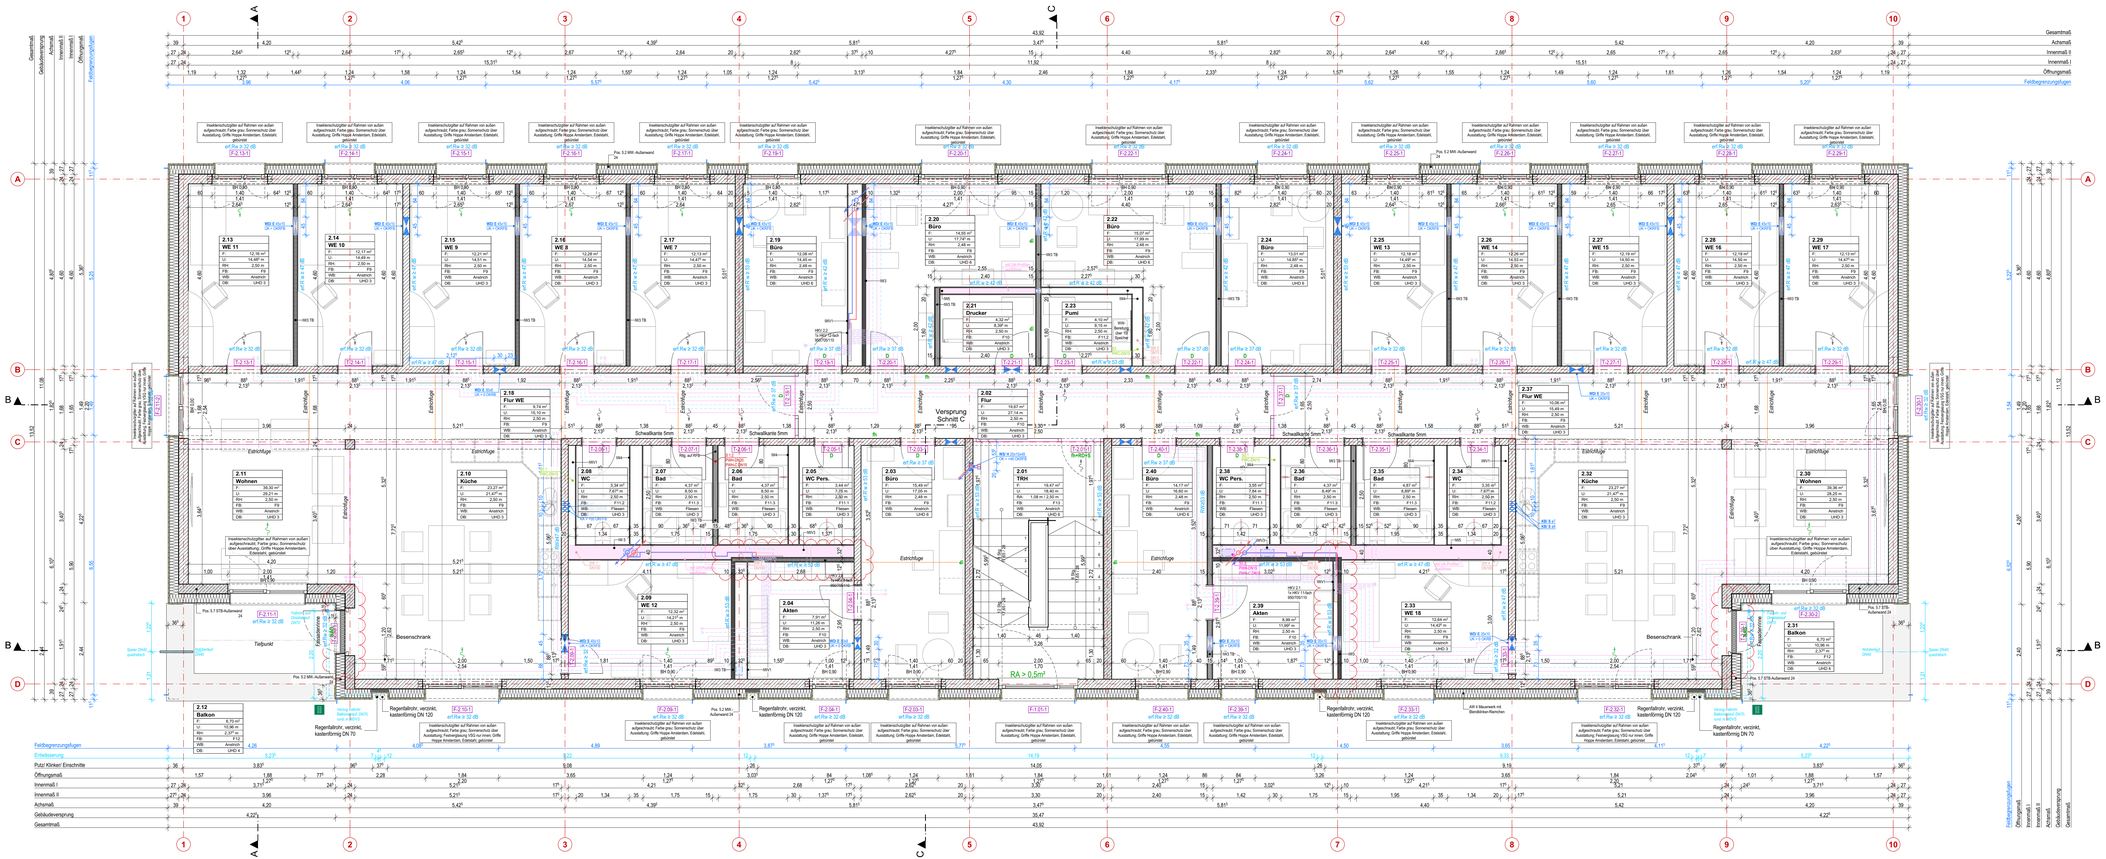

LEGENDE

Achse

Schnitt

Detailverweis

DE-F001

Raumnummer: Geschoss.Raum-Nr.

EG.035

UK RD +3,41
(+ 86,04 ü. NHN)

OK FFB ±0,00
(+ 86,04 ü. NHN)

OK RB -0,14

Raumstempel:

EG.035	**Raumnummer**
Sekretariat	**Raumbezeichnung**
A	24,32 m²	Raumfläche
U	21,35 m	Raumumfang
H (RD)	3,00 m	Höhe von OKFF bis OKRD
BB	FB 12	Bodenbelag (Bauteil-Nr.)
DB	DB 11	Deckenbekleidung (Bauteil-Nr.)

UK RD 0,37
UK RD 0,57

Versprung Bauteil
UK RD Unterkante Rohdecke
OK RD Oberkante Rohdecke (bzw. -decke)
UK UHD Unterkante Unterhangdecke

Türnummer: Geschoss.Raum-Nr. (lf. Nummer bei Bedarf)

Tür:

T.EG.019
T.01.013.2

T.EG.019
1.01
2.13

Türnummer

Türbreite
Türhöhe (OK FFB bis UK Sturz*)
*UK Sturz = Ausbau

Fenster:

F.EG.021-2
"SWH 62"
1.25
2.07

Fenstermarke

Fensterhöhe (Rohbau)

Magnet-Riegel-Kontakt
Brüstungshöhe (Rohbau, gemessen ab OK FFB)

Achtung!
Zu beachten ist die aktuelle Durchbruchsplanung des Fachplaners.

Die aktuelle Detailausbildung inkl. allen fachlichen Erfordernissen ist den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikbüros A.R.T. zu entnehmen.

Der Pumpensumpf ist gemäß Statik in WU-Beton auszuführen!

Positionsliste

3.1	Stb.- Aibika B 5005A, C 25/30, h = 20 cm
3.2	Stb.-Zwischenpodest - ZWP-1-2.OG, B 5005A, C30/37, h = 18cm
4.1	Stb.-Zwischendecke B 5005A, C 25/30, h = 20 cm
4.2	Decke über 2.OG (Dachdecke) C 25/30, d = 20 cm
4.2.1	DSWH DS-1 und DS-2, B 5005A, h = 22cm
4.3	Decke über EG C 25/30, d = 22 - 28 cm
4.3.1	DSWH DS-1, B 5005A, C 25/30, h = 24 cm
4.3.2	DSWH DS-2 - h = 24cm, B 5005A, C 25/30, h = 24 cm
4.3.3	DSWH DS-2 - h = 28cm, B 5005A, C 25/30, h = 28 cm
5.1	MW.-Innenwand 1. und 2.OG - i = 17,5cm, KS L/F 12-1.4DM, i = 17,5cm
5.2	MW.-Außenwand 1. und 2.OG - i = 24cm, KS L/F 12-1.4DM, i = 24cm
5.3	MW.-Innenwand EG - i = 17,5cm, KS L/F 20-2.0DM, i = 17,5cm
5.4	MW.-Innenwand EG - i = 12cm, KS L/F 12-1.4DM, i = 17,5cm
5.5	MW.-Außenwand EG - i = 24cm, KS L/F 12-1.4DM, i = 24cm
5.6	Stb.-Innenwand EG - i = 20 cm B 5005A, C 25/30, h = 20 cm
5.7	Stb.-Außenwand 1. und 2.OG - i = 24 cm B 5005A, C 25/30, h = 24 cm
5.8	Stb.-Aufzugs Tüger 1.OG, B 5005A, C25/30, i = 20cm
6.1	Stb.-Unterzug B 500.A, B 5005A, C 25/30, bh = 24/24 + 22 cm (inkl. Decke)
6.2	Stb.-Unterzug B 500.A, C25/30, bh = 24/24 + 22 cm (inkl. Decke)
6.3	Stb.-Unterzug EG Achse C/+1.8 B 5005A, C 25/30, bh = 30/36 + 22 cm (inkl. Decke)
6.4	Stb.-Balken Achse A/6-7, B 5005A, C25/30, bh = 24/55 (inkl. Decke)
6.5	Stb.-Unterzug EG Achse A/7-8, B 5005A, C 25/30, bh = 24/48 + 22 cm (inkl. Decke)
6.6	Stb.-Unterzug EG Achse C/44, B 5005A, C 25/30, bh = 24/26 + 22 cm (inkl. Decke)
6.7	Stb.-Sturz Eingang, B 5005A, C 25/30, bh = 24/30 + 22 cm (inkl. Decke)
6.8	Stb.-Sturz Tür (unter wandartigem Träger) - Achse B/3-4, B 5005A, C 25/30, bh = 17,5/90 cm
6.9	Stb.-Sturz in LS-Decke, B 5005A, C 25/30, bh = 15/19 cm in 24er U-Schale
6.10	Stb.-Sturz Tür - Achse B/4-5 und C/6-7
6.11	Stb.-Sturz 1.OG, B 500A, C25/30, bh = 24/24 cm
7.1	Stb.-Stütze EG, B 5005A, C 25/30, bh = 30/30 cm
7.2	Stb.-Stütze EG unter Wand - Achse B/7, B 5005A, C 25/30, bh = 20/40 cm
7.3	Stb.-Stütze unter LZ - Achse A/6-7, B 5005A, C 25/30, bh = 24/24 cm
7.4	Stb.-Stütze EG - Achse A/5 und C/6-7, B 5005A, C 25/30, bh = 37,5/17,5 cm
7.5	Stb.-Stütze unter Balkon - Achse A/4, B 5005A, C 25/30, bh = 24/24 cm
7.6	Stb.-Stütze 1.OG, B 500A, C25/30, bh = 24/24 cm
7.7	Stb.-Stütze unter Balkon - Achse A/4, B 5005A, C 25/30, bh = 24/24 cm
7.8	Stb.-Stütze 1.OG, B 500A, C25/30, bh = 35 cm
8.1	Bodenplatte B 500A, C 25/30, h = 35 cm
8.2	Rand-Streifenfundament C 25/30, bh = 50/100 cm

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
VK	Vorderkante
AK	Aussenkante
IK	Innenkante
HK	Hinterkante
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
RB	Rohboden
SP	Sickerpotte
UZ	Unterzug
BrH	Brüstungshöhe Rohbau
BH	Brüstungshöhe Ausbau
AS	Ankerschiene
AP	Ankerplatte
UD	Unterdecke
ASP	Ausspurung
UZD	Unterzugsdurchbruch
BE	Bodenestrich
SK	Sockelkanal
FE	Fernmeldeinstallat.
RWA	Rauch-Wärme-Abzug
NV	Notstromversorgung
WFL	Wandfliese
BFL	Bodenfliese
BWST	Bettenverkleidung
LIN	Linoleum
PAK	Parkettboden

Hinweise:

1. Die fertigungsbedingt und baophysikalisch bedingten Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

2. Schallschutzanforderungen der Fenster schutzbedürftiger Räume entsprechend Schallschutzgutachten!

3. Alle Durchbruchsangaben sind dem Schlitzer bzw. den Ausführungsplänen der Fachplaner zu entnehmen! Durchbrüche sind in der Wand Deckenqualität zu schließen!

4. Der Brandschutznachweis ist zu beachten und umzusetzen!

5. Trockenbau: Einbau entsprechend Schallschutznachweis! Trockenbauwände auf Rohbau montieren! Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten!

Legende

	Achse
	Schnittlinie
	Stahlbeton
	Mauerwerk
	Durchbruch Fußboden
	Durchbruch Decke
	Durchbruch Wand
	Estrichfuge
	Feuchtegefährdeter Außenfußboden (Fensterstehmenreibau)
	Fertigsprengungsfugen Fassade

Index	Datum	Art der Änderung	Ges.

OKFF EG = +/- 0,00 = 67,90 m NN

Bauvorhaben

Neubau eines Offenen Maßregelvollzuges

MRV BBG Neubau OMV

Bauherren

Salus gGmbH
Betreibergesellschaft für sozialtherapeutische Einrichtungen
Seepark 5 | Tel.: 0391/ 6075325 | salus.plan@salus-lsa.de
39116 Magdeburg | Fax: 03991/ 6075333 | www.salus-lsa.de

Architekten

Planungszeichnung

Grundriss 1. Obergeschoss Ausbau

Planungsdaten			
Phase	LP5	Format	1300x594mm
Aufgestellt/ Bearbeiter		Datum	17.04.2024
Geprüft		Projekt-Nr.:	
Maßstab	1:50	Plan-Nr.:	A-02-02-A

Dieses Projekt steht Anfangs und ohne unsere Genehmigung weder vervollständigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet oder dritten zugänglich gemacht werden, es gilt ausschließlich das UrhG in der derzeitigen Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.