


Anlage 1.3 Mastgründung für Stahlmaste mit Erdstück

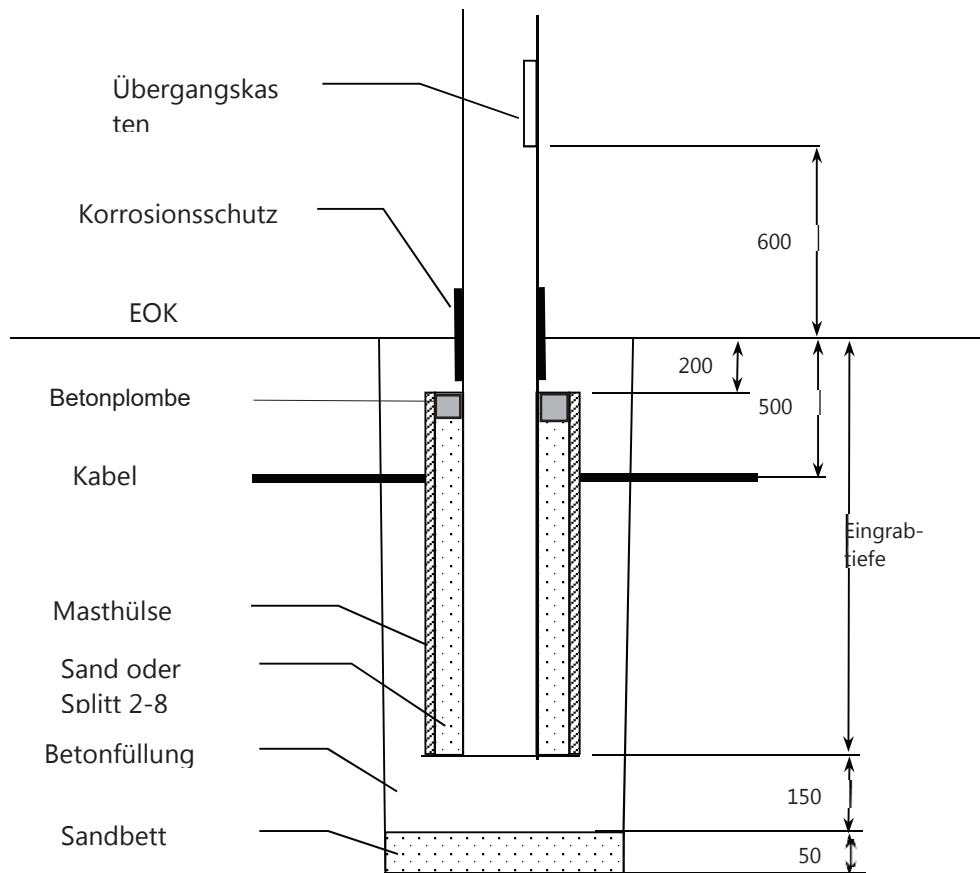

Anforderungen

- Hülse = 300 mm Dmr., Hülseachse lotrecht
- Stahlmanschette Höhe über EOK : 200 mm \pm 50 mm
- Hülsoberkante verrunden, Ausschnitt für Kabel / Leerrohr
- Hülse einbetonieren
- Hülslänge bis 200 mm unter EOK

Eingrabtiefen

Masttyp	Nennhöhe [m]	Eingrabtiefe [m]
konisch rund gerade	4,5	0,8
konisch rund gerade	3,5	0,9
konisch rund gerade	5,0	0,9
konisch rund gerade	6,0	1,1
konisch rund gerade	7,0	1,3
konisch rund gerade	8,5	1,4
konisch rund gerade	10,0	1,5
konisch rund gerade	12,5	1,5
konisch rund parabolischer Ausleger	6,0	1,2
konisch rund parabolischer Ausleger	7,5 oder 9,5	1,3
konisch rund kreisförmiger Ausleger	7,0	1,3
zylindrisch abgesetzt	5,0	0,8
zylindrisch abgesetzt	3,5 oder 4,0	0,9
zylindrisch abgesetzt	5,4 oder 6,0	1,2