


Die Verlegung der geplanten TW-Hauptleitung (Oybinleitung) erfolgt auf der südlichen Straßenseite.

Nach der Freigabe des Gesundheitsamtes erfolgen die Anbindungen an die Bestandsleitungen.

Der Achsabstand zu den vorhandenen Bäumen beträgt > 2,45 m.

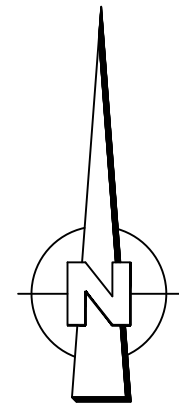

Zeichnungslegende
NEUPLANUNG

- Trinkwasserleitung
- Messsäule KKS
- Kabel für KKS



BESTAND:

- TV Trinkwasserleitung neu
- Trinkwasserleitung alt
- Gasleitung
- E Erdkabel Elektroenergie
- F Erdkabel Fernmeldeleitung
- Strassenbeleuchtung
- Mischwasserkanal

Hinweise zu Bestandseintragungen:
Leitungseintragungen erfolgen durch den Unterzeichner mittels grafischer Übertragung aus Teilen von Bestandsunterlagen der jeweiligen Eigentümer. Sie sind weder vollständig, noch wird die Gewähr für Richtigkeit übernommen.

Hinweise zum Urheberrecht lt. UWG § 18:
Diese Unterlage darf ohne vorherige Genehmigung des Urhebers nicht veröffentlicht, geändert oder für ein anderes Bauvorhaben, als im Titel ausgewiesen ist, verwendet werden.

Vermessung:
Erstellt vom Vermessungsbüro Thomas Lange, Hirschfeld/Sa. - Stand August 2023. RD 83 / HN 76.

Änderungen					
Index	Datum	Name	Signum	Bemerkung	
Bauherr, Auftraggeber					
			Stadtwerke Zittau GmbH Friedensstraße 17 02763 Zittau		
STADTWERKE ZITTAU					
Planverfasser					
			eta AG engineering Büro Bautzen Thomas-Mann-Straße 2 02625 Bautzen		
Phase	EP/GP ausführungsreif		Stadt Zittau - Sachsenstraße / Kantstraße Erneuerung TW-Haupt- und Versorgungsleitung		
Vertragsummer (AG)		3 11480 90			
gezeichnet	Wagner				
Bearbeiter	Otto				
Vorstand	Blaszcyk		Ausschreibungsplan 2 Lageplan 2		
Zeichnung					
Ort	Bautzen	Datum Nov. 2024	Lage-Höhenbezug RD 83 / HN76	Maßstab 1: 250	Blatt-Nr.