


Regeldarstellungen Rohrgrabenprofile


Trinkwasserleitungen

PE-HD 125x 7.4 mm  
PE-HD 160x 9.5 mm  
PE-HD 225x13.4 mm

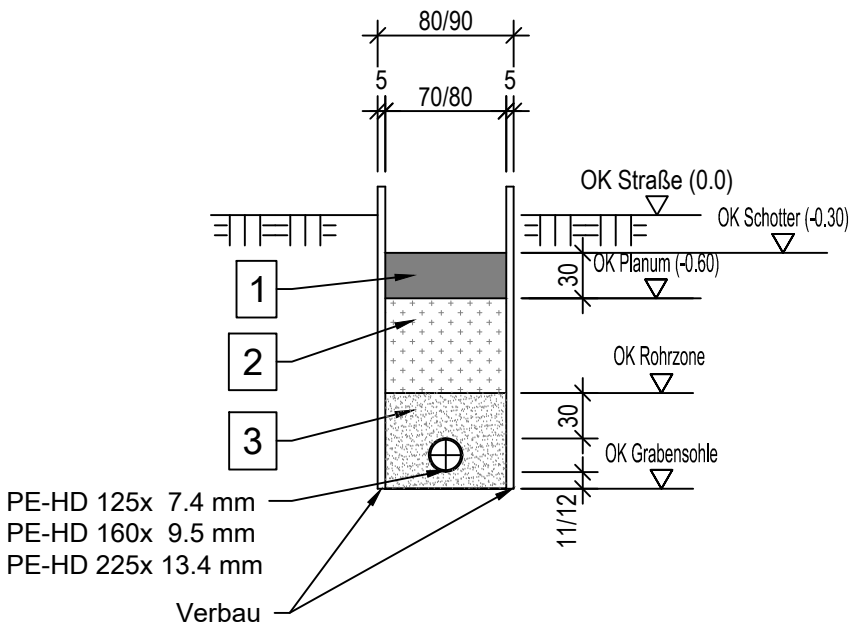

Mischwasserleitungen

DN 300 GFK  
DN 400 GFK  
DN 500 GFK  
DN 600 GFK

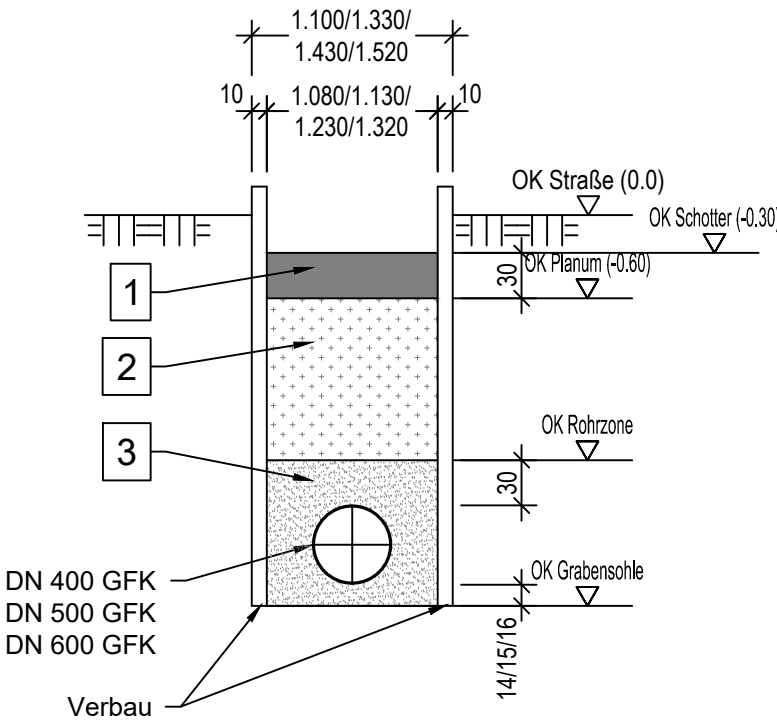


Grabenverfüllung


- 1. Straßenaufbau:  
Schotter, Frostschutzschicht  
d = 30 cm gemäß Straßenausbau
- 2. Auffüllungszone:  
anstehendes Material  
oder Austauschmassen
- 3. Leitungszone:  
Kies-Sand-Schicht  
Bettung 10 cm ± 1 DN  
unter Außenkante Rohr  
- D<sub>pr</sub> = 97 %

Regeldarstellungen Schachtbauwerke

Schacht DN 1000 GFK

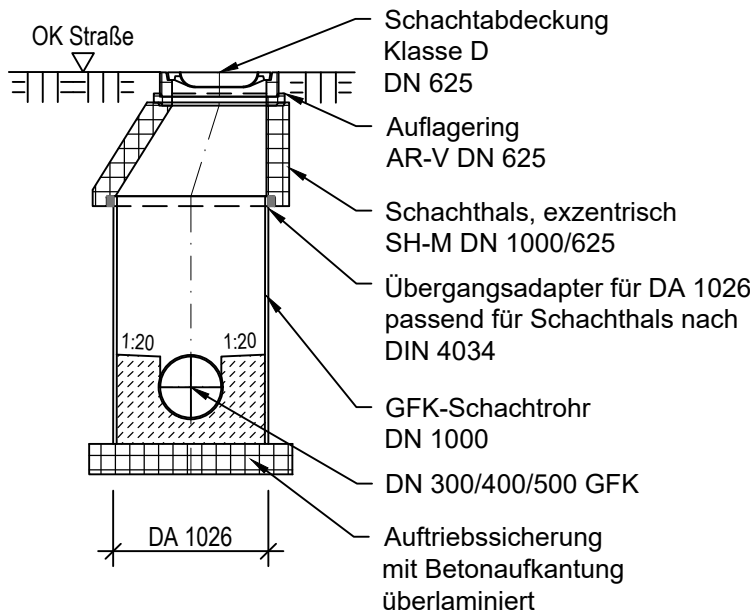

Schacht DN 1200 GFK

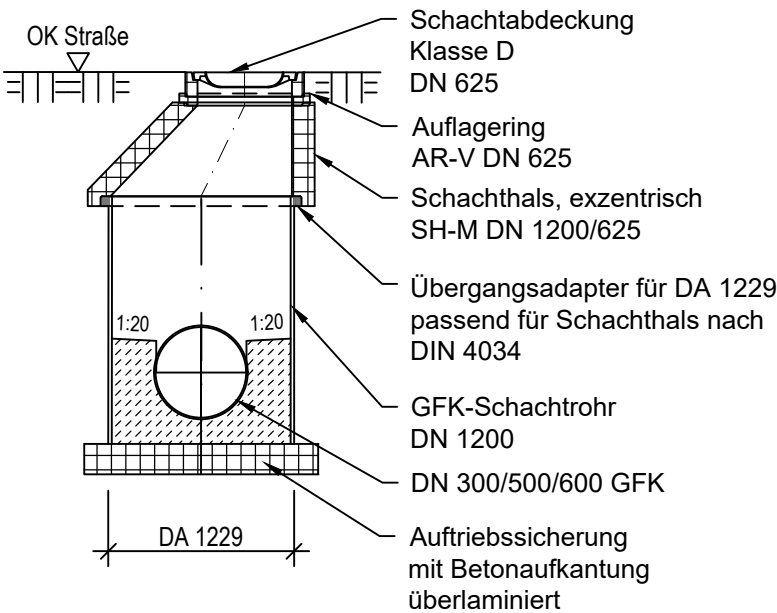

Name	Datum		
<div><div><div><div></div><div>Leipziger</div><div>Wasserwerke</div></div><div>Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH</div></div></div>			
<div>Sanierung MWL und Auswechslung TWL</div> <div>Dieskaustraße BA 2025, Leipzig</div> <div>- AUSFÜHRUNGSPLANUNG -</div>			
Regeldarstellungen Rohrgrabenprofile/Schachtbauwerke			
<u>Projekt Nr.:</u> 290-353	<u>Maßstab:</u> 1:50	<u>Datum:</u> 26.06.2024	<u>Blatt Nr.:</u>
<u>bearbeitet:</u> Wiechert	<u>gezeichnet:</u> Zoller	<u>geprüft:</u> Fischer	A 1.2