ANSICHTSAUSSCHNITT




VERTIKALSCHNITT



GRUNDRISSAUSSCHNITT
FS5.2

GRUNDRISSAUSSCHNITT M1:100

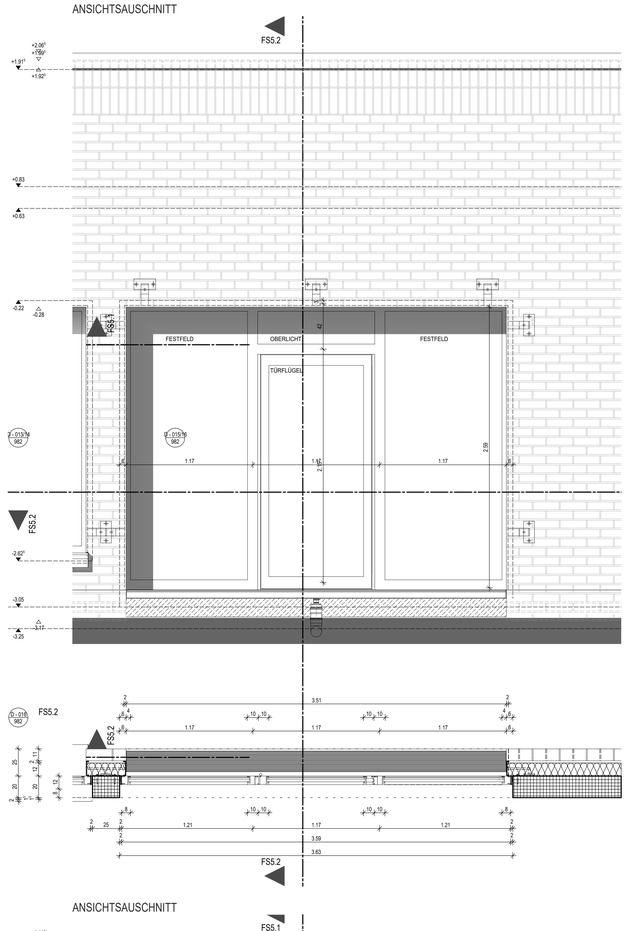


ANSICHTSAUSSCHNITT

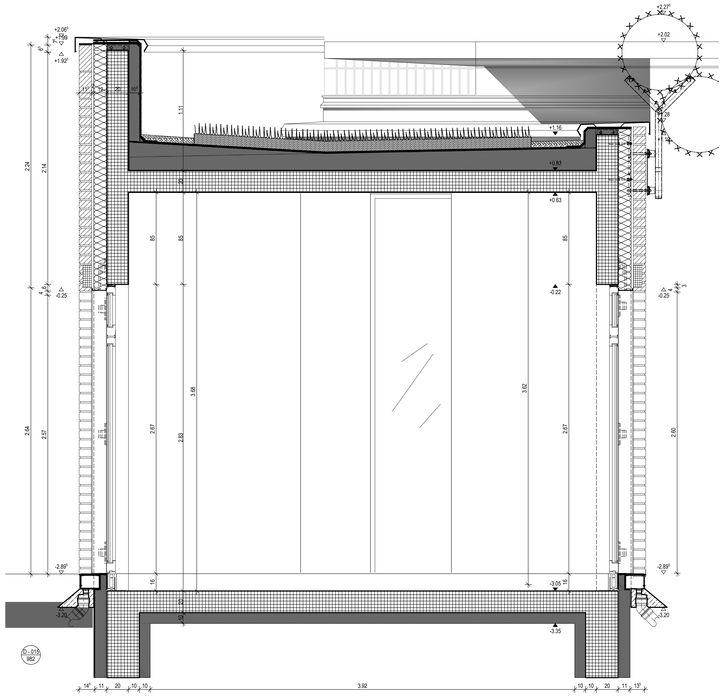


VERTIKALSCHNITT

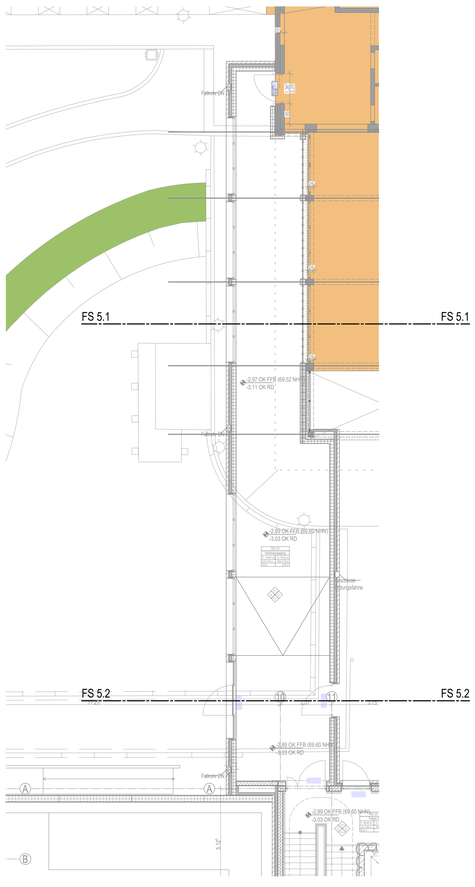


GRUNDRISSAUSSCHNITT
FS5.1

## LEGENDE
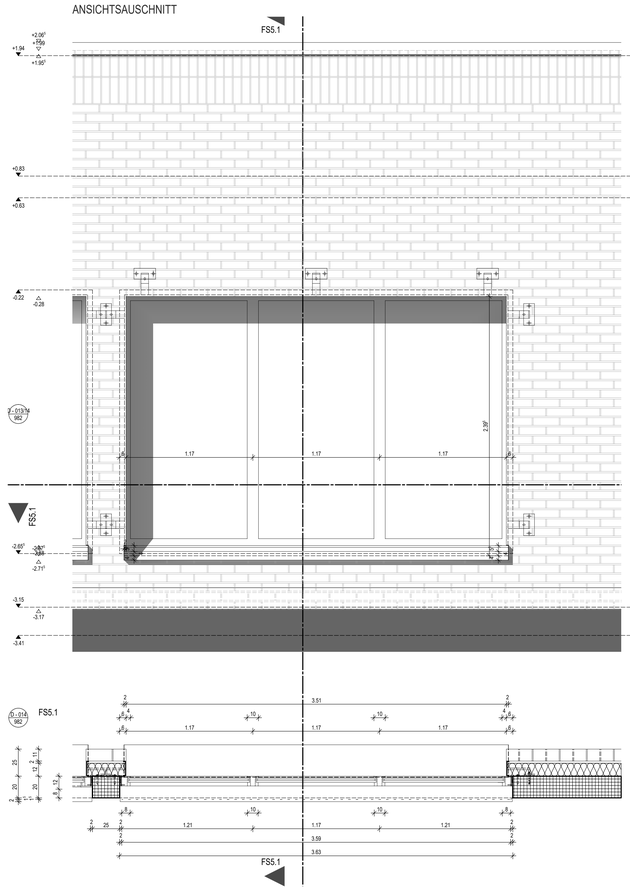
### RAUM

Raumnummer — G00.2.45
Raumbezeichn. — Lager Allgemein
Fläche — F: 175.00 m² | U: 121.00 m — Umfang
Lichte Höhe — LH=2.35 m | RH=2.60 m — Raumhöhe
Bodennummer — B00 | D01 — Deckennummer

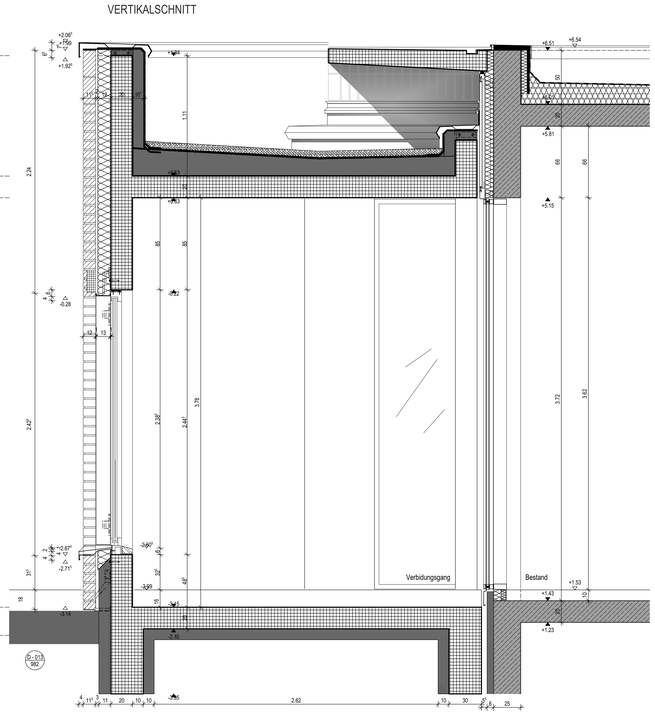Lichte Höhe = OK FFB bis UK AHD
Raumhöhe = OK FFB bis UK RD

### TÜR

E01.234.4567.556 — Türnummer
T90 RS — Brandschutz

### WAND

W100 / W100 / DI.M — Wandnummer

### MATERIALIEN

| | Trockenbau | | |
|---|---|---|---|
| Stahlbeton | Gipskarton | Gipskarton mit Blechverkleidung | Werkstein |
| Stahlbeton WU | F0 | | Weiche Dämmung |
| Mauerwerk | F30 | | Harte Dämmung |
| STB-Fertigteil | F90 | | Perimeterdämmung |
| | | | Glaswand |

### OBERFLÄCHEN

SB — Sichtbeton
SM — Sichtmauerwerk
SP — Spachtelung
Trockenputz (Vorsatzschale)
FL — Fliesen
PU — Putz

### SYMBOLE

- Bodendurchbruch (BD)
- Bodendurchbruch (verdeckt)
- Deckendurchbruch (DD)
- Wanddurchbruch (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Bodenschlitz (BS)
- Deckenschlitz (DS)
- Bodenkernbohrung (BKB) / Deckenkernbohrung (DKB)
- Wandkernbohrung (WKB)
- R D — Taster Rauchabzug / Druckknopfmelder
- F H — Feuerlöscher / Wandhydrant
- F90 - Brandwand DIN 4102-3
- F90 - Bauart Brandwand
- 07 / 7527 Detailverweis — 07 / 7527 Detailschnitt

- A — Schnittführung
- 12 — Achse (Gebäuderaster)
- Verdeckte Bauteile
- Bauteile über Schnittebene
- BS — Blendschutzanlage
- R — Rollo manuell
- S — Sonnenschutzanlage
- VG — Vergitterung
- +4.00 / +3.93 — OK FFB / OK RD
- OK Fertig / OK Roh
- UK Fertig / UK Roh (Decke)
- Änderungen Lt. Index
- Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsraster von 62,5 cm)
- Wandverstärkung Sanitär gemäß Angabe HLS
- Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe ELT
- Wandverstärkung Festeinbau gemäß Angabe Architekt

### BEZEICHNUNGEN

**BRANDSCHUTZ**

| | |
|---|---|
| BW | Brandwand |
| BA BW | Bauart Brandwand |
| F 90 | feuerbeständige Wand |
| T 90 | feuerbeständige Tür |
| RS | Rauchschutztür |
| T 30-RS | feuerhemmende Tür - Rauchschutz |
| T 90-RS | feuerbeständige Tür - Rauchschutz |
| dsT | dicht- und selbstschliessende Tür |
| dT | dichtschliessende Tür |
| G 30 | feuerhemmende Festverglasung |
| G 90 | feuerbeständige Festverglasung |
| RWA | Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
| F30-A | feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen |
| F90-A | feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen |

**HÖHEN**

| | |
|---|---|
| AHD | abgehängte Decke |
| BRH | Brüstungshöhe von OKFFB |
| DVS | Deckenversprung |
| LH | lichte Höhe |
| OK FFB | Oberkante Fertigfussboden |

**MATERIALIEN**

| | |
|---|---|
| STB | Stahlbeton |
| SB | Sichtbeton |
| MW / SM | Mauerwerk / Sichtmauerwerk |
| GK | Gipskarton |
| GK-NR | Gipskarton - Nassraum |
| STGL | Stahl-Glaselement |
| GL | Glas |
| KAU / LINO | Kautschuk / Linoleum |
| FL | Fliesen |
| PU | Putz |
| SP | Spachtelung |
| HLZ | Holz |
| WS | Werkstein |
| NWS | Naturwerkstein |
| BWS | Betonwerkstein |
| NST | Naturstein |
| FGL | Fugenglattstrich |
| WST | Estrich mit staubb, Anstrich |
| EPX | Epoxydharzbeschichtung |
| FAS | Faserplatte |

## HINWEISE

- Alle Masse sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.
- Türöffnungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Brüstungsmasse sind Rohbaumasse, Höhenmasse beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenbezüge: Neubau +/-0.00 = +72.49 ü. NHN
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Mauerwerks- und Stahlbetonkonstruktion siehe Schlitzpläne der Fachingeneure.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Steinflussböden siehe gesonderte Detailplanung
- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonbauteile F90-A
- alle R'w Schallschutzanforderung (dB) sind im eingebauten Zustand (bei Leichtbauwände einschl. Flankenübertragung)
- Pläne im Maßstab 1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
  Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!
- Türen in 10cm Trockenbauwänden bis 1.01m RRM (Breite) sind mit einem UA 50 Profil zu verstärken
- Türen in 10cm Trockenbauwänden über 1.01m RRM (Breite) sind mit einem 50/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden bis 1.135m RRM (Breite) sind mit einem Standard UA 100 Profil zu verstärken
- Türen in 15cm Trockenbauwänden ab 1.135m RRM (Breite) sind mit einem 100/50/4mm starken seitlichen Stahlrohrprofil zu verstärken

| INDEX | DATUM | GEZ. | ART DER ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| | 16.12.2023 | FWI | |
| 002 | 16.12.2023 | FWI | Freigabe |
| 001 | 10.11.2022 | FWI | Erstellung |
| | 16.12.2023 | FWI | Freigabe |
| | 04.07.2022 | FWI | Ersteller |

Fassadenschnitt 05 — ARSWAGEBFSS-03---005 002

# Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo

| | | |
|---|---|---|
| BAUHERR | SALUS gGmbH<br>Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt<br>Seepark 5<br>DE-39116 Magdeburg | TEL.: 0391 - 60753-0<br>FAX.: 0391 - 60753-33<br>MAIL: gs@sah.into |
| NUTZER | Maßregelvollzug Bernburg<br>Olga-Benario-Str. 16-18<br>DE-06406 Bernburg | TEL.: 03471 - 34-5602<br>FAX.:<br>MAIL: mrv.bernburg@salus-lsa.de |
| PROJEKTSTEUERUNG | SALUS gGmbH<br>Bereich Immobilienmanagement und Bau Salus-Plan<br>Seepark 5<br>DE-39116 Magdeburg | TEL.: 0391 - 60753-56<br>FAX.: 0391 - 60753-44<br>MAIL: salus.plan@salus-lsa.de |
| ARCHITEKT | | |



ED ± 0.00 = 72.49 ü. HN

| | |
|---|---|
| LIEGENSCHAFT | GEMARKUNG BERNBURG |
| FLUR | 20 |
| FLURSTÜCKE | 1000 |
| FACHPLANER | |
| FREIGABE | |
| FREIGABE | |

Freigabe

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLANVERFASSER | PLOT-NR. 4754 | BLATTGR. A0 | MAßSTAB M 1:20 |
| | GEZ. FWI | INDEX 002 | |
| | GEZ. AM 04.07.2022 | STAND 18.12.2023 | PROJ.NR. B 21-026 |

| PLANART | AUSFÜHRUNGSPLANUNG | | | | | | FACH | ARCHITEKTUR | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | | IV | | V | | VI | | VII | | VIII | | IX | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| A | R | SWA | | GEB | | FSS | | -03 | | --- | | 005 | | 002 | | | | | |

PLANBEZEICHNUNG: Fassadenschnitt 05

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)