




Bestand

Mischwasserkanal Ei-Profil 850/1300 MA
Nutzquerschnitt: A = 0,89 m²

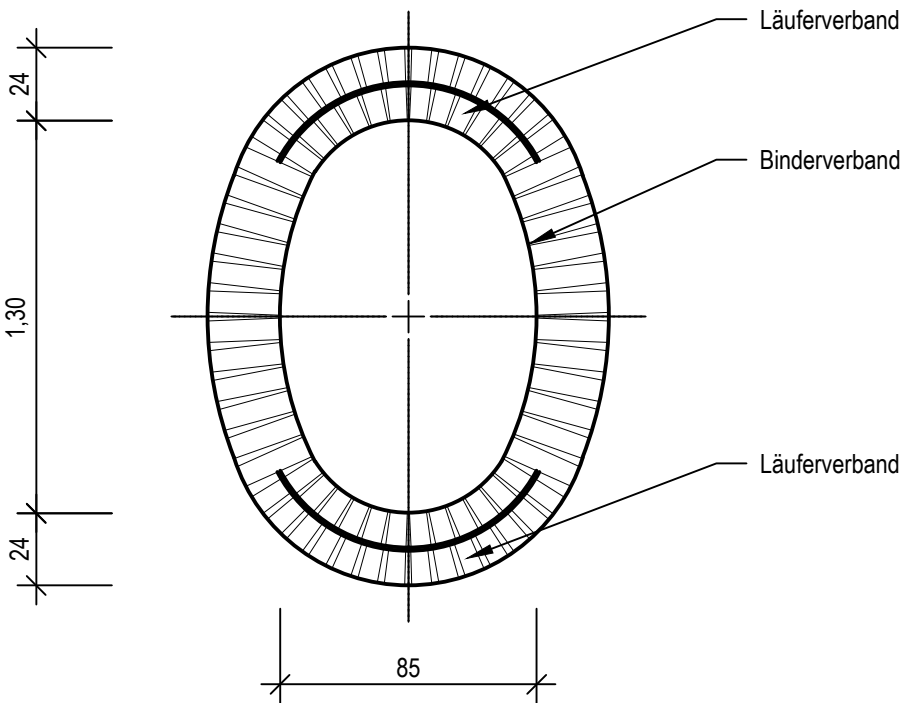

Planung

Reparatur mittels händischer Sanierung
(geschlossene Bauweise / Ausbesserungsverfahren)
Nutzquerschnitt: A = 0,86 m²

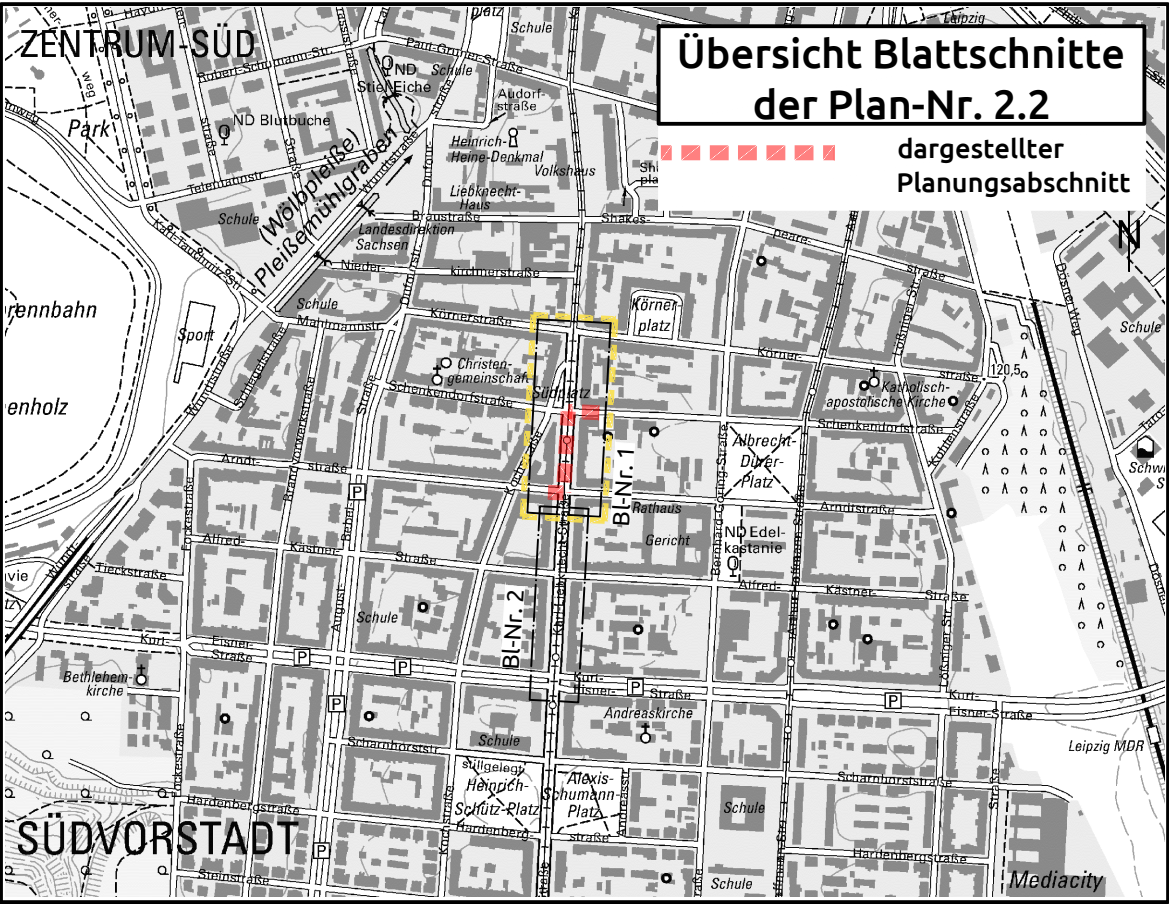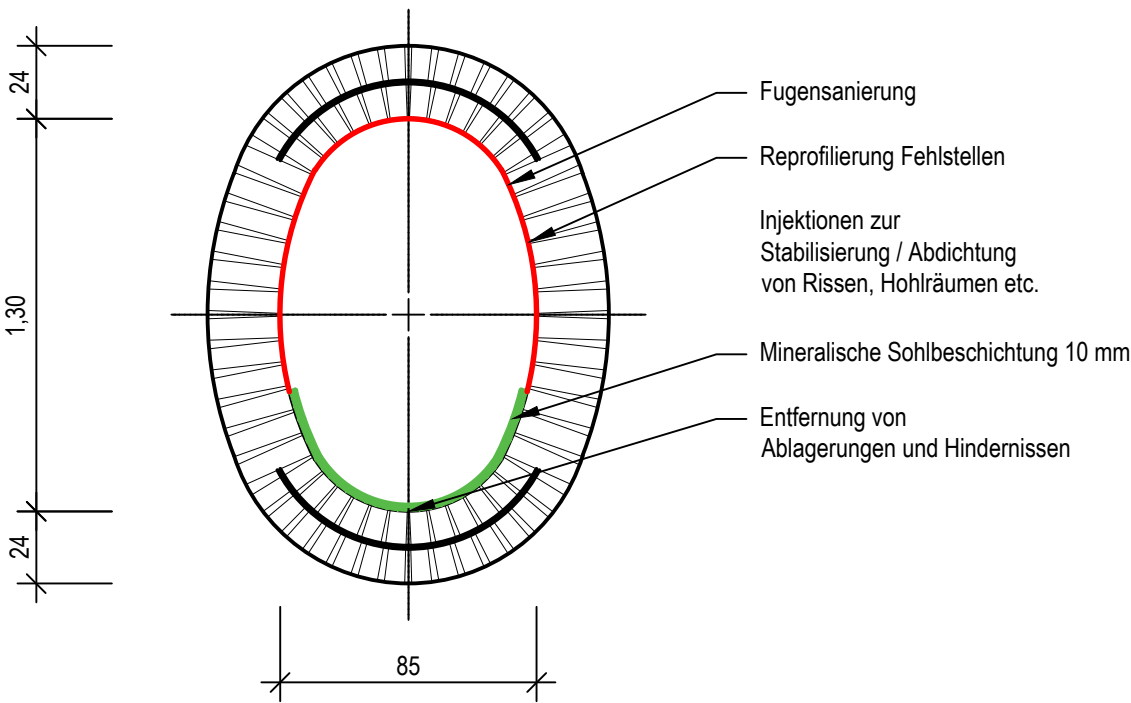

1			
Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
Ausführungsplanung			
IPP HYDRO CONSULT GmbH Niederlassung Leipzig Harkortstraße 7 04107 Leipzig Tel.: 0341 / 200984-0 e-mail: ihc@ipp-hydro-consult.de www.ipp-hydro-consult.de			
		Datum	Name
		bearbeitet	30.10.2023 Wieland
		gezeichnet	30.10.2023 Muthmann
		geprüft	30.10.2023 Peukert
IHC IPP HYDRO CONSULT			
		Nummer	1971
		Bezugssystem	ETRS 89_UTM 33 / DHHN 92
		Maßstab	1 : 25
Auftraggeber: Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH Leipziger Wasserwerke Johannissgasse 7/9 04103 Leipzig			
Vorhaben: Auswechslung Trinkwasserleitung und Reparatur Mischwasserleitung Schenkendorf / Karl-Liebknecht-Straße, Leipzig			
Bezeichnung: Detail Reparatur MWK			
Unterlage: 13		Plan Nr.: 5.1	Blatt Nr.: 1