




Leitdetail Traufe Neubau
M 1:10

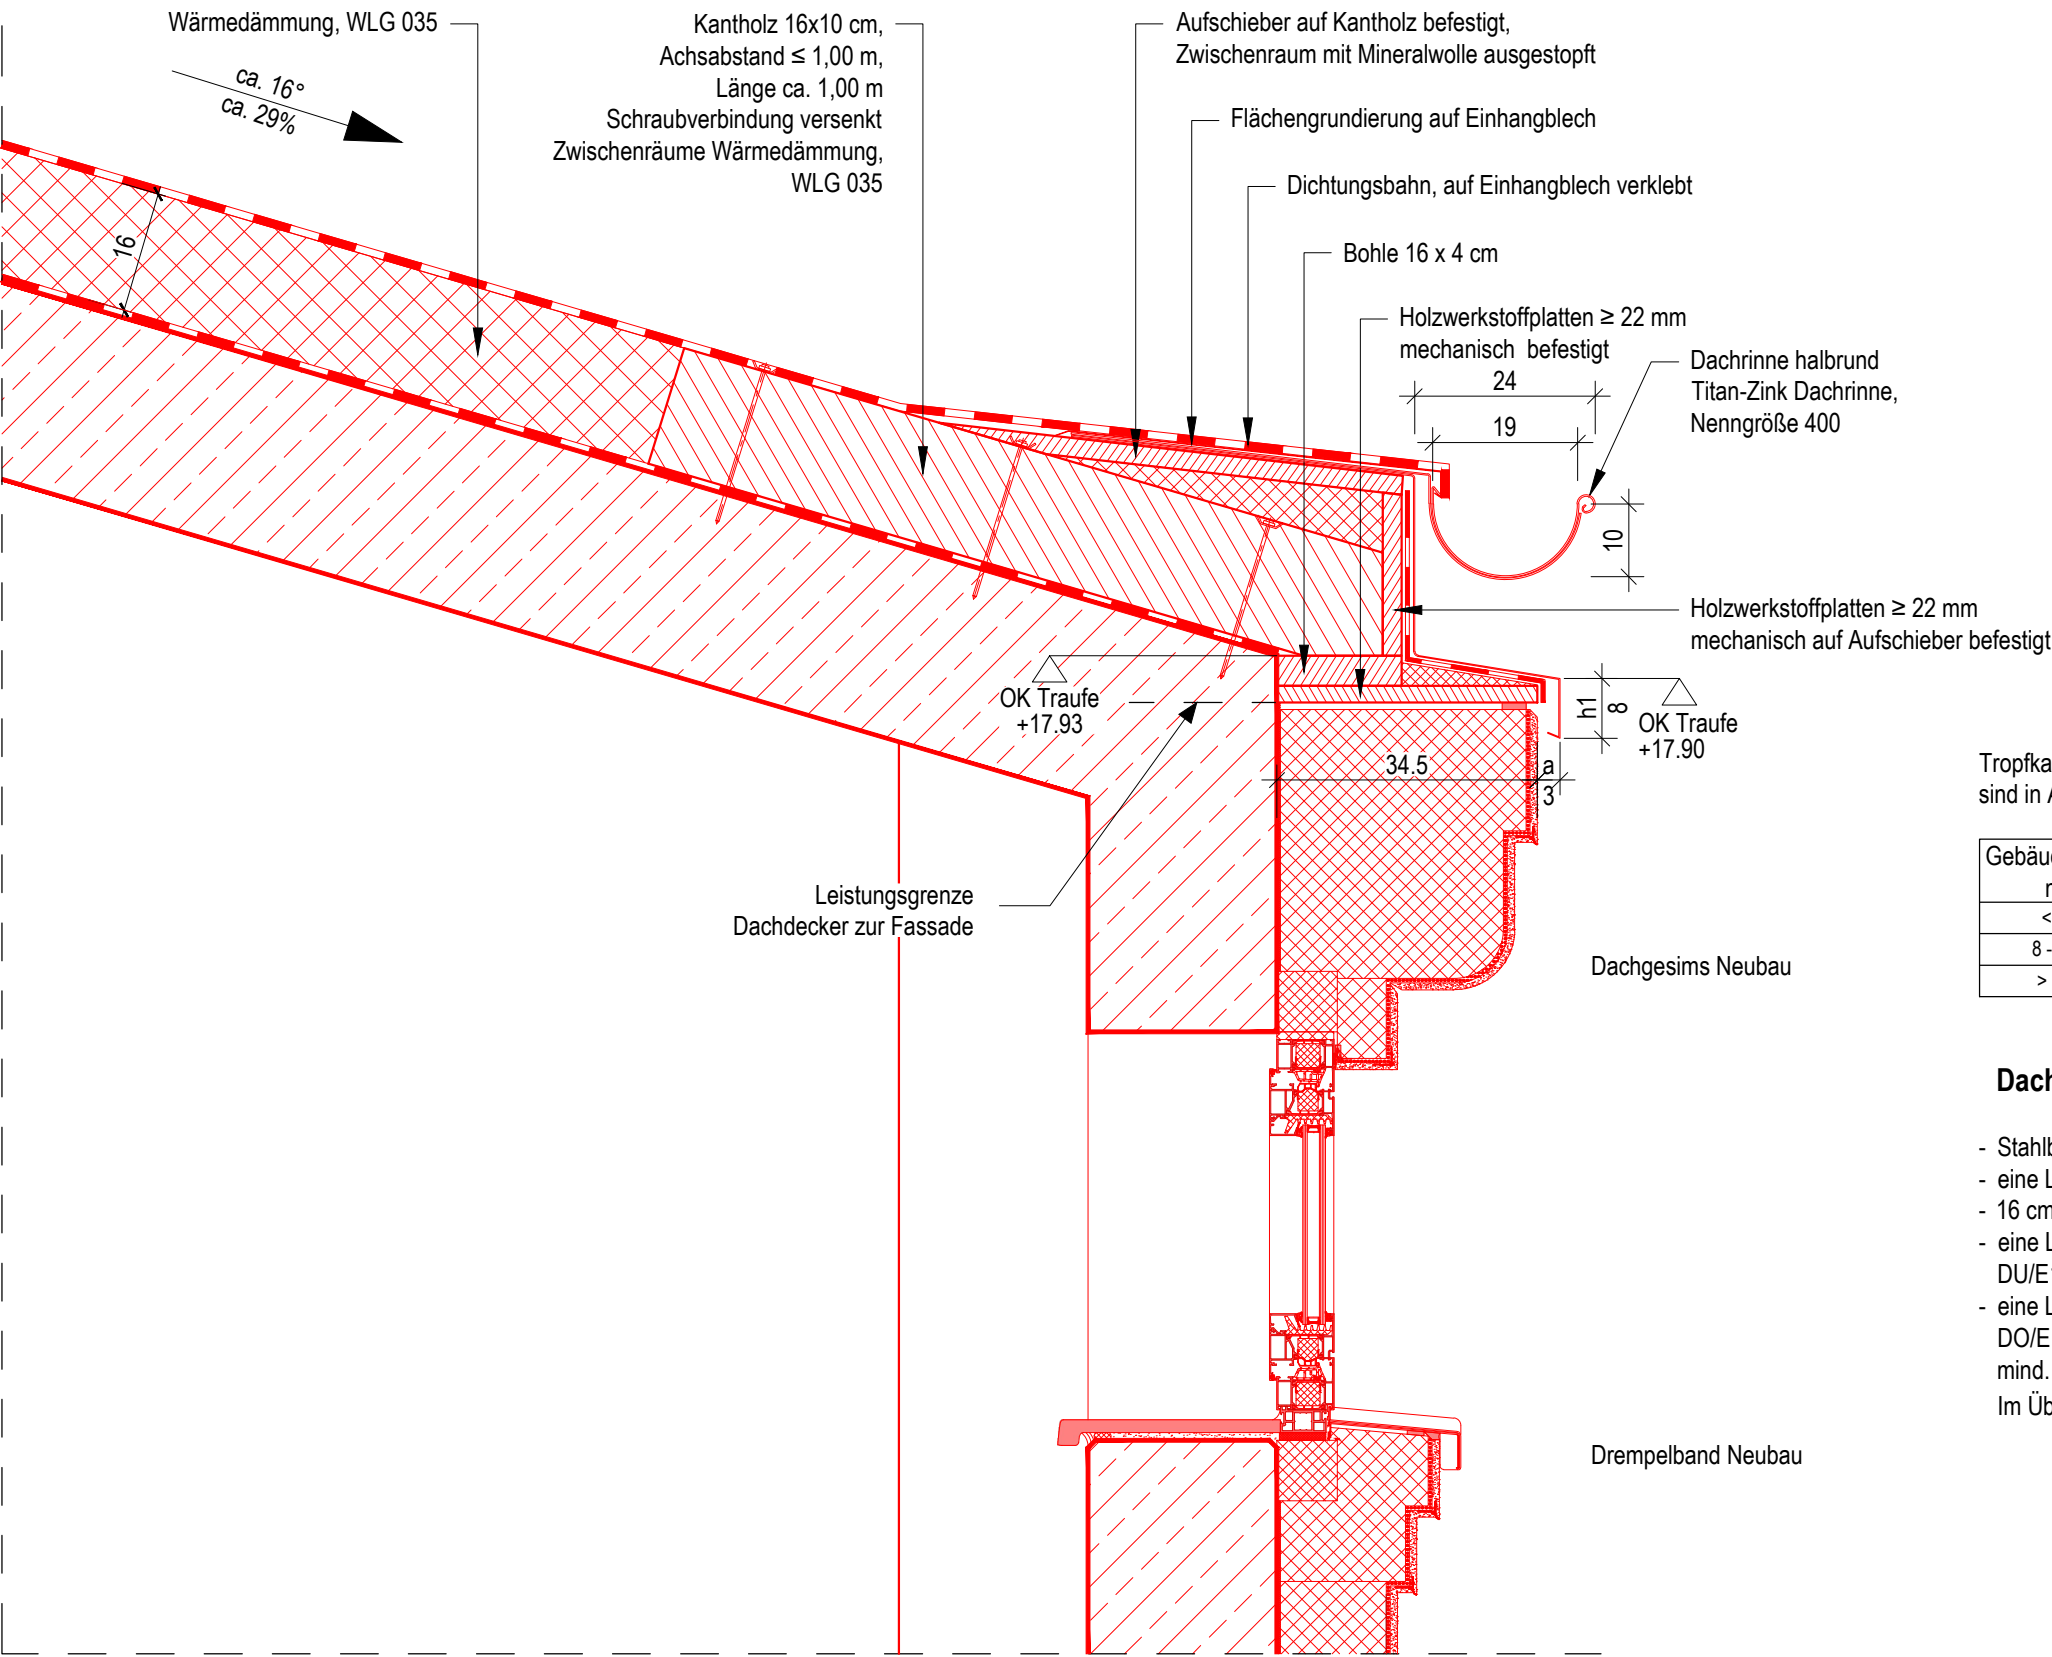

Tropfkantenabstand und Höhe der Abkantung
sind in Abhängigkeit von der Gebäudehöhe

Dachaufbau

- Stahlbetondach
- eine Lage Dampfsperre geschweißt, G200 S4-AL
- 16 cm EPS, WLG035,B2
- eine Lage untere Abdichtungslage, kalt- selbstklebend DU/E1/ PYE/PYP KSP mind. 2,8 mm
- eine Lage obere Abdichtungslage, geschweißt auf untere Abdichtungslage DO/E1/ PYE/PYP-G200 mind. 4mm Oberseite beschiefert (grau nach Bemusterung). Im Überlappungsbereich verdeckte Nagelung

Die Leitdetails sind Grundlage der vom bauausführenden AN zu erbringenden Werkstattplanung!
Diese Werkstattplanung ist nach den Regeldetails der jeweiligen Hersteller zu planen und zur Freigabe der örtlichen Bauüberwachung/Bauleitung vorzulegen. Alle Maße sind vor Ausführung am Bau vor Ort zu nehmen und zu überprüfen!
Bei Unstimmigkeiten ist Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung, Bauleitung bzw. Fachplaner zu nehmen!

OS Glockenstraße 6

±0,00 ± +113,46 m ü NHN (Bezugssystem DHHN92)

Datei:
012077g00101_5_A_DEDA

gezeichnet:

Datum:

Format:

420x297

Blattnr.:
3155

Maßstab:

1 : 10