## LEITDETAIL EG

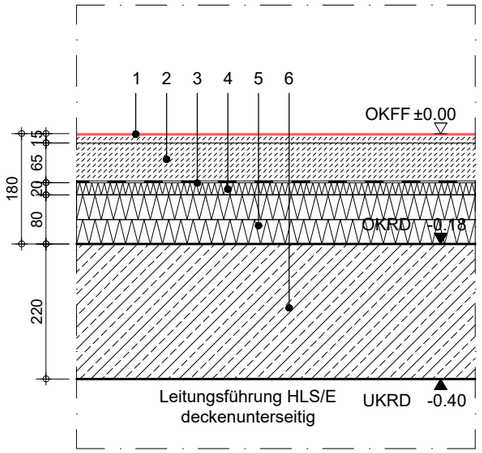


1. Imprägnierung / Beschichtung
2. Verbundestrich in 2 Schichten:
   a) Hartstoffestrich, d=15mm, (q≥7,5kN/m²) gemäß Bemessung Statik, Oberfläche in Sichtqualität, geschliffen
   b) Zementestrich, d=65mm, (q≥7,5kN/m²) gemäß Bemessung Statik
3. PE-Trennlage mit 100mm Stoßüberlappung
4. Trittschalldämmung, Steinwolle, WLG 035, DIN 18560-2, d=20mm, Zusammendrückbarkeit C≤2mm, DIN EN 13162, (q≥10 kN/m²)
5. Wärmedämmung, Steinwolle, WLG 035, DIN 18560-2, d=80mm, Zusammendrückbarkeit C≤3mm, DIN EN 13162, (q≥10 kN/m²)
6. STB-Decke C35/45 D220mm gemäß Angabe Statik

B 04
EG Werkstatt

## LEITDETAIL EG

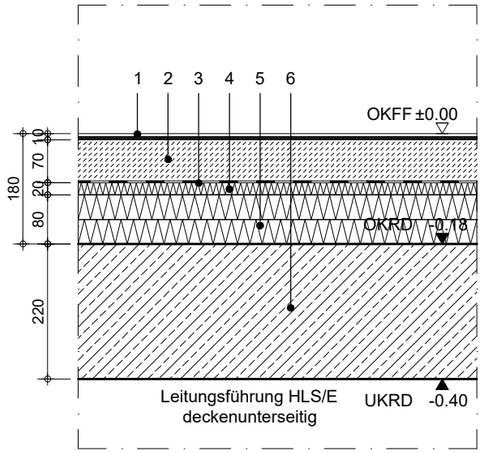


1. Bodenbelag gemäß Bemusterung Linoleum D2,5mm, verklebt D2,5mm, R9, (B1 schwer entflammbar), 5mm Ausgleichsschicht
2. Zementestrich, d=70mm, (q≥7,5kN/m²) gemäß Bemessung Statik
3. PE-Trennlage mit 100mm Stoßüberlappung
4. Trittschalldämmung, Steinwolle, WLG 035, DIN 18560-2, d=20mm, Zusammendrückbarkeit C≤2mm, DIN EN 13162, (q≥10 kN/m²)
5. Wärmedämmung, Steinwolle, WLG 035, DIN 18560-2, d=80mm, Zusammendrückbarkeit C≤3mm, DIN EN 13162, (q≥10 kN/m²)
6. STB-Decke C35/45 D220mm gemäß Angabe Statik

B 05
EG Foyer / Flur / TRH
unterkellert

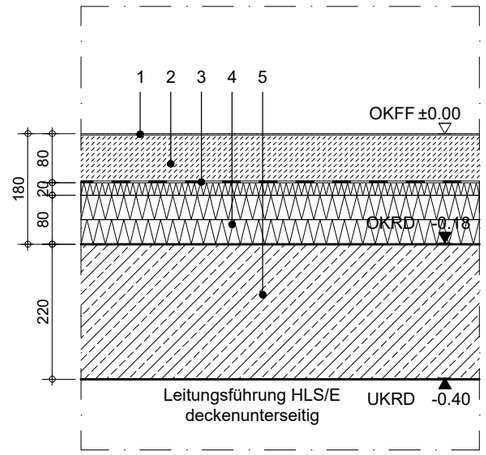


1. Beschichtung aus 2K-PUR-Lack mit Fugenschluss und allseitiger Sockelausbildung bis +150mm, rutschhemmend R9
2. Zementestrich D80mm, CT-F4 (q=5,0 kN/m²), Oberfläche in Sichtqualität, geschliffen
3. PE-Trennlage mit 100mm Stoßüberlappung
4. Trittschalldämmung WLG 035, Steinwolle, D20mm, Wärmedämmung WLG 035, Steinwolle, nach DIN 18560-2, D80mm, Zusammendrückbarkeit C≤3mm, DIN EN 13162, gemäß Bemessung Statik
5. STB-Decke C35/45 D220mm gemäß Angabe Statik

B 06
EG Serverraum
unterkellert

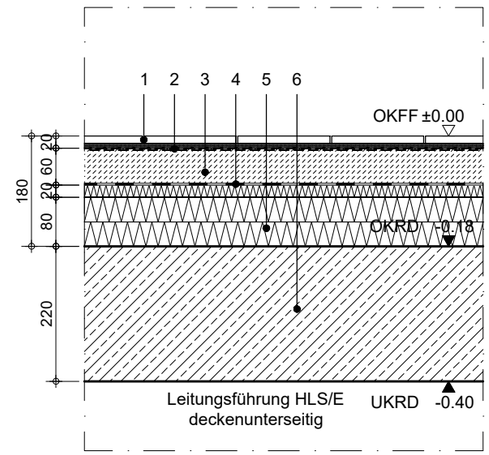


Dämmschicht nach DIN 18560-2
max. Zusammendrückbarkeit c ≤ 3 mm

1. Bodenbelag gemäß Bemusterung Fliesen D12mm im Dünnbett verlegt, R10, Randdämmstreifen
2. Abdichtung gemäß DIN 18534
3. Zement-Estrich D60mm, CT-F4 (q=3,0 kN/m²)
4. PE-Trennlage mit 100mm Stoßüberlappung
5. Trittschalldämmung WLG 035, Steinwolle, D20mm, Wärmedämmung WLG 035, Steinwolle, nach DIN 18560-2, D80mm, Zusammendrückbarkeit C≤3mm, DIN EN 13162, gemäß Bemessung Statik
6. STB-Decke C35/45 D220mm gemäß Angabe Statik

B 07
EG Sanitär / PUMI

| Ind. | Änderung | Datum | Erst. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| A | B04, B05 | 24.09.24 | TD |

Projekt
**Neubau Innovation Hub**
**Weinbergweg 23a**
**06120 Halle (Saale)**

Bauherr
Heinrich-Damerow-Str. 3
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt
Bodenaufbauten
Erdgeschoss

| Projekt | LPH | Bauteil | Planart | Format | Lfd.Nr. | Index | Datum | Maßstab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TGZ IH** | **5** | **- - - -** | **D** | **A3** | **4.02** | **A** | **18.03.24** | **1:10** |

| Mitarbeiter | Dateiname: | gedruckt am: |
|---|---|---|
| TD | TGZ IH_OPL_D.4.0x.dwg | 15.10.24 |