





- ### Unterkonstruktion Decke
- Ausführung gemäß Hersteller beachten
  - Einbau Grund- und Tragprofile CD 60/27  
niveaugleich
  - Befestigungsmittel zur Abhängung  
entsprechend der Abhängehöhe wählen

## Dämmung Decke

- 40 mm Mineralwollgedämmung

## Tragender Fassadenanschluss

- Ausführung gemäß Hersteller beachten
- Wandbefestigung mit Profil UD 28/27
- für den Untergrund geeignetes Bestigungsmittel wählen

## Deckenbeplankung

- 1x 12,5 mm GK-Multifunktionsplatte, imprägniert
- UK bei -35,5 cm UKRD




### Abhangdecke Sanitär + Küche

- Ausführung Unterkonstruktion: Grund- und Tragprofile niveaugleich
- Anforderungen und Beschichtungen gemäß Bemusterungsliste
- Wandanschluss tragend
- Installationsraum HLS mindestens 26 cm i. L.

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OK FFB!

## LEGENDE

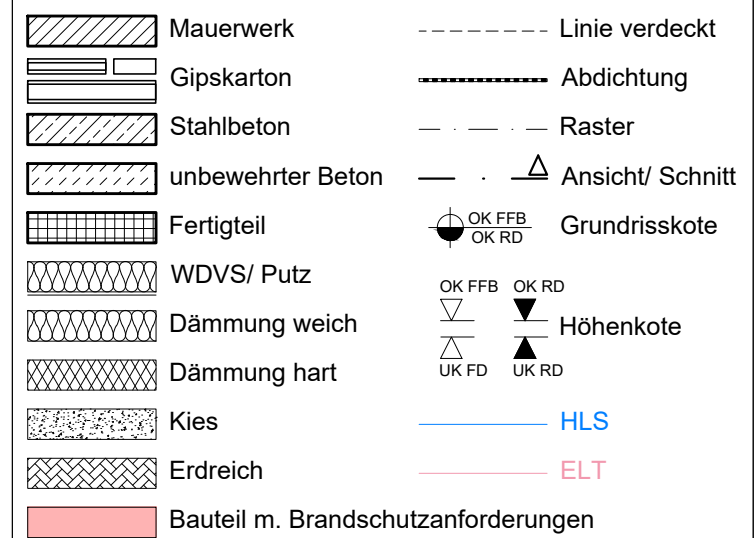

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freigegeben.

[illegible]