


Estrich Typ
B05

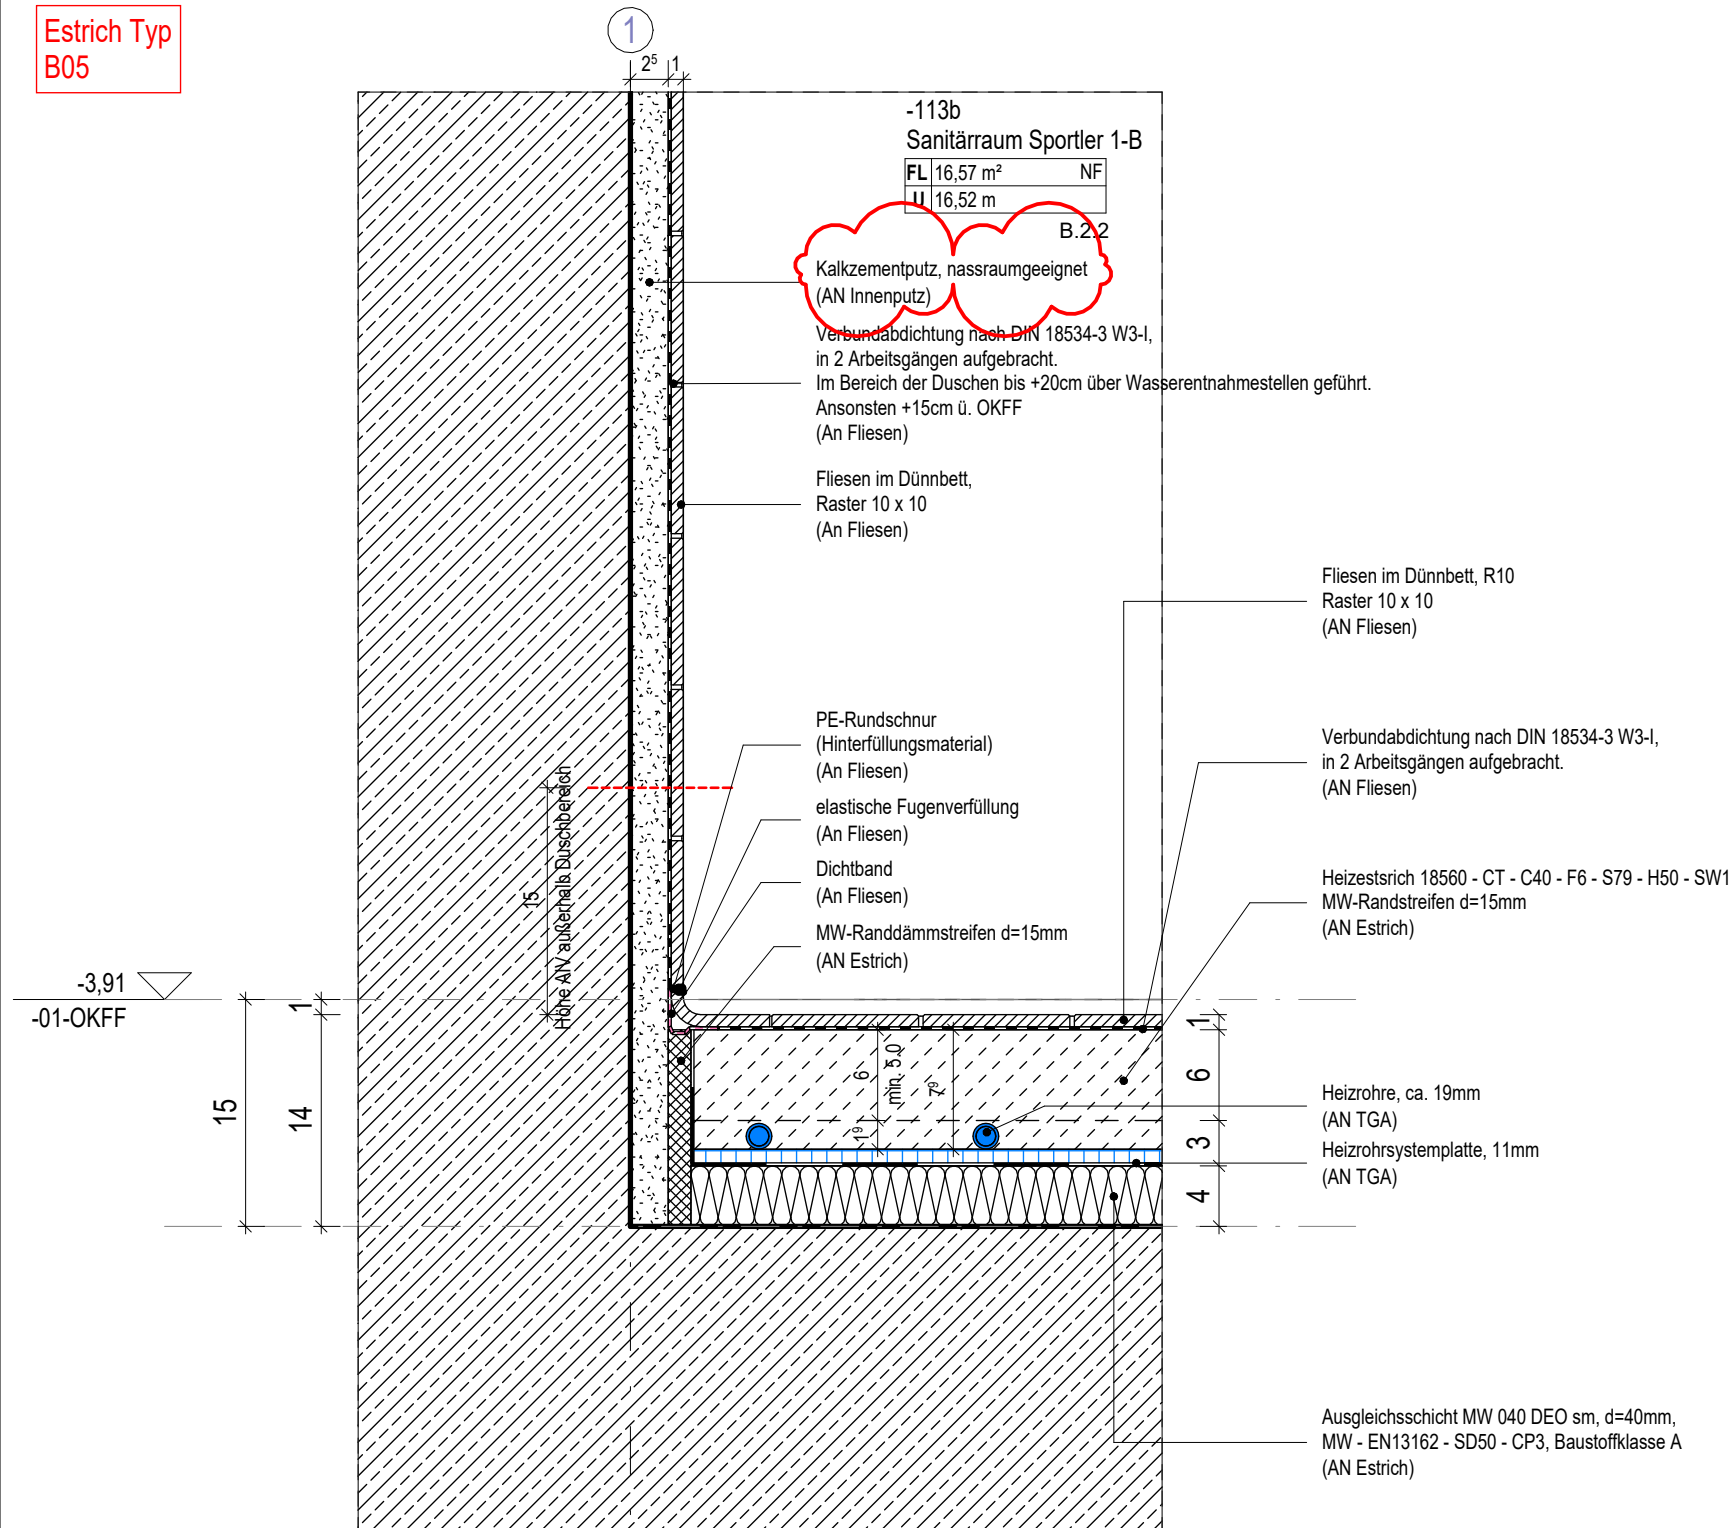

UG Nassraumbereiche mit W3-I Anforderungen - Fliesen 1cm abgesenkt

Mindest Wärmeschutz ungedämmte Bodenplatte:

Im Bereich der Duschbereiche mit Reihenduschen kann es notwendig sein, den abgedichteten Bereich um 1cm niedriger anzulegen, als der anschließende Umkleibereich ohne Abdichtung.

In dem Fall ist die kleinste Dämmstärke von 40mm Abschnittsweise unterhalb dieser Räume vorhanden.

B	Innenputz / Fliesen Korrekturen	17.07.2024	
A	Grundlage Ausschreibung Estrich	27.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg Sporthalle (SH) Gerichtsweg 13 04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Höhensystem: DHHN2016
+/- 0,00=117,25 ü. NN



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index

DE40 SHB24 5 B

Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau UG W3-I mit 1 cm Absenkung -
Fliesen

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX

013882g004 3 ARC DE40 B

gezeichnet:
IT

Datum:	12.09.2023
--------	------------

Format:
A3
297x420mm

Maßstab:
1:5