Übersichtspläne Montagehöhen:

Sanitär Montagehöhen SHU50 bis Sanitär Montagehöhen SHÜ52

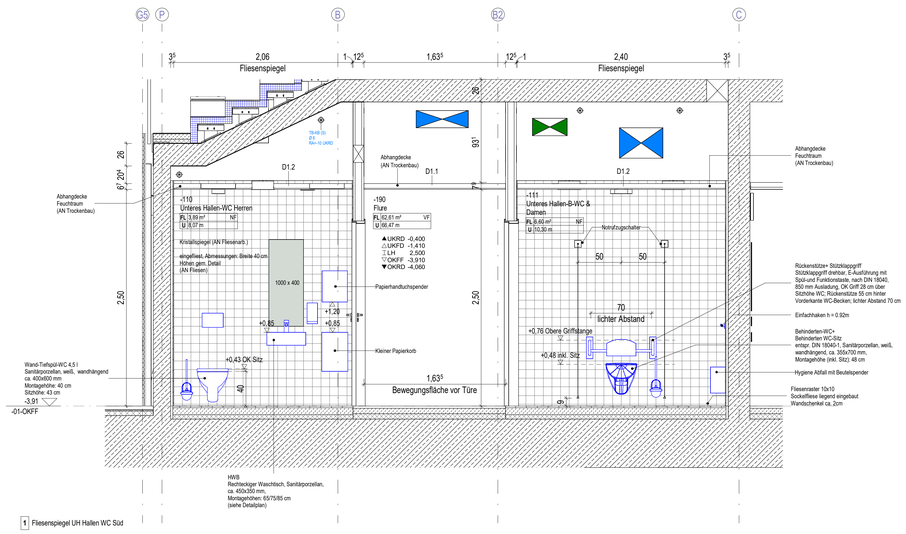

1 Fliesenspiegel UH Hallen WC Süd

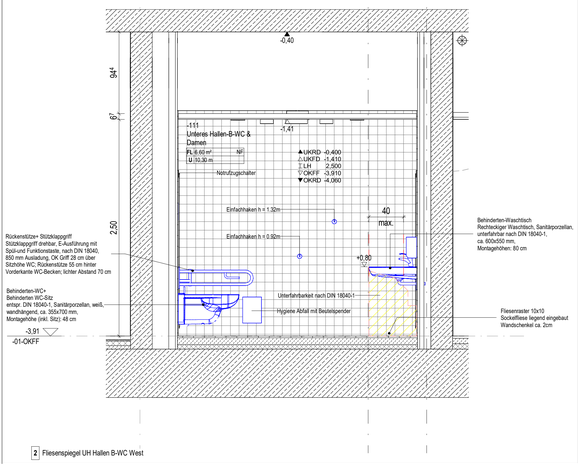

2 Fliesenspiegel UH Hallen B-WC West

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
UZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandheizung
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS 47	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
mn	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Symbol: Oberflächenlegende

Wände
Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm,
Nassabreibebeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm,
Nassabreibebeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Wandbeläge

A1	Beton - Anstrich	M	Mauerwerk, unverputzt
A2	Beton - Schichte	M1	Mauerwerk, verputz
A3	Beton - Verputzt und gefliest	M2	Mauerwerk, verputz, mit Sockelbeschichtung siehe oben
FL	Fliesen	PW	Prallwand
GL	Glas		
MD	MDF - HPL Beschichtung		
SP	Spiegel		

Boden
B.1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.2 Linoleum (EK33) - RII, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.2.1 Fliesen - R10, AV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**
B.2.2 Fliesen - R10, AV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**
B.2.3 Fliesen - R10, AV, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**
B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.3 Beschichtung auf Rohbau - Aufzugsunterfahrt / Hebeanlage / Schächte
B.3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobierend, staubbindend
B.3.5 Beschichtung abstellfläg - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden) - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.2 Linoleum - Sportboden stane Ausführung im Gerätesaum - Verkehrslast 5kN/m²
B.6.1 Ballsportsfläene obere Halle mit Durchzugng - Verkehrslast 5kN/m²
B.6.2 Riffelbiech auf Stahl-UK - Hebeantagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
D.1.1(e) GK - Abhangdecke mit Anstrich **(AN Maler)** (freitragende Decke)
D.1.2(e) GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich **(AN Maler)** - Feuchtraum (freitragende Decke)
D.1.3 GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich **(AN Maler)** - Nassraum
D.1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz t30 mit Anstrich **(AN Maler)**

D.2.1(e) HWL - Akustikabhangdecke (freitragende Decke)
D.2.2(e) HWL - Akustikabhangdecke ballwurfsicher (freitragende Decke)

D.3.1 Keine Abhangdecken - Anstrich/Versiegelung - Betonrohdecke
D.3.2 Trapezblechdach - Akustikdichung

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Natursteln
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekieoung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenausparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schallschutzanforderung R'w
Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF Raumstempel
U Umfang

▲UKRD Unterkante Rohdecke
△UKFD Unterkante Fertig. AHD
LH Lichte Raumhöhe
▽OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼OKRD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schallschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer
DETAIL Detailnummer Detailverweis

Grün dargestellte Objekte: Leistung Kücheplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp
F1 Fenstertyp
T1 Türtyp
M Mobotbetriebenes Element: R = NRWG S = Innenliegender Vorhang

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

3 Fliesenspiegel UH Hallen WC Nord

Deckenspiegel 1:50
SHDS1
Vermasster Deckenplan.

Typ Räume Hallen WCs

Geschoss	Name	Nummer	Kommentar
-01-OKFF	Unteres Hallen-WC Herren	-110	Hallen WC
-01-OKFF	Unteres Hallen-B-WC & Damen	-111	Hallen WC
01-OKFF	Oberes Hallen-WC Herren	110	Hallen WC
01-OKFF	Oberes Hallen-B-WC & Damen	111	Hallen WC

0 0.5 2 2.5
Maßstab 1:25

0 Fliesenspiegel Grundriss UG Hallen-WCs

4 Fliesenspiegel UH Hallen WC Ost

5 Fliesenspiegel UH Hallen H-WC West

6 Fliesenspiegel UH Hallen H-WC Ost

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Grundlagen Ausschreibung Fliesen	2025.2024	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht verzeichnete Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Neues Rathaus
Neues RATHAUS
04092 LEIPZIG

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt / Fachplaner

VORABZUG
für Ausschreibung!

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

Gerichtsweg
Prager Straße
Prager Straße
Prager Straße