Treppenhaus Nord: Raumnummer T02.XX**3**

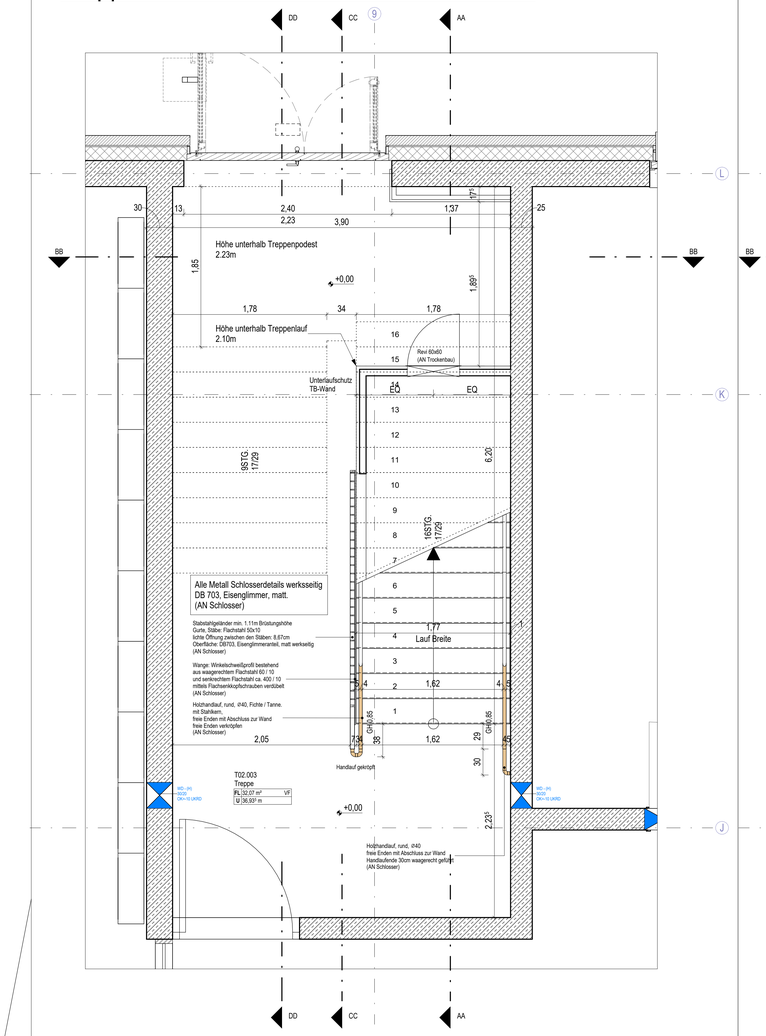

1 Grundriss Treppenhaus 01 EG 1:25 (Schnittebene 1.40m ü.OKFF)

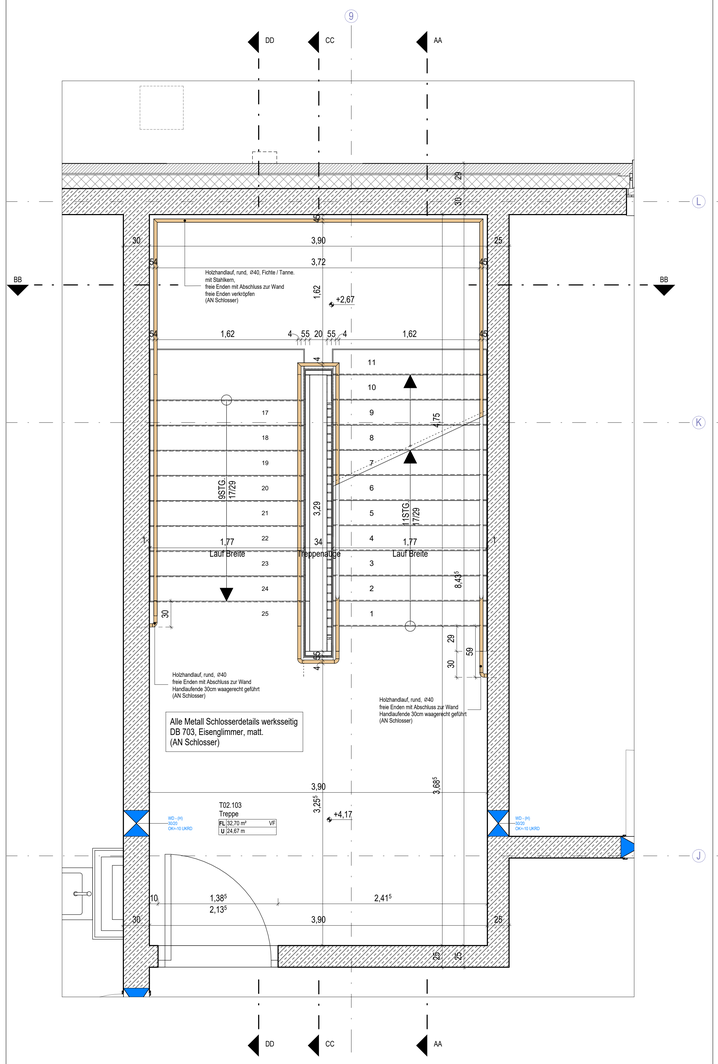

2 Grundriss Treppenhaus 01 1.OG 1:25 (Schnittebene 1.20m ü.OKFF)

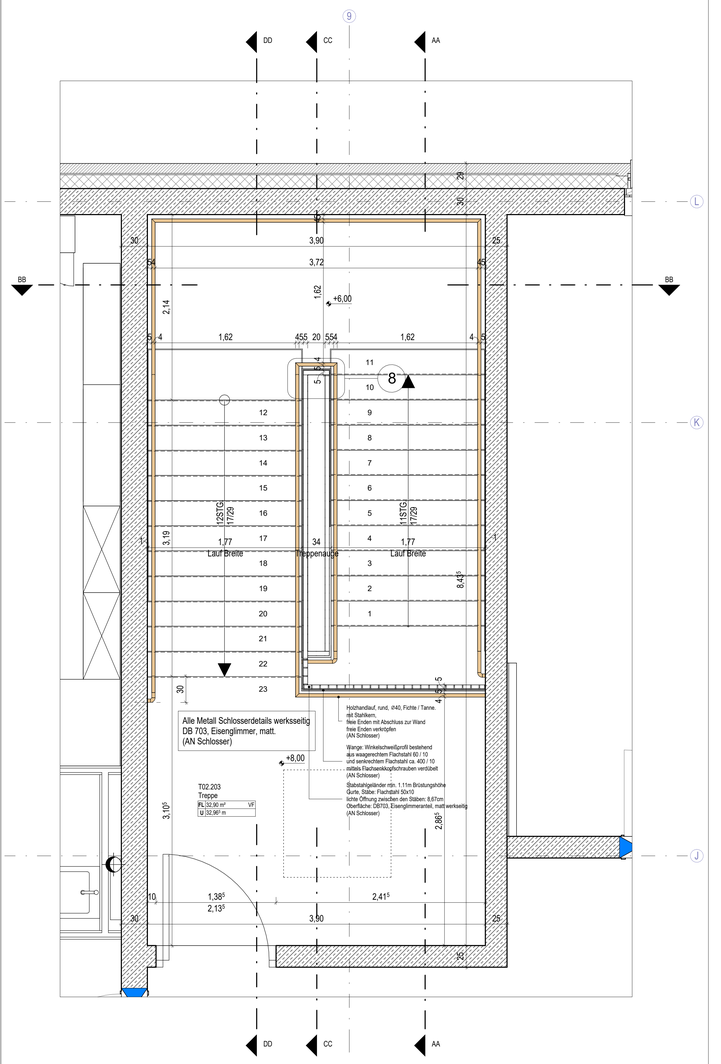

3 Grundriss Treppenhaus 01 1.OG 1:25 (Schnittebene 1m ü.OKFF)

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände
Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m
S3 Sichtbeton SB3 - Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
A1 Beton - Anstrich
A2 Beton - Sichtcrête
A3 Beton - Verputzt und gefliest
FL Fliesen
GL Glas
MD MDF - HPL Beschichtung
SP Spiegel

Boden
B.1.1 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.2 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 8kN/m²
B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
B.1.4 Linoleum Ableitfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²

B.2.1 Fliesen - R10, Abdichtung, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.2 Beschichtung - Aufzugquerfahrt
B.3.3 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
B.3.4 Beschichtung auf Rohbau - Verkehrslast 7.5kN/m²

B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.1 Kautschuk - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
D.1.1 GK - Abhangdecke
D.1.2 GK - Abhangdecke Sanitär
D.1.3 GK - Abhangdecke Küche

D.2.1 HWL - Akustikabhangdecke
D.2.2 HWL - Akustikabhangdecke Feuchtraum

D.3.1 Anstrich - Betonrohdecke

Symbol: Oberflächenlegende

Wand / Decke / Boden / Wand / Wand / Decke / Boden / Wand

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Naturstein
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekiesung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenaussparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden
OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schallschutzanforderung R'w
Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

UKRD Unterkante Rohdecke
UKFD Unterkante Fertig-ÜKD
Lichte Raumhöhe
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schalldschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer
DETAIL Plannummer
Detailverweis

Grün dargestellte Objekte: Leistung Küchenplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp
F1 Fenstertyp
T1 Türtyp
S Außenliegender Sonnenschutz, wenn nicht anders angegeben F.; ≤ 0.30

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton, außer Aufzugsschachtkernwände (Sichtbeton)



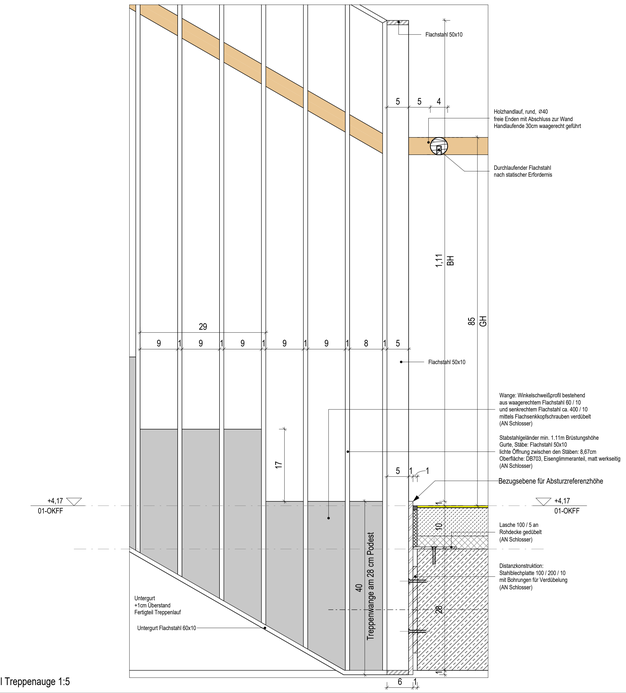

4 Detail Treppenauge 1:5



6 Geländerbefestigung an Stahlbetonwand 1:5

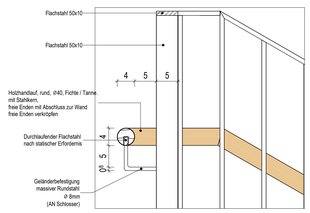

7 Geländerbefestigung an Stabstahlgeländer 1:5

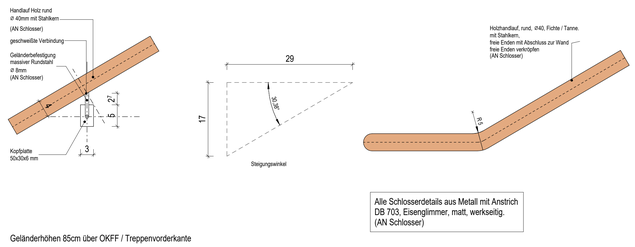

Geländerhöhen 85cm über OKFF / Treppenvorderkante

Alle Schlosserdetails aus Metall mit Anstrich
DB 703, Eisenglimmer, matt, werkseitig.
(AN Schlosser)

5 Detail Ansicht Geländerbefestigung Wand 1:5

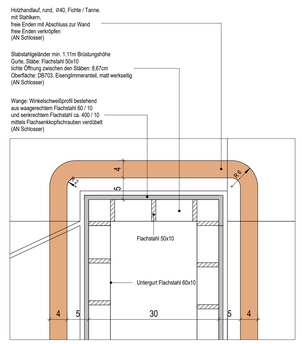

8 Geländerdetail Grundriss Treppenauge 1:5

durchgezogene Kanten = Treppenstufen VK Fertig
gestrichelte Kanten = Treppenstufen VK Betonfertigteil Roh

Index	Änderungen	Datum	Name
F	Grundlage Ausschreibung Schlosser	16.11.2023	IT
E	Ergänzung der Dimensionsangaben	28.08.2023	
D	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023	
C	WPII Index C	21.10.2022	
B	Revision 3	----	
A	Grundlage zur Ausschreibung VE 3052/3061/3070	14.06.2023	
-	WPI Grundlage Koordinierungsplanung	28.06.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Neubau (GN)
Reichspietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0.00=117.25 üNHN



Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_MaßstabX_Index
DE02_GNTH2_25_F
Grundschule Neubau - Detail Treppenhaus 01 Nord

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei:	Legende	Blattnr.:
013882q001_02_5_ARC_DE02_F		GNTH2
gezeichnet: KS	Datum: 09.06.2023	Maßstab: 1:25
	Format: A0 (1189.0 x 841.0)	