Hinweis Achssystem siehe Plan:

Detailverweis GN000

Achsen mit 2 Zeichen gelten nur für einen Gebäudeteil! (Nord / Süd / Ost / West)

Ziegelstürze:

Läufersturz BT Fertigteil Sturz mit Riemchen (abgehängt) 4 Ziegellagen

Läufersturz BT Fertigteil Sturz mit Riemchen (aufgelegt) 4 Ziegellagen

Läufersturz BT Fertigteil Sturz mit Riemchen (abgehängt) ungedämmt. 4 Ziegellagen

Ziegelfugen

Vertikale Fuge gerade Verfugung wie übrige Wand

Vertikale Fuge im Mäanderausbildung Verfugung wie übrige Wand

horizontale Fuge Verfugung wie übrige Wand

Wärmedämmungen Wände:

Perimeterdämmplatte: 120mm Perimeterdämmplatte **WLS 038**

Standardwandaufbau: 180mm Mineralwolle **WLG 035**

hinterlüftete Blech-Vorhang-Fassaden: 140mm Mineralwolle **WLG 032**

Wärmedämmungen Decken / Dächer:

Decken gegen Außenluft unten: 120mm Mineralwolle **WLG 040**

Decken gegen Außenluft oben: 180mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Grunddämmung: 100mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Gefälledämmung (Dicke im Mittel): 80mm Mineralwolle **WLG 040**

Wärmedämmungen Bodenplatten:

Perimeterdämmplatte: 100mm Perimeterdämmplatte **WLS 038**

Angaben gem. Nachweis Nach GEG Bauphysik 24.10.2021

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende: / **Symbol: Oberflächenlegende** (Wand / Decke / Boden)

Wände
Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m
S3 Sichtbeton SB3 - Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
A1 Beton - Anstrich
A2 Beton - Schächte
A3 Beton - Verputzt und gefliest
FL Fliesen
GL Glas
MD MDF - HPL Beschichtung
SP Spiegel

Boden
B.1.1 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.2 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 6kN/m²
B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
B.1.4 Linoleum Ableitfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²

B.2.1 Fliesen - R10, Abdichtung, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.2 Beschichtung - Aufzugsunterfahrt
B.3.3 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
B.3.4 Beschichtung auf Rohbau - Verkehrslast 7.5kN/m²

B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.1 Kautschuk - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
D.1.1 GK - Abhangdecke
D.1.2 GK - Abhangdecke Sanitär
D.1.3 GK - Abhangdecke Küche

D.2.1 HWL - Akustikabhangdecke
D.2.2 HWL - Akustikabhangdecke Feuchtraum

D.3.1 Anstrich - Betonrohdecke

Außenwände WU Beton · Stahlbeton · Beton, unbewehrt · Betonfertigteil · Mauerwerk · Naturstein · Wärmedämmung · Erdreich · Schotter / Kies · Plattenbelag / Fliesen · GK-Ständerwerk · Betonfertigteil · F30 Anforderung · F90 Anforderung · nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekiesung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

101 // Raumname; A m² NF/TF/VF; U Umfang — Raumstempel

▲UKRD Unterkante Rohdecke; △UKFD Unterkante Fertig.AHD; ⌶LH Lichte Raumhöhe; ▽OKFF Oberkante Fertigfußboden; ▼OKRD Oberkante Rohdecke — Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer / Brandschutz / Schallschutz — Türstempel

FSA — Feststellanlage

FLS — Freilaufschließer

DETAIL / Plannummer — Detailverweis

BD Bodendurchbruch · BA Bodenaussparung · WD Wanddurchbruch · Revisionsklappe Boden · Revisionsklappe Decke · Kernbohrung Boden · OK Fertigfussboden / OK Rohfussboden · Fertigfussboden · Rohfussboden · 47dB Schallschutzanforderung R'w · Deckenversprung +x.xx · Deckenversprung +x.xx

Grün dargestellte Objekte: Leistung Küchenplaner · Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA · Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer · Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp · F1 Fenstertyp · T1 Türtyp · (S) Außenliegender Sonnenschutz, wenn nicht anders angegeben $F_c \le 0,30$

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm! Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton, außer Aufzugsschachtkernwände (Sichtbeton)

Startpunkt Fliese · REVI Revisionsklappen einzubauen

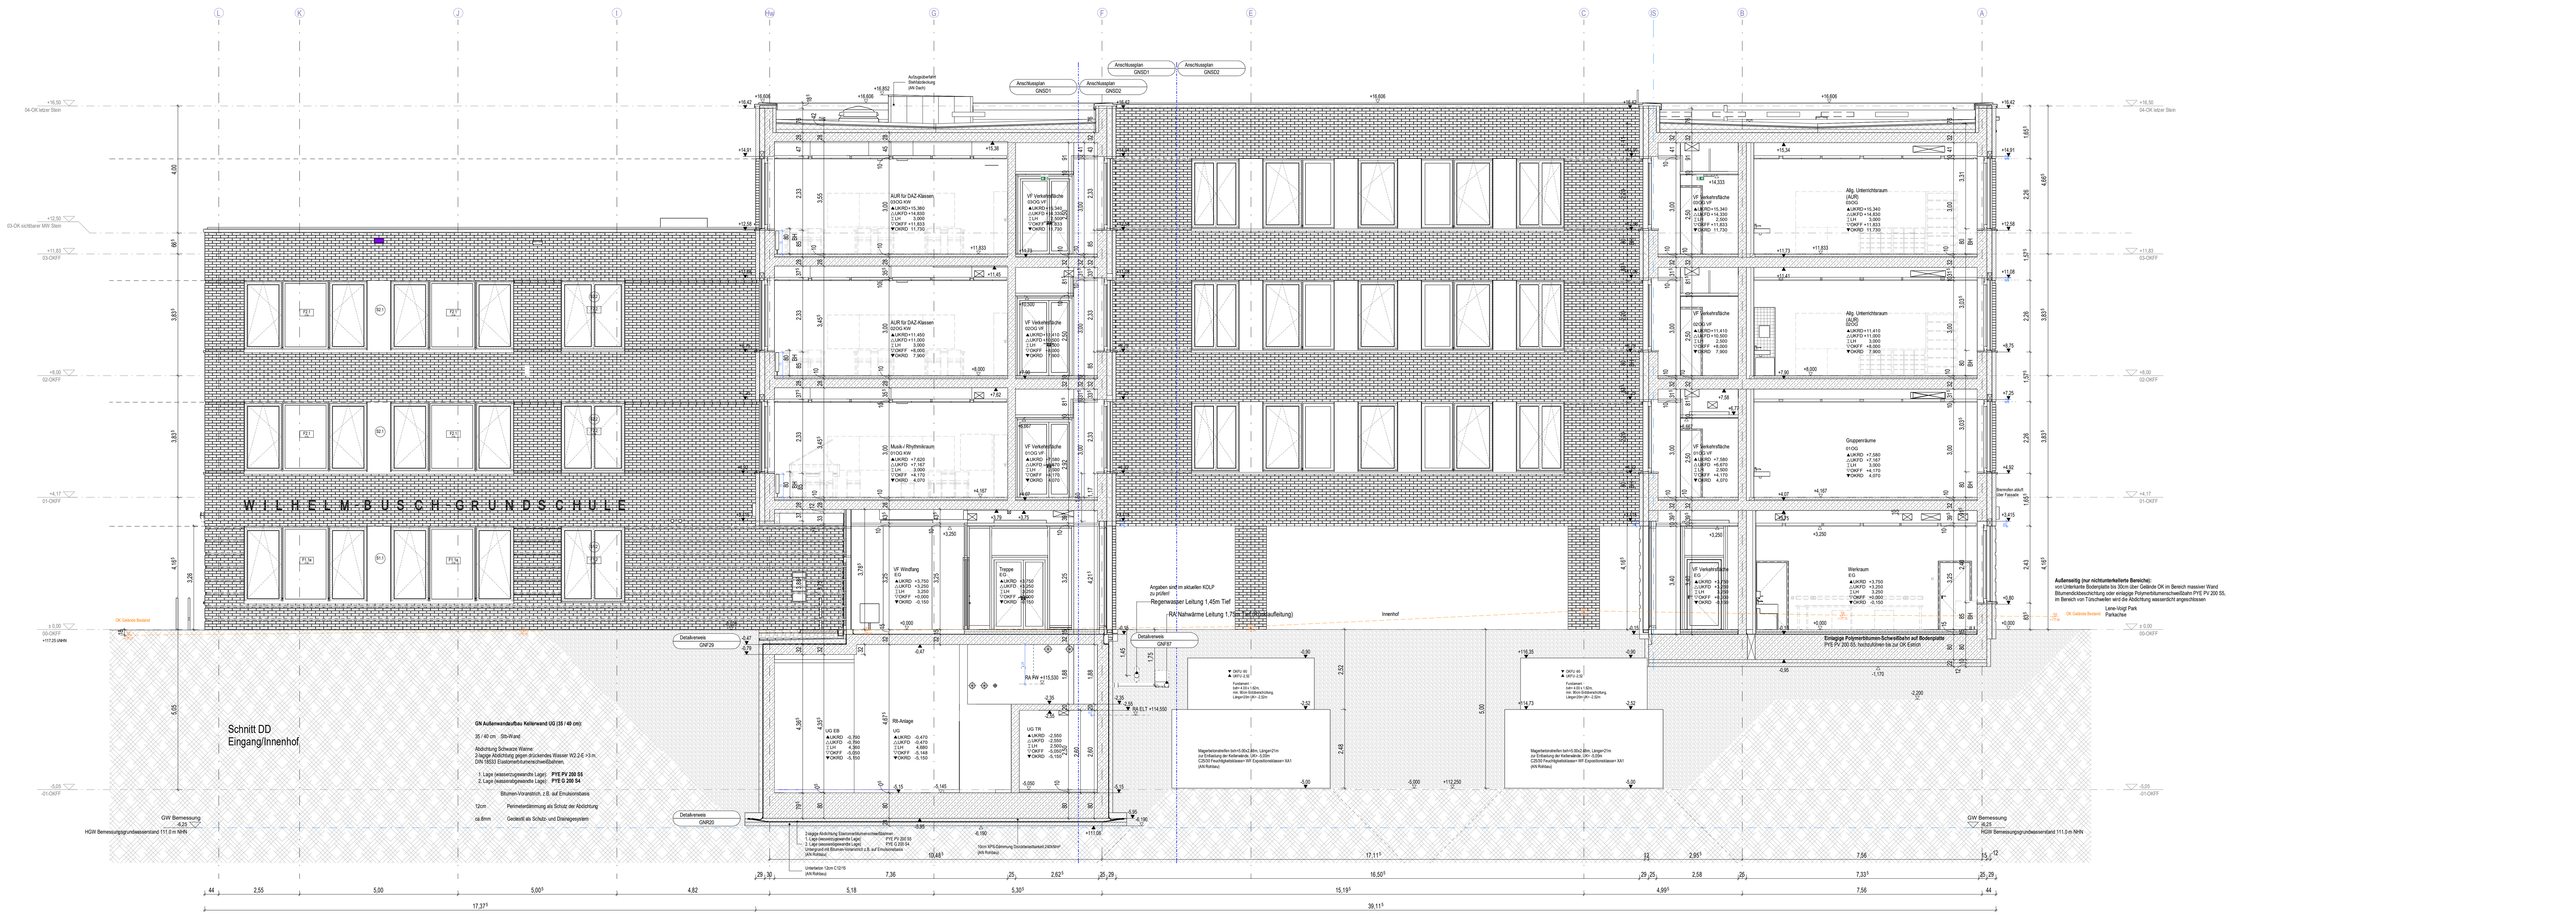

Dieses Blattformat nur zur Digitalen Abstimmung!
Das Blattformat entspricht der doppelten DIN A0 Größe.
Wird auf ein DIN A0 gedruckt so entspricht die Zeichnung
dem Maßstab **1:100** auf dem Detailgrad einer **1:50** Zeichnung.

Index	Änderungen	Datum	Name
F	Angabe Schutz-und Drainsystem+Sickerpackung	06.07.2023	
E	Angabe der Abdichtungsbahnen	21.06.2023	
D	Index E - UG Änderungen	15.06.2023	
C	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023	
B	WPII Index C	21.10.2022	
A	Grundlage zur Ausschreibung VE 3052/3061/3070	14.06.2023	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	28.06.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

Höhensystem: DHHN2016

Freigabestatus

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab
SCDD_GNSDD_50_F
Grundschule Neubau - Schnitt DD

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g001_02_5_ARC_SCDD_F

Blattnr.: GNSDD

gezeichnet: KS | Datum: 13.06.2023 | Format: A0+ 2378.0 x 1682.0 | Maßstab: 1:50