
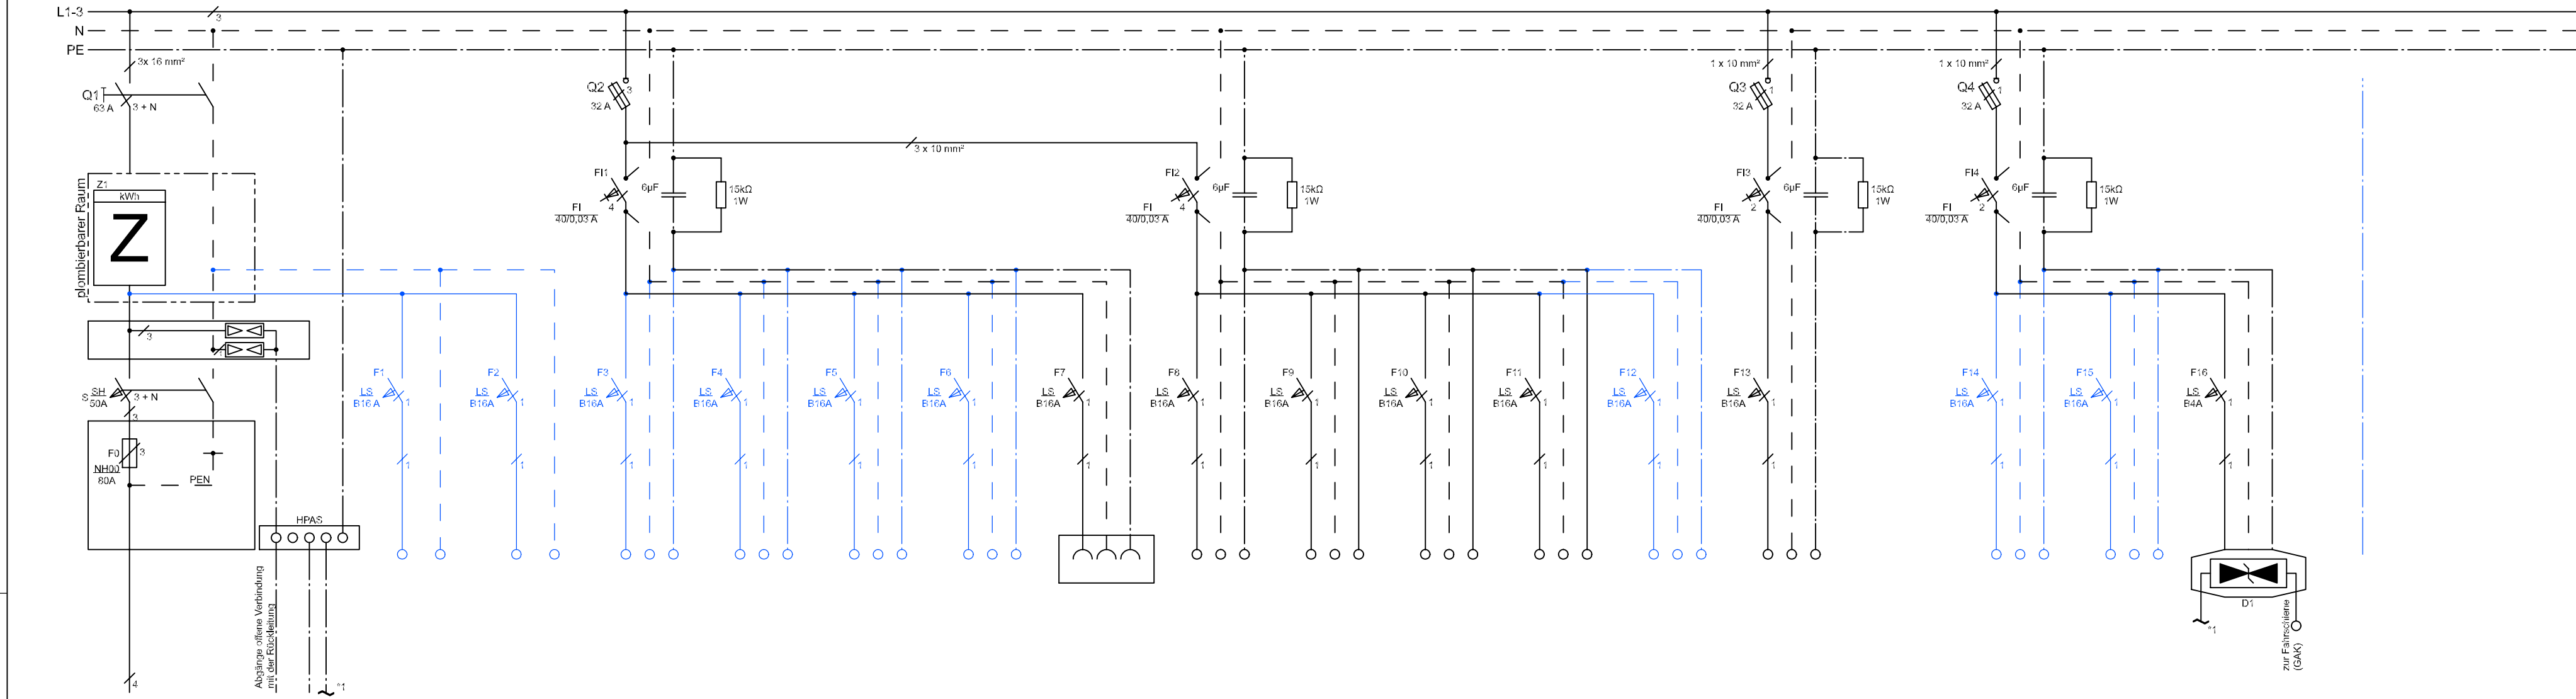



Haltestelle Karl-Liebknecht-/Kurt-Eisner-Straße
Niederspannungsverteilung (Normkabelverteilerschrank Größe II) Schutzklasse II, Schutzart IP54

[illegible]

bei Änderung der Absicherung sind
die Kabelquerschnitte zu überprüfen

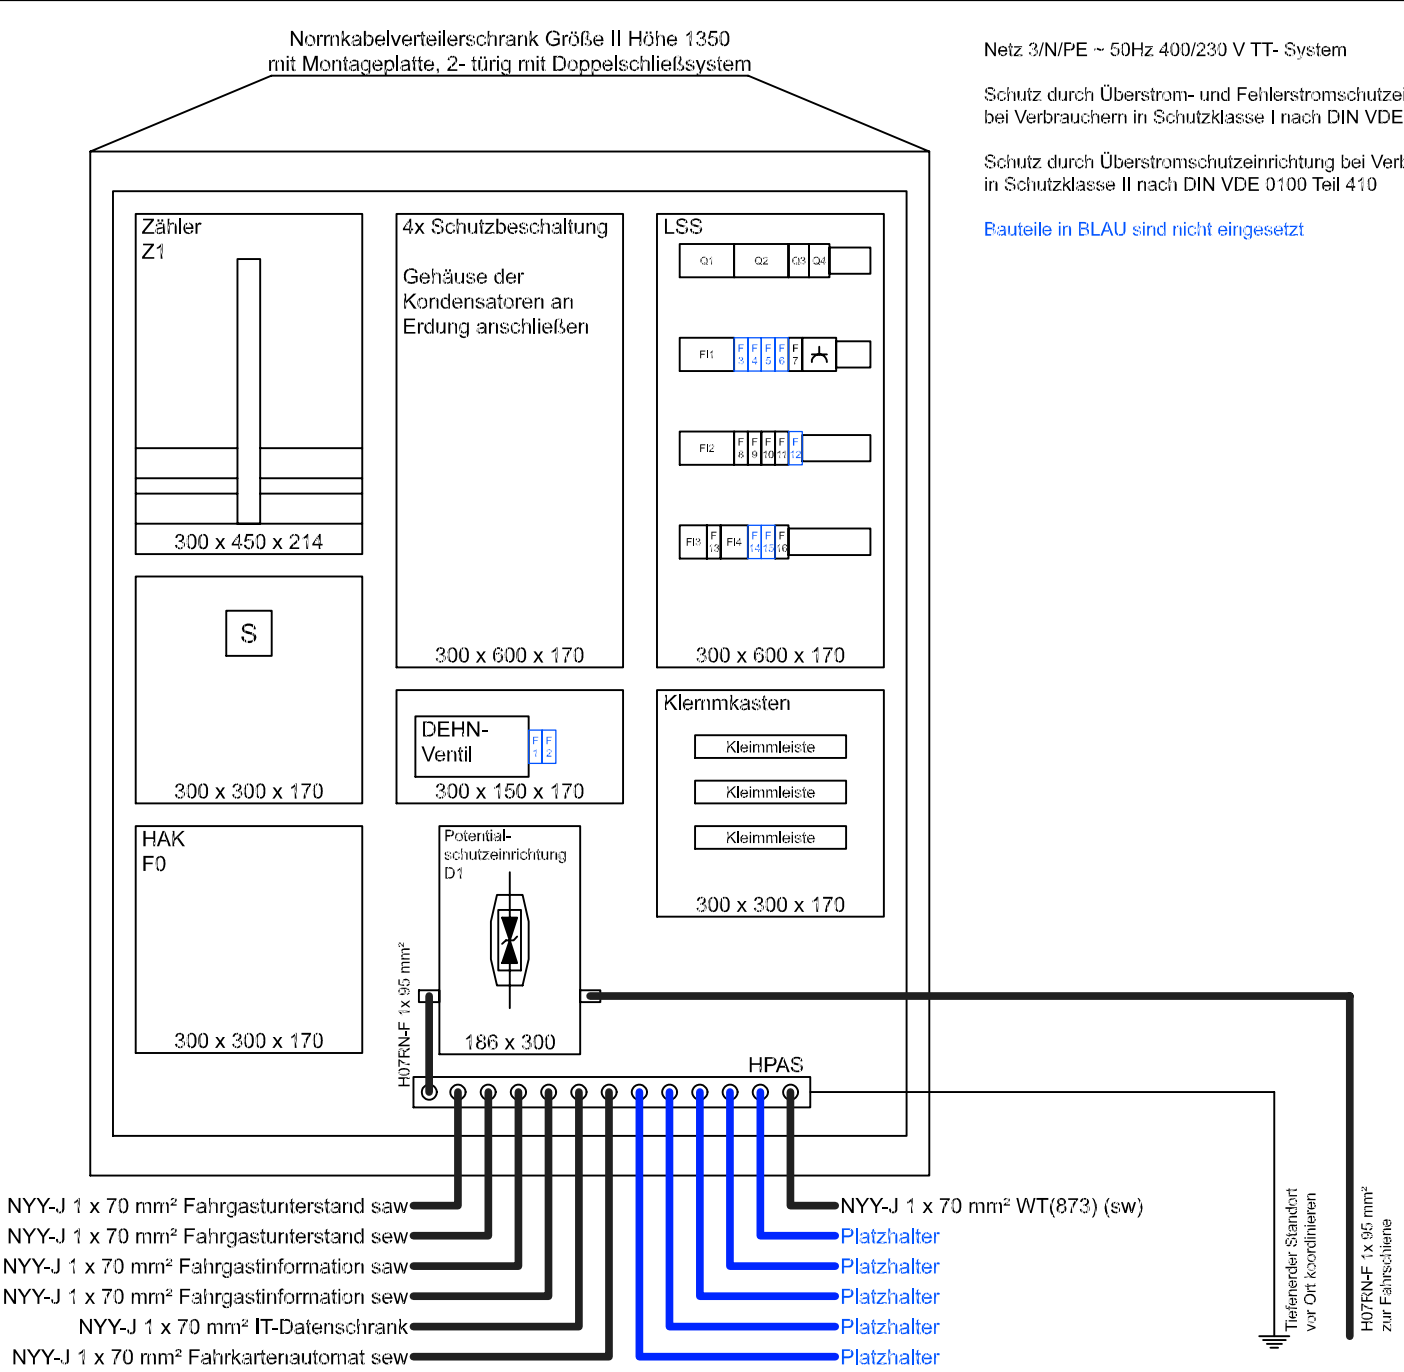

- | | |
|--------------|--|
| NSV | Niederspannungsverteilung |
| Z1 | Zählerplatz für Drehstromzähler |
| S | Selektiver Haupt- und Leistungsschalter |
| Q1 | Kippschalter 63A, 3- polig + N |
| F0 | Hausanschlussicherung |
| F1 - F15 | Leitungsschutzschalter B16 A |
| F16 | Leitungsschutzschalter B4 A |
| FI1, FI2 | FI- Schalter 40 A/ 0,03 A Typ B, 4- polig |
| FI3, FI4 | FI- Schalter 40 A/0,03 A Typ B, 2- polig |
| Q2 | Sicherungslasttrennschalter D02 3x 32 A |
| Q3, Q4 | Sicherungslasttrennschalter D02 1x 32 A |
| FGU | Fahrgastunterstand |
| DFI | dynamische Fahrgastinformation |
| ADFI | Anzeiger der dyn. Fahrgastinformation |
| FKA | Fahrkartenautomat |
| DEHNventilIT | Blitzstrom- und Überspannungsableiter
DV M TT 255 |
| HPAS | Hauptpotentialausgleichschiene mit
mit Anschlüssen für DEHNVentil, Tiefenerder
und PE als Reihenklemmen im Klemmkaster |
| D1 | Potentialschutzeinrichtung |

04_02_02_0_6_1_241115_NSV12_04_KES			
Nr.	Art der Änderung	Datum	
Lagebezug: ETRS89_UTM33 Höhenbezug: DHHN 2016		Blattgröße: 0.97x0.3(0.3m²)	Datum: 15.11.2024
 <div style="float: right; text-align: right;"> <p>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Georgiring 3 04103 Leipzig</p> </div> <p>Blauherr:</p>			
<p>Karl-Liebknecht-Straße von Körnerstraße bis Kurt-Eisner-Straße (P-Nr. 90141)</p>			
Vergabeunterlage		Elektrotechnische Haltestellenausrüstung Niederspannungsverteilung Stromlaufplan NSV_12_04	Maßstab: ohne
Gewerk:	Niederspannung		Unterlage: 04-02-02