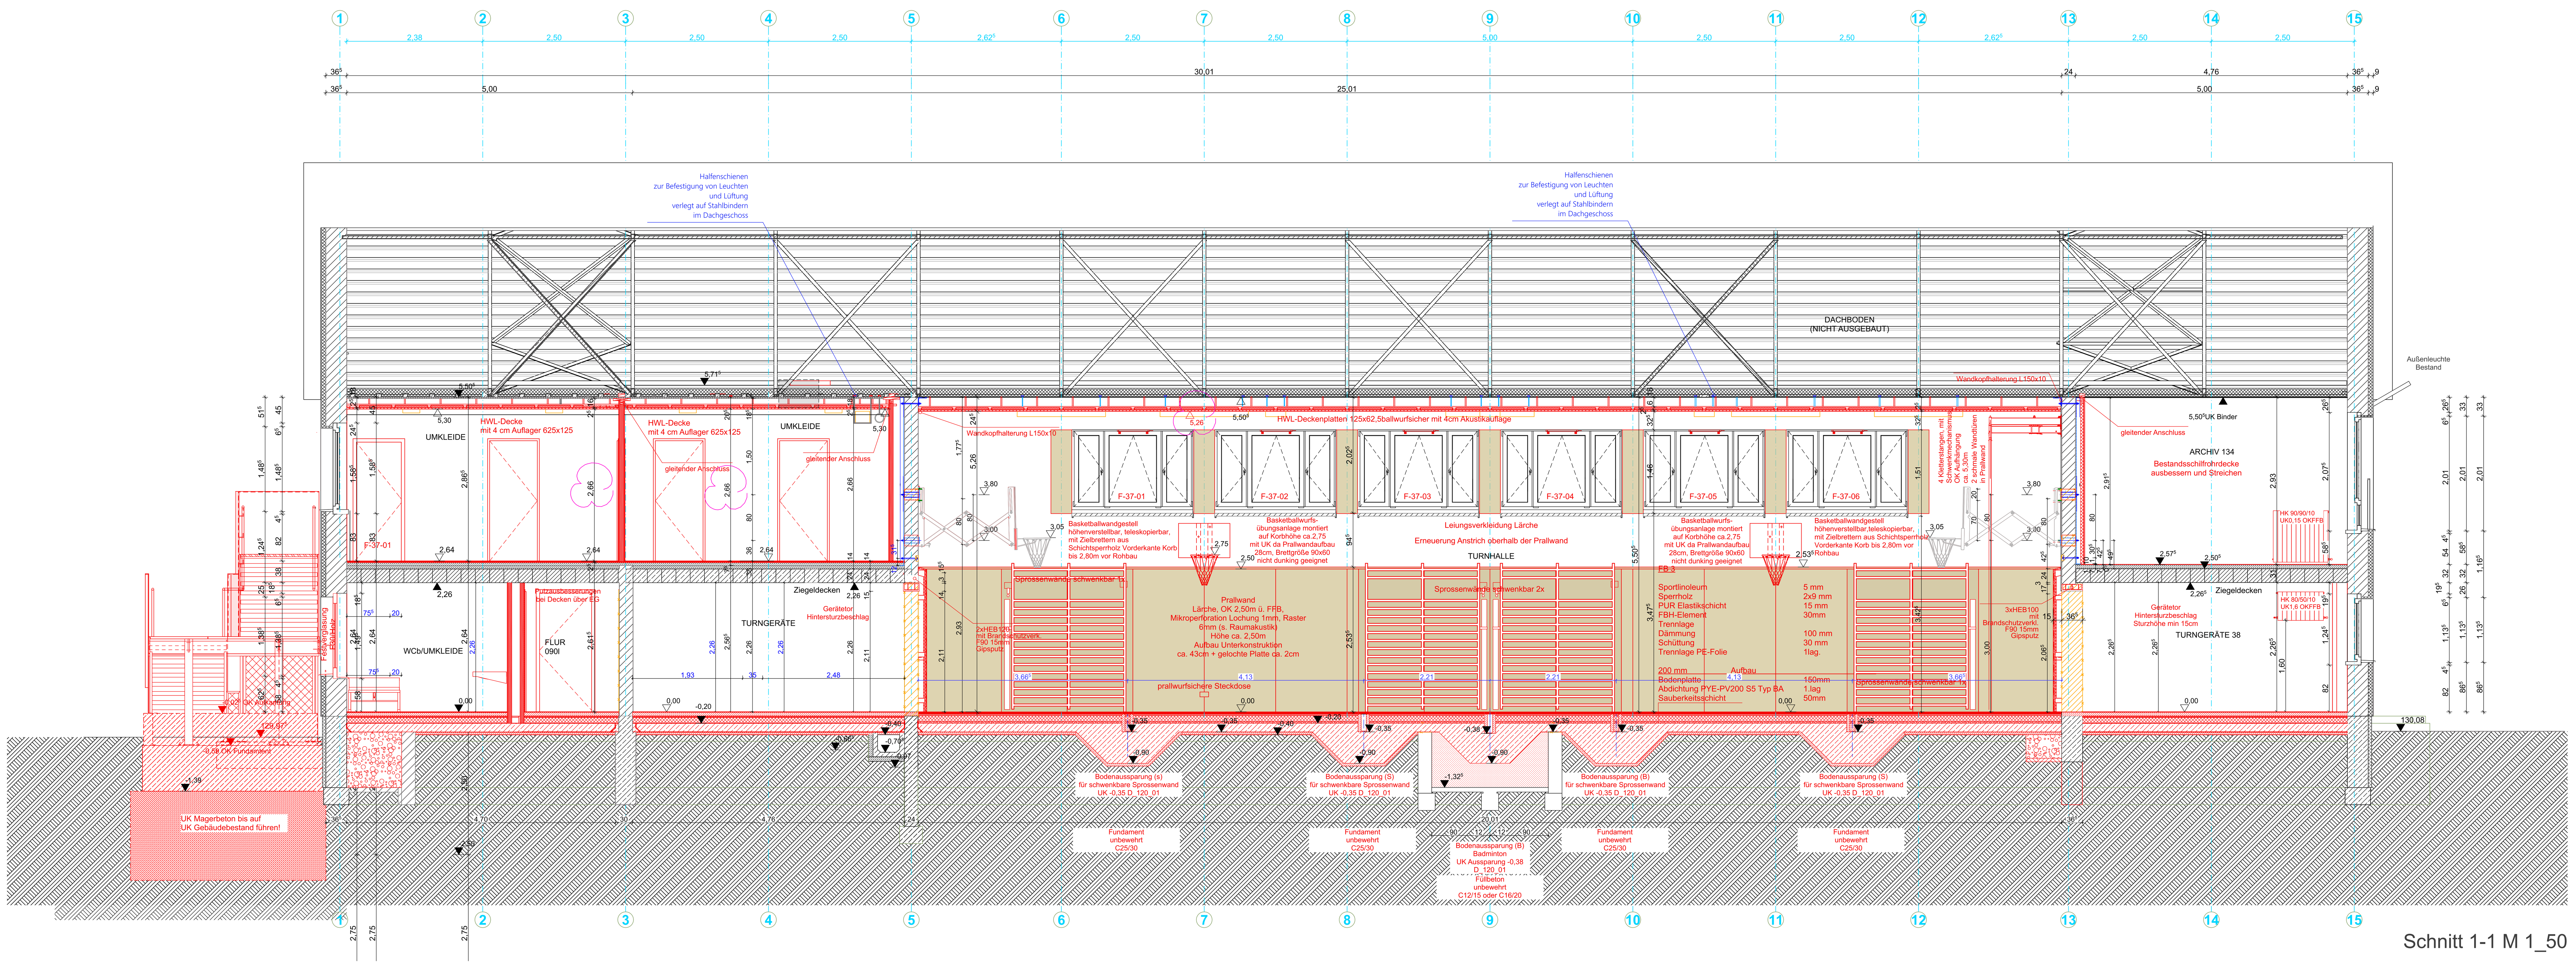

Schnitt 1-1 M 1_50

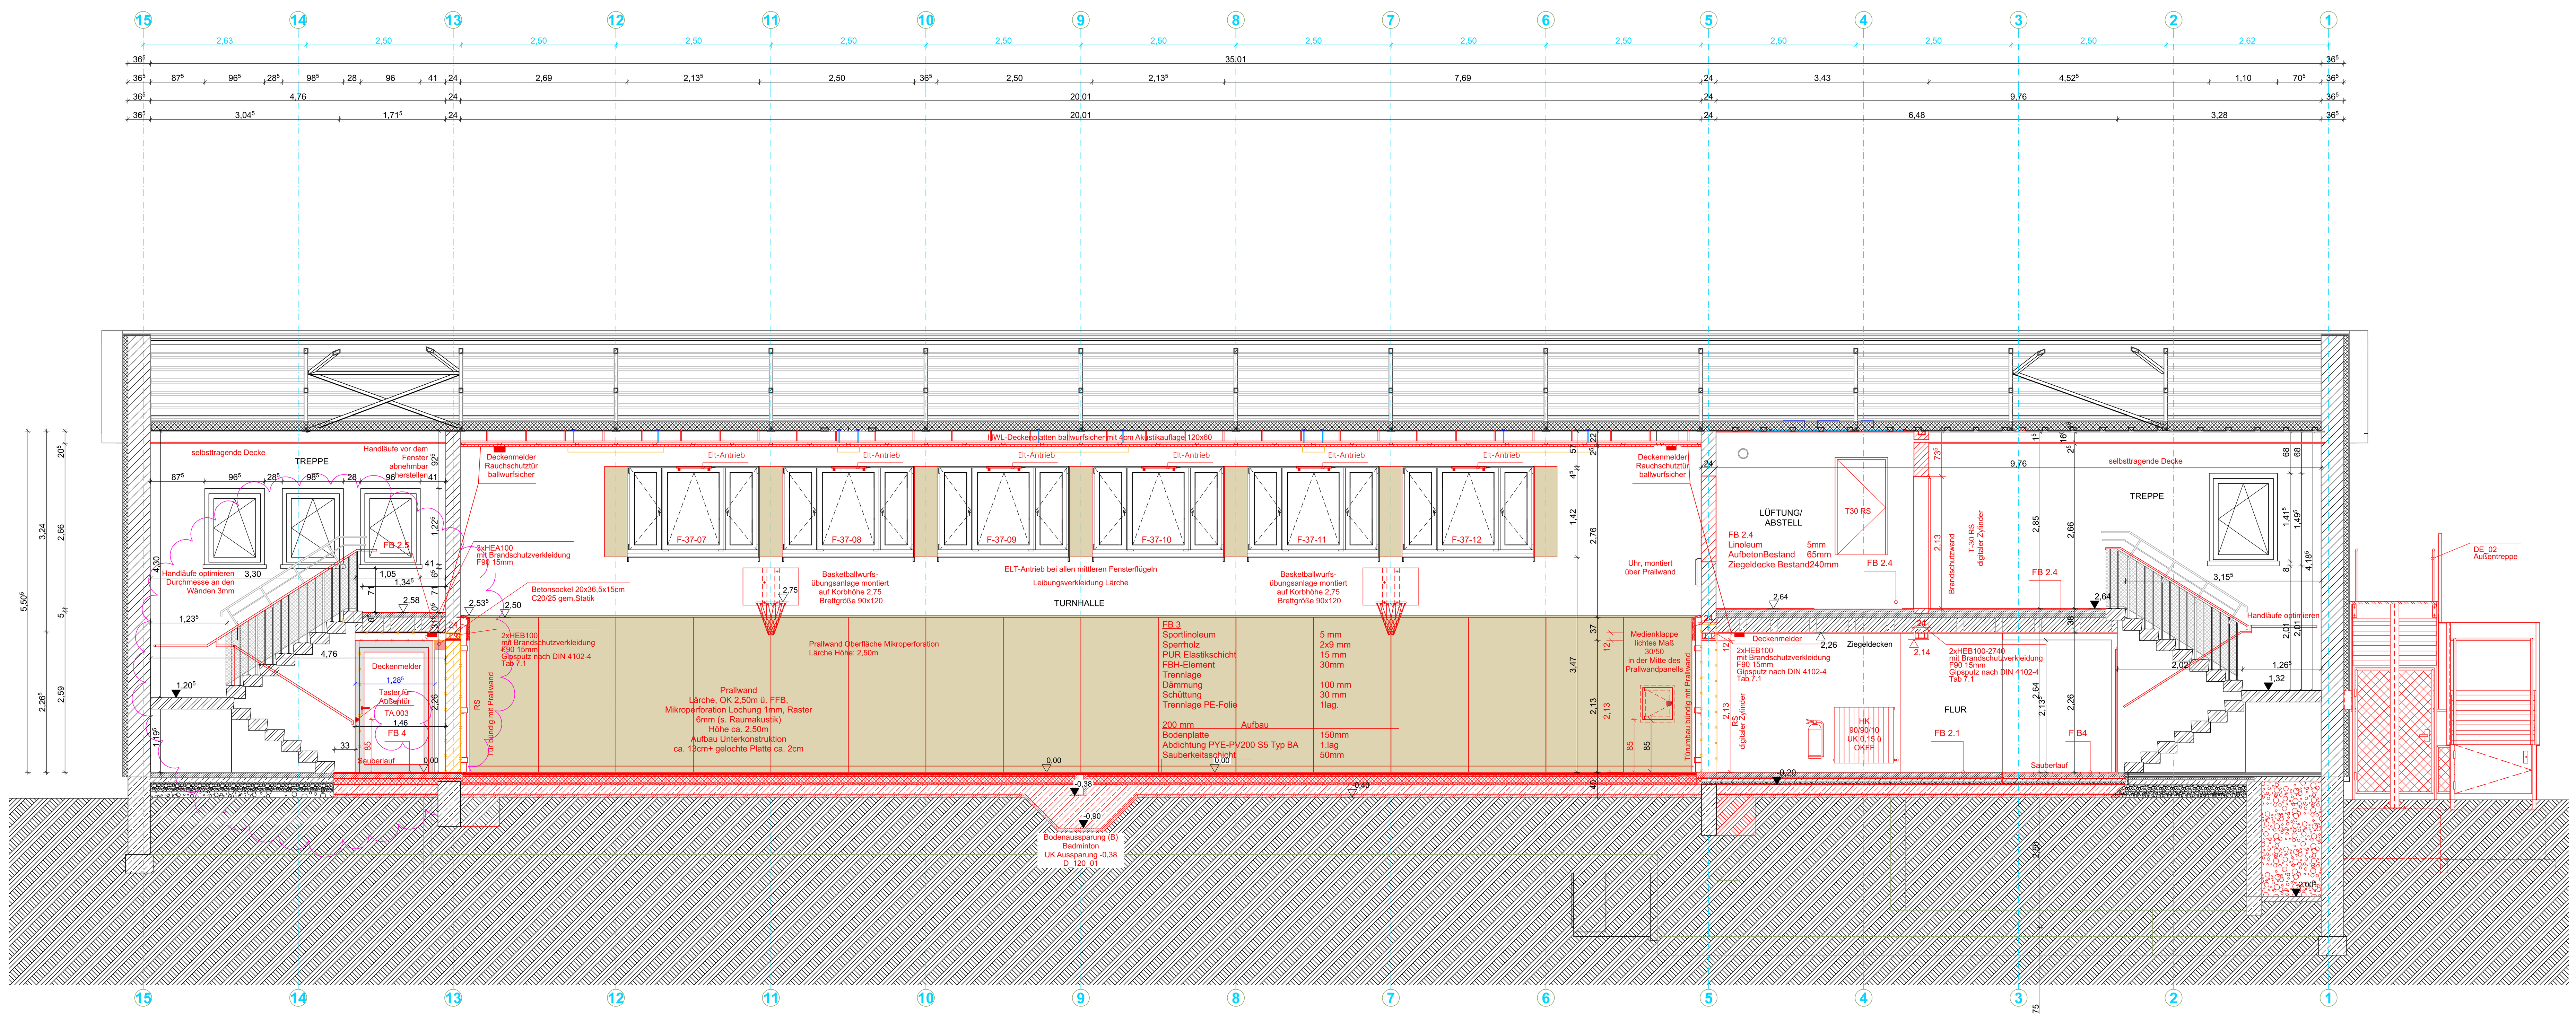

Schnitt 2-2 M 1_50

LEGENDE

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Neubau
- Durchbrüche Hochbau
- Durchbrüche HLS/Elt
- mit Brandschutz-anforderung
- Trockenbau
- Abbruch
- Bodendurchbruch (BD 0,80 /0,40)
- Deckendurchbruch (DD 0,80 /0,40)
- Wanddurchbruch (B/H 0,80/0,25, OK 3,54, UK 3,29)
- Wandaussparung (B/T/H 0,80/0,25, OK 3,54, UK 3,29)

Durchbrüche HLS und ELT dienen der Information und Übersicht.
Gültig sind nur die entsprechenden Pläne der Fachplaner!

Abkürzungen Bauangaben	
RD	Rohdecke
UZ	Unterzug
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
BRH	Brüstungshöhe
FFB	Fertigfußboden
BE	Bodeneinlauf

±0,00 Höhenkote FFB Bezug zu OKFFB im EG
412,87 Höhe Fertigkote
412,87 Höhe Rohkote

Raumstempel

1.14	Raumnummer
Projektraum	Raumbezeichnung
NF: 19,09 m²	NF: Grundfläche
U: 17,97 m	U: Umfang
RH: 2,51 m	RH: **lichte** Raumhöhe
Boden: Lino. Trittsch.	Bodenbelag
Wand: Anstrich	Wandoberfläche
Decke: GK Akustik	Deckenoberfläche

Abkürzungen Oberflächen	
Lino	Linoleum
Trittsch	Linoleum mit Trittschallunterlage
GK	Gipskarton, Abhangdecke
Akustik	akustische Anforderung, Abhangdecke

Abkürzungen Türangaben	
T30	Brandschutztür, feuerhemmend
RS	Tür mit Rauchschutzfunktion
DS	Tür dichtschließend
SS	Tür selbstschließend
FA	Feststellanlage
AP	Anti-Panik Schloss
BZ	Blindzylinder

Türstempel: 1.304-1 / 76 x 2,13 / T30 RS — Türnummer, Rohbaumaß ab OK FFB, Anforderungen

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben.
± 0,00m (OKFFB EG) entspricht +130,42 m üNHN (Höhensystem DHHN92) als Sollhöhe bei Gebäudefertigstellung. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht anders angegeben.
Die angegebenen Türmaße entsprechen den herzustellenden Rohbauöffnungen ab FFB.
Die angegebenen Brüstungshöhen (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungshöhen ab FFB. Die angegebenen Flächen sind Rohbaumaße ohne Putzabzug.
Alle Durchbrüche und Schächte sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben.
Darstellung Deckenschlitze und -durchbrüche als Aufsicht (gestrichelte Darstellung: Bauteil in Decke).

Ind.	Datum	Änderung	Z.
B	29.10.2024	angepasstes Treppenhaus Ost an Bestand, Bodenplatte bewehrt, Detaillierung der Abhangedecken und gänderte lichte Maße im 1.OG	
A	18.09.2024	angepasste Geschosshöhe im Gebäudeteil West	

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
LIGIS-ID: 002420g00102
BAUVORHABEN:
2201-Marienbrunn
Teilmodernisierung Gebäudeinneres und Teilsanierung der Sportfreiflächen
An der Märchenwiese 49 / 04277 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanangement
Prager Str. 118-136, 04317 Leipzig
Tel.:
Fax.:

Architekt
Fachplaner

Uebersicht

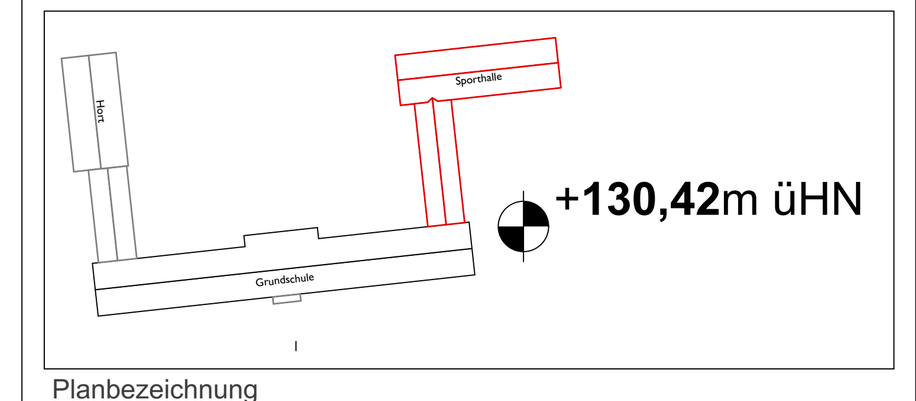

Planbezeichnung
_AFU_300_Schnitte 1-1 und 2-2 Neubau/Abbruch B

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:	Blattnr.:
002420g00102_01_5_ARC_SC11_SC22.dwg	

gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
AWE		A0	1:50