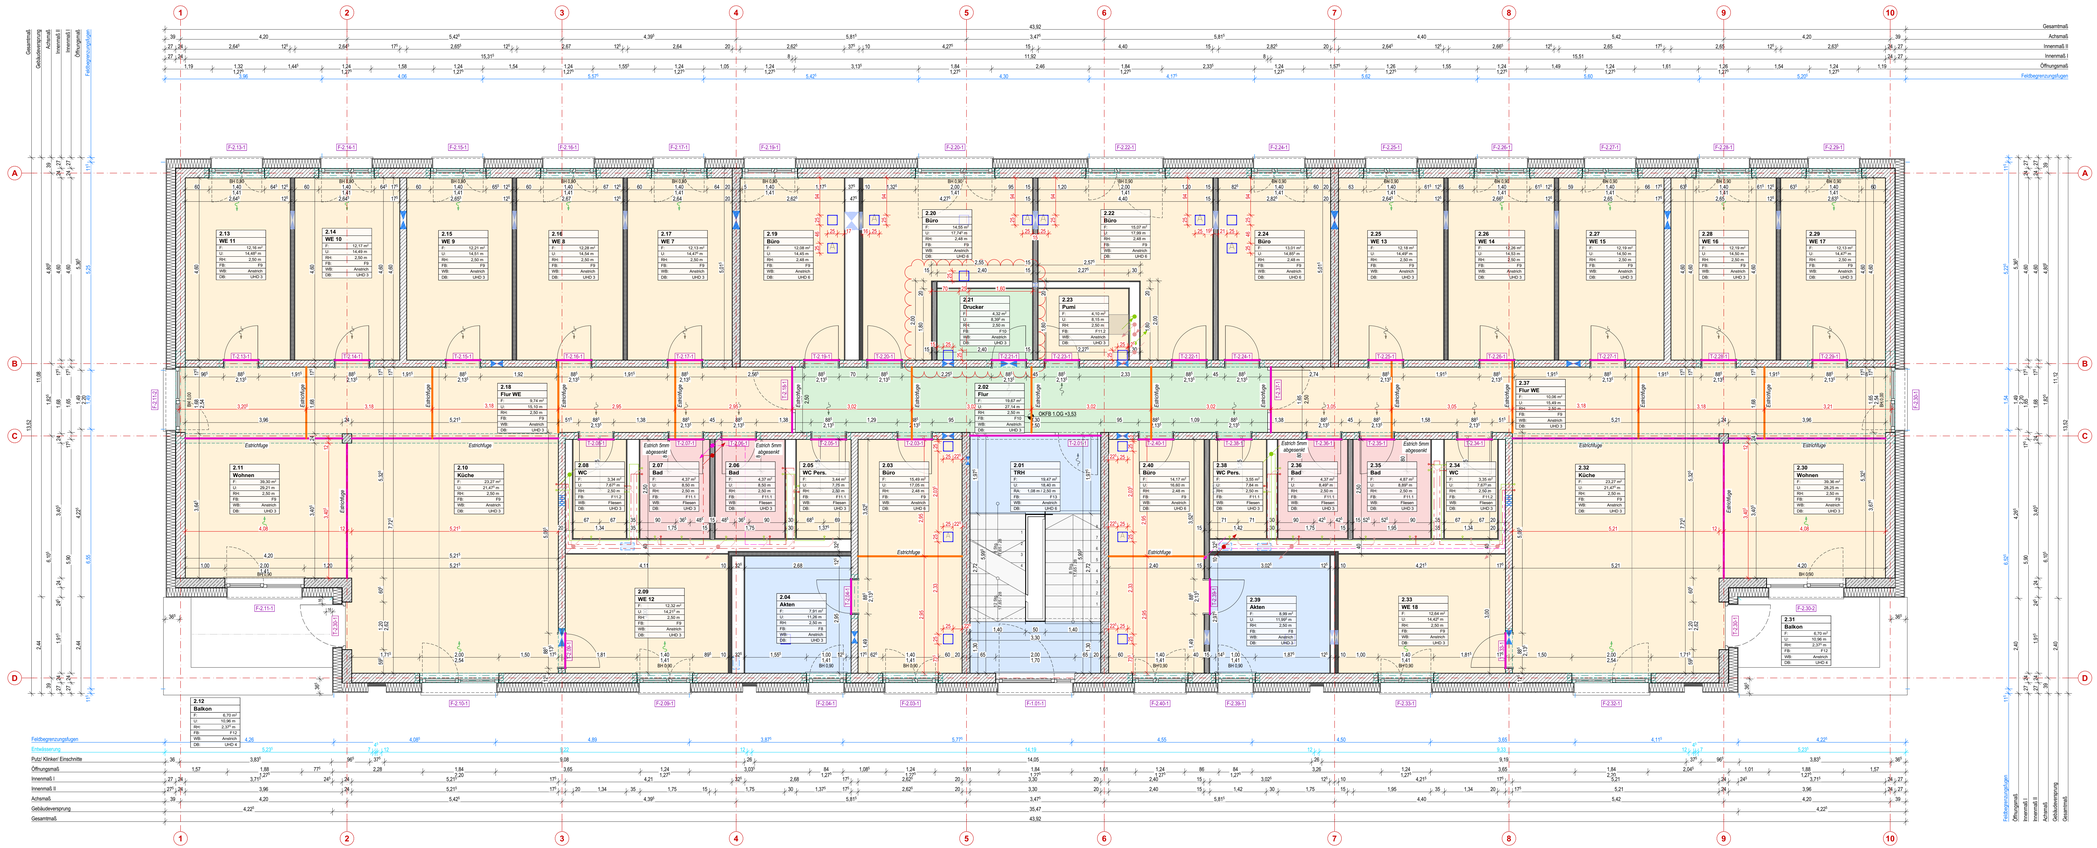

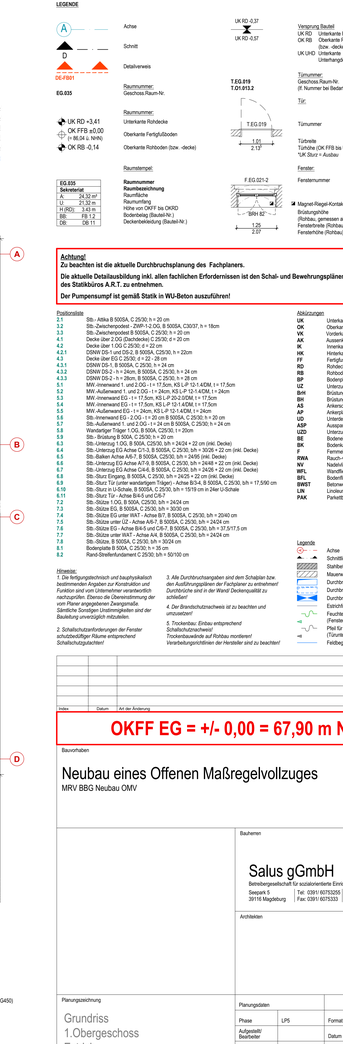

LEGENDE

Achse
Schnitt
Detailverweis
DE-F001
Raumnummer: Geschoss Raum-Nr.
EG.035
UK RD +3,41
OK FFB ±0,00
(+ 86,04 ü. NHN)
OK RB -0,14
Raumnummer: Unterkante Rohdecke
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohboden (bzw. -decke)
Raumstempel:
Raumnummer
Raumbezeichnung
Raumfläche
Raumumfang
Höhe von OKFF bis OKRD
Bodenbelag (Bauteil-Nr.)
Deckenbekleidung (Bauteil-Nr.)
EG.035
Sekretariat
A 24,32 m²
U 21,35 m
H (RD) 3,43 m
BB FB 12
DB DB 11
UK RD -0,37
UK RD -0,57
T.EG.019
T.01.013.2
T.EG.019
1.01
2.13²
F.EG.021-2
"BR# 62"
1.25
2.07
Versprung Bauteil
UK RD Unterkante Rohdecke
OK RD Oberkante Rohboden (bzw. -decke)
UK UHD Unterkante Unterhangdecke
Türnummer: Geschoss Raum-Nr. (lf. Nummer bei Bedarf)
Tür:
Türnummer
Türbreite
Türhöhe (OK FFB bis UK Sturz*)
*UK Sturz = Ausbau
Fenster:
Fenstermummer
Magnet-Riegel-Kontakt
Brüstungshöhe (Rohbau, gemessen ab OK FFB)
Fensterbreite (Rohbau)
Fensterhöhe (Rohbau)

Achtung!
Zu beachten ist die aktuelle Durchbruchsplanung des Fachplaners.
Die aktuelle Detailausbildung inkl. allen fachlichen Erfordernissen ist den Schal- und Bewehrungsplänen des Statikbüros A.R.T. zu entnehmen.
Der Pumpensumpf ist gemäß Statik in WU-Beton auszuführen!

Positionsliste
3.1 Stb.- Attika B 500SA, C 25/30, h = 20 cm
3.2 Stb.-Zwischenpodest - ZWP-1-2.OG, B 500SA, C30/37, h = 18cm
3.3 Stb.-Zwischendecke B 500SA, C 25/30, h = 20 cm
4.2 Decke über 2.OG (Dachdecke) C 25/30, d = 20 cm
4.3 Decke über EG-1.OG, d = 22 cm
4.2.1 DSWH DS-1 und DS-2, B 500SA, C 25/30, h = 22cm
4.3 Decke über EG C 25/30, d = 22 - 28 cm
4.3.1 DSWH DS-1, B 500SA, C 25/30, h = 24 cm
4.3.2 DSWH DS-2 - h = 24cm, B 500SA, C 25/30, h = 24 cm
5.2 DSWH DS-2 - h = 28cm, B 500SA, C 25/30, h = 28 cm
5.1 MW.-Innenwand 1. und 2.OG - i.= 17,5cm, KS L-P 12-1.4DM, i.= 17,5cm
5.2 MW.-Außenwand 1. und 2.OG - i.= 24cm, KS L-P 12-1.4DM, i.= 24cm
5.3 MW.-Innenwand EG - i.= 17,5cm, KS L-P 20-2.0DM, i.= 17,5cm
5.4 MW.-Innenwand EG - i.= 17,5cm, KS L-P 12-1.4DM, i.= 17,5cm
5.5 MW.-Außenwand EG - i.= 24cm, KS L-P 12-1.4DM, i.= 24cm
5.6 Stb.-Innenwand EG - 2.OG - i.= 20 cm B 500SA, C 25/30, h = 20 cm
5.7 Stb.-Außenwand 1. und 2.OG - i.= 24 cm B 500SA, C 25/30, h = 24 cm
5.8 Stb.-Aufzugs Tröger 1.OG - 2.OG, h = 20cm
6.1 Stb.-Unterzug B 500SA, C25/30, b/h = 20/40 + 22 cm (inkl. Decke)
6.2 Stb.-Unterzug EG Achse C/+0,9 B 500SA, C 25/30, b/h = 30/36 + 22 cm (inkl. Decke)
6.3 Stb.-Unterzug EG Achse C+1,8 B 500SA, C 25/30, b/h = 30/36 + 22 cm (inkl. Decke)
6.4 Stb.-Balken Achse A/6-7 B 500SA, C25/30, b/h = 24/55 (inkl. Decke)
6.6 Stb.-Unterzug EG Achse A/7-8 B 500SA, C 25/30, b/h = 24/48 + 22 cm (inkl. Decke)
6.7 Stb.-Unterzug EG Achse C/44, B 500SA, C 25/30, b/h = 24/26 + 22 cm (inkl. Decke)
6.8 Stb.-Sturz Eingang, B 500SA, C 25/30, b/h = 24/30 + 22 cm (inkl. Decke)
6.9 Stb.-Sturz Tür (unter wandartigen Träger) - Achse B/3-4, B 500SA, C 25/30, b/h = 17,5/90 cm
6.10 Stb.-Sturz in Lüftschacht, B 500SA, C 25/30, b/h = 15/19 cm in 24er U-Schale
6.11 Stb.-Sturz Tür - Achse B/4-5 und C/6-7
7.2 Stb.-Stütze 1.OG, B 500A, C25/30, b/h = 24/24 cm
7.3 Stb.-Stütze EG, B 500SA, C 25/30, b/h = 30/30 cm
7.4 Stb.-Stütze EG unter WAT - Achse B/7, B 500SA, C 25/30, b/h = 20/40 cm
7.5 Stb.-Stütze unter UZ - Achse A/6-7, B 500SA, C 25/30, b/h = 24/24 cm
7.6 Stb.-Stütze EG - Achse B/5 und C/6-7, B 500SA, C 25/30, b/h = 37,5/17,5 cm
7.7 Stb.-Stütze unter Balkon - Achse A/4, B 500SA, C 25/30, b/h = 24/24 cm
7.8 Stb.-Stütze 1.OG, B 500A, C 25/30, b/h = 24/24 cm
8.1 Bodenplatte B 500A, C 25/30, h = 35 cm
8.2 Rand-Streifenfundament C 25/30, b/h = 50/100 cm

Hinweise:
1. Die fertigungsgerechtsch und baupysikalisch bedingten Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
2. Schallschutzanforderungen der Fenster schutzbedürftiger Räume entsprechend Schallschutzgutachten!
3. Alle Durchbruchsangaben sind dem Schlüsler bzw. den Ausführungsplänen der Fachplaner zu entnehmen! Durchbrüche sind in der Wand Deckenqualität zu schließen!
4. Der Brandschutznachweis ist zu beachten und umzusetzen!
5. Trockenbau: Einbau entsprechend Schallschutznachweis! Trockenbauwände auf Rohbau montieren! Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zu beachten!

Abkürzungen
UK Unterkante
OK Oberkante
VK Vorderkante
AK Aussenkante
IK Innenkante
HK Hinterkante
DE Deckenstirnseiten
RD Rohdecke
RB Rohboden
SP Bodenplatte
UZ Unterzug
BrH Brüstungshöhe Rohbau
BH Brüstungshöhe Ausbau
AS Ankerschiene
AP Ankerplatte
UD Unterdecke
ASP Aussparung
UZO Unterzugsdurchbruch
BE Bodenbelauf
BK Bodenkanal
FT Fernmeldetestplatz
RWA Rauchwarnmeldung
NV Notstromversorgung
WFL Wandfliese
BFL Bodenfliese
BWST Betonwerkstein
LIN Linoleum
PAK Parkettboden

Legende
Achse
Schnittlinie
Stahlbeton
Mauerwerk
Durchbruch Fußboden
Durchbruch Decke
Durchbruch Wand
Estrichfuge
Feuchtegeführter Außenfußbodenaufbau (Fensterstirnmeranbau)
Feuchtegeführter Außenfußbodenaufbau (Türunterschnitt)
Fertigbesprungfugen Fassade

Legende Estrich
Bewegungsfugen mit Dämmstreifen
Scheinfugen mit Rueilbonshanz vergossen
Randfugen (Bewegungsfugen) siehe Detail
Schwallkante, h=5mm, Übergang zu Sanitärräumen Siehe Grundrissplan
F1.2 | F5.1 + F11.1 abgesenkt | 70mm Heiz-Zementestrich
F1.1 | F2 | F6 | F8 | F13 | 70mm Zementestrich, kalt
F3 | F5.1 | F9 | F11.1 | 70mm Heiz-Zementestrich
F4 | F5.2 | F10 | F11.2 | 70mm Zementestrich, kalt
Zugang
A Bodentank, Typ A, Konfiguration: 2 Schuko-Steckdosen 1 Doppelsteckdose (KG/450) 2 Steckdosen tuA

Index	Datum	Art der Änderung	Ges.

OKFF EG = +/- 0,00 = 67,90 m NN

Bauvorhaben

Neubau eines Offenen Maßregelvollzuges

MRV BBG Neubau OMV

Bauherren

Salus gGmbH
Betriebsgesellschaft für sozialtherapeutische Einrichtungen
Seepark 5 | 39116 Magdeburg
Tel: 0391/ 60753255 | salus.plan@salus-lsa.de
Fax: 0391/ 6075333 | www.salus-lsa.de

Architekten

Planungszeichnung

Grundriss
1.Obergeschoss
Estrich

Planungsdaten

Phase	LPS	Format	1300x594mm
Aufgestellt/ Bearbeitet		Datum	07.09.2023
Geprüft		Projekt-Nr.:	
Maßstab	1:50	Plan-Nr.:	A-G2-02-E

Dieses Projekt nebst Anlagen darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch ganz oder teilweise anderweitig verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden, es gilt ausschließlich das UrhG in der derzeitigen Fassung, alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.