



50 mm	Werksteinbelag, Plattenstärke 28 mm; Verlegung im Mittelbett, Sockelleiste Werkstein, h= 80 mm
70 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S70, flügelgeglättet; Flächenlast m ≥ 120 kg/m² gemäß Schallgutachten
1 Lage	Trennlage PE-Folie
30 mm	Trittschalldämmung EPS 040 DES sg; dyn. Steifigkeit s ≤ 40 MN/m³ gemäß Schallgutachten
220 mm	Stahlbeton B 500SA, C25/30

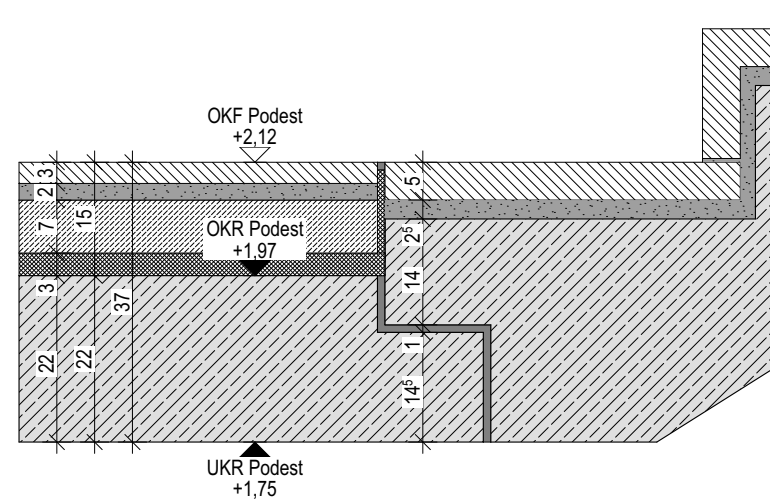

F13 OG Werkstein (280mm)	
50 mm	Werksteinbelag, Plattenstärke 28 mm; Verlegung im Mittelbett, Sockelleiste Werkstein, h= 80 mm
70 mm	Zementestrich CT-C35-F5-S70, flügelgeglätt; Flächenlast $m \geq 120 \text{ kg/m}^2$ gemäß Schallgutachten
1 Lage	Trennlage PE-Folie
20 mm	Trittschalldämmung EPS 040 DES sg; dyn. Steifigkeit $s \leq 40 \text{ MN/m}^3$ gemäß Schallgutachten
140 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO dh (Polystyrolhartschaum), WLK 035, hohe Druckbelastbarkeit
220 mm	Stahlbetondecke C25/30, gem. Statik

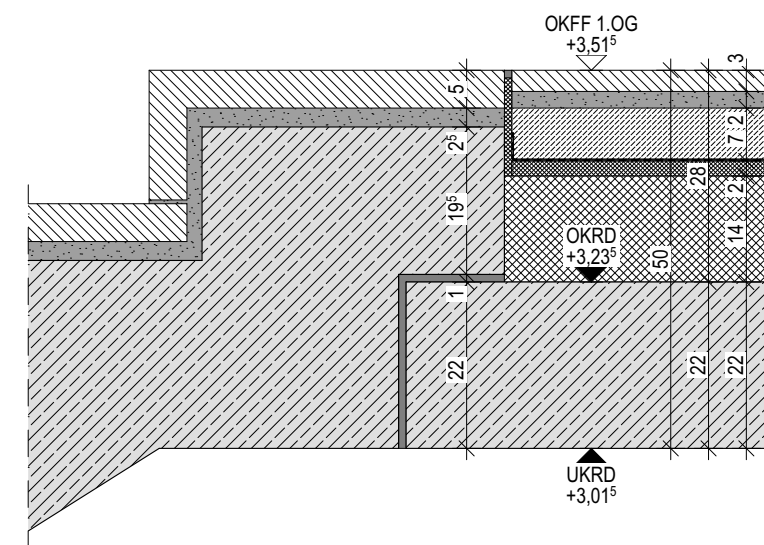

Baufeld	Bauherr	Planverfasser	Gezeichnet	Maßstab	Status	Datum	
Neubau eines Offenen Maßregelvollzuges MRV BBG Neubau OMV	Salus gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen Seepark 5 Telefon: 0391/ 60753255 39116 Magdeburg Telefax: 0391/ 6075333			1:10	Freigegeben	14.06.2023	A-05-10-05
			Geprüft	Blattgröße 420 x 297	Leistungsphase LP5	Projektnummer	Detail Deckenbeläge F6 u. F13