


Stand: 22.07.2024

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz - Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5

F:\PROJ\3503004\_Chernitz\_Trafo\05\CAD\AutoCAD\3503004-05-Erneuerung NSHV ZKA Chernitz - Bau\Pläne\E-041 Typical O Einrichtungsantrieb mit FU Filtratwasserpumpe.dwg

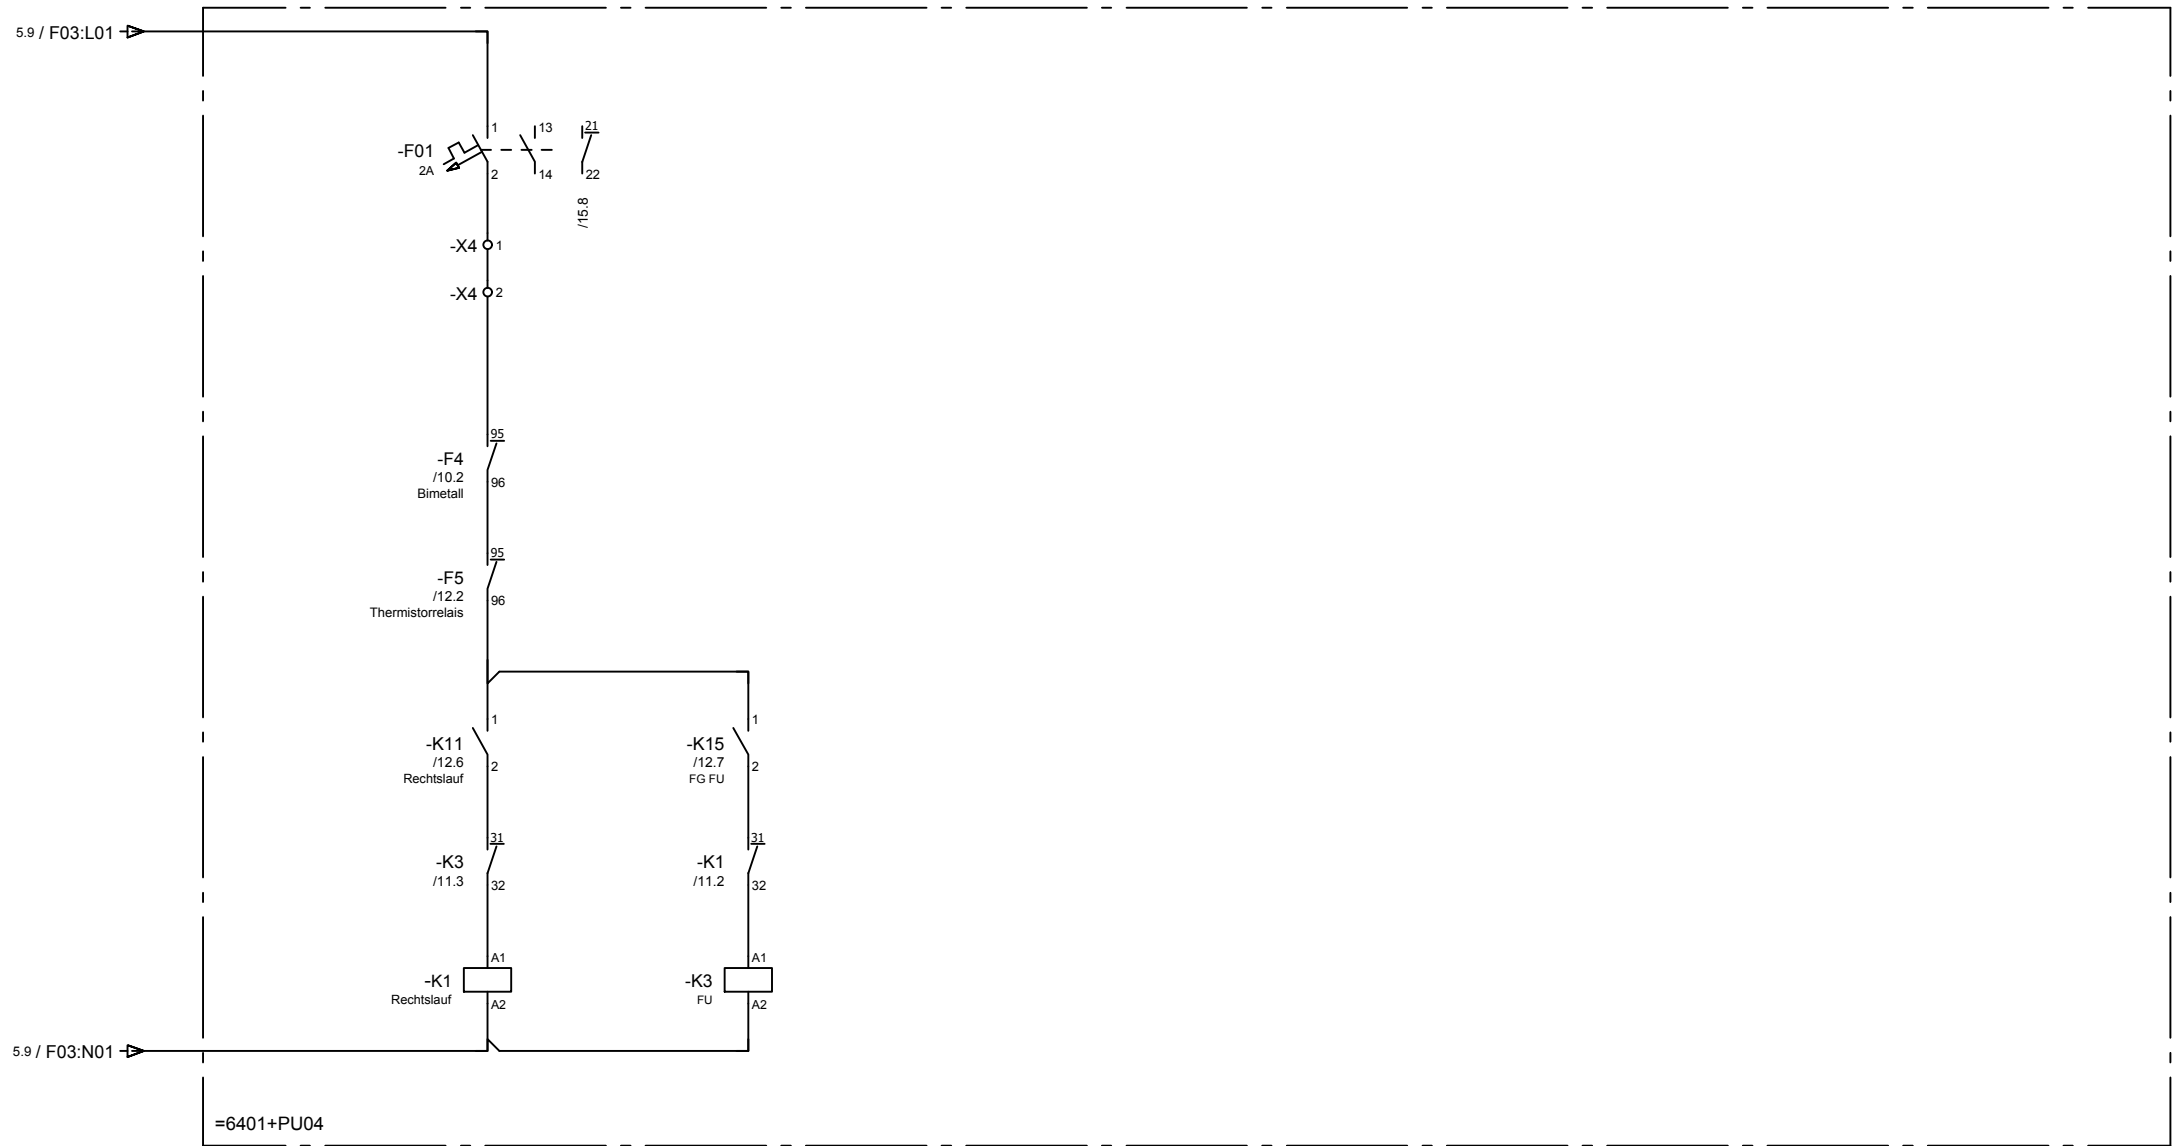

64-01PU04  
Filtratwasserpumpe-1 Strang-1


1 2 /10.2  
3 4 /10.2  
5 6 /10.2  
31 32 /11.3

1 2 /10.4  
3 4 /10.5  
5 6 /10.5  
31 32 /11.2

Stand: 22.07.2024

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz - Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5


F:\PROJ\JP35\3503004\_Chernitz\_Trafo\05\CAD\AutoCAD\3503004-05-Erneuerung NSHV ZKA Chernitz - Bau\Pläne\E-041 Typical O Einrichtungsantrieb mit FU Filtratwasserpumpe.dwg

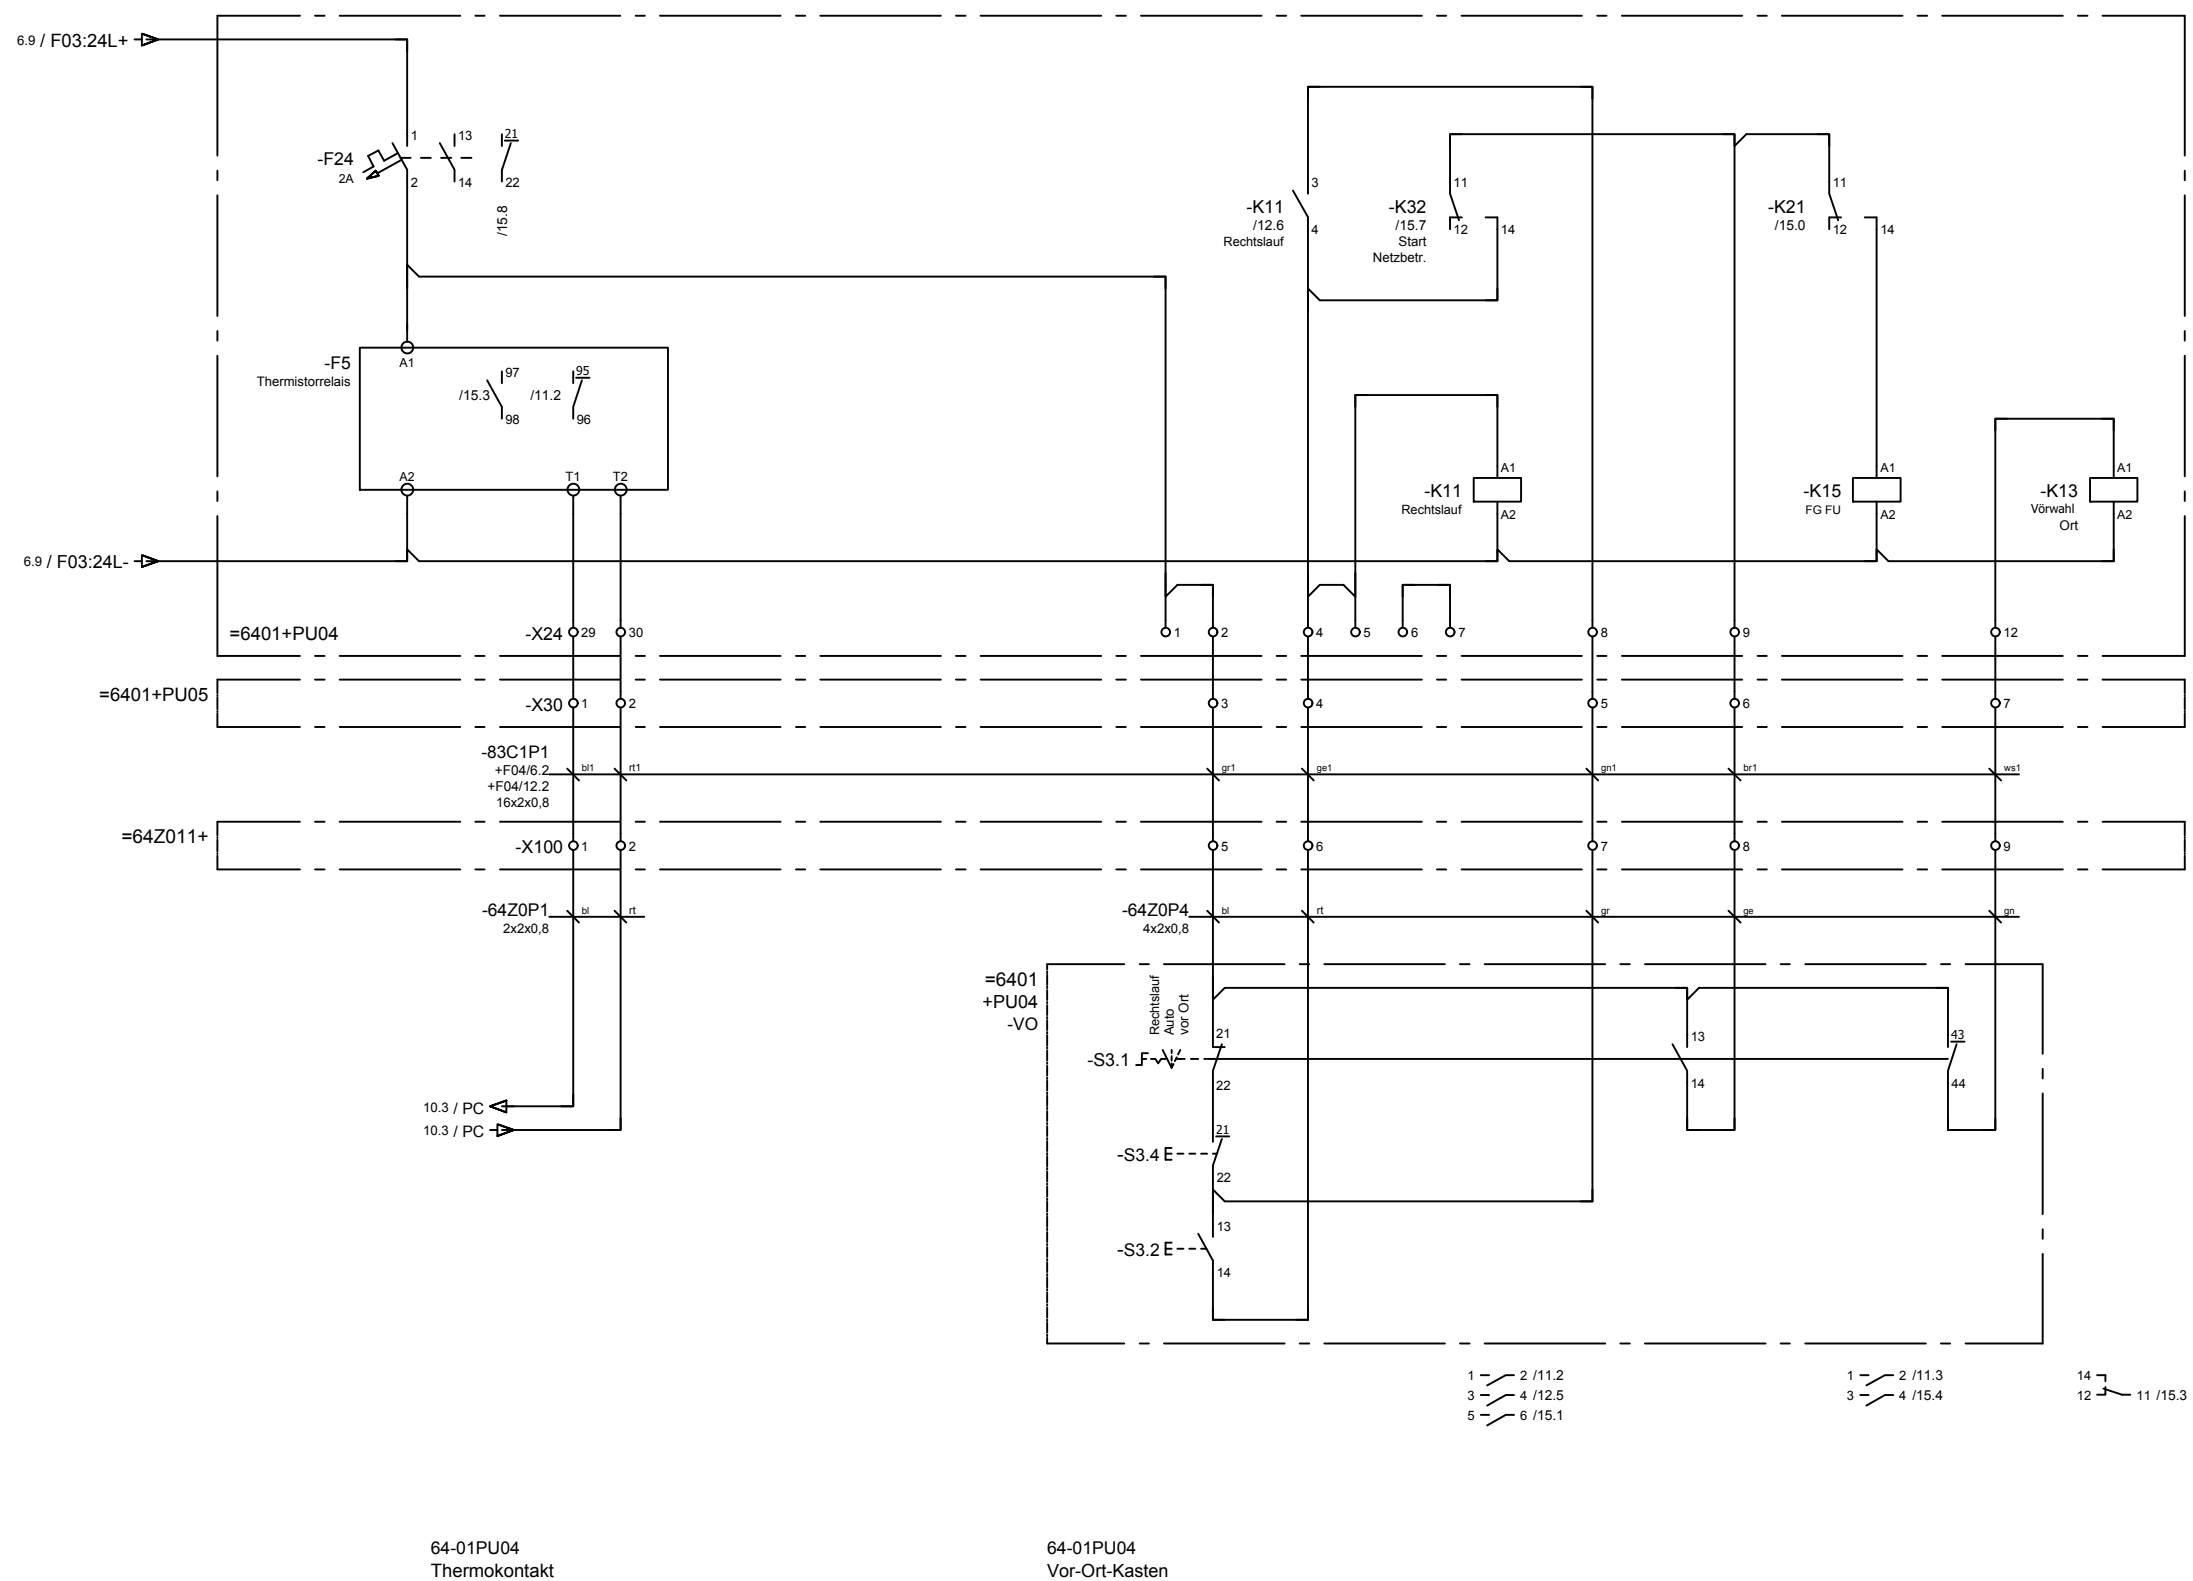

Stand: 22.07.2024

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz - Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5

F:\PROJ\JP35\3503004\_Chemnitz\_Trafo\05\CAD\AutoCAD\3503004-05-Erneuerung NSHV ZKA Chemnitz - Bau\Pläne\E-041 Typical O Einrichtungsantrieb mit FU Filtratwasserpumpe.dwg

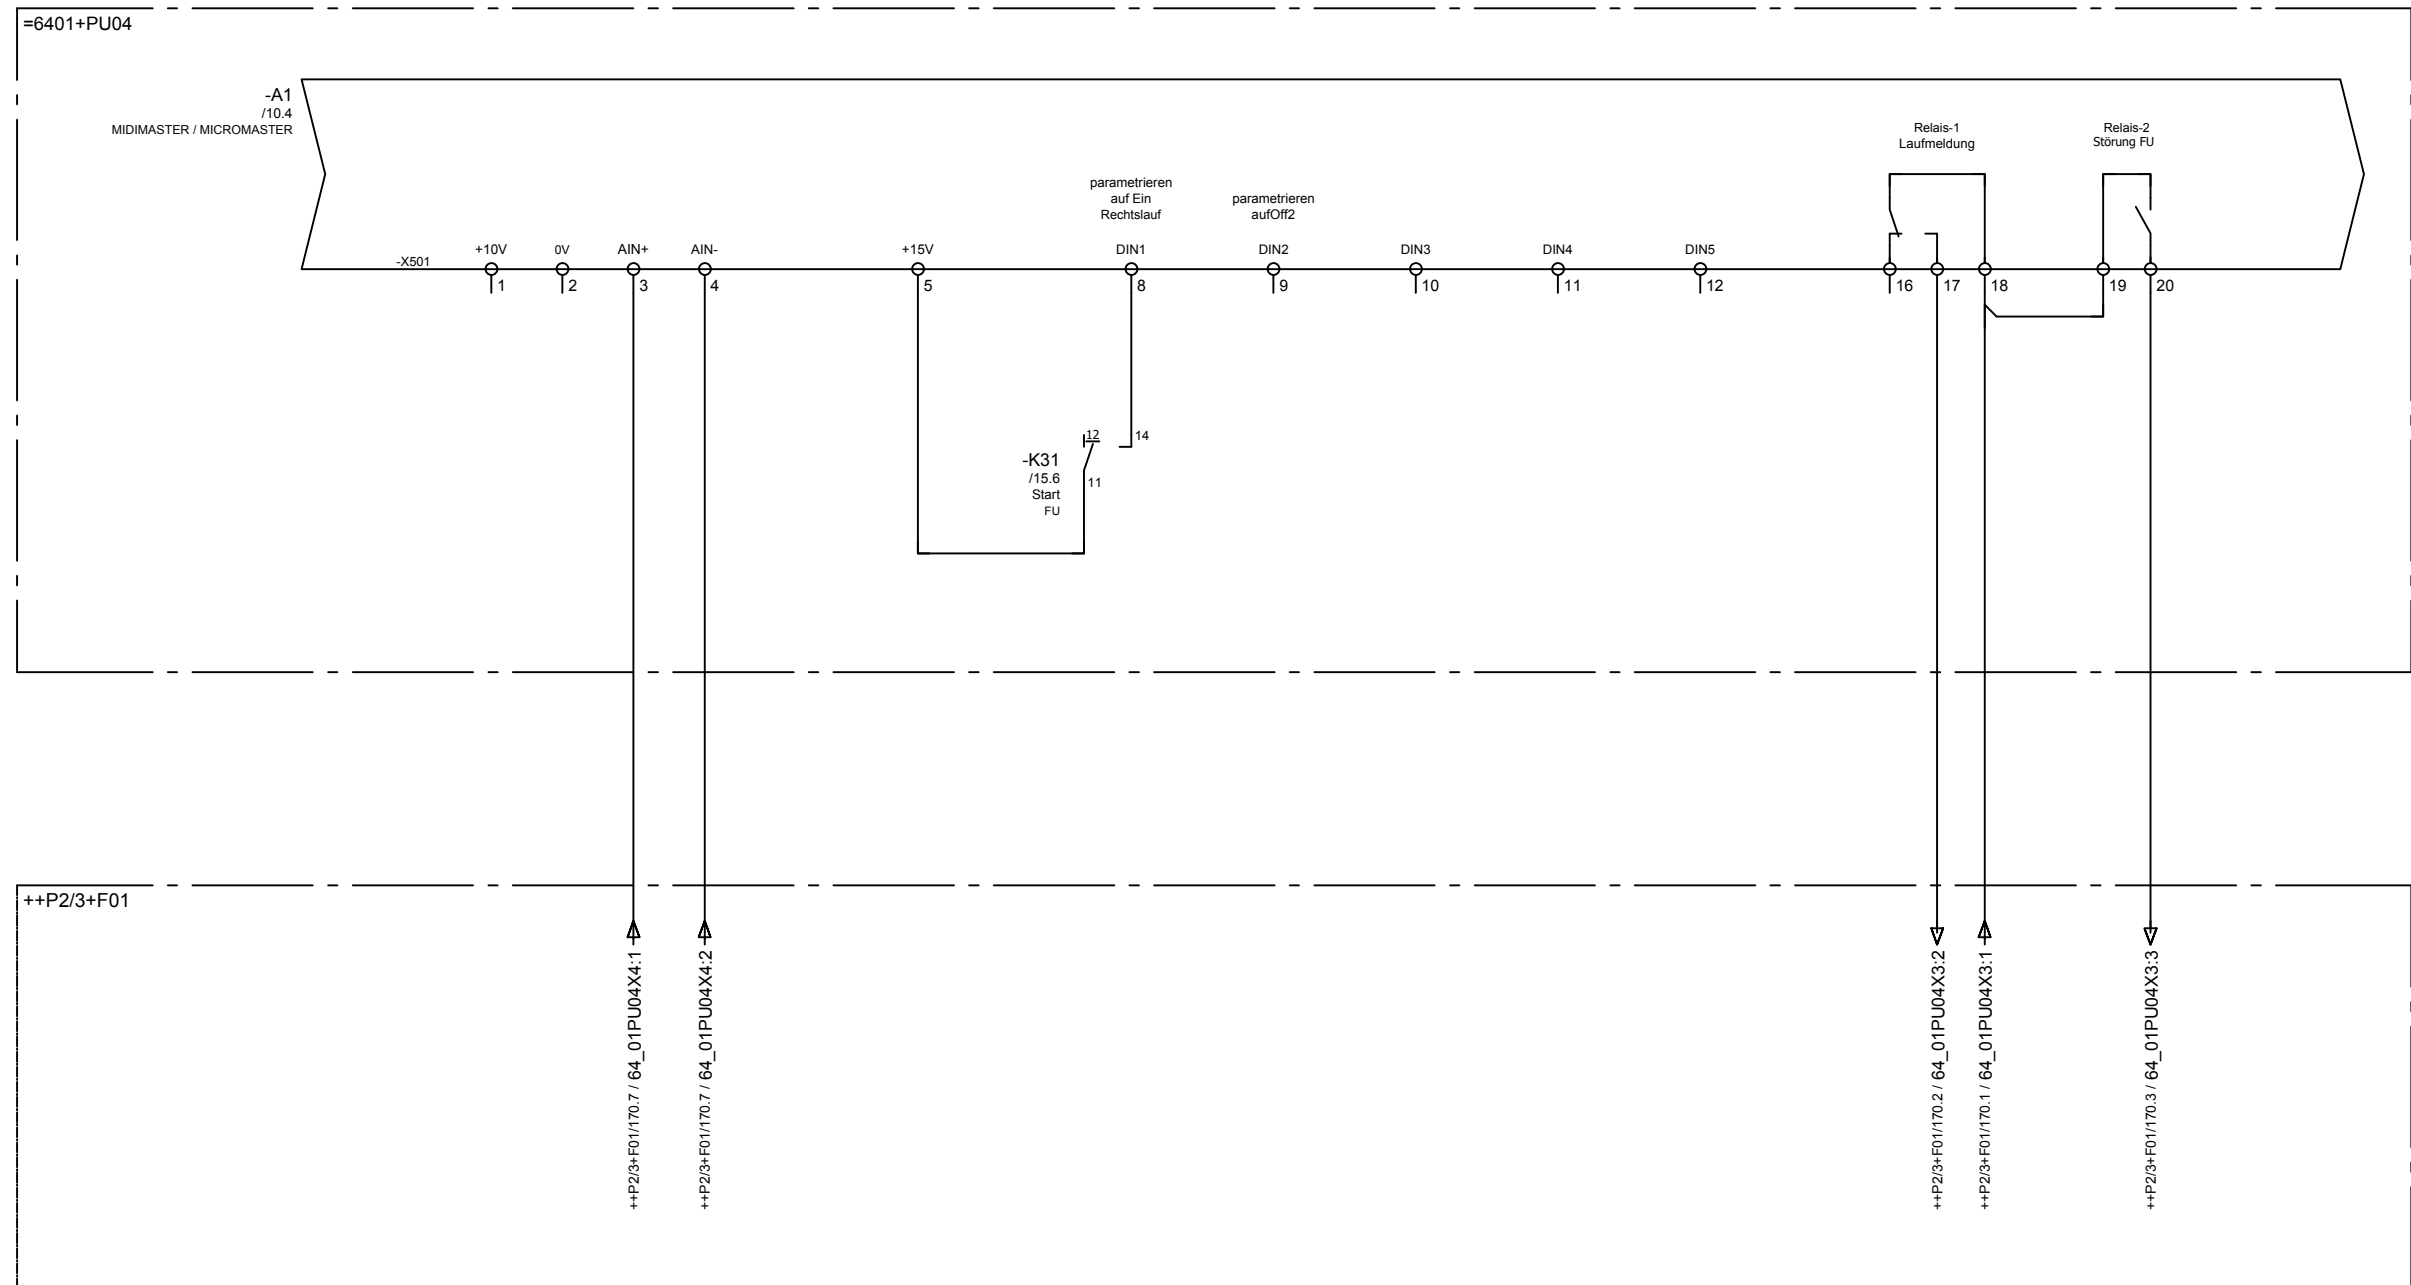


64-01PU04  
Filtratwasserpumpe-1 Strang-1

Stand: 22.07.2024

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz - Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5

F:\PROJ\JP35\3503004\_Chernitz\_Trafo05\CAD\AutoCAD\3503004-05-Erneuerung NSHV ZKA Chernitz - Bau\Pläne\E-041 Typical O Einrichtungsantrieb mit FU Filtratwasserpumpe.dwg

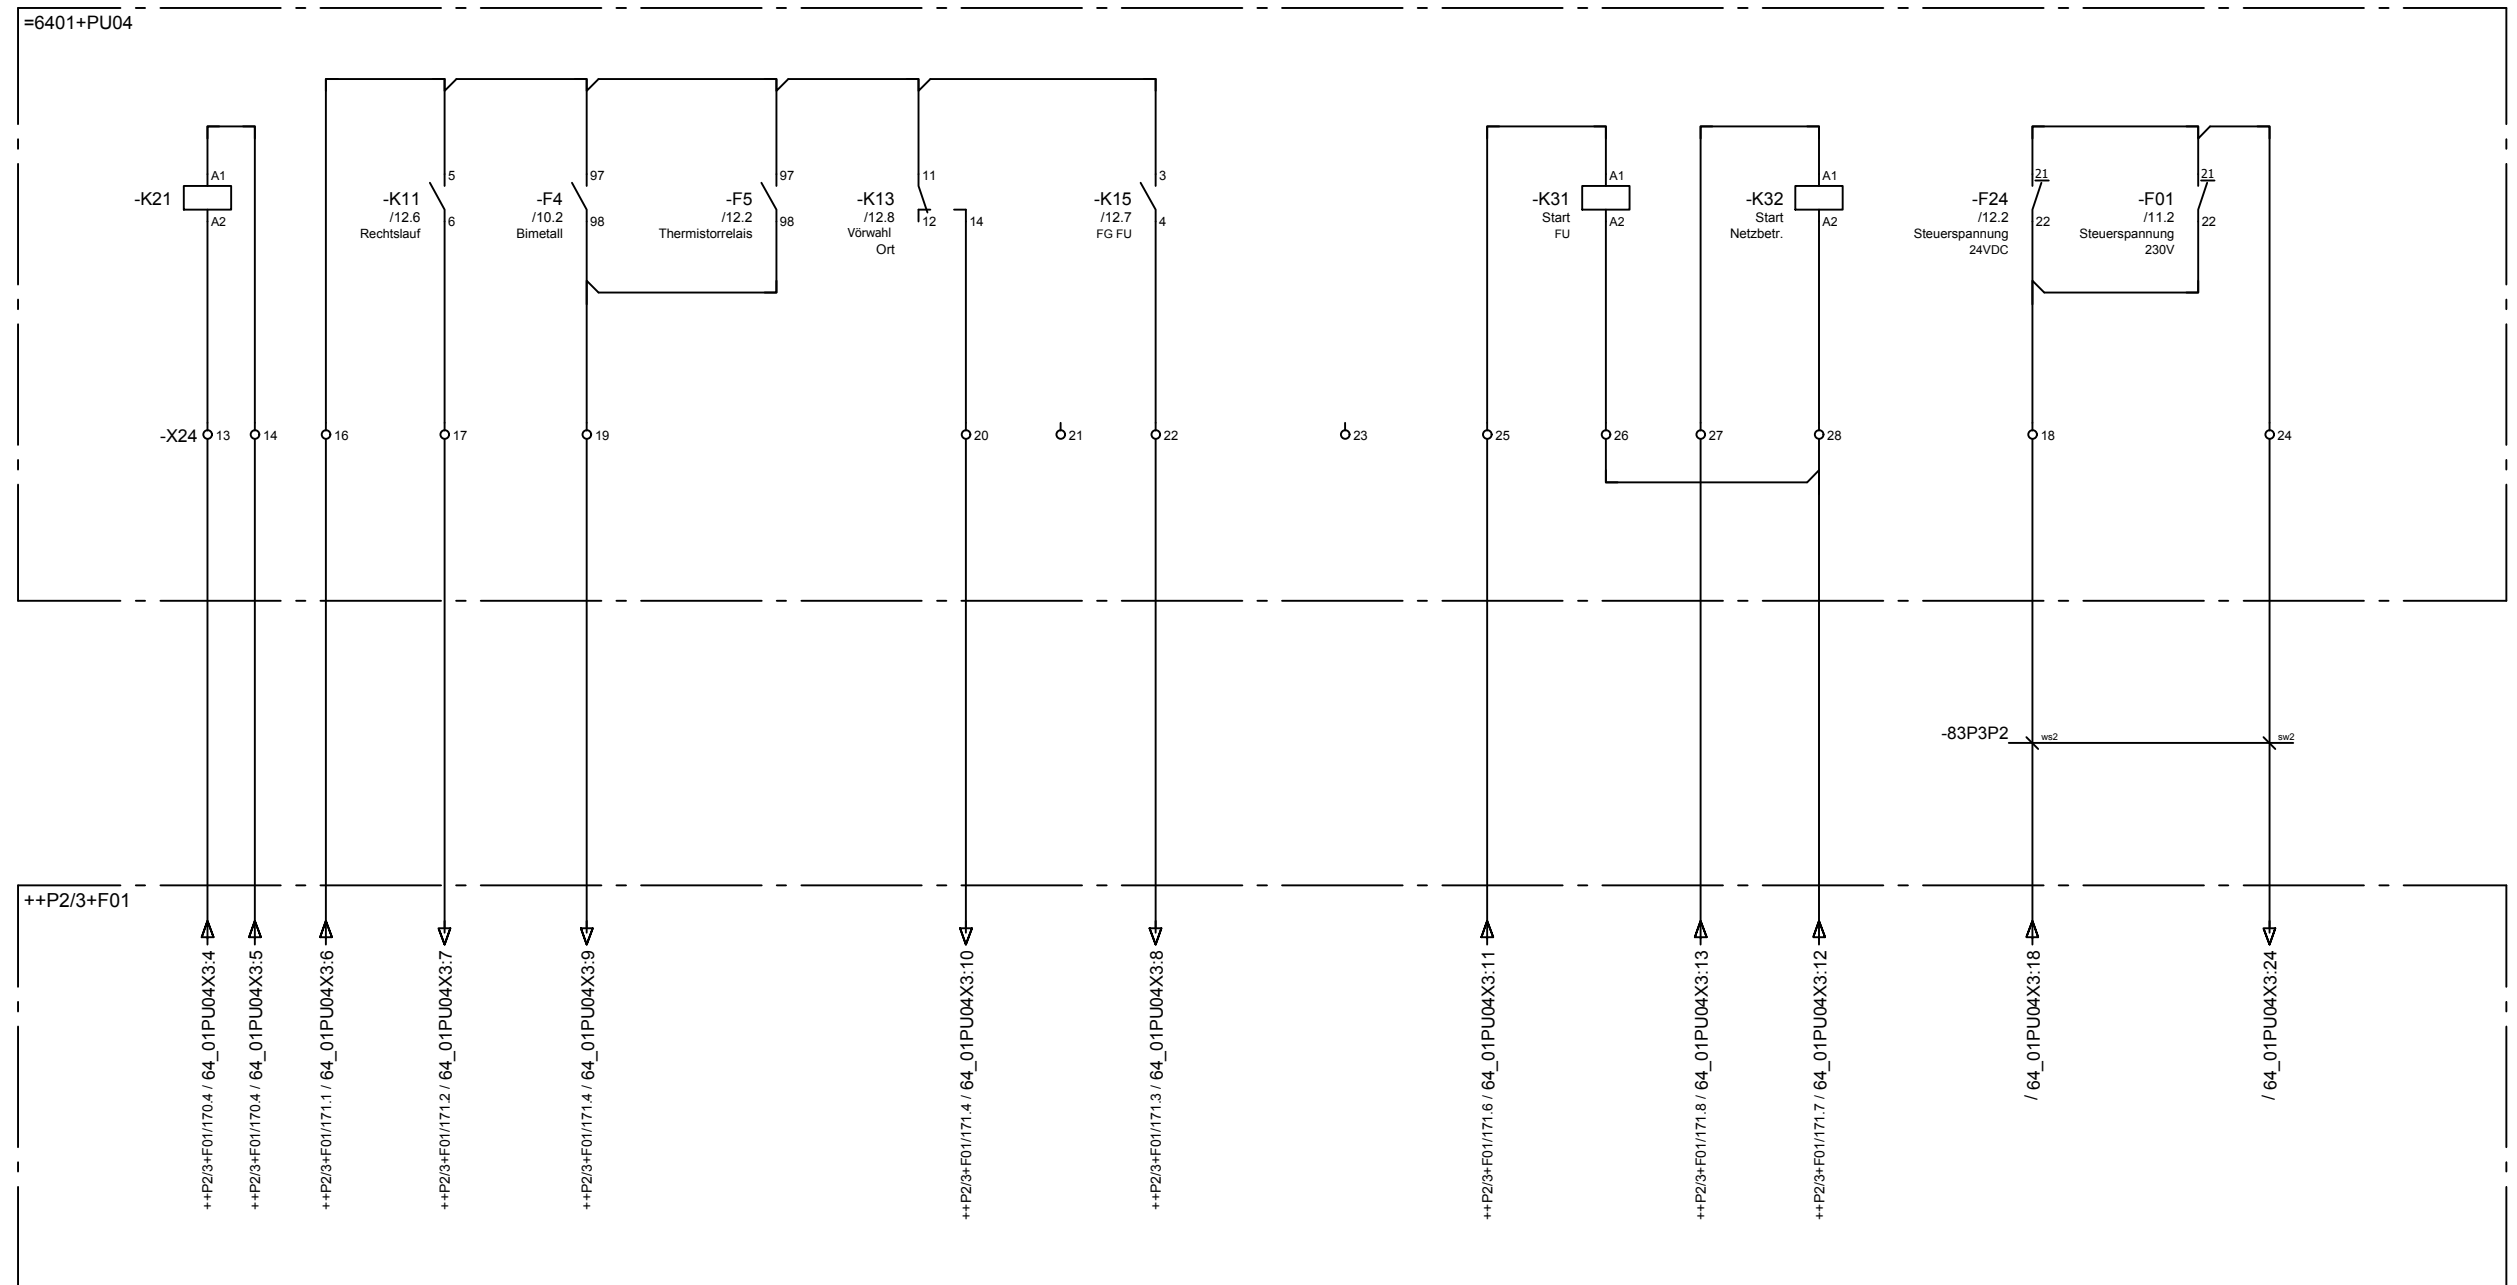

14  
12 11 /12.7

14  
12 11 /13.4

14  
12 11 /12.6

64-01PU04  
Filtratwasserpumpe-1 Strang-1

Stand: 22.07.2024

## Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz - Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5