Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

- Schnitt / Schnittnummer
- Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
- Höhenmarke Oberkante Rohdecke
- 1.0 Bemaßung / Text Rohbau
- 1.0 Bemaßung / Text Trockenbau
- 1.0 Bemaßung / Text HLS-Installationen
- 1.0 Bemaßung / Text Elektro
- 1.0 Bemaßung / Text Einrichtungen
- 1.0 Bemaßung / Text Statik
- OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
- UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
- UK / OK Unterkante / Oberkante
- UZ Unterzug
- BRH Brüstungshöhe
- UHD Unterhangdecke
- D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
- RA Rauchabzug
- F.01.001 Bauteilnummern
  Präfixliste: Trinkwasser(W), Kälte/Lüftung (V), Elektrik (E), Brandmeldetechnik (F), Gebäudesystemtechnik (G), Sonstiges (S)
- Elektro-Übergabepunkt
- Stahlbetonwand Ort-Beton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Stahlbetonwand WU-Beton
- Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
- Mauerwerk, KS, RDK 1.4 (wenn nicht anders angegeben)
- Oberfläche Sichtbeton
- GK-Trockenbauwand
- Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
- Trockenbau, GK-Decke / Verkaffelung
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS druckfest
- Dämmung MiWo nichtbrennbar
- UZ / OUZ / FL Unterzug / Überzug / Stütze
- Stütz- Mauerwerkstütz
- WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
- KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
- BE Bohrzone
- DD Deckendurchbrüche
- KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Erlegearbeit Decke
- DA Deckenaussparung (Vertiefung)
- Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
- Estrichfuge: Scheinfuge, verhaxen
- Estrichfuge: Sichtestrich Heißreise, verhaxen
- Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
- Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
- 10 cm Detailmarker

Brandschutzanforderungen

- EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
- EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
- EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
- EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

- EI90-$S_{aR}C_2$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
- EI60-$S_{aR}C_2$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
- EI30-$S_{aR}C_2$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
- $S_{aR}C_2$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
- S_aC_2 dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- S_a dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- (S+) dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- (S) dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- o.A. ohne Anforderung
- C_2 Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
- RM Obentürschließer mit Rauchmelder
- ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
- FL Obentürschließer mit Freilauf
- Fse Feststelleinrichtung
- FW+ Fluchtweg, Fluchtrichtung
- St. VP Teilpanik, Vollpanik
- P Panikbeschlag
- BZ Blindzylinder
- xx dB geforderter Schallschutz
- LS Lüftenschritt
- F Feuchtraumtür
- N Nasraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber

Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung

Bodenbelag + Estrich

Bodenbelag + Estrich - 2.Obergeschoss

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_00_5_ARC_02OG_-_5.92		-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
GS	13.05.2024	1290x841	1:100

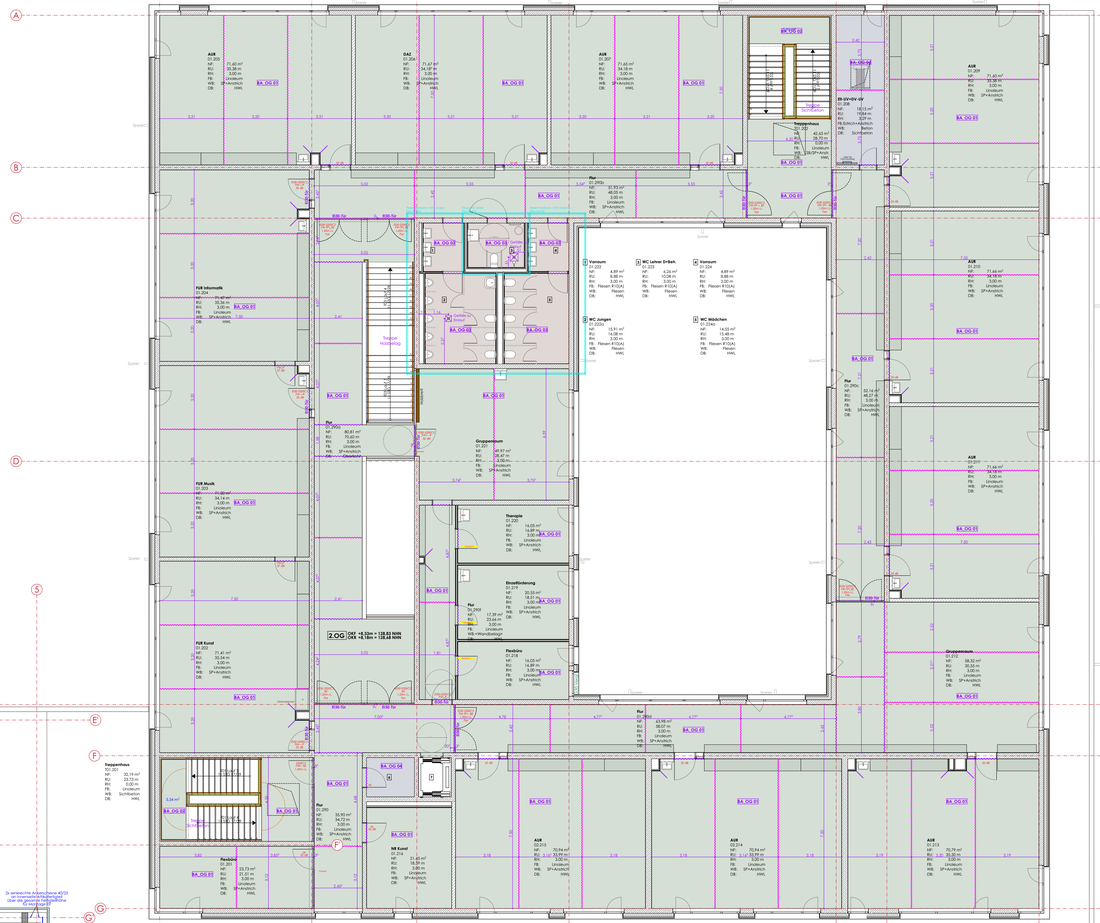

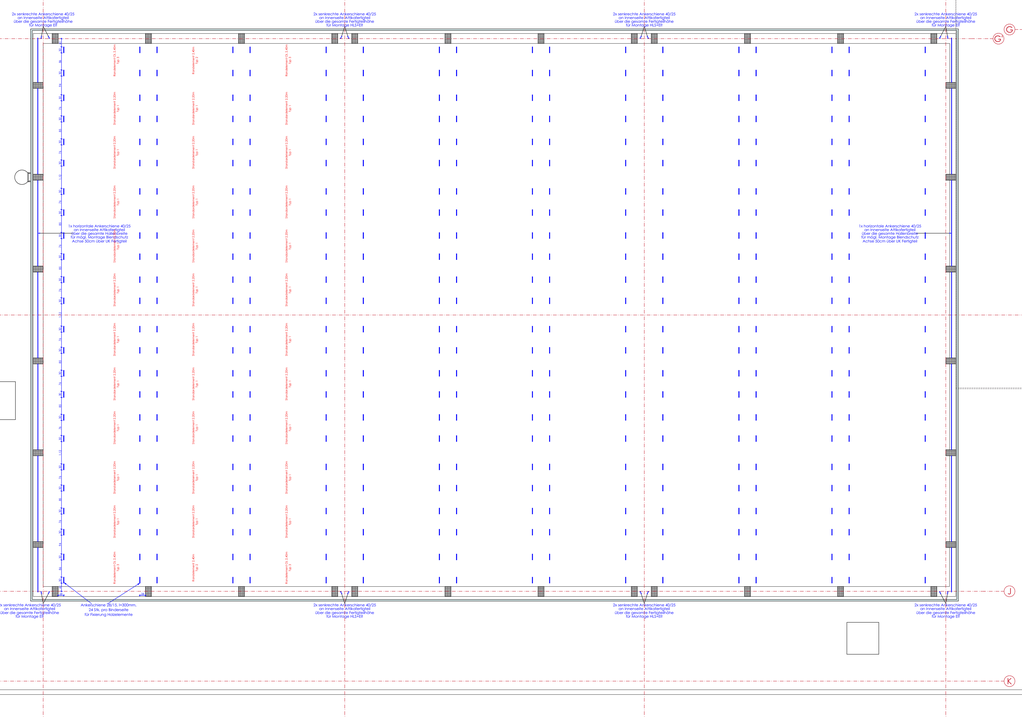

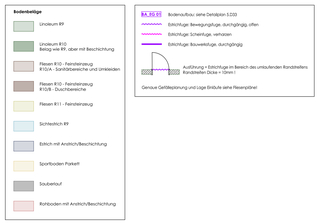

Fuge bei Brandschutztüren

Fuge bei EI30-Tür



Sockeldetails



Farbe Fliesensockel:
wie Farbe Bodenfliesen, siehe auch Detailplanung Fliesen

Farbe Hola-Sockelleiste:
im Bereich geschlossener Wände - RAL 9016 Verkehrsweiß
im Bereich von Sichtbetonwänden und Stäuberschalungen - RAL 9022 Perlhellgrau

Hola-Sockelleiste auch im Bereich der Treppenhäuser einzubringen:
bei Treppenhaus 1 und 2 - RAL 9022 Perlhellgrau,
bei Treppenhaus im Verbindet des Treppenhauses