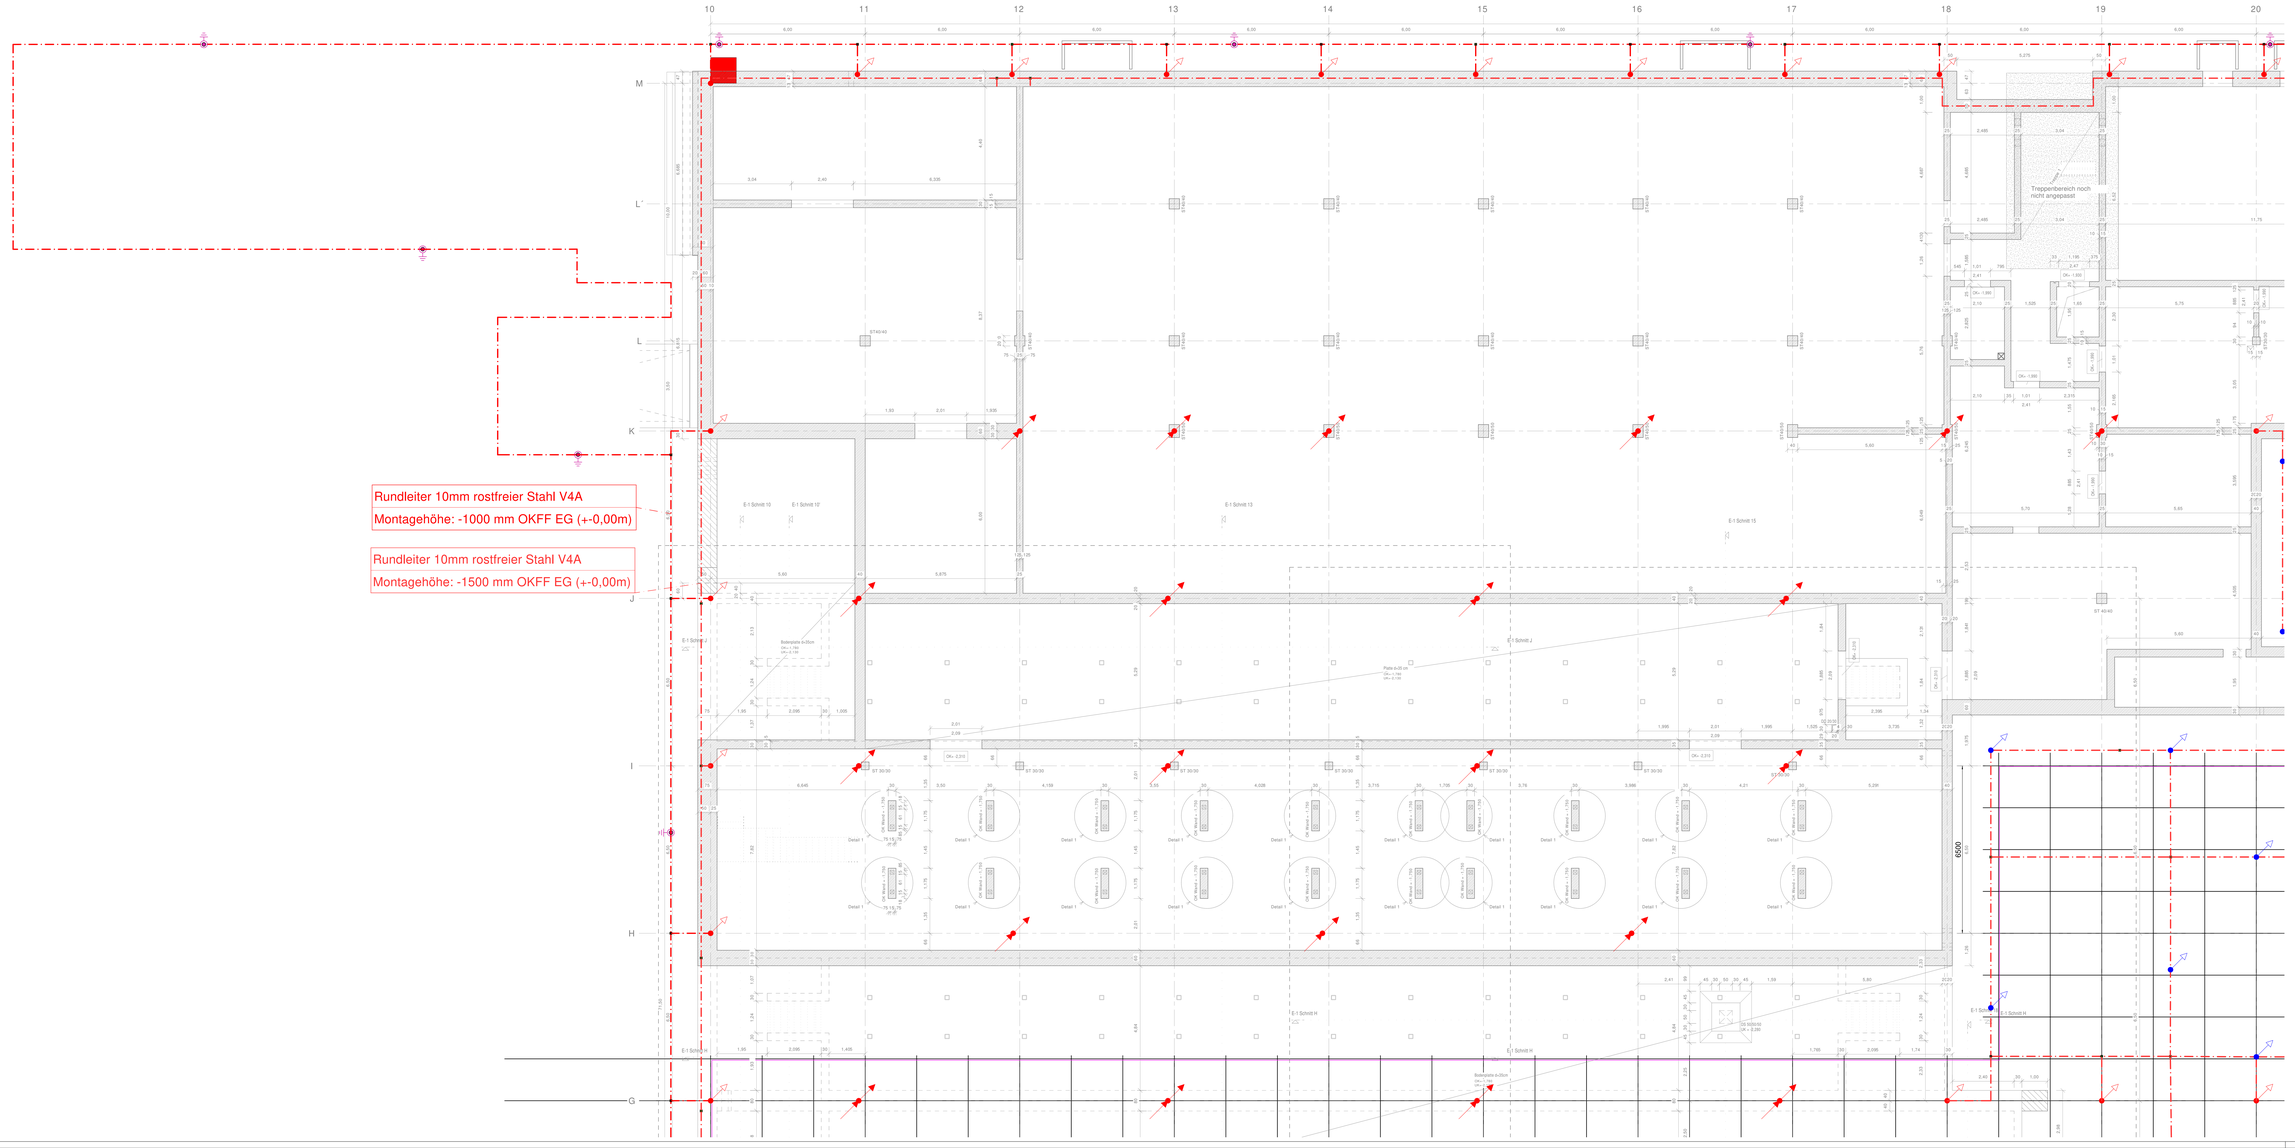

LEGENDE

- Fundamenterder Bandstahl mm 30x3,5mm verzinkt, alle 2m mit der Bewehrung verbunden, Maschenweite max. 20x20m, in der Sohlplatte verlegt
- Ringerder in Edelstahl 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, Maschenweite max. 10x10m, unter der Sohlplatte verlegt
- Verbindungspunkt als Schraubverbindung in V4A 1.4571
- Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlring unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
- Verbindung zu den Maschen UG zum EGin V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlring unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung
- Anschlussfahne für Erdungsanschluss in V4A 1.4571, Rundstahl min. Ø 10mm, als Verbindung mit dem Edelstahlring unter der Sohle, dem Fundamenterder in der Sohle (siehe Principdetail Fundamenterder)
- Trennstelle
- Erdungsfestpunkt
- Fahne 1,5m aus dem Beton
- Zentraler Erdungspunkt (Tiefenerder) für Transformatoren
- Potentialausgleichschiene
- Fangeinrichtung Ø 8mm Edelstahl V4A
- Attika mit Überbrückungslaschen
- Anbindung an Ableiter über Trennstellen
- Fangstange 1,5 m hoch
- Fangspitzen auf Attika 0,5 m hoch
- Anschlussfahne NIRO V4A 1,0 m zur Anbindung an die Fassade
- Potentialanschluss

Prinzipdetail Fundamenterder



Index	Datum	Änderung	Name

BHN.E.1.5.1UG.9075.-.ib

Bauvorhaben

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE
STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

PLANNUMMER	INDEX
BHN.E.1.5.1UG.9075.-.ib	-

AUSFÜHRUNGSPLANUNG	2059-15
PLANUNG	Schuh
FB1 Werkstatt	GEZEICHNET Mrk
Grundriss 1.UG Ebene -01	DATUM 10.04.2024
Blitzschutz	MASSTAB 1:50

Zustimmung zur Ausschreibungsplan
Stand : 07.08.2024

PLATTENGRÖSSE IN CM
90 x 200