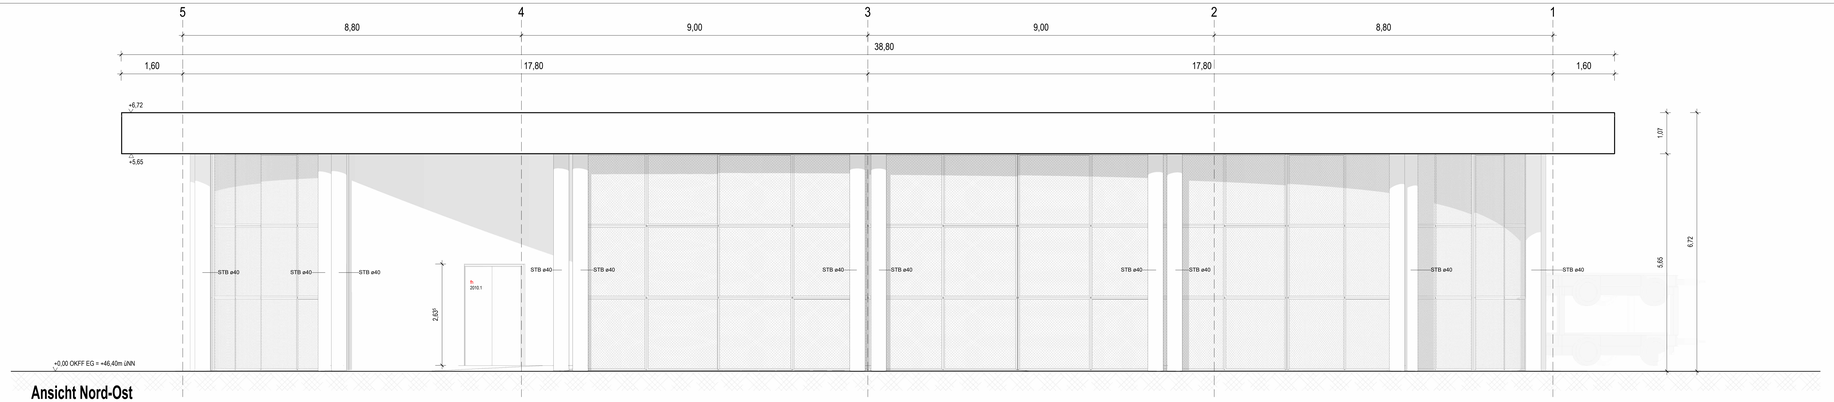

Ansicht Nord-Ost
M 1 : 50

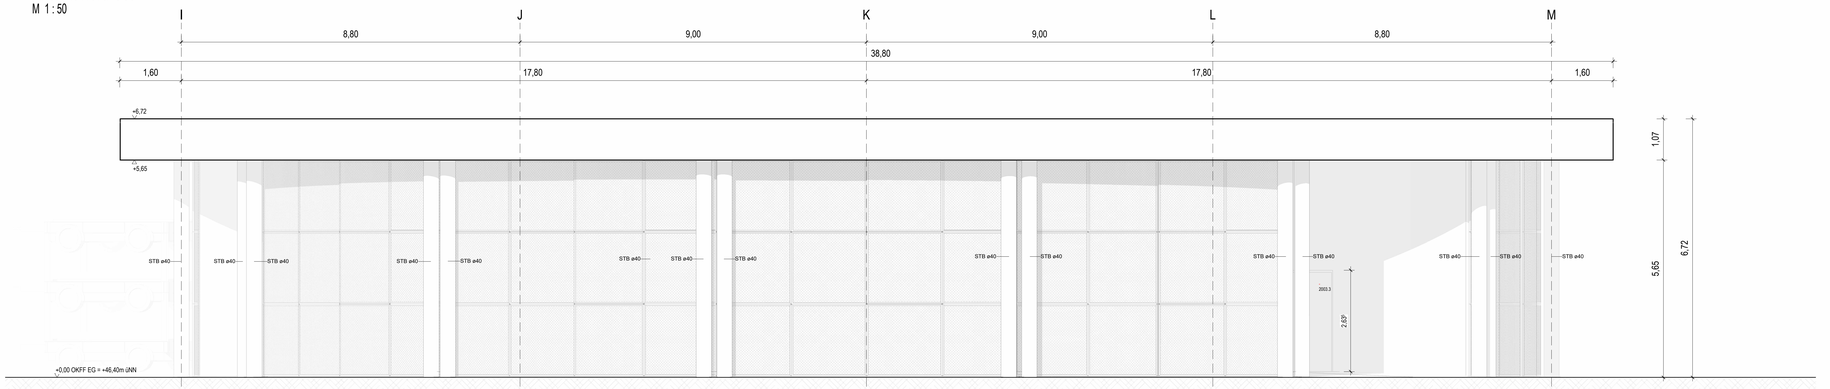

Ansicht Süd-Ost
M 1 : 50

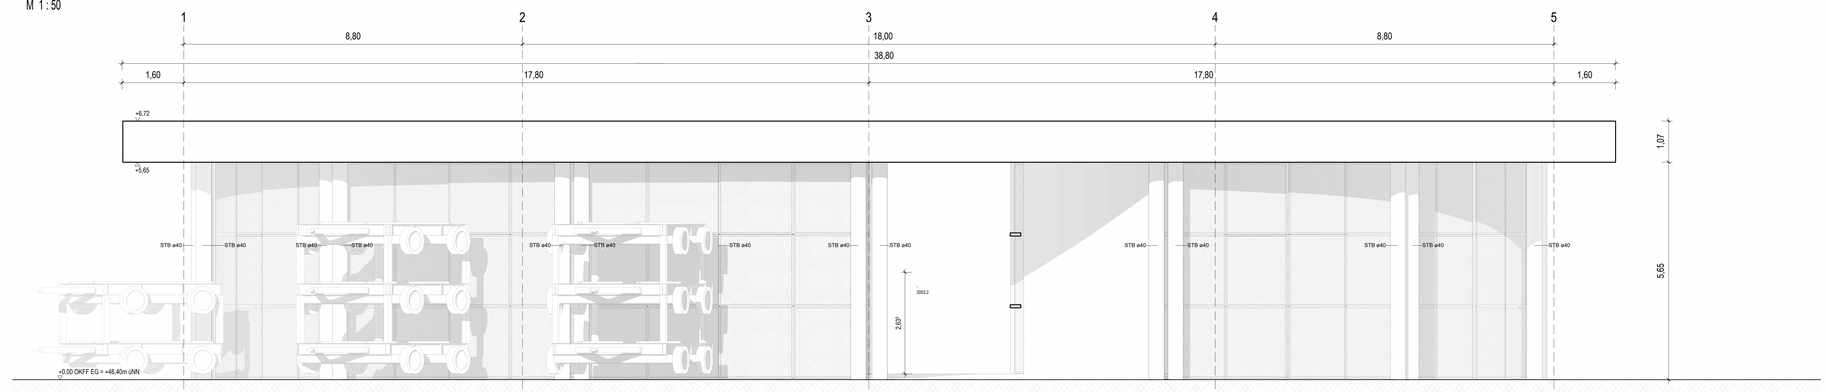

Ansicht Süd-West
M 1 : 50

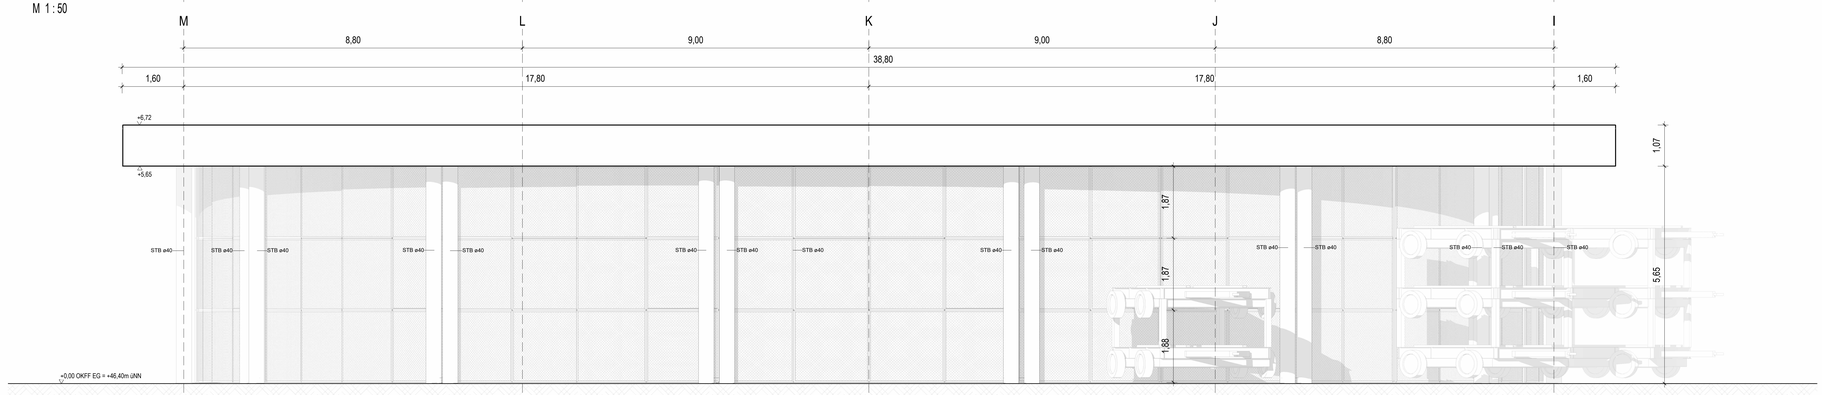

Ansicht Nord-West
M 1 : 50



Übersicht Ansichten

Plandarstellung ohne Ausbauplanung Stahlbau-Tore!

LEGENDE

	Stahlbeton		WD Wanddurchbruch
	Mauerwerk/ Massivwände		WS Wandschlitz
	Leichtbauwände		DD Deckendurchbruch
	Quellwand		Dehnungsfuge
	Kanten vor/über d. Schnittebene		unsichtbare Kanten
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	UZ	Unterzug
OKRS	Oberkante Rohschle	UK	Unterkante
OKRD	Oberkante Rohdecke	VK	Vorderkante
BRH	Brüstungshöhe	OK	Oberkante
ASS	außenliegender Sonnenschutz		

Höhe OKFF — Höhe OKRD

Höhenkote — Detail Pl.Nr. — Hinweis auf Details

Änderung — Änderung BTA (Rohbaugeometrie noch nicht verbindlich!)

Tür-, Brüstungs-, und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.
±0,00 ist immer OKFF Erdgeschoss.
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

	Brandwand EI 90-M		hfh - hochfeuerhemmend EI 60 (Feuerwiderstandsdauer 60 min.)
	fb - feuerbeständig EI 90 (Feuerwiderstandsdauer 90 min.)		fh - feuerhemmend EI 30 (Feuerwiderstandsdauer 30 min.)

Türen	entspricht analog (DIN 4102) [DIN-EN 13501-2]
d	dicht schließend
ds	dicht und selbstschließend
vds	vollwandig, dicht und selbstschließend
rs	rauchdicht und selbstschließend
fh	feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) [E_I30-S_aC5]
fh-rs	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) [E_I30-S_{200}C5]
hfh	hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) [E_I60-S_aC5]
hfh-rs	hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60-RS) [E_I60-S_{200}C5]
fb	feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) [E_I90-S_aC5]
fb-rs	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS) [E_I90-S_{200}C5]

NA	Notausgang	RWA	Rauch-/ Wärmeabzug
FW	Türen im Fluchtweg		Steuerung Rauchabzugsanlage
FST	Fahrschachttür nach DIN EN 81-58		Bedienstelle Rauchabzugsanl.
			Handauslöser Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von

FB 2: ± 0.00 OKFF = +46.40 üNHN
FB 1, 3, 4: ± 0.00 OKFF = +46.25 üNHN

BHN.A.2.5.2023.AN.



BAUVORHABEN

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE
STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

BAUHERR — FREIGABE ERTEILT

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg
info@mvbnet.de — www.mvbnet.de
Tel. 0391 / 548-0 — Fax 0391 / 543 00 49

Datum
Unterschrift

GENERALPLANER — GEPRÜFT TECHN. UND SACHL.

PLANUNGXGRUPPE
Büro Bremen
Baumwollbörse 107
Wiechmannstraße 17-24
28195 Bremen
0421 . 439 44 - 0
bremen@planungxgruppe.com

Datum:
Unterschrift:

Plan zur Ausschreibung 30.10.2023

PLANVERFASSER

PLANUNGXGRUPPE
Büro Bremen
Baumwollbörse 107
Wiechmannstraße 17-24
28195 Bremen
0421 . 439 44 - 0
bremen@planungxgruppe.com

PLANNUMMER	INDEX
BHN.A.2.5.2023.AN.	WP3-Vorabzug

AUSFÜHRUNGSPLANUNG — PRJ.-NR. 924

PLANINHALT: FB 2 Reststoffsammelstelle

Ansichten

GEZEICHNET	CL/MS
GEPRÜFT	BI
DATUM	29.05.2019
MASSTAB	Wie angezeigt
EXTERNE REFERENZ 1	
EXTERNE REFERENZ 2	
BLATTGRÖSSE IN CM	88 x 130

gespeichert: 05.11.2024 14:19:39